

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 657 / 15 / 899**Adresát:**

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 657 / 15 / 899

Ing. Karel Kupec

Strachovská 333

Pelhřimov

Název akce: Průmyslová zóna Ke Skryšovu v Pelhřimově – IV. etapa**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Navržený vodovodní řad z potrubí PE 100 RC 180 x 10,7 SDR 17 bude napojen na vodovodní řad DN 100 ve Skryšovské ulici a propojen s vodovodním řadem z PE DN 150 vybudovaným v předchozí etapě průmyslové zóny. Na vodovodním řadu budou vysazeny hydranty a osazena sekční šoupata.

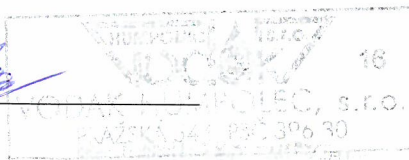
Navržená splašková kanalizace z potrubí ULTRA RIB 2 DN 250 a DN 300 bude zaústěna do splaškové kanalizace vybudované v předchozí etapě průmyslové zóny.

Navržená dešťová kanalizace z potrubí ULTRA RIB 2 DN 300 a DN 400 bude zaústěna do dešťové kanalizace vybudované v předchozí etapě průmyslové zóny. Trasy dešťové kanalizace požadujeme upravit dle informativního zákresu v situaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že dešťové vody z parkovišť budou vypouštěny přes Kulíkuv rybník do řeky Bělé, je nutné dešťové vody z parkovišť předčistit v sorpčních vpustích nebo odlučovačích ropných látek. Kvalita vody na odtoku z dešťové kanalizace nesmí překročit stanovený limit v ukazateli ropné látky maximálně 1 mg/l.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pelhřimově p. Cífká. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : PD**Datum:** 17.12.2015 **Podpis:** **Převzetí vyjádření dne :** 17.12.2015

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát