

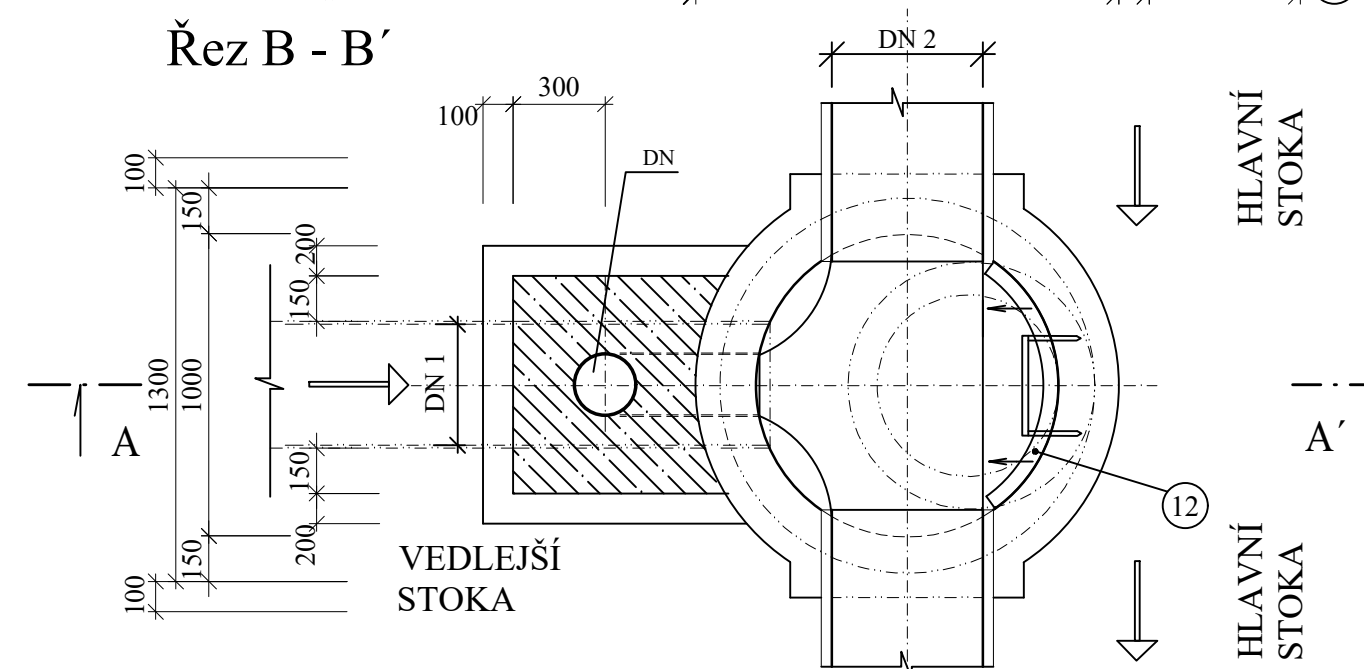
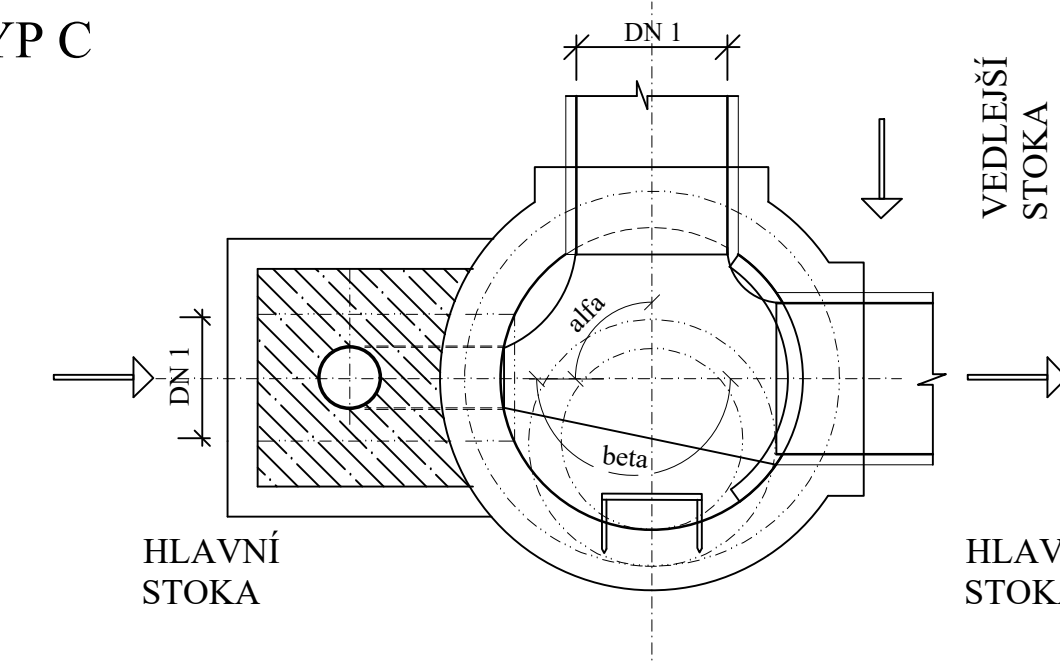


Řez A - A

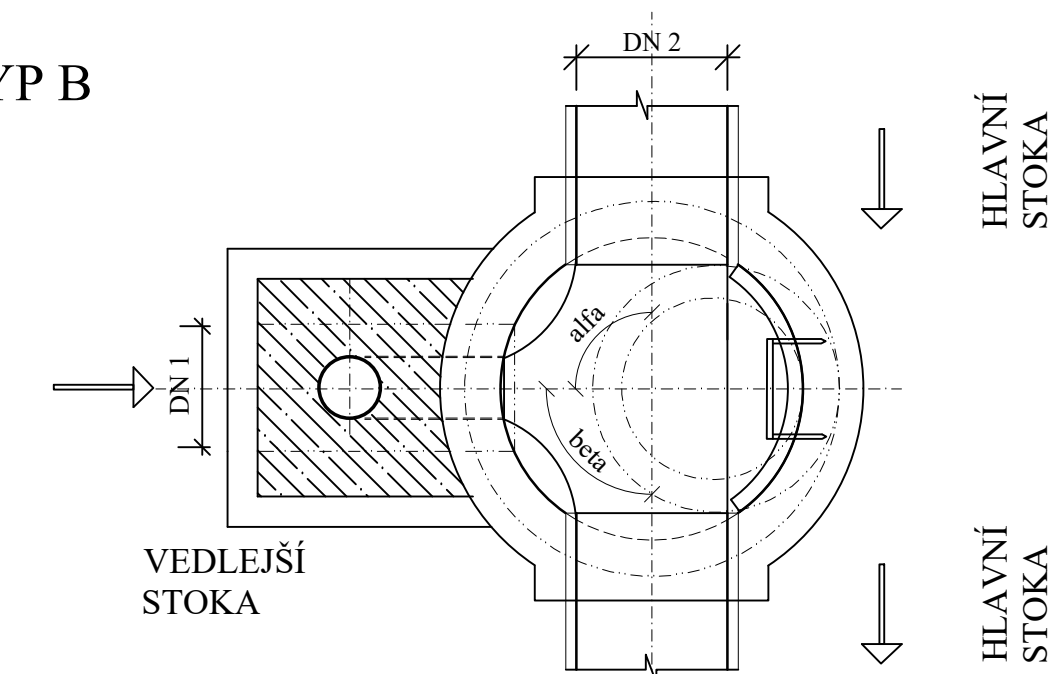

TYP B

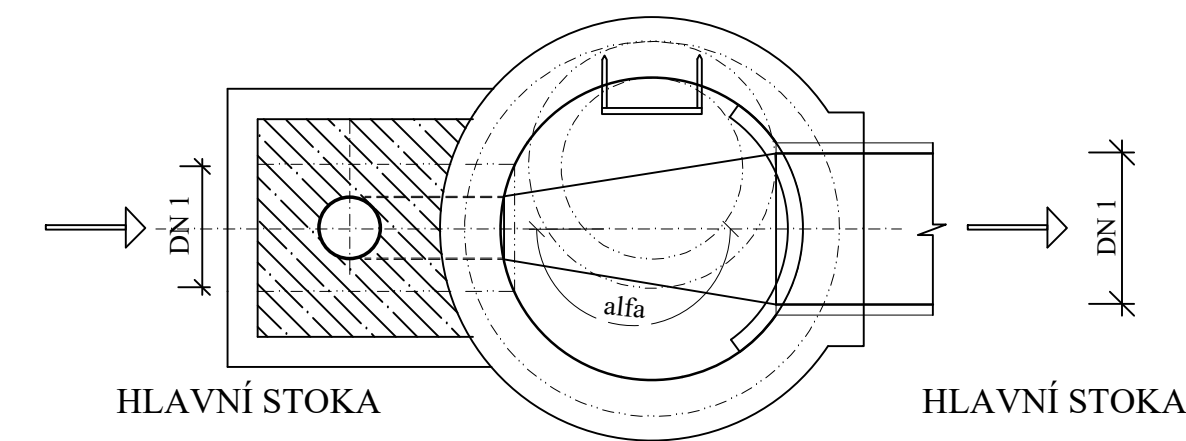

① VYROVNÁV.

- | | |
|----|--|
| 1 | VYROVNÁVACÍ PRSTENEC (PREFABRIKÁT) DN 625 mm, stavební výšky x = 40, 60, 80, 100, 120, 60/110 mm |
| 2 | POKLAP BEZ ODVĚTRÁNÍ
stavební výšky h = 160 mm (pro třídu D400 v komunikacích),
stavební výšky h = 125 mm (pro třídu B125 v nepojizděných plochách, pro třídu A15 v polní trati) |
| 3 | SAČTOVÁ SKRUŽ (PREFABRIKÁT) DN 1000 mm, stavební výška 250, 500, 1000 mm |
| 4 | PŘECHODOVÁ SKRUŽ - KÓNS (PREFABRIKÁT) DN 1000/625, stavební výšky 600 mm |
| 5 | SAČTOVÉ DNO KOMPLETNĚ ODLITÉ Z JEDNÉ BETON. SMĚSI (PREFABRIKÁT) DN 1000 mm,
stavební výška 800, 850 mm |
| 6 | PODKLADNÍ BETON C12/15 tloušťky 100 mm |
| 7 | VNITŘNÍ POVRCH MONOLITICKÉHO DŇA OPATŘEN ČEDIČOVÝMI SEGMENTY |
| 8 | VODOSTAVEBNÍ BETON C30/37 XA1 |
| 9 | KRAMLOVÉ STUPADLO dle DN 19555 (ocelové jádro s PE povlakem) |
| 10 | KAPSOVÉ STUPADLO |
| 11 | HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍŠKOVÝ PODSYP dle 150 mm |
| 12 | NÁRAZOVÁ STĚNA Z ČEDIČOVÝCH SEGMENTŮ 120° |

MATERIÁL PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

- beton dle ČSN EN 206-1, TKP RSD kap. 18.3.7
 - pevnostní třída betonu C 40/50
 - odolnost betonu vůči chemické korozi XA1
 - odolnost proti účinkům mrazu XF1
 - pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1
- BUDE ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST SPOJŮ ŠACHTY A POTRUBÍ dle ČSN EN 1917
- SPADÍŠTĚ JE BLÍŽE POPSÁNO V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o.	
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková	V Podhájí 226/28	
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocár	400 01 Usti n/L	
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocár	tel.:475 201 580	
Stupeň:	PD k zadání stavby	středisko Tišnov:	
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Kukýrna 51	
		666 01 Tišnov	
		tel.: 549 259 539 (537)	
Název akce:		Soubor:	-
		Tisk. soubor:	-
		Paré č.	
		Zak. č.:	17-T027
		Datum:	říjen 2018
		Revize č.:	0
		Formát:	3 A4
		Měřítko:	Číslo výkresu:
		-	D.0.07