


Vzorová čerpací stanice

(mokrá jímka - malá)


ÚPRAVA V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE

ÚPRAVA V KOMUNIKACI

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

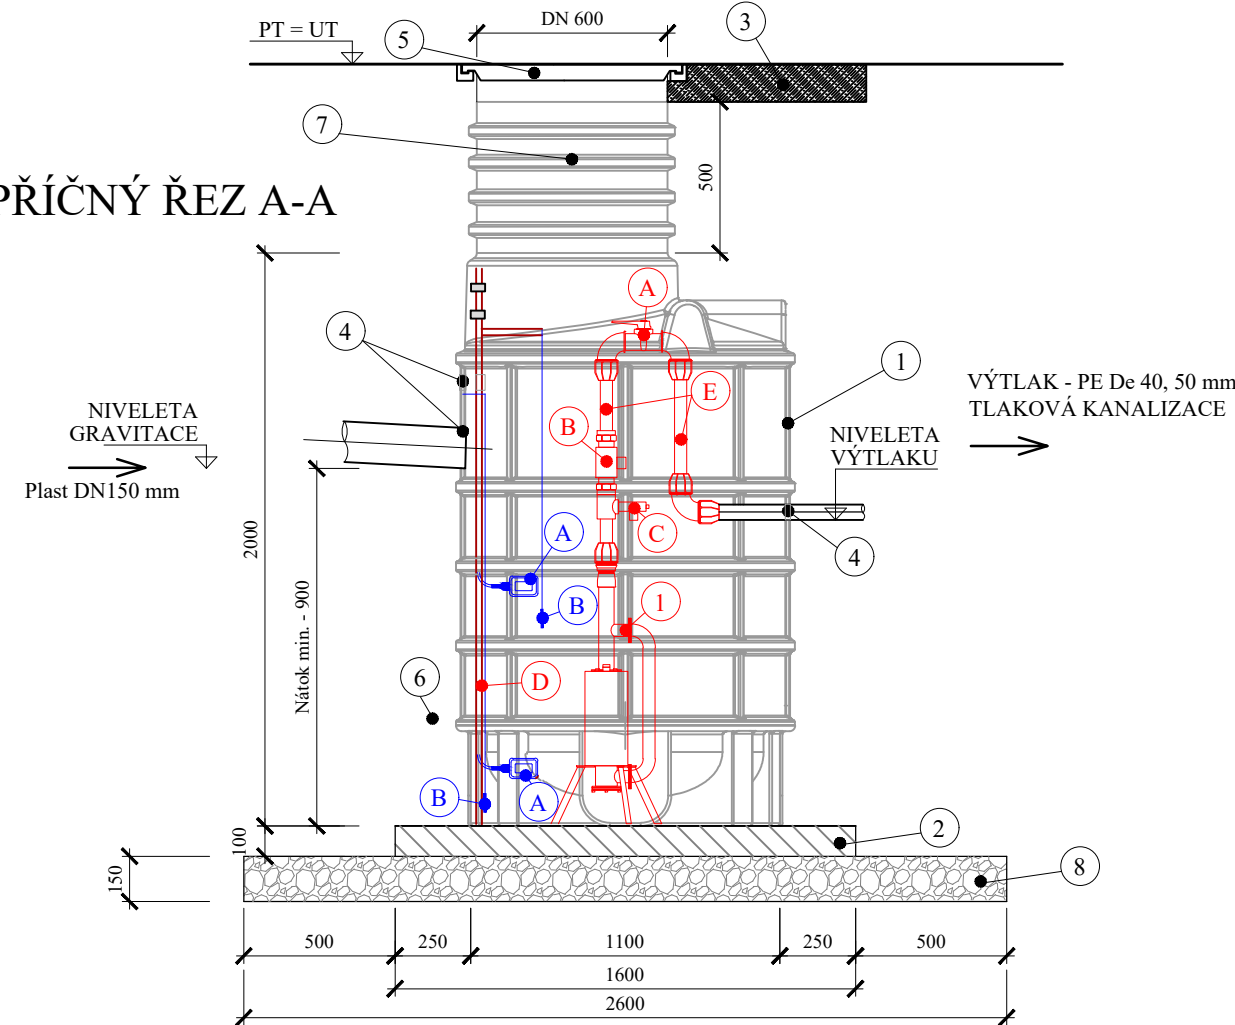

ULOŽENÍ V MÍSTĚ S VÝSKYTEM SPODNÍ VODY

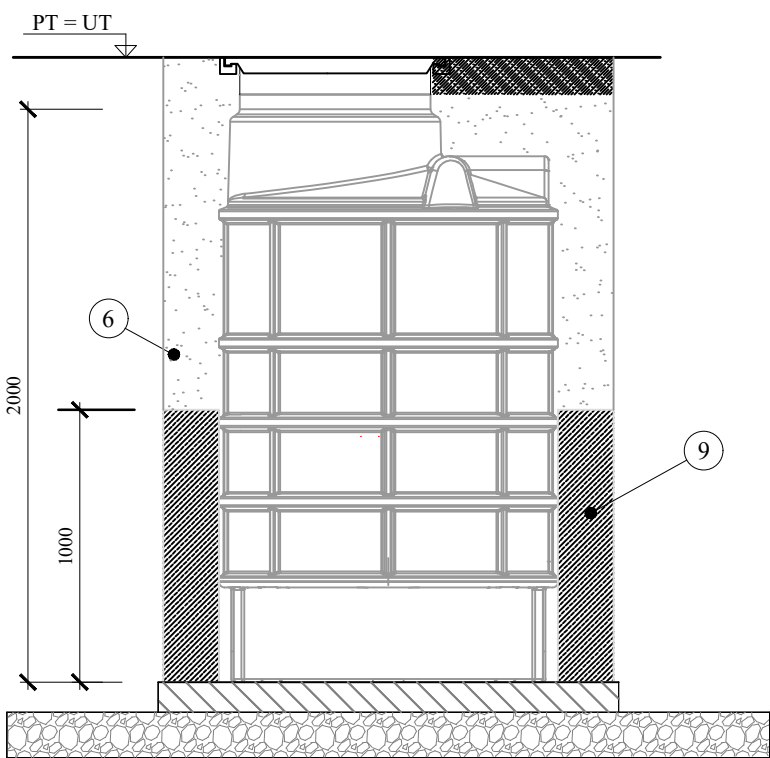

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - D.1.08,09,10

- 1 POLYETHYLENOVÁ NÁDRŽ, kapacita 1,5 m3, výška 2,0 m, průměr vnější 1,1 m
- 2 PODKLADNÍ BETON C12/15 třídy XC4 tl. 100 mm
- 3 BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ VĚNEC, dle typu zatížení
- 4 GUMOVÉ PRŮCHODKY - DN40 mm výtlak, DN50 mm pro chráničku elektro, DN 160 mm pro nátok
- 5 POKLOP A15, B125 nebo D400 dle zatížení
- 6 OBSYP frakce 0 - 4 mm
- 7 NÁSTAVEC čerpací jímky DN600, výška 0,5 m; počet dle hloubky nátok
- 8 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
- 9 VÝZTUŽNÁ ŽEBRA - beton C12/15 XC4 TL. 200 mm

LEGENDA - PROVOZNÍ SOUBORY - D.2.02,03,04

PS 02,03,04 Čerpací stanice - Laškov, místní část Kandia, místní část Dvorek

PS 02,03,04.01 Strojně technologická část ČS

PS 02, 03, 04.01.a Armatury, tvarovky a potrubí

- A UZAVÍRACÍ VENTIL DN32 - PPR
- B ZPĚTNÝ VENTIL DN32 - NEREZ
- C T-KUS DN32 + POJISTNÝ VENTIL - NEREZ
- D DRŽÁK S NASTAVENÝMI SNÍMAČI - PPR
- E PE POTRUBÍ De40 + TVAROVKY
SPOJKA De40 PRO PE POTRUBÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM DN32
KOLENO 90°, DN40 - PPR - 3 ks

PS 02, 03, 04.01.b Stroje a zařízení


- I CELONEREZOVÉ ČERPADLO; viz TZ.

PS 02,03,04.02 Elektro. část, měření a regulace (MaR) ČS

- A PLOVÁKOVÉ SNÍMAČE HLADINY- 2 ks
- B ELEKTRODOVÝ SNÍMAČ HLADINY- 2 ks

POZNÁMKA
ZEMNÍ PRÁCE viz SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TZ D.1.08, 09, 10 -1
Armatury, tvarovky, potrubí, stroje a zařízení musí být vyrobené pro styk s odpadní vodou
Zpětné klapky musí garantovat 100% těsnost při 0,0 m vodního sloupce
Bližší specifikace viz: TZ D.2.02, 03, 04.1 Strojně technologická část ČS
TZ D.2.02, 03, 04.2 Elektro. část, měření a regulace (MaR) MO

P.T. PŮVODNÍ TERÉN	U.T. UPRAVENÝ TERÉN		
Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Jiří Minařík	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)		
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby			
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov			
Název akce:		Soubor:	-	
Obec Laškov - ČOV a stoková síť		Tisk. soubor:	-	
		Paré č.	Zak. č.:	17-T027
			Datum:	říjen 2018
			Revize č.:	0
			Formát:	2xA4
Část:		Měřítko:	Číslo výkresu:	
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		1:25	D.0.22	
D0. Inženýrské objekty - společná typová řešení				
Název přílohy:				
Vzorová čerpací stanice pro ČS VA1, ČS VB1, ČS VC1, ČS VCB1,				
ČS CB1-1, ČS VC2, ČS VC3, ČS VE1, ČS VE2				