


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

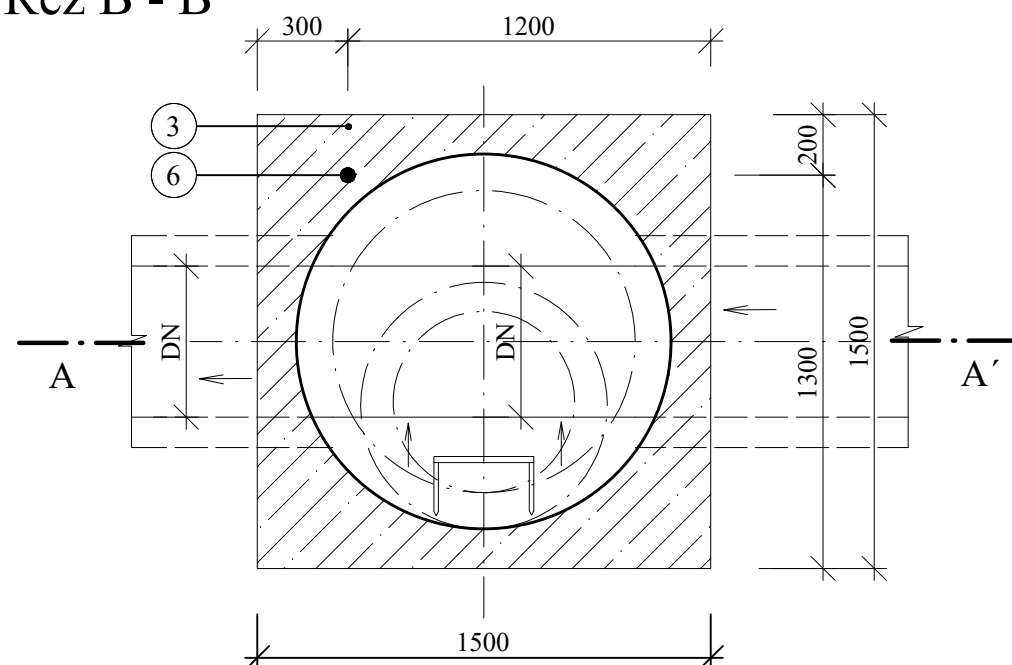

AVA ZHLAVÍ
TRAVILÁNU

100

TERÉN

100

1

5

- 1 JEDEN ŘÁDEK ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 tl. 100 mm
- 2 PŘIVARENÁ ZÁSLEPKA Z PLECHU tl. 3 mm OPATŘENÁ NÁTĚREM ODOLÁVAJÍCÍM VLIVŮM POVĚTRNOSTI
- 3 OBETONOVÁNÍ ZHLAVÍ ŠACHTY BETONEM C30/37 XA1
- 4 ŠACHTOVÝ POKLOP PRO tř. A15 - EXTRAVILÁN NEZPEVNĚNÝCH PLOCH, předpokládaná výška 70 mm
- 5 ŠACHTOVÝ POKLOP PRO tř. B125 - INTRAVILÁN NEZPEVNĚNÝCH PLOCH, předpokládaná výška 125 mm
- 6 OZNAČNÍKOVÝ SLOUPEK výšky 1750 mm, OPATŘEN HNĚDO-BÍLÝMI PRUHY. NÁTĚR ODOLÁVAJÍCÍ VLIVŮM POVĚTRNOSTI

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ustí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)		
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby			
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov			
Název akce: Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.0 Inženýrské objekty - společná typová řešení Název přílohy: Úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách		Soubor:	-	
		Tisk. soubor:	-	
		Paré č.	Zak. č.:	17-T027
			Datum:	říjen 2018
			Revize č.:	0
			Formát:	2 A4
			Měřítko:	Číslo výkresu:
-	D.0.26			