



Vzorové schéma vodoměrné šachty - betonové

Vodoměrní šachta bude splňovat požadavky ČSN 75 5411

PŮDORYS

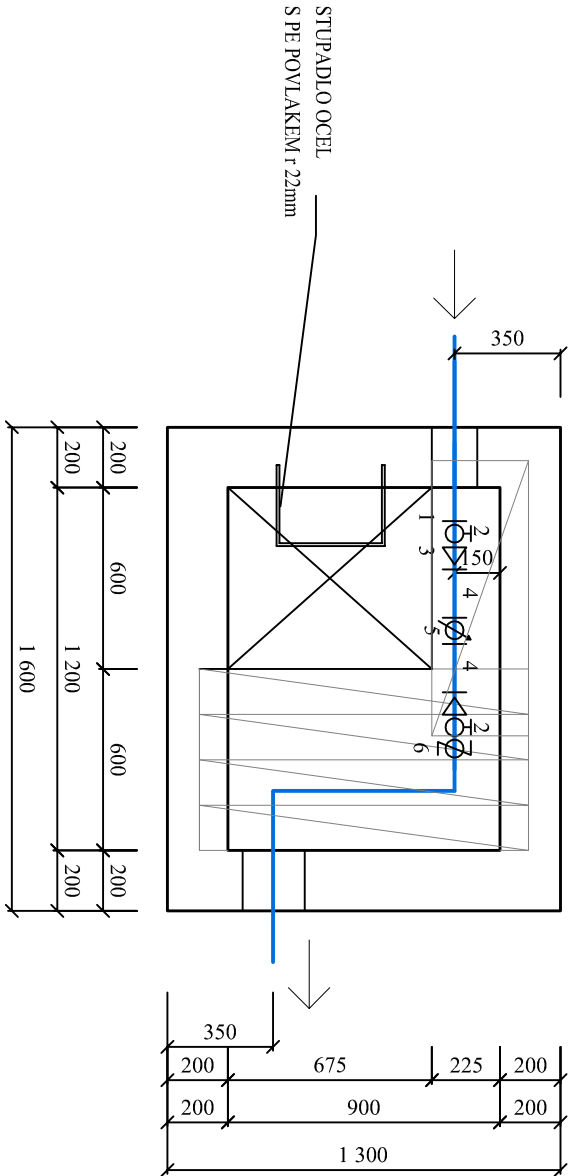


ŘEZ ŠACHTOU

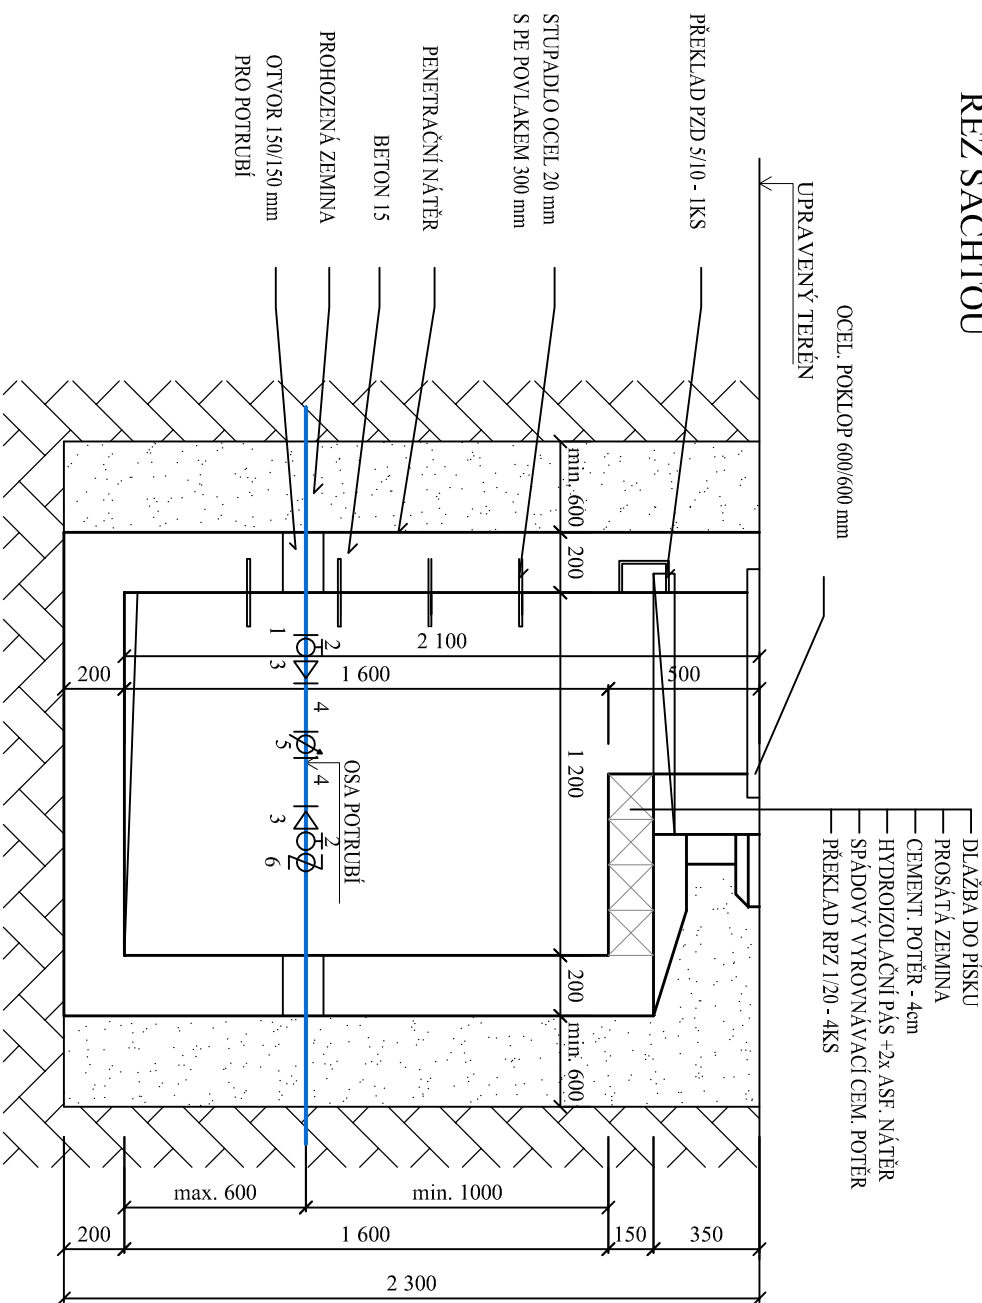

LEGENDA VODOMĚRNÉ SESTAVY:

1. Spojka - přechod na PE potrubí
2. Kulový ventil
3. Redukce
4. Uklidňovací kus, délka min. 5x DN vodoměru
5. Vodoměr 3/4"
6. Kulový ventil s odvodněním
7. Zpětná klapka

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválí:
-		-	-

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podháň 226/28 400 01 Ústí n.L. tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537) 		
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby			
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěněčín - Laškov			
Název akce:		Soubor: -		
Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D.1.01 SO 01 Čistírna odpadních vod D.1.01/6 Prodloužení vodovodní sítě, přípojka vodovodu k ČOV Název přílohy: Vzorové schéma vodoměrné šachty		Tisk. soubor: -		
		Paré č.		
		Zak. č.:		
		Datum:		
		Revize č.:		
		Formát:		
		Měřítka:		
		Číslo výkresu:		
		-		
		D.1.01/6-04		