

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 12.10.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 24-211-05

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Jan Jungwirth
Název:
Ulice: Václavická 1711, Náchod
PSČ: 547 01
Telefon:

Zdravotní středisko

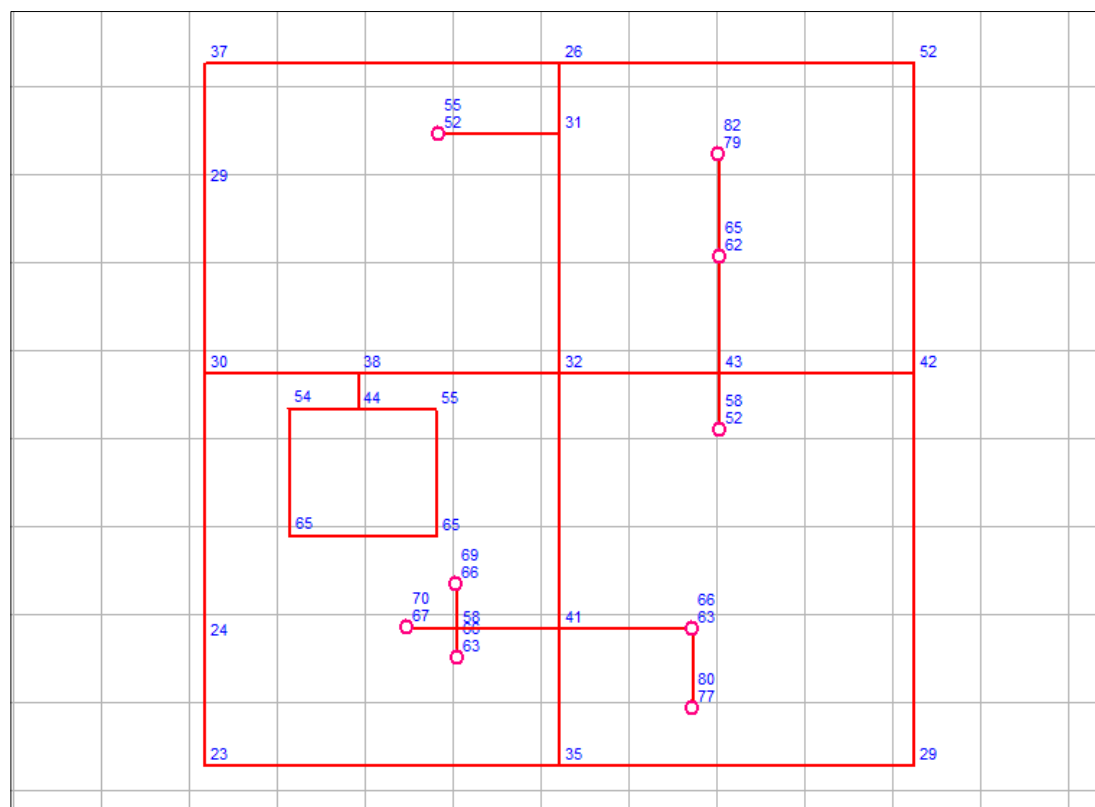

Zobrazení: nahoře



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 2.44 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006
Jméno: IPOKA s.r.o.
Ulice: Blanky Waleské 558
PSČ: CZ-28102-Cerhenice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II
Proudové zatížení: 150 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 1
Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 24-211-05
Název projektu: Zdravotní středisko Šitbořice
Ulice: Divácká 583
PSČ: CZ-69176-Šitbořice

Rozměry budovy:

Délka: 19.72 m
Šířka: 19.54 m
Výška: 7.28 m