



VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA


ŘEZ A-A

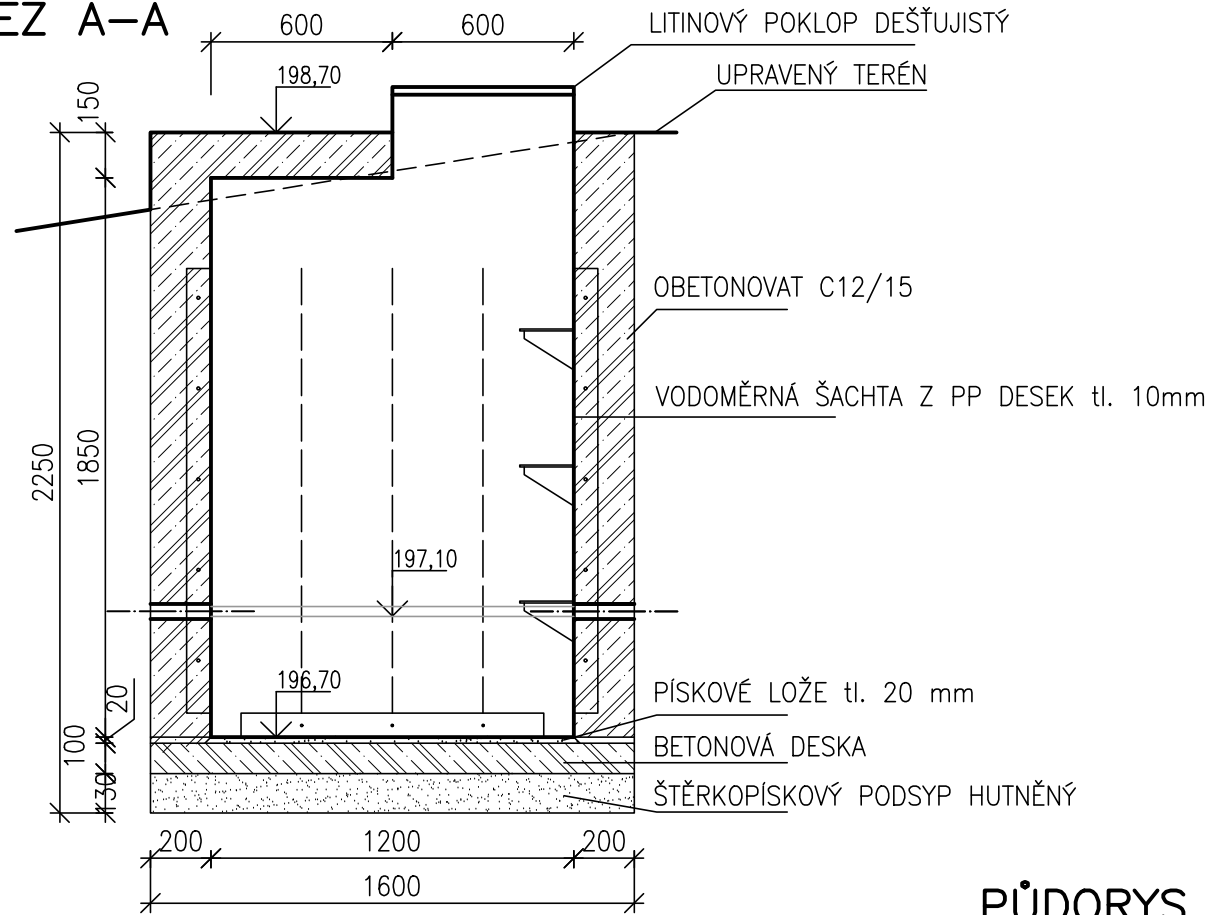


ŘEZ B-B

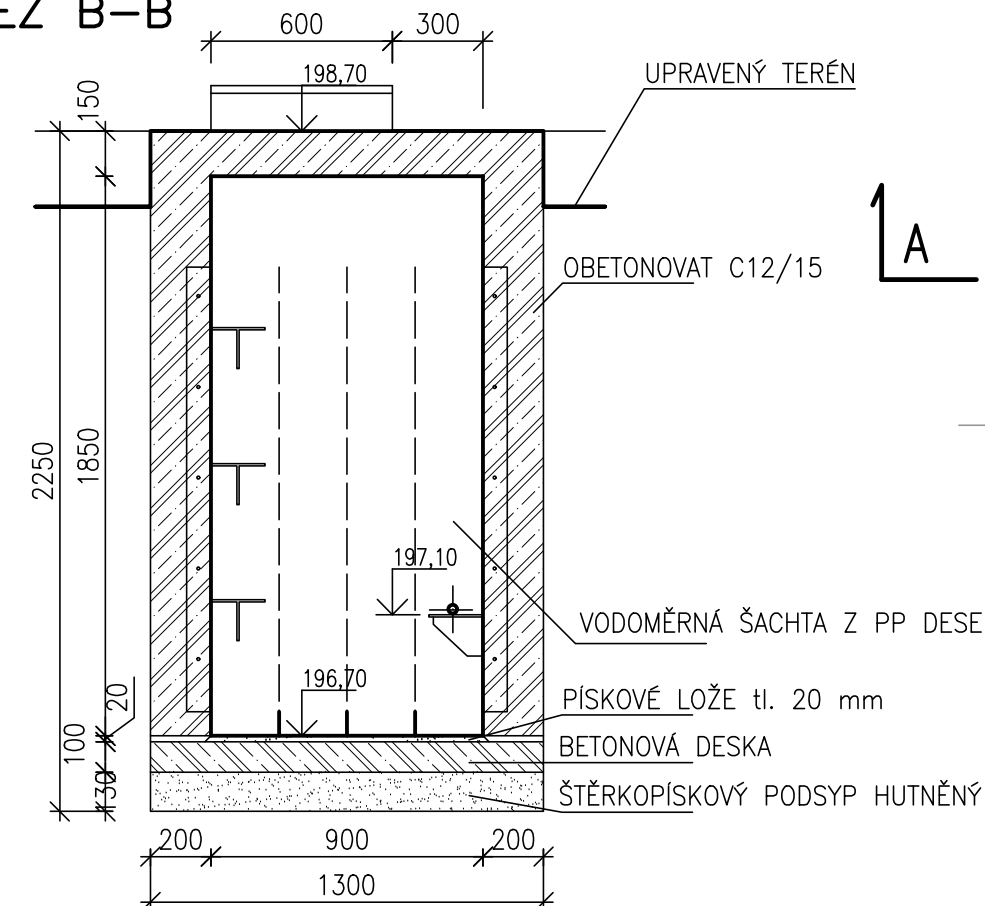

PŮDORYS

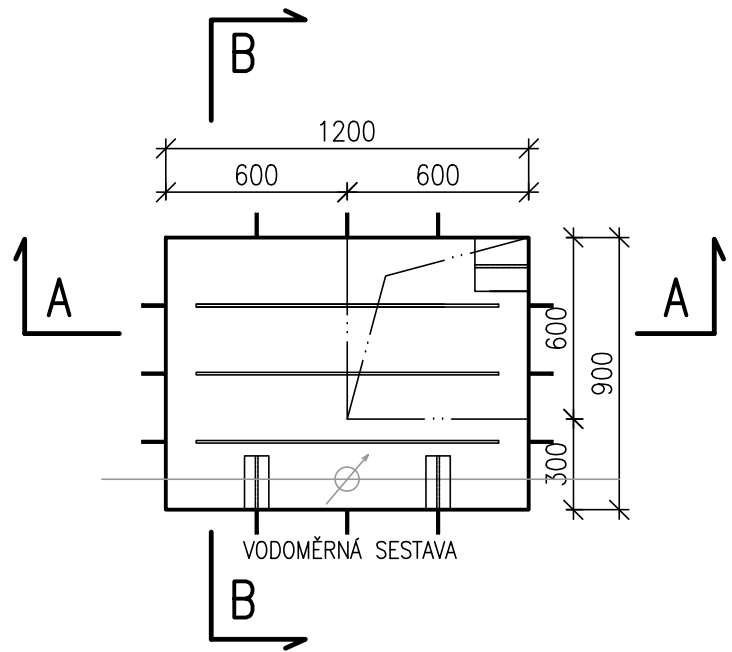

KLADEČSKÉ SCHÉMA – VODOMĚRNÁ SESTAVA

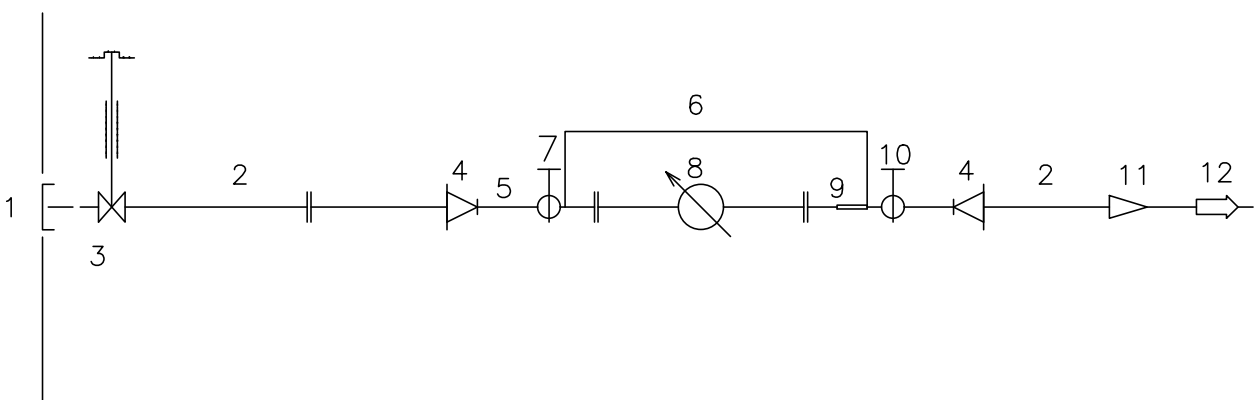

VÝPIS MATERIÁLU:

1. Navrtávací pas 90 – 5/4” (průměr stávajícího řadu je nutné ověřit !)
2. Potrubí PE 100 DN 32 SDR 11
3. Šoupátko se zemní soupravou DN32
4. Přechodový kus 20/32
5. Potrubí PE 100 DN 20 SDR 11
6. Nerezový držák
7. Kulový kohout ISFLO s nastavitelnou montážní délkou, vodoměrnou matkou a uchycením do držáku
8. Vodoměr 3/4”
9. Vodoměrné šroubení teleskopické
10. Kulový kohout s vnitř. závity, vypouštěním a zpět. klapkou
11. Přechodový kus s vnějším závitem 20 x 1/2”
12. (dle DN vnitřního rozvodu)
Domovní rozvod PP 1” (25)

POZN.: OBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ VÝROBCE ŠACHTY

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing. M. HAVLATA	Ing. Jitka Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing. Jitka Malá			
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01				FORMÁT	4x4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				STUPEŇ	DPS k VZ	
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno RADOŮŇ – ČOV A KANALIZACE				DATUM	11/2023	
D1.1– STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	1 : 25	
OBSAH: SO 01.02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VODOMĚRNÁ ŠACHTA – VŠ				kótováno v	m	
				Č. ZAKÁZKY	220	Č. VÝKRESU
				Č. VÝKRESU	220	