




D2
SPODNÍ VÝZTUŽ

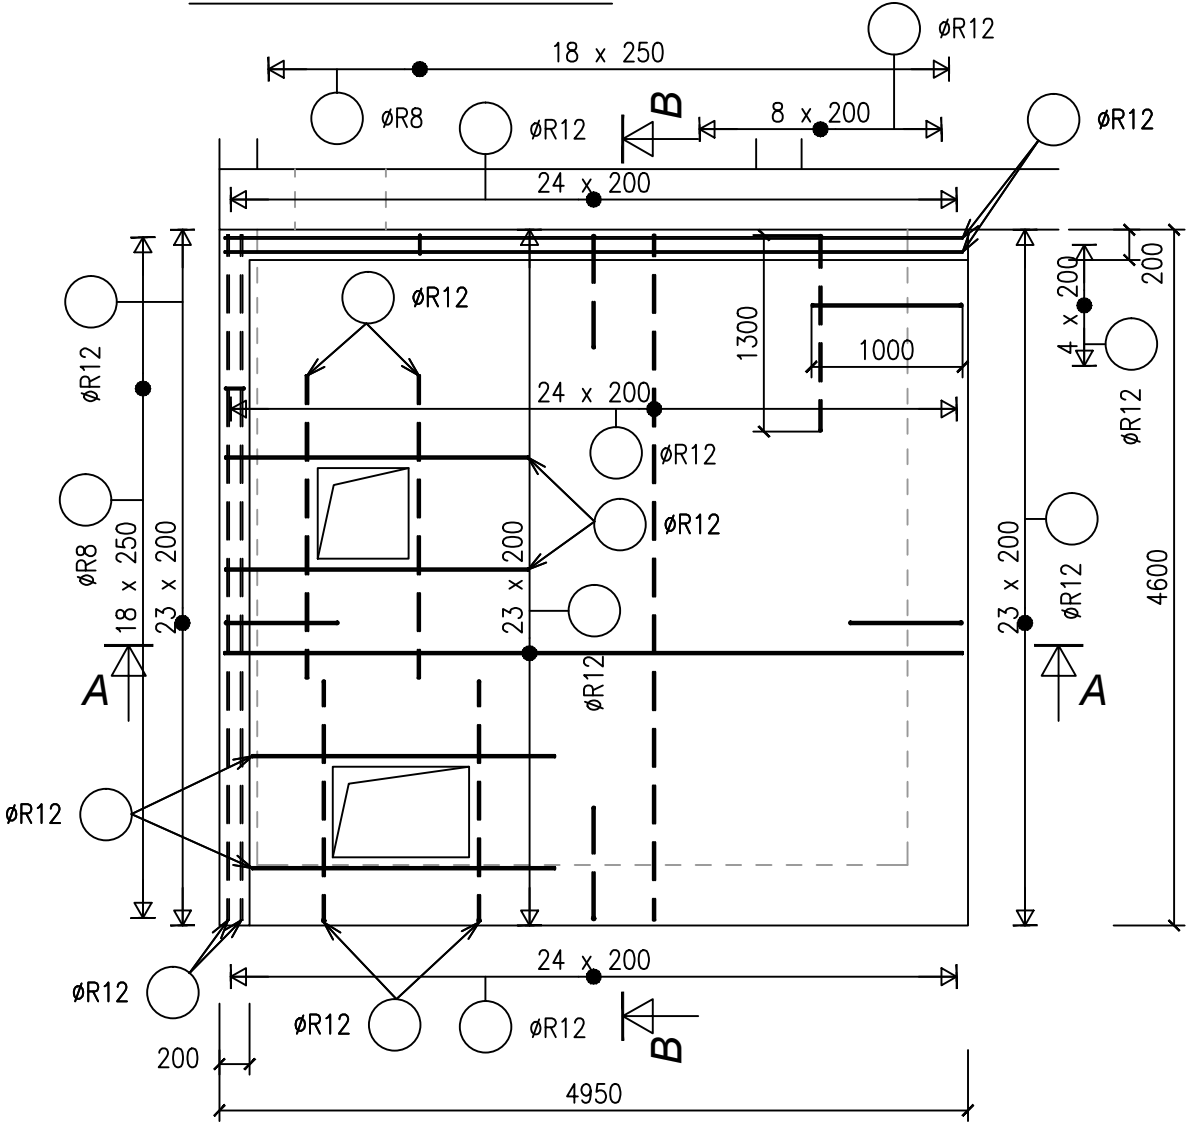


Řez A-A

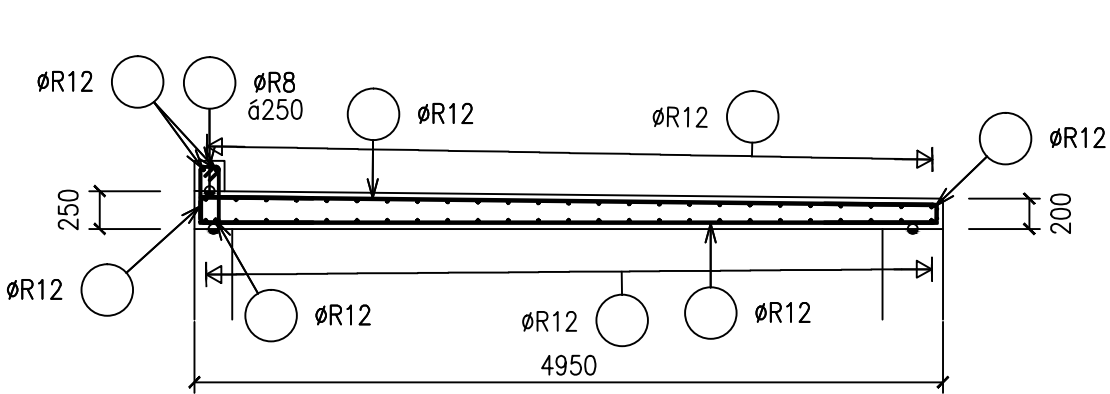

HORNÍ VÝZTUŽ

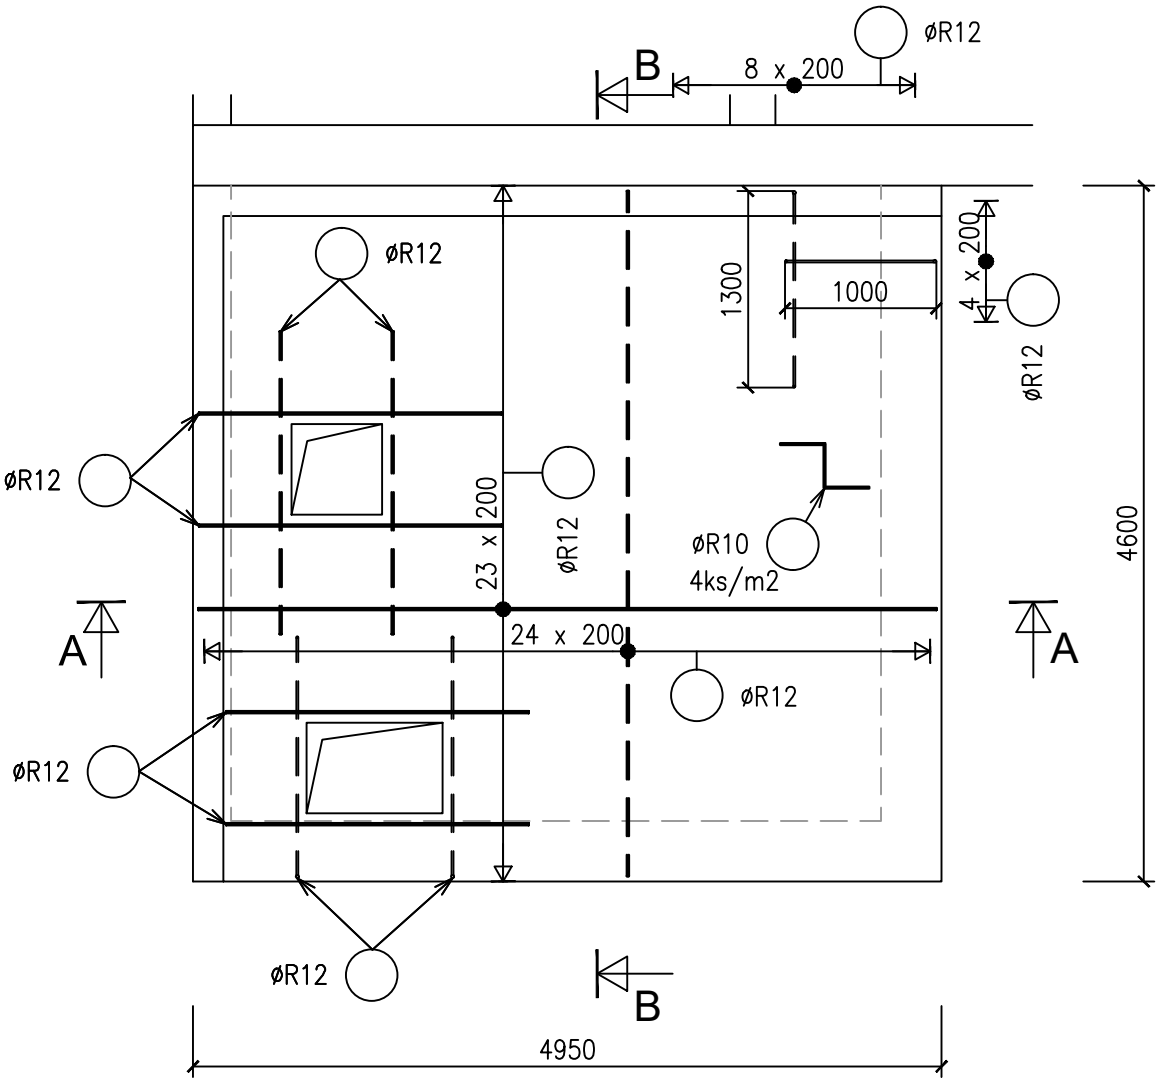


Řez B-B

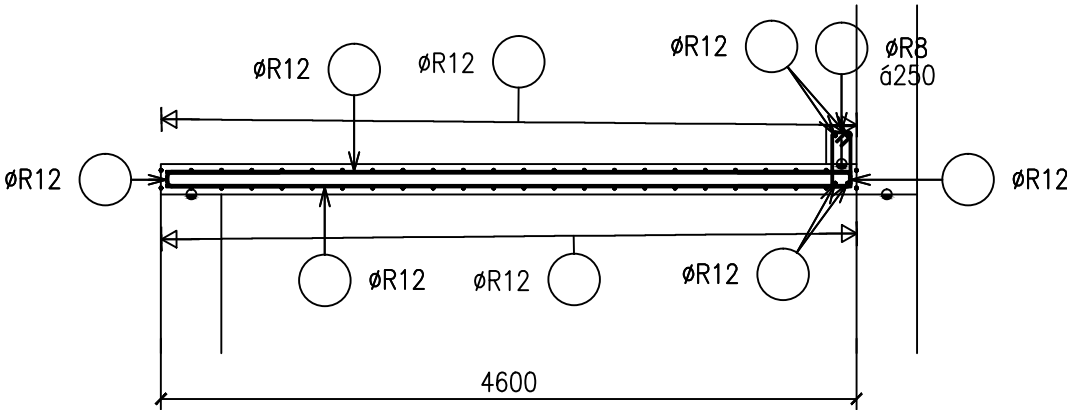

BETON ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
C25/30-XA1, XC4, XF3-D_{max} 22-S3
MAX. PRŮSAK 35mm ČSN EN 12390-8
OCEL B500B (10505-R)
KRYTÍ 35 mm

±0,000=198,70 m n.m. – HORNÍ HRANA AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing.I.MARKUS	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.MALÁ			
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01				FORMÁT	3A4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				ÚČEL	DPS	
				DATUM	10.2023	
				MĚŘÍTKO	1:50	
STAVBA : Odkanalizování sídel města Štětí Počepice, Strašín, Radouň, Chcebuz a Brocno z toho část "Radouň ČOV a kanalizace Chcebuz – kanalizace, Brocno – kanalizace" změna ČOV Radouň z 800 na 1100 EO D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				kótováno v	mm	ČÍSLO PARÉ
OBSAH: SO.01.01 – OBJEKT ČOV DESKA D2 – SCHÉMA VÝZTUŽE				Č.ZAKÁZKY	220	
				Č.VÝKRESU	D1.2-01.01-08	