


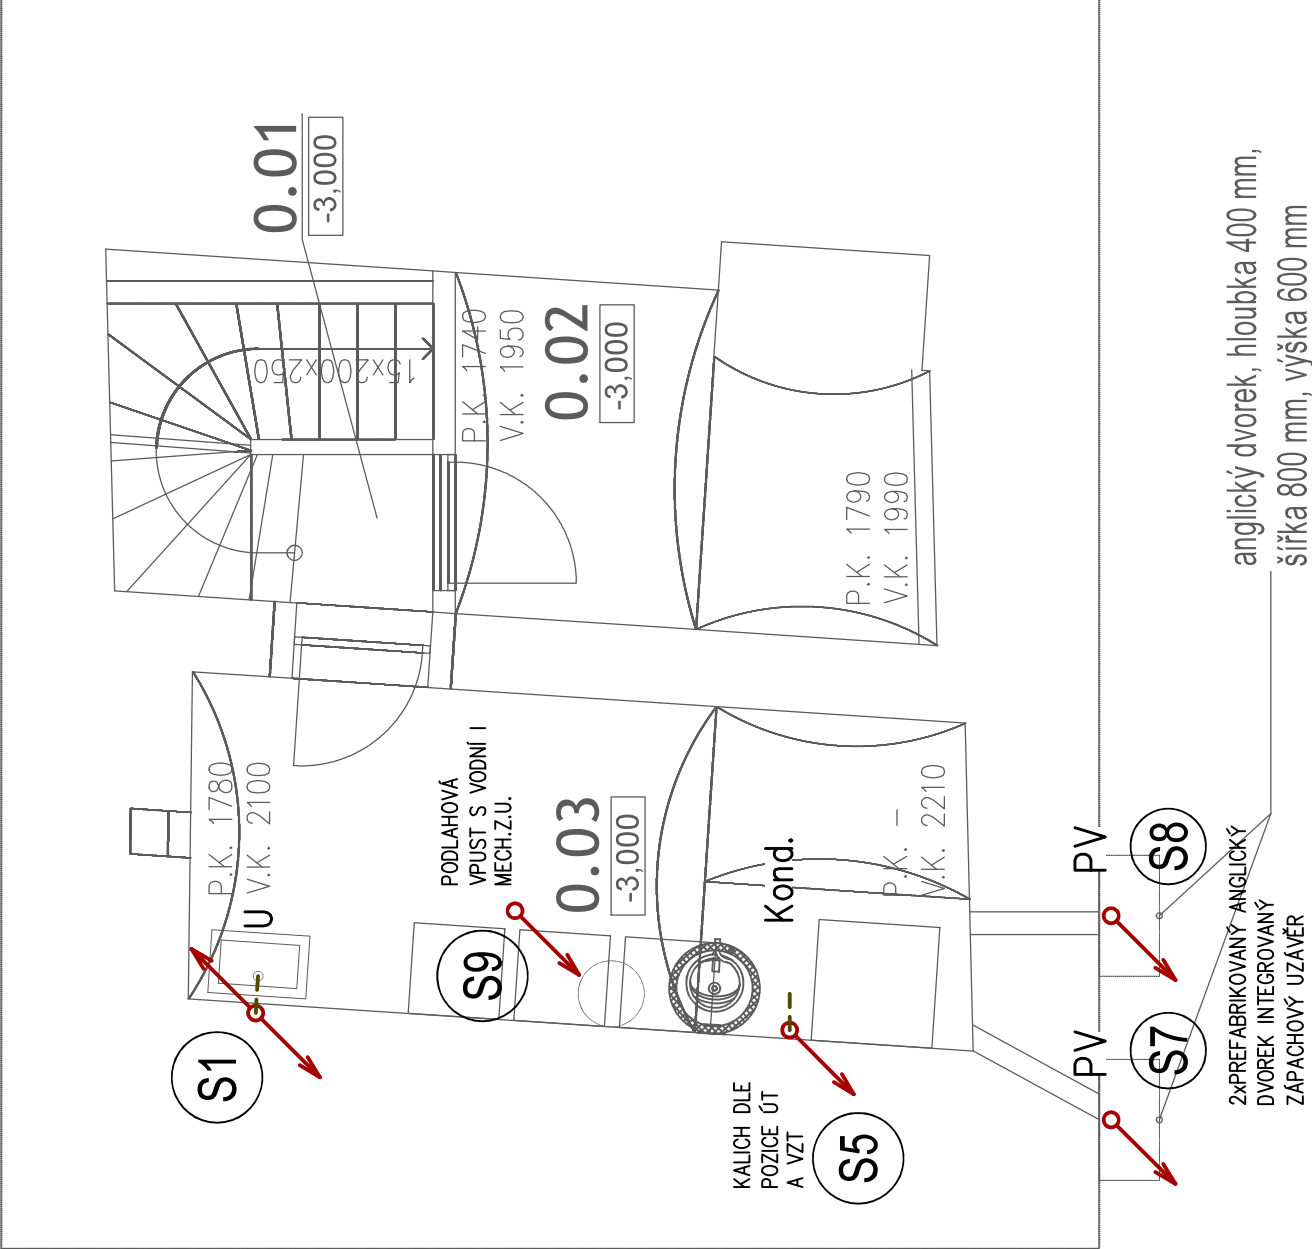

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ PŘIJMOUT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POSOUZENÍ GEOLOGEM / HYDROGEOLOGEM NA MÍSTĚ STAVBY. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPHT SPOJOVANÝCH PRÝŽOVÝMI KROUŽKY. ODPADNÍ POTRUBÍ A VĚTRACÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPHT SPOJOVANÝCH PRÝŽOVÝMI KROUŽKY. VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO MIN. 500mm NAD ROVINOU STŘECHY, NEBO min. 1000mm NAD HORNÍ HRANOU OTVORU/VZT SACHO POTRUBÍ BLIŽŠÍHO NEŽ 3000mm, NEBO min.1500mm OD SACHO VZT POTRUBÍ. POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ PROTI OROSENÍ KONDENZÁT BUDE ODVÁDĚN PŘES VODNÍ I MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU. ČISTÍCÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY. DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NIKOLI PRO PROVEDENÍ STAVBY!!!!

- S

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

— — — — —

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

U

UMYVADLO

Kond.

KONDENZÁT

PV

ODVODNĚNÍ ANGLICKÉHO DVORKU
- Zařizovací předměty
- anglický dvorek, hloubka 400 mm, šířka 800 mm, výška 600 mm
- Tato dokumentace je duševním vlastnictvím **studio AEIOU s.r.o.**, zastoupené Ing. arch. Janem Vojtěškem a Ing. Jakubem Staníkem, chráněná platnými zákony. Má povahu duševního vlastnictví dle Zákona č. 121/2000Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů včetně zákona o obchodních korporacích.
- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
| AUTOR NÁVRHU
ING.ARCH. JAN VOJTĚŠEK
ING. JAKUB STANÍK | | VEDOUČÍ PROJEKTU
ING.ARCH. JAN VOJTĚŠEK
ING. JAKUB STANÍK | | HLAVNÍ PROJEKTANT
ING. JAKUB STANÍK | | VYPRACOVAL
ING. ZDENEK VANĚRKA | |
| INVESTOR
MÍSTO STAVBY | | MĚSTO BLANSKO, NÁM. SVOBODY 32/3, 678 01 BLANSKO
ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO | | porc. č. 31/1, 1747, st.36/1, st. 35/6, st. 35/5, k.ú. Blansko | | | |
| AKCE | | PROSTORY EXPOZICE A DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY
MUZEUM BLANENSKA, P.O. - ZÁMEK 1, BLANSKO
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
SO 02 - DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY | | Č. ZAKÁZKY
ČÁST | | 23Zok01
ZTI | |
| | | | | FORMAT | | 2xA4 | |
| | | | | DATUM | | 03/2023 | |
| | | | | STUPĚŇ | | DUR+DSP | |
| | | | | ČÁST PD | | D.2.4.2. | |
| | | | | | | D.2.4.2. 03 | |