


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE Z HLADKÉHO PVC

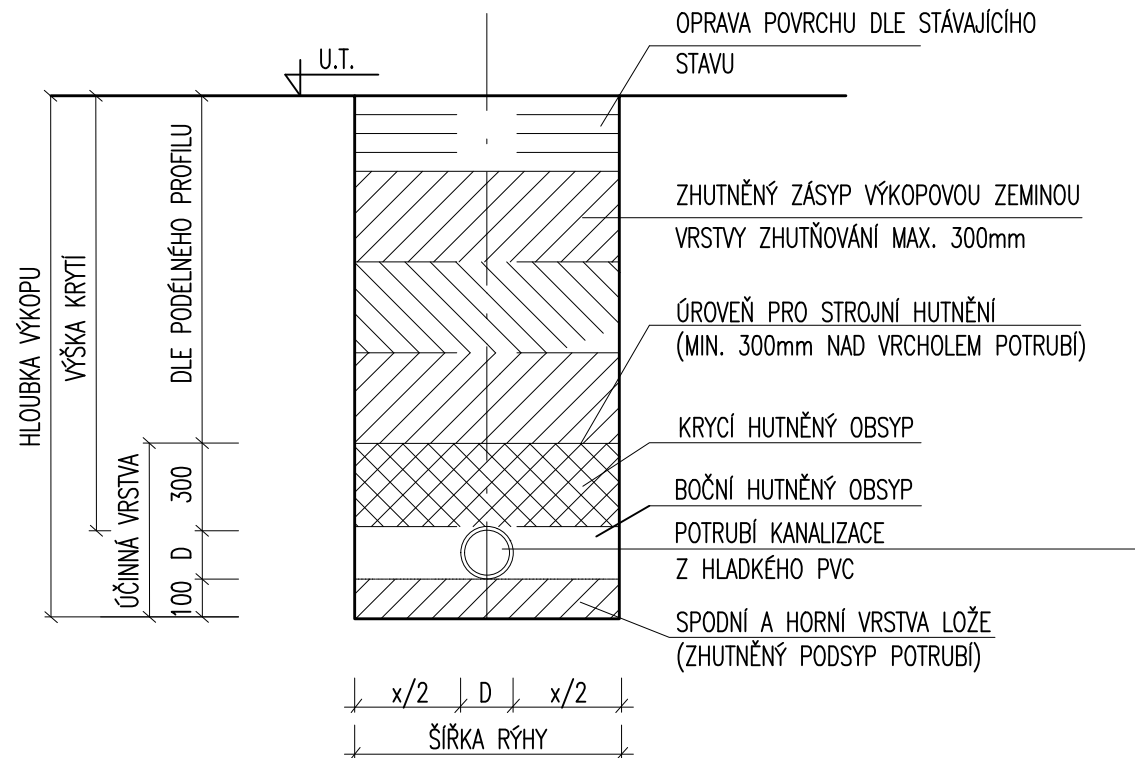

ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO SLE ČSN EN 1610.
PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK
NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINAZ VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI U POTRUBÍ DO DN200 – 22mm, OD DN 250 – 40mm.

MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POTRUBÍ.
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
MINIMÁLNÍ VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ 1,0m, PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE PAK 1,5m.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.
RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PAŽENÍ PROVEDENO OD HLOUBKY 0,7m.
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1m.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÉHO VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY: -HLOUBKA OD 1,00 DO 1,75m = ŠÍŘKA 0,80m
-HLOUBKA OD 1,75 DO 4,00m = ŠÍŘKA 0,90m
-HLOUBKA NAD 4,00m = ŠÍŘKA 1,00m

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PAŽENÉ RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI: -POTRUBÍ DO D 225 – D+0,40m (x)
-POTRUBÍ OD D 225 DO D 350 – D+0,50m (x)

SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PVCKG SPOJOVANÝCH PRYŽŽOVÝMI KROUŽKY. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ PŘIJMOUT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POSOUZENÍ GEOLOGEM / HYDROGEOLOGEM NA MÍSTĚ STAVBY. ČISTÍCÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI.
TRASYS POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NIKOLI PRO PROVEDENÍ STAVBY!!!!

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím **studio AEIOU s.r.o.**, zastoupené Ing. arch. Janem Vojtíškem a Ing. Jakubem Staníkem, chráněná platnými zákony. Má povahu duševního vlastnictví dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů včetně zákonu o obchodních korporacích.

AUTOR NÁVRHU ING.ARCH. JAN VOJTÍŠEK ING. JAKUB STANÍK INVESTOR MÍSTO STAVBY				VEDOUcí PROJEKTU · HLAVNÍ PROJEKTANT · VYPRACOVAL ING.ARCH. JAN VOJTÍŠEK ING. JAKUB STANÍK ING. ZDENEK VANĚRKA ING. JAKUB STANÍK MĚSTO BLANSKO, NÁM. SVOBODY 32/3, 678 01 BLANSKO ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO parc. č. 31/1, 1747, st.36/1, st. 35/6, st. 35/5, k.ú. Blansko				AEIOU studio AEIOU s.r.o. Husova 13 602 00 Brno info@aeiou.cz www.aeiou.cz	
AKCE				PROSTORY EXPOZICE A DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY MUZEUM BLANENSKA, P.O. - ZÁMEK 1, BLANSKO DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				Č.ZAKÁZKY ČÁST FORMÁT	
								23Zak01 SO 05 2xA4 DATUM STUPEŇ ČÁST PD	
								03/2023 DUR+DSP SO 05	
ULOŽENÍ POTRUBÍ								SO 05_02	