


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

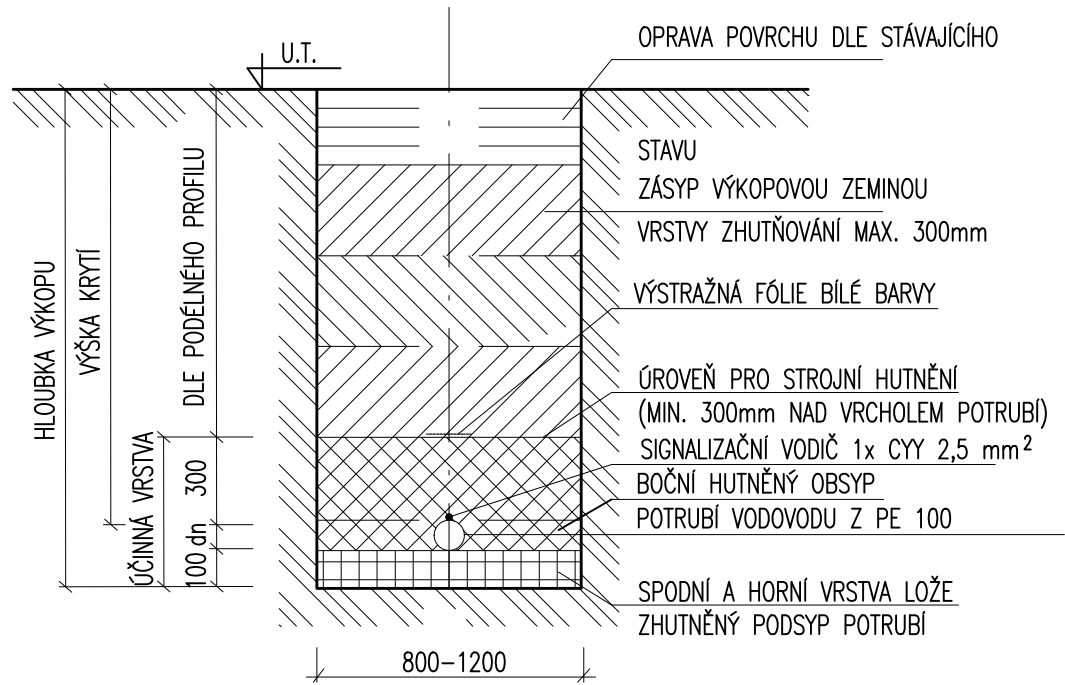

PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ BUDE POUŽIT PÍSEK FRAKCE 0–8mm
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE TŘEBA JEJ DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ V ROZMEZÍ 1,2–1,5m:
V HLINITÝCH ZEMINÁCH 1,2m, V HLINITOPÍŠČITÝCH ZEMINÁCH 1,3m, V PÍŠČITÝCH ZEMINÁCH 1,4m
VE ŠTĚRKOVÝCH A SKALNATÝCH ZEMINÁCH 1,5m
RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m
A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7m. PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1m.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím **studio AEIOU s.r.o.**, zastoupené Ing. arch. Janem Vojtíškem a Ing. Jakubem Staníkem, chráněná platnými zákony. Má povahu duševního vlastnictví dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů včetně zákonu o obchodních korporacích.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ PŘÍJMOUT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POSOUZENÍ GEOLOGEM / HYDROGEOLOGEM NA MÍSTĚ STAVBY. POTRUBÍ PITNÉHO BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PE100 SDR11 SPOJOVANÝCH ELEKTROTVAROVKAMI. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKA STĚNY. ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ. POTRUBÍ TECHNOLOGICKÉHO VODOVODU BUDE OD PITNÉHO ODDĚLENO KONTROLOVATELNOU ZPĚTNOU ARMATUROU DLE ČSN EN 1717.
TRASYS POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NIKOLI PRO PROVEDENÍ STAVBY!!!!

AUTOR NÁVRHU ING.ARCH. JAN VOJTÍŠEK ING. JAKUB STANÍK INVESTOR MÍSTO STAVBY		VEDOUCÍ PROJEKTU - HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. JAN VOJTÍŠEK ING. JAKUB STANÍK MĚSTO BLANSKO, NÁM. SVOBODY 32/3, 678 01 BLANSKO ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO parc. č. 31/1, 1747, st.36/1, st. 35/6, st. 35/5, k.ú. Blansko		VYPRACOVAL ING. ZDENEK VANĚRKA		A E I O U studio AEIOU s.r.o. Husova 13 602 00 Brno info@aeiou.cz www.aeiou.cz
AKCE PROSTORY EXPOZICE A DEPOZITÁŘ MĚŘICÍ TECHNIKY MUZEUM BLANENSKA, P.O. - ZÁMEK 1, BLANSKO DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ SO 06 - VODOVOD						
ULOŽENÍ POTRUBÍ						
			Č.ZAKÁZKY ČÁST FORMÁT	23Zak01 SO 06 2xA4 DATUM STUPEŇ ČÁST PD	03/2023 DUR+DSP SO 06	