


D.3. PVC+KOBEREK

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

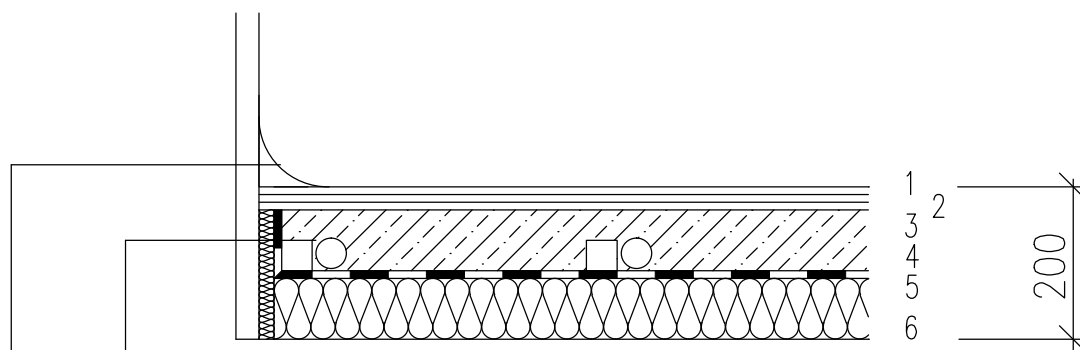

- | | |
|--|--------|
| 1 – PVC – UPŘESNÍ INVESTOR S PROJEKTANTEM
PODLAHA URČENA DO MÍSTNOSTÍ VYŽADUJÍCÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST
NA POVRCH Z PVC VOLNĚ POLOŽEN KOBEREK | 3 MM |
| 2 – LEPIDLO DLE TECHNOLOGIE | 2 MM |
| 3 – STĚRKOVÁ VRSTVA | 1 MM |
| 4 – LITÝ BETON, SAMONIVELAČNÍ, PO VYSCHNUTÍ
PŘEBROUŠEN, DILATACE UPŘESNĚNA V ZÁVISLOSTI NA
PODLAHOVÉ PLOŠE | 42 MM |
| 5 – SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
35/32 PRO VEDENÍ TEPELNÉHO MEDIA (CELKEM VÝŠKA 52MM) | 32 MM |
| 6 – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJÚ MIN. 100 MM, NAPOJIT
SE STEJNÝM PŘEKRYTÍM NA FOLII DILATAČNÍ LEMŮVKY | |
| 7 – TEPELNÁ (ZVUKOVÁ) IZOLACE PODLAHOVÝ POLYSTYREN STABIL 100
KLADENA VE VRSTVÁCH (PŘEKRYTÍ SPOJŮ)
– IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU | 120 MM |

ÚPRAVA PODKLADU :

BETONOVÝ POVRCH JE NUTNÉ ZBAVIT MECHANICKÝCH NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY, POVRCH BUDE DLE POTŘEBY ODBROUŠEN NEBO ODFRÉZOVÁN, JE MOŽNÉ DÁLE POUŽÍT CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ ROZTOKEM
PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, NOSNÝ, ZDRSNĚNÝ, ČISTÝ A BEZ PRACHU A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, ZBAVENÝ PŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ

- | | |
|--|--------|
| – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM | 0,2 MM |
| – DILATAČNÍ PÁSKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PO OBVODU MÍSTNOSTI | 10 MM |
| – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ KE HRUBÉ PODLAZE | 15 MM |

– UKONČENO FABIONKEM, POČÍTÁNO VČETNĚ ROHOVNÍKŮ