
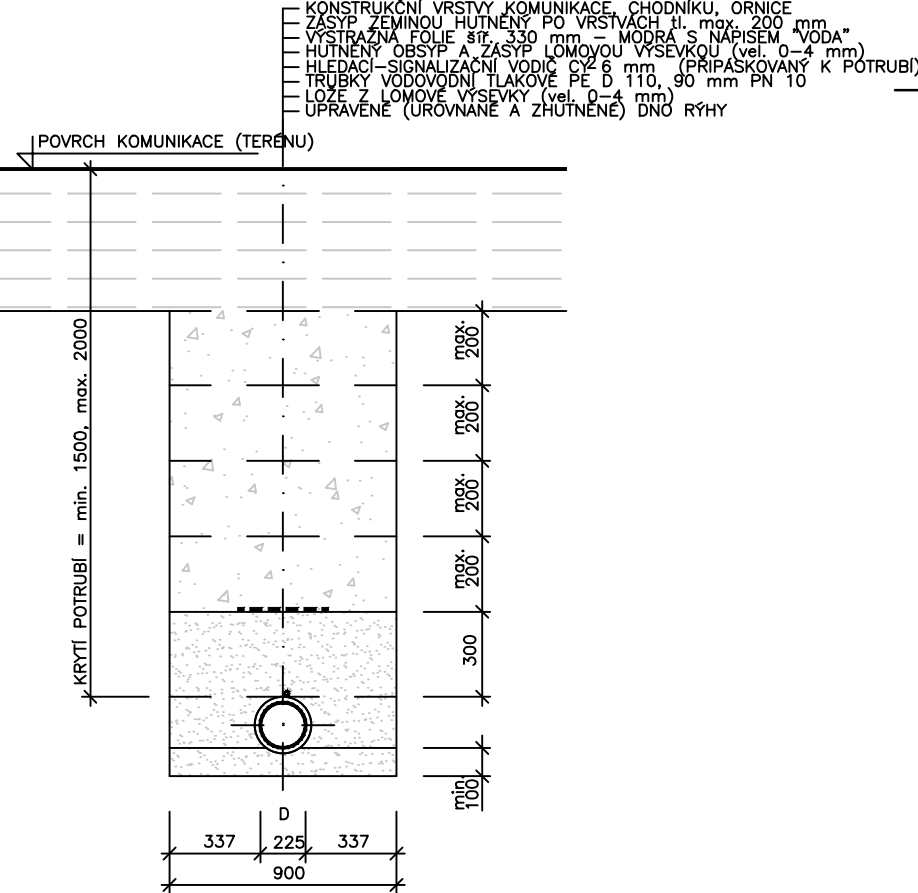


Vodovod. přípojky z tlakov. PE trubek

VODOVODY Z TLAKOV. PE TRUBEK

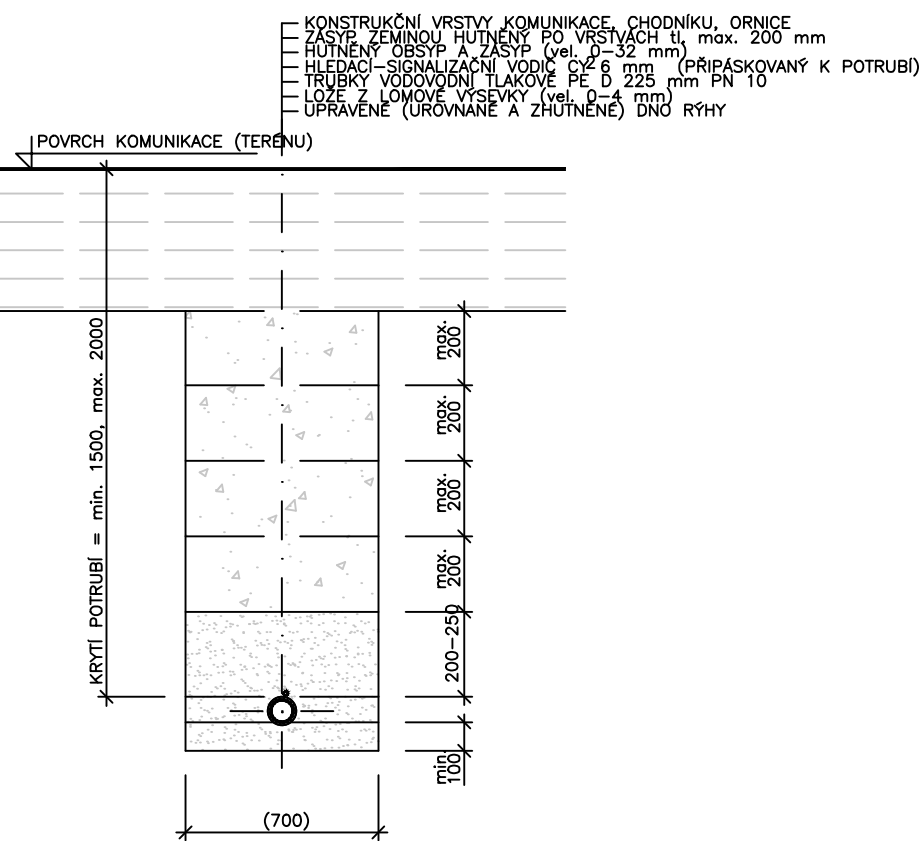


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

KRYTÍ > 1100 mm


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

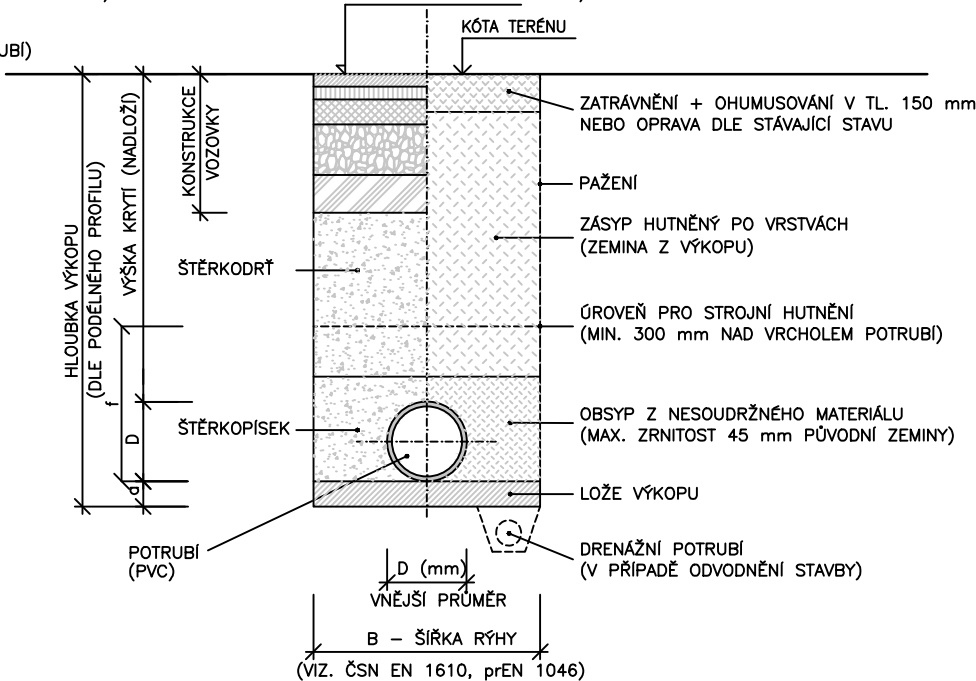


POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VODOVODY
Vzor. sestava
pro podz. hydrant DN 80 mm (1:20)

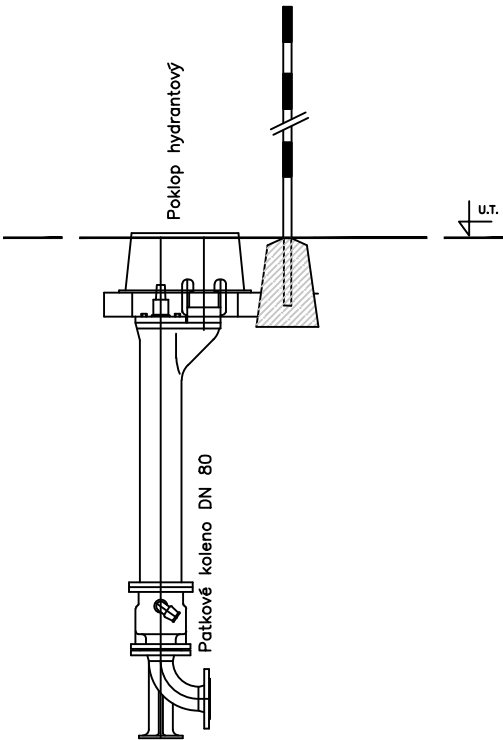


VODOVODY

SCHEMA VYVEDENÍ HLEDACÍCH-SIGNALIZAČNÍCH VODIČŮ

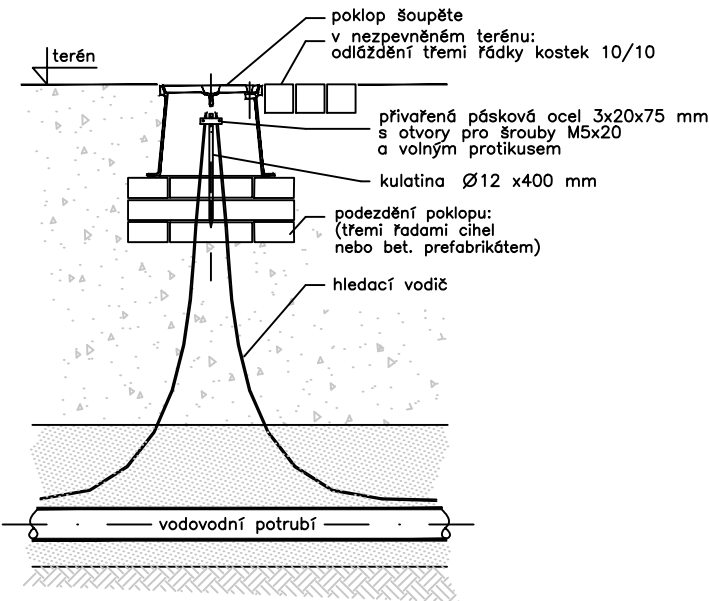

D.2 01 Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Pohořelý			
zodp. projektant	Ing. Pohořelý			
vypracoval/CAD	Ing. Kouba			
kontroloval	Ing. Sedlák			
investor:	MĚSTO HOSTIVICE, HUSOVO NAM. 13, 253 80		formát	A3
akce	NOVOSTAVBA 2. AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICI		datum	ÚNOR 2018
			stupeň	DPPS
			zak.č.	ZAK-2014-000134
			paré č.	
obsah	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		měřítko	č. výkresu
			-	01.4