



SESTAVA HUP, RTP A PLYNOMĚRU VE SKŘÍNI PILÍŘE
POHLED ČELNÍ

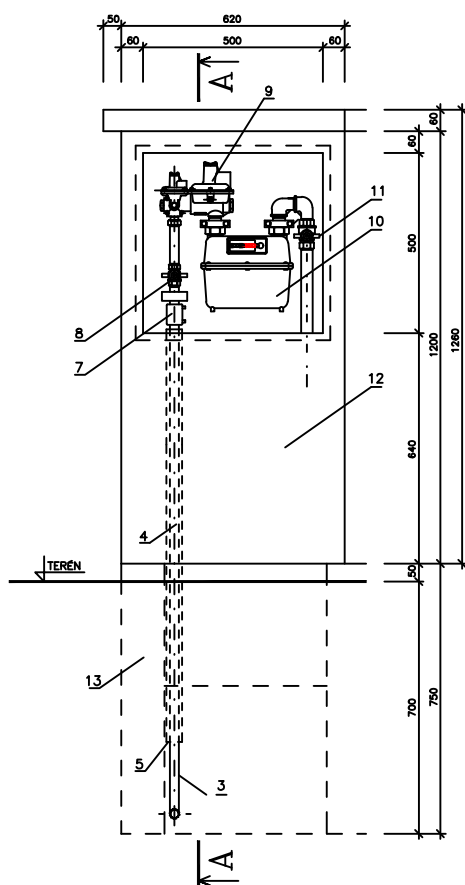

ŘEZ A-A

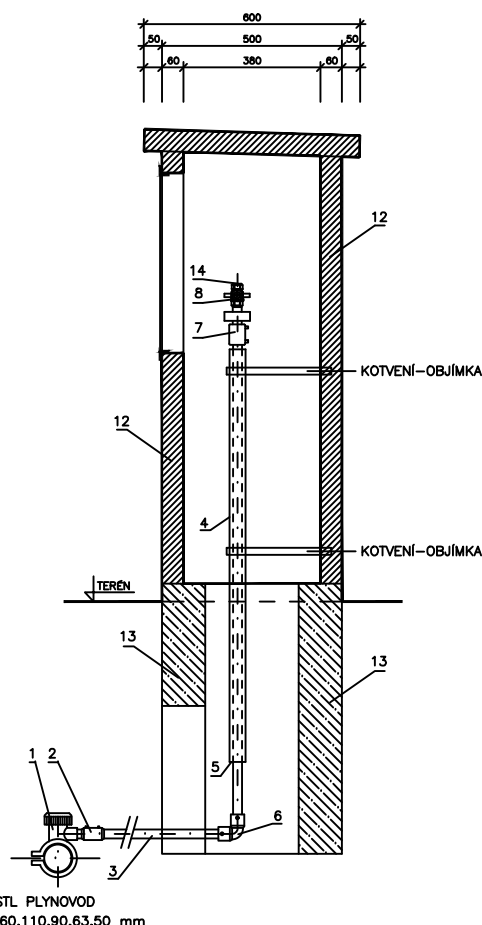

STL PLYNOVOD
PE D 160,110,90,63,50 mm

Čís.	NÁZEV – POPIS
1	Elektroobímková příp. navrt. – D 160,110,90,63,50/32 mm
2	Elektrospojka – D 32 mm
3	Potrubí přípojky – PE 100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm
4	Ochranná trubka – PE 100 SDR 11 D 50 x 4,6 mm
5	Tmel "Anticor-Mastic" nebo obdobný
6	Elektrokoleno – D 32 mm
7	Přechodka plast-kov ISIFLO – D 32/DN 25 mm
8	Kulový kohout ISIFLO – DN 25 mm (G 1")
9	Regulátor tlaku plynu
10	Plynoměr – G4 – napoj. rozteč 100 mm
11	Kulový kohout – DN 25 (G 1")
12	Pilíř se skříní pro HUP, RTP a plynoměr
13	Beton. základ pod pilíř – BETON C 12/15
14	Zátka – DN 25 mm (G 1") – dočasně

D.2 02 Přípojka plynovodu

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Pohořelý		
zodp. projektant	Ing. Pohořelý		
vypracoval/CAD	Ing. Kouba		
kontroloval	Ing. Sedlák		
investor:	MĚSTO HOSTIVICE, HUSOVO NÁM. 13, 253 80	formát	A4
akce		datum	ÚNOR 2018
		stupeň	DPPS
		zak.č.	ZAK-2014-000134
		paré č.	
obsah		měřítko	č. výkresu
	VZOROVÁ SESTAVA HUP	-	02.3

**NOVOSTAVBA 2. AREÁLU MATEŘSKÉ
ŠKOLY V HOSTIVICI**