



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ
KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
DN 250/300/400/600

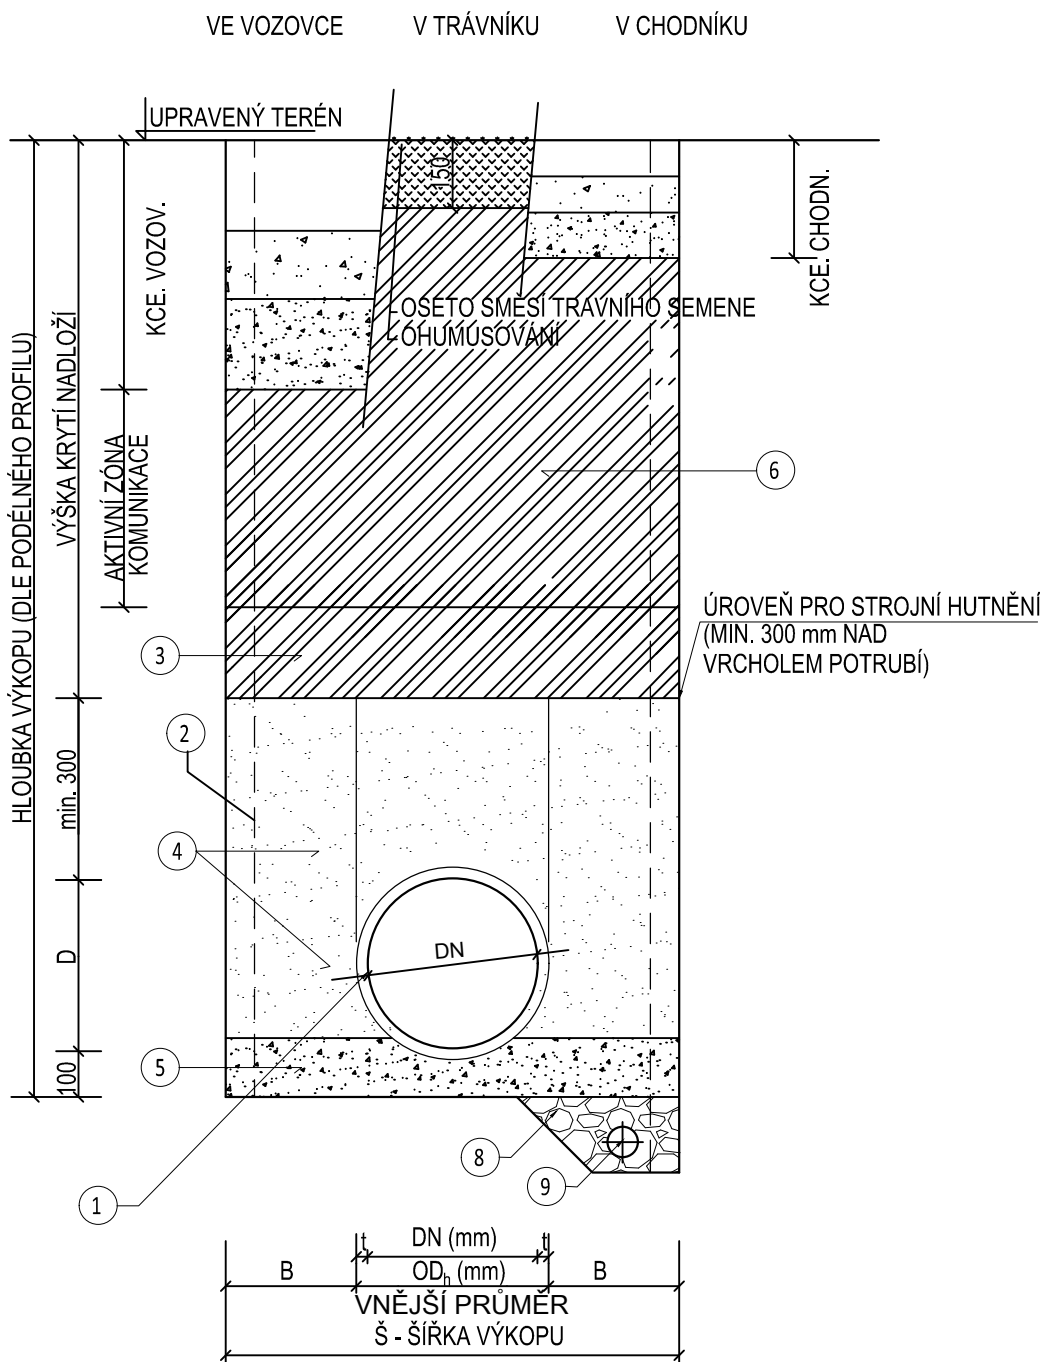

OD_n JE HORIZONTÁLNÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR V m
DN VNITŘNÍ PRŮMĚR
t TLOUŠŤKA POTRUBÍ
B MIN. PRACOVNÍ PROSTOR MEDZI POTRUBÍM A STĚNOU RÝHY

VZOROVÝ ŘEZ V MÍSTĚ
TĚSNÍCÍ SEPARAČNÍ JÍLOVÉ
HRÁZKY

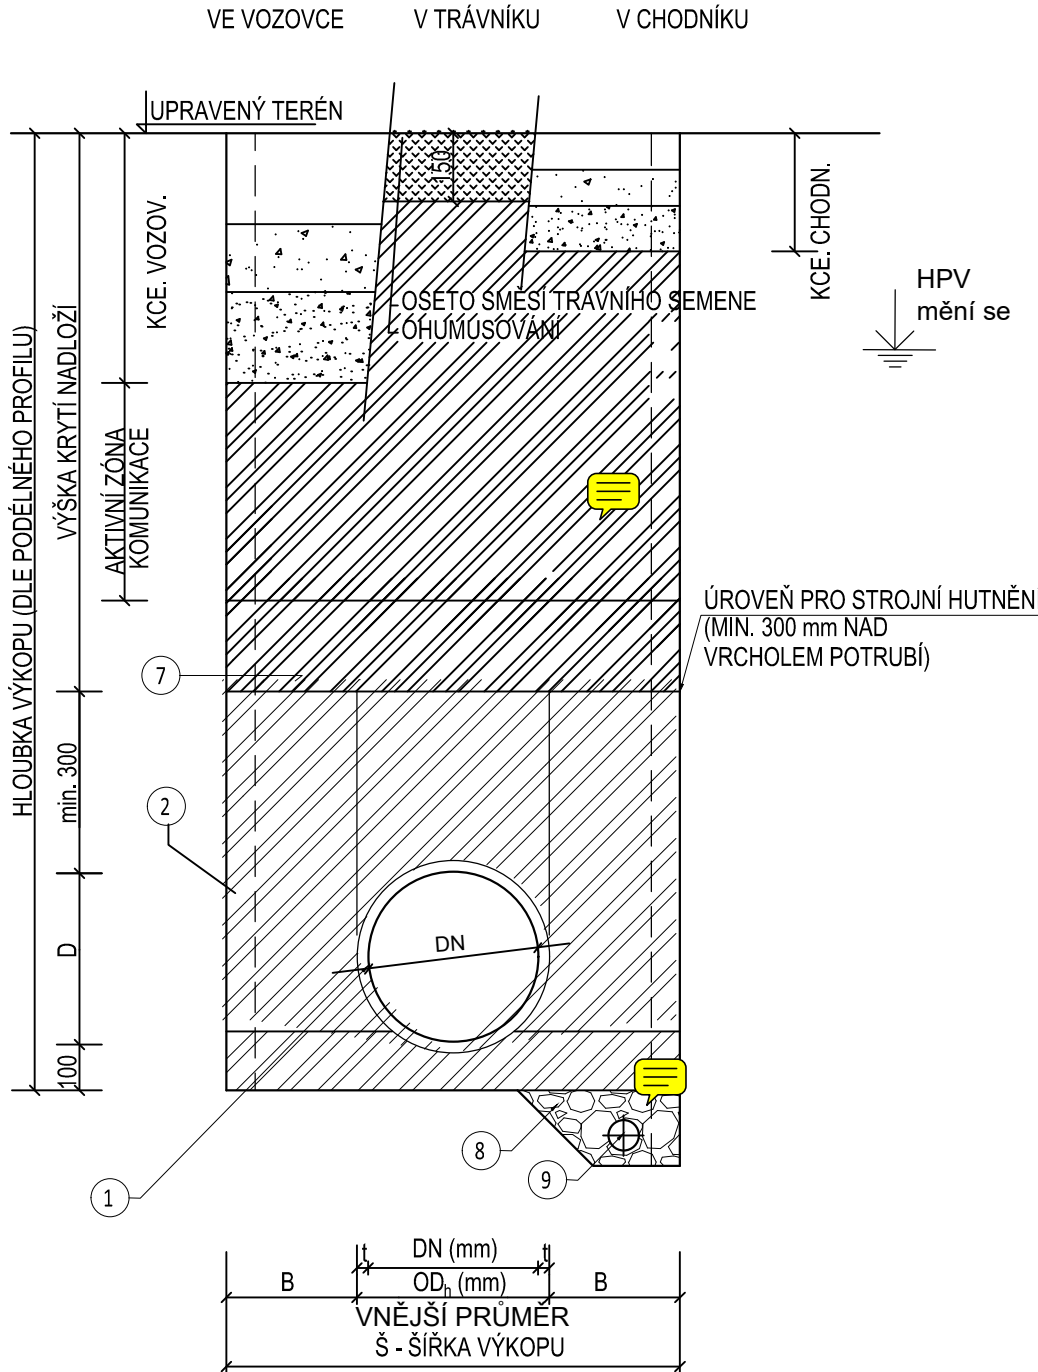

TABULKA ROZMĚRŮ:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B-min [mm]
200	225	1000	300
250	280	1100	300
300	335	1200	350
400	450	1450	350
500	560	1600	400
600	670	1750	400

LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP KG, SN10
- PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNÉ)
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm (dle TP 146)
POD KOMUNIKACÍ - TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)
MIMO KOMUNIKACI - TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
- BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP - HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ,
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5-0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
- LOŽE PRO POTRUBÍ - DOLNÍ VRSTVA - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**
- AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m
- JÍLOVÝ NEPROPUSTNÝ MATERIÁL (TĚSNÍCÍ SEPARAČNÍ HRÁZKA), MIN. 0,5 m NAD USTÁLENOU HLADINU PV
- DRENÁŽNÍ OBSYP - ŠTĚRK RESP. PÍSCITÝ ŠTĚRK max. ZRNO 63 mm
- FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z PVC DN100

** VELIKOST ZRNA MUSÍ ODPOVÍDAT PODMÍNKÁM VÝROBCE POTRUBÍ

K PROJEDNÁNÍ

 Magistrá 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ			MĚŘITKO: 1:20
	NÁZEV: KANALIZACE			POČET A4: 3
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21			REVIZE: c
	STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP	VYPRACOVAL: ING. JÁNOŠOVÁ	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. GOREK	ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DI302-012
DATUM: 05/2023				LIST: