



## Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

---

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Č. J.:              | MUKV 3700/2017 VYST                                                                    |
| SPIS. ZN.:          | MUKV – S 9411/2016 VYST                                                                |
| POČET LISTŮ:        | 17                                                                                     |
| POČET PŘÍLOH:       | 0                                                                                      |
| POČET LISTŮ PŘÍLOH: | 0                                                                                      |
| VYŘIZUJE:           | M. Janáčková                                                                           |
| TEL.:               | 315 739 914                                                                            |
| E-MAIL:             | <a href="mailto:marketa.janacova@mestokralupy.cz">marketa.janacova@mestokralupy.cz</a> |
| DATUM:              | 17.01.2017                                                                             |

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralupy nad Vlt., odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.12.2016, které podala **Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves** v zastoupení společností **VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou** (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

„Splašková kanalizace a ČOV Vepřek“ umístěné na pozemcích **parc.č. 240/1, parc.č. 225/5, parc.č. 219/6, parc.č. 218/11, parc.č. 218/2, parc.č. 247, parc.č. 248/6, parc.č. 248/5, parc.č. 253/1, parc.č. 251/1, parc.č. 235/1, parc.č. 236/4, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st. parc.č. 56, parc.č. 30/10, parc.č. 253/2, parc.č. 249, parc.č. 230/3, parc.č. 234/4, parc.č. 253/2 a parc.č. 227** v katastrálním území **Vepřek (706604)**.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 Kanalizační stoky (gravitační, tlakové, výtlak od ČS)
- SO 02 Čistírna odpadních vod – stavební část
- SO 03 Čerpací stanice ČS1
- SO 04 Čerpací stanice ČS2
- SO 05 Příjezdová komunikace k ČOV
- SO 06 Vodovodní přípojka
- SO 07 Přípojka elektrické energie k ČS 1
- SO 08 Přípojka elektrické energie k ČS 2 a ČOV
- PS 01 Čistírna odpadních vod – technologická část

## **SO 01 - Kanalizační stoky**

### **STOKA A**

- tlaková část - délka – 161,61 m
  - 2x čerpací stanice ( SO 03 a SO 04)
- gravitační část - délka – 338,97 m
  - počet revizních šachet – 10 ks
  - ukliďňovací revizní šachta – 1 ks

### **STOKA A-1**

- gravitační stoka - délka -168,30 m
  - počet revizních šachet – 4 ks

### **STOKA A-2**

- gravitační stoka - délka – 178,61 m
  - počet revizních šachet – 6 ks

### **STOKA B**

- gravitační stoka - délka – 208,94 m
  - počet revizních šachet – 8 ks

### **STOKA B-1**

- gravitační stoka - délka – 20,69 m
  - ukliďňovací revizní šachta – 1 ks

### **STOKA B-2**

- tlaková část - délka – 57,72 m
- gravitační část - délka – 16,13 m
  - ukliďňovací revizní šachta – 1 ks

### **STOKA B-3**

- gravitační stoka - délka – 70,91 m
  - počet revizních šachet – 3 ks

Celková délka navržených kanalizačních stok: 1221,88 m

Počet revizních šachet: 34 (z toho jsou 3 ks šachet zároveň šachtami ukliďňovacími)

## **SO 03, SO 04 - Čerpací stanice**

Čerpací stanice jsou navrženy před podchody stok pod korytem Bakovského potoka, to je překonáváno celkem 2x. Z čerpací stanice ČS 1 budou odpadní vody rovnou dopraveny až do rozdělovacího objektu ČOV.

## **SO 02 Čistírna odpadních vod**

### **PS 01 Čistírna odpadních vod – technologická část**

Je navržena mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 200 EO (dvoulinková). Jedná se o podzemní železobetonové nádrže a menší dřevěnou budovu. Nádrže budou umístěny v zemním násypu s horní hranou nad úrovní Q<sub>100</sub>. Dle informace státního podniku Povodí Vltavy je kóta hladiny stoleté vody v daném místě 168,28 m n.m. Horní hrana nádrží a násypu je umístěna 22 cm nad touto kótou, tedy v úrovni 168,50 m n.m.

## **SO 05 Příjezdová komunikace k ČOV**

Pro obsluhu ČOV je navržena příjezdová komunikace. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající cesty. Komunikace navazuje na most přes Bakovský potok, u něhož v současné době (v průběhu zpracování této

projektové dokumentace) probíhá jeho rekonstrukce. Návrh rekonstrukce příjezdové komunikace k ČOV byl koordinován s projektovou dokumentací rekonstrukce mostu.

#### **SO 06 Vodovodní přípojka**

Pro zajištění pitné vody v objektu ČOV bude zřízena vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena na stávající zásobní vodovodní řad navrtávkou.

#### **SO 07, SO 08 Přípojky elektrické energie**

V rámci stavby kanalizace a ČOV budou zřízeny dvě přípojky elektrické energie. SO 07 bude sloužit k připojení ČS 2 na zdroj elektrické energie. SO 08 bude sloužit k napojení ČS 1 a ČOV.

### **II. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích **parc.č. 240/1, parc.č. 225/5, parc.č. 219/6, parc.č. 218/11, parc.č. 218/2, parc.č. 247, parc.č. 248/6, parc.č. 248/5, parc.č. 253/1, parc.č. 251/1, parc.č. 235/1, parc.č. 236/4, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st. parc.č. 56, parc.č. 30/10, parc.č. 253/2, parc.č. 249, parc.č. 230/3, parc.č. 234/4, parc.č. 253/2 a parc.č. 227** v katastrálním území **Vepřek (706604)**, jak je zakresleno ve výkrese koordinační situace v měř. 1:750, který vypracovala společnost VHS PROJEKT- odpovědný projektant Ing.Martin Jakoubek, autorizovaný inženýr pro stavby vod.hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství, ČKAIT 0008590.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, aby nedošlo k jejich poškození a bude respektovat požadavky jejich správců.
3. **Bude respektováno vyjádření od Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, lesní správa Mělník ze dne 12.10.2016 pod č.j.: LCR176/002265/2016:**
  - Výstavba splaškové kanalizace a ČOV bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem : Splašková kanalizace a ČOV - Vepřek, č. zakázky : 1563\_1\_VHS z června 2016, vypracované firmou VHS PROJEKT, s.r.o.
  - Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
  - Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani inženýrské sítě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
  - Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme.
  - Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
  - Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
  - Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Řezáčovi, tel. 725 257 733. Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.
  - Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb. a souhlasy vlastníků ostatních dotčených lesních pozemků.
  - Upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., který ukládá vlastníkově stavby povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobeným přírodními vlivy z PUPFL.
4. Budou splněny podmínky z vyjádření **SŽDC, s.o., Partyzánská 24, Praha 7 ze dne 16.12.2016 pod č.j.: S 6722/U-41560/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Čer:**
  1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
  3. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.
  4. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí

být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu. Veškeré práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla narušena plynulost žel. provozu.

5. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
6. Stavba kříží žel. most vžkm 445,806 výše uvedené žel. trati, který je ve správě Správy mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA. Kontakt: pan Bejr, tel.č. 728 541 880.
7. Nesmí být zasahováno do drážního tělesa, jakékoliv náklady na opravu geometrické polohy koleje, drážních svahů, atd. budou hrazeny zhotovitelem stavby.
8. V žkm 445,700 - 445,850 výše uvedené trati se nachází kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZ/ Praha východ, které nesmí být stavbou poškozeny a musí zůstat volně přístupné. Kopie dostupné dokumentace byla přílohou předchozího vyjádření k existenci inž. sítí čj. S 6722/1-7671/2016/SŽDC-OŘ PHA-OPS-Cer ze dne 3.3.2016, které jsme Vám zaslali.

Před zahájením zemních prací bude nutné vytýčení těchto stávajících inženýrských sítí. Vytýčení si sjednejte u SSZT nejméně 14 dní předem na tel.972257480 nebo 602691953 pí. Procházková. Do dalšího stupně PD požadujeme tyto kabelové trasy zapracovat včetně případné ochrany tohoto zařízení.

9. Plánovaná akce dle zaslané PD kříží vedení VN 6kV a NN ve správě Správy elektrotechniky a energetiky /SEE OŘ PHA tj. dochází ke kolizi kabelu s plánovanou stavbou. V dané oblasti se nachází napájecí kabel NN pro radiovou věž GSM - vede od rozvaděče RE. Není jisté, kde přechází silnici, dále pokračuje k GSM.

Musí být dodrženo ochranné pásmo /OP/ kabelu VN ve správě SEE dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Z tohoto důvodu požadujeme, aby před zpracování PD pro stavební řízení investor stavby požádal SEE o přesné vytyčení kabelů na místě. V případě, že na základě vytyčení bude zjištěno, že nebude možné dodržet OP kabelu VN ve správě SEE v době výstavby a následného souběhu sítí cizího právního subjektu, bude nutné ze strany žadatele (stavebníka) provést překládku kabelizace ve správě SEE Upozorňujeme, že přeložkou kabelu SEE by tak mohlo dojít k navýšení rozpočtu pro stavbu kanalizace. Vytyčené kabely SEE požadujeme přesně zanást do koordinační situace PD dalšího stupně tj. PD pro SP.

Kabelové vedení v naší správě nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047,607858775 nebo u p. Kozlíka - tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

Správce zařízení

- VM 6kV - p. Varga Julius -tel.:972 257 459
  - VM TV - p.Walter Zdeněk - tel.: 972 257 547
10. Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 2 a TNŽ 34 3109. Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.
  11. V místě stavby se nachází kabel v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty /TÚDC/, na kterém provádí servisní činnost společnost ČD - Telematika, a.s., Servis kabelových sítí

Praha, Pod Tábořem 369/8a, 191 00 Praha 9. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD - Telematiky, a.s. č.j. 1201613277 ze dne 22.11.2016 týkající se ochrany tohoto vedení. Žadatel toto vyjádření obdržel samostatně od ČD-Telematiky, a.s.

TÚDC požadujeme objednat u ČD Telematika a.s. vytýčení tohoto kabelu před začátkem stavby a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné provádět výkopové práce ručně a projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC. Kontakt - p. Sládek, tel.č. 9722 45566.

12. Organizace provádějící stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a Technických norem železnic - odkaz na internetové stránky:

Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) - \* ■ *Další informace — » Dokumenty a předpisy — ► Řada — < ■ Číslo — ► Filtrovat.*

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) — \* *Dokumenty pro zhotovitele.*

13. Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:

Požadujeme, aby před podáním žádosti o vydání stavebního povolení investor stavby uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě (kanalizace) na pozemku SŽDC pč. 251/1 v k.ú. Vepřek. Smlouvy vyřizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Praha - Oddělení právní, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, kontakt: JUDr. Věra Kubičková, tel.: 972 226 413. Předběžná částka za poskytnutí služebnosti na pozemku ve vlastnictví SŽDC je stanovena ve výši cca 45 000,- Kč. Výše finanční náhrady za omezení užívání nemovitosti byla stanovena dle platné Směrnice SŽDC č. 85. Konečná částka bude stanovena na základě předložené PD pro stavební řízení. K platbě bude účtováno DPH dle platné sazby ke dni uzavření smlouvy.

Před vydáním stavebního povolení (min. 1 měsíc před zahájením stavby) požádá investor stavby písemně o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemku SZDC po dobu výstavby. Kontakt: [ORPHAmi@szdc.cz](mailto:ORPHAmi@szdc.cz).

14. Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň dokumentace / vypracované ve vztahu k drážním pozemkům a železniční trati dle výše uvedených podmínek/ odpovídající povaze projednání ve smyslu stavebního zákona V projektové dokumentaci musí být zahrnuta veškerá stavební činnost v obvodu a ochranném pásmu dráhy včetně zařízení staveniště, situace s uvedením žel, km, výpis z katastru nemovitostí, atd.

PD musí dále obsahovat následující:

- Technickou zprávu, kde budou zapracovány a řešeny výše uvedené požadavky a připomínky,
- Situaci v měř. 1:1000 nebo 1:500 s vyznačením stavby a čísel pozemkových parcel, žkm, snímek katastrální mapy a výpisy z KN dotčených pozemků,
- Řez v místě křížení stavby s dráhou pod žel. mostem v měř. 1:100 (200),
- Záborový elaborát

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje stanovisko Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v prostoru železniční tratě elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sbírky v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi. Veškeré navržené podzemní inž. sítě musí splňovat podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn. musí být rezistentní proti jejich působení - doporučujeme konzultaci se SŽDC, s.o., Technickou ústřednou dopravní cesty / TÚDC /, Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, ( kontakt : Ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, 602 766 220, [MatousJ@szdc.cz](mailto:MatousJ@szdc.cz) <<mailto:MatousJ@szdc.cz>> nebo Ing. Svoboda Michal, tel. 972 228 749, 724 500 145, ([SvobodaMi@szdc.cz](mailto:SvobodaMi@szdc.cz)) ).

Náklady na protikorozní opatření musí být realizovány na náklady stavebníka.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace. Případné doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo v obvodu dráhy, budou se SŽDC zvlášť projednány. Případné změny v situování stavby je nutno zaslat k posouzení a k příp.stanovení nových podmínek, a to ještě před zahájením prací v ochranném pásmu a obvodu dráhy.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Nachází-li se stavba na pozemku nebo sousedí-li s pozemkem v majetku ČD, a.s. je nutno si ke stavbě též samostatně vyžádat vyjádření této společnosti. Žádosti vyřizují: České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2A, 130 00 Praha 3, kontakt: p. Ivan Machálek, tel.: 972 226 487, 724 681 557 nebo Ing. Ondřej Pospíšil, tel. 972 226 181,602 307 700.

**5. Budou splněny podmínky ze stanoviska Krajské hygienické stanice Stř. kraje, územní pracoviště Mělník pod č.j.: KHSSC 67159/2016 ze dne 12.12.2016:**

- 1. V provozní budově musí být pro obsluhu ČOV zřízen záchod.**
- 2. Zdroje hluku u ČOV (zejména dmychadla a venkovní větrací žaluzie) musí být umístěny tak, aby byl minimalizován hluk směrem k obytné části obce.**

**6. Budou splněny podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha 3 ze dne 10.11.2016 pod zn.: 732707/15:**

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ( dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. .Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/ výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno / dále jen Ochranné pásmo/.

1) *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím



zaměstnanec společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě- Roman Křivka, e-mail: [krivka.roman@cetin.cz](mailto:krivka.roman@cetin.cz) (dále jen POS).

- (4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- (6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

#### **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

##### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinil veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba. povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1.5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

##### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK
14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 720752 243 nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.



#### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno v situačním výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

#### **V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vniknutí nečistot.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury kabelovodem povinen zejména:
  - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech.
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou

- nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**Platnost vyjádření končí dne 10.11.2017.**

**7. Budou splněny podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Dopravního inspektorátu Mělník ze dne 24.10.2016 pod č.j.: KRPS – 916-176/ČJ-2016-010606:**

- Z projektové dokumentace je zřejmé, že dojde k zásahu stavby do pozemních komunikací v obci Vepřek a k omezení obecného užívání pozemních komunikací. Z tohoto důvodu bude pro účely stavby stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník. PČR DI Mělník zároveň vydá předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací.
- Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace.
- V rámci stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

**8. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska DRÁŽNÍHO ÚŘADU, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ze dne 12.12.2016 pod zn. MP-SOP2479/16-4/Lj:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

**9. Bude respektováno koordinované stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou pod č.j. MUKV 49275/2016 koordin. stanovisko ze dne 31.10.2016:**

**a) Odbor životního prostředí:**

- 1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Umístěním stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. Stavby kanalizace, ČOV a studny jsou stavbami vodních děl dle § 55 vodního zákona, které povoluje příslušný vodoprávní úřad dle § 15 vodního zákona (MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP) na základě žádosti žadatele. Žádost o tato povolení se podává na předepsaném tiskopise a s náležitostmi (přílohami, resp. doklady) uvedenými ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. v platném znění (v případě vypouštění čištěných odpadních vod do vodního toku, kladné vyjádření správce vodního toku). Tiskopis žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách Města Kralupy nad Vltavou ([www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz) -> dokumenty ke stažení -> odbor ŽP).

K nakládání s vodami je třeba doložit stanovisko správce povodí a správce vodního toku Bakovský

potok – Povodí Vltavy, s. p., včetně jeho vyjádření k umístění části stavby v záplavovém území Bakovského potoka.

2) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech):

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.

3) Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon):

Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového kořenového systému dřevin). Pokud by bylo nutné kácení dřevin, je povinností dodržovat § 8 zákona a vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů. Případné povolení ke kácení vydává místně příslušný obecní úřad formou rozhodnutí v samostatném správním řízení a vydává se zpravidla pro období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3.

Pro lepší začlenění stavby do krajiny budeme požadovat provedení výsadby dřevin po obvodu stavby formou umístění nepravidelných ostrůvků zeleně zástupců stromového i keřového patra domácích listnatých druhů dřevin vhodných pro dané stanoviště. Návrh ozelenění požadujeme předložit k vyjádření ke stavebnímu řízení.

**b) Odbor dopravy:**

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací posoudil Vámi předloženou žádost, vč. projektové dokumentace výše uvedené stavby, sestávající z Průvodní zprávy A., Souhrnné technické zprávy B., výkresové části C.a. Zákres do vodohospodářské mapy, C.b. Situace širších vztahů, C.c. Majetkoprávní situace, C.e. Situace vytyčovacích bodů, C.d. Koordinační situace, D.a. Souřadnice vytyčovacích bodů, D.b. Podélné profily, D.c. Příčné řezy, D.d. Vzorové příčné řezy uložení potrubí, D.e. Vzorový řez revizní šachtou, D.f. Vzorový výkres ukliďovací šachty, D.g. Výkres čerpacích stanic, D.h.a. ČOV Půdorys, D.h.b.ČOV,Řezy,zpracované Ing. Martinem Jakoubkem z hlediska vlivu na hospodaření a ochranu zájmů silnic II., III.

tř. a bezpečnosti silničního provozu. Stavbou bude dotčen silniční pozemek silnice č. III/0161. S vydáním příslušného povolení souhlasíme, jestliže budou dodrženy následující podmínky:

1. V souvislosti s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního uložení inženýrských sítí do silnice III. tř. je nutno respektovat stávající právní úpravu dle § 36 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro jejich **podélné** ukládání, v tomto znění:

*„2) Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen "vedení"), s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně umístována v jejich tělese a na silničních pomocných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.  
(3) Není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace podélné umístění tohoto vedení do*

*silničního pomocného pozemku, do středního dělicího pásu nebo na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, uzavře vlastník dotčené pozemní komunikace na základě vydaného povolení ke zvláštnímu užívání s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci za jednorázovou úhradu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o zřízení věcného břemene a výši úhrady soud.“*

*4) V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.*

2. Rozšíření příjezdové komunikace (v PD DUR uvedené jako SO 05) k ČOV podléhá, po projednání v územním řízení, navazujícímu správnímu řízení o povolení změny dokončené stavby u příslušného speciálního stavebního úřadu.

**c) Odbor RI a SM, z hlediska památkové péče**

MěÚ posoudil předloženou situaci s tím, že navržená akce není v rozporu se zájmy státní památkové péče a **nemáme z pohledu památkové péče připomínky.**

Stavbou nebudou přímo narušeny kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Při výskytu drobné soliterní architektury místního významu (kříž, milník) v místě prací, je nutno zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.

MěÚ upozorňuje, že stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit **Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.**, Letenská 4, 118 0 Praha 1. **Stavebníci jsou** dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči **povinni umožnit** Archeologickému ústavu AV ČR, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování, a stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník **povinen neprodleně oznámit** nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku, jako příslušnému orgánu státní památkové péče a zároveň **učinit opatření** nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.

**10. Stavebníci zajistí – splnění podmínek Středočeských vodáren, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno pod zn. P16710016333 ze dne 2.9.2016:**

Technické podklady

- V prostoru stavby se nachází vodohospodářské zařízení v provozování naší společnosti a to vodovod. Orientační poloha vodovodu byla zapracována do předložených podkladů. V příloze posíláme orientační podklady s vyznačením trasy vodovodu.
- Polohu sítí v digitální podobě, je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, [iosef.kyncl@svas.cz](mailto:iosef.kyncl@svas.cz). **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**  
**Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:**
- **Provoz vodovod - středisko Kralupy nad Vltavou.,** ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV), vedoucí střediska Bronislav Novotný,  
tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: [brislav.novotny@svas.cz](mailto:brislav.novotny@svas.cz)  
technik střediska Milan Svatoš,  
tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-mail: [milan.svatos@svas.cz](mailto:milan.svatos@svas.cz)
- **Provoz kanalizace,** manažer provozu Vladimír Dragoun,  
tel.: 312 812 723, 602 662 436, tel.+fax: 312 285 542, e-mail: [vladimir.dragoun@svas.cz](mailto:vladimir.dragoun@svas.cz)
- **Provoz Dispečink a elektro,** manažer provozu ing. Milan Hendrich, tel.  
312 812 288, 602 361 393, e-mail [milan.hendrich@svas.cz](mailto:milan.hendrich@svas.cz)  
Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu

zařízení na místě včetně místa napojení. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Ke stavbě máme z hlediska provozovatele (možného následného provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky:

- S umístěním stavby souhlasíme za následujících podmínek:
- Požadujeme respektovat z hlediska provozovatele **„Všeobecné podmínky“ platné pro kolize** vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že v trase navržené kanalizace je zpracována projektová dokumentace vodovodního přívodního řadu - **„KSKM - Přívodní vodovodní řad Mlčechvosty Vepřek III. etapa“**. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí č.j. MUKV-/2015 VYST z 18.3.2015 v právní moci. Navržená trasa kanalizace umístění vodovodního přívodního řadu nerespektuje. V příloze posíláme výřez ze situace, kde jsou vyznačena kolizní místa. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme navržený vodovod respektovat a do dokumentace zapracovat, (kontakt D-Plus - ing. Květa Bauerová, tel. 312 812 135, e-mail: kveta.bauerova@d-plus.cz)
- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
  - **Vodovodní přípojka:**
- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a požadujeme respektovat z hlediska provozovatele **„Všeobecné podmínky“ platné vodovodní přípojky**, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Upozorňujeme, že napojení na stávající řad a osazení vodoměrné sestavy mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Maximální povolená délka vodovodní přípojky od napojení na hlavní řad k vodoměrné sestavě je 25m - viz bod. 8 Všeobecných podmínek. Vodoměrnou šachtu požadujeme umístit v této maximální vzdálenosti, nebo navrhnout prodloužení vodovodního řadu k vlastní čistírně.
- Z pohledu možného budoucího provozovatele a z pohledu odborné firmy, která v regionu Kladno, Mělník, Slaný, Velvary, Praha východ a Praha západ a přilehlých lokalitách provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod doporučujeme do dalšího stupně projektové dokumentace zohlednit následující připomínky:
- Při volbě materiálu kanalizačních stok doporučujeme použít materiál dle technických standardů SV a.s, materiál PVC nedoporučujeme.
- Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace/ realizaci stavby dodržet **„Všeobecné podmínky“, platné pro vodohospodářské stavby**, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření a dodržet **Technický standard vodohospodářských staveb** závazný v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. *Vodárny Kladno-Mělník, a.s.* (dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. *Středočeské vodárny, a.s.* Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti - [www.svas.cz](http://www.svas.cz)..
- Čistírnu odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod doporučujeme vybavit datovými přenosy. Datový přenos a vybavení rozvaděče datového přenosu doporučujeme řešit tak, aby byl kompatibilní se stávajícími systémy provozovatele (Středočeských vodáren, a.s.). Použité komunikační protokoly pro přenos dat doporučujeme řešit tak, aby byly kompatibilní se stávajícími systémy a se softwarovým rozhraním vizualizace možného budoucího provozovatele (centrálního dispečinku) Středočeských vodáren a.s.
- Upozorňujeme, že rozvaděč datového přenosu a projektová dokumentace jsou součástí dodávky



stavby. Datový přenos a SŘTP doporučujeme navrhnout dle platné aktuální verze **Technických standardů SV, a.s.** O případnou konzultaci nebo technickou pomoc při řešení datových přenosů a elektro lze požádat výše uvedené pracovníky provozovatele (Provoz Dispečink - elektro).

- **Další stupně projektové dokumentace se zapracováním výše uvedených připomínek.**

**Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu:**

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, event. předaný v digitální formě je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytýčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem SV a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty: [www.svas.cz](http://www.svas.cz), tel. 840 121 121).
2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.
5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1.5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2.5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
  - 1.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
  - 1.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
  - 1.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).
  - 1.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým betonem.
  - 1.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
  - 1.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
6. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.
8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.
9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

**Všeobecné podmínky pro přípravu staveb - ke stavbám vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu**

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuálně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby ( kontakty : [www.svas.cz](http://www.svas.cz), tel.840 121 121 )
2. Další podrobné a upřesňující informace k vodohospodářskému zařízení podá příslušný provoz. Doporučujeme konzultovat detaily při zpracování projektové dokumentace těchto zařízení, včetně přípojek.
3. Zpracování dokumentace vodohospodářského zařízení vč. přípojek musí být v souladu s dokumentem „Technický standard vodohospodářských staveb“ závazným v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. Středočeské vodárny, a.s. Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti –[www.svas.cz](http://www.svas.cz). Požadujeme, aby dokumentace vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu byla zpracována osobou s osvědčením o autorizaci pro vodohospodářské stavby.
4. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s útvarem technického vyjadřování, případně s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
5. Investor musí respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany.  
V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých porostů – stromů a keřů. Vzdálenost od oplocení (budoucího oplocení) stavebních pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupky veř. osvětlení, el. vedení apod.) musí být min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a potrubí. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potrubí. Změny nivelety a použití hutnicí techniky v OP prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě. Vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nesouhlasíme s uložením betonových panelů nebo zpevňováním povrchu armovaným betonem. Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklady na vodohospodářském zařízení do nivelety definitivního povrchu.
6. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č 274/01 Sb. majetkem investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). Vzhledem k přípojkám doporučujeme dodržet stejné podmínky souběhu, křížení a ochranného pásma jako pro veřejné sítě.
7. Vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu se má nacházet na veřejně přístupných pozemcích. V případě průběhu veřejně nepřístupným pozemkem je nutné zřízení věcného břemene mezi investorem, popř. následným vlastníkem vodohosp. zařízení a vlastníkem dotčeného pozemku.
8. Vodovody pro veřejnou potřebu provozované SV, a.s. slouží přednostně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodu pro požární zabezpečení lze zajistit pouze v množství daném

hydrotechnickými podmínkami ve vodovodní síti a za standardních podmínek, tj. mimo havarijní stavy, plánované opravy a udržovací a revizní práce jak vyplývá ze Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. (§ 9, odst. 6). Množství pitné vody není možno pro požární účely garantovat. Z provozních důvodů nedoporučujeme osazování nadzemních požárních hydrantů, které nelze zajistit proti poškození, neoprávněným odběrům a zatěžují investora stavby.

9. Napojení nového vodovodu/kanalizace na stávající zařízení je možné pouze v případě dohody vlastníků navazujících úseků vodovodu/kanalizace. Tato povinnost je dána Zákonem č.274/2001 Sb., její splnění požadujeme před žádostí o vyjádření ke stavebnímu povolení. Dohoda vlastníků je součástí Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkoprávním vypořádání a provozování, která musí být uzavřena před vydáním vyjádření pro stavební povolení.

Před uvedením vodovodu/kanalizace do provozu je nutné uzavřít smlouvu mezi vlastníky vodovodů/ kanalizací provozně související.

V případě realizace přeložky se vlastnictví vodohospodářského díla podle Zák.č. 274/01 Sb., tj. majetkoprávní vztahy ani provozování, nemění. Je třeba uzavřít dohodu o provedení přeložky mezi investorem, vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, která je předmětem přeložky.

Pro bližší informace kontaktujte manažerku Útvaru technického vyjadřování: Ing. Marii Večeřovou, tel.602 433 353, e-mail: [marie.vecerova@svas.cz](mailto:marie.vecerova@svas.cz)

10. Připojení nového vodovodu/kanalizace na stávající zařízení bude uskutečněno příslušnými provozy SV, a.s. Jedná se o placenou službu. Provozy požadujeme přizvat na kontrolní dny, k tlakovým zkouškám a ke kontrole uložení potrubí vodovodu/kanalizace před záhozem. Souhlas provozu musí být zaznamenán ve stavebním deníku. Termíny s provozy je třeba dojednat alespoň 7 dní předem.
11. Projekt skutečného provedení stavby vodovodu/kanalizace, včetně zaměření v digitální formě (doložené písemným souhlasem manažera útvaru GIS), je nutné předat nejpozději při kolaudaci vodního díla Provozu SV, a.s. Zaměření je nutné provést dle dokumentu „**S\_2013\_07\_Tvorba, aktualizace a využívání GIS**“, který je zveřejněn na [www.svas.cz](http://www.svas.cz). V rámci stavby gravitační kanalizace musí dodavatel zajistit prohlídku potrubí TV kamerou včetně pořízení digitálního záznamu s archivací, dle požadavku provozovatele na CD, DVD, popř. VHS.

#### **Všeobecné podmínky - vodovodní přípojka:**

1. Termín napojení na veřejný vodovod a montáž přípojky, příp. termín osazení vodoměrné sestavy na přípojce připravené v rámci stavby veř. vodovodu je nutné předem dohodnout s příslušným provozem Stč. vodáren, a.s. (dále jen SV,a.s.). Kontakty na provozy: [www.svas.cz](http://www.svas.cz), tel. 840 121 121. Přípojka může být zprovozněna pouze v případě, že veřejný vodovod je zkolaudován.
2. Vlastní napojení na veřejný vodovod a osazení vodoměru mohou provádět pouze pracovníci SV,a.s. Technický návrh musí být v souladu s TECHNICKÝM STANDARDEM vodohospodářských staveb. Tento dokument je veřejně přístupný na [www.svas.cz](http://www.svas.cz).
3. Před zahájením stavby je nutné doložit provozu SV,a.s. dokumentaci přípojky, toto vyjádření a platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Na základě těchto podkladů bude uzavřena objednávka prací, dle dohodnutého rozsahu. Na objednané práce se vybírá záloha. Protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky je investorovi předáván současně s fakturou za provedené práce.
4. Přípojka je v celé délce majetkem investora vyjma připojovacích armatur a hlavním uzávěrem na veřejném řadu a vodoměru. Pro možnost oprav doporučujeme dodržet ochranné pásmo v šíři min. 1,0m po obou stranách potrubí, ve kterém nebude uloženo žádné další podzemní vedení. Pro křížení s ostatními sítěmi platí ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
5. Vodovodní přípojka včetně vnitřní instalace nesmí být propojena s vodou z místního zdroje (ani přes šoupátko).

6. Potrubí přípojky bude napojeno na vodovodní řad navrtávacím pasem se šoupátkem pro domovní přípojky (např. fy Hawle, JMA Hodonín, apod). U vodovodního řadu bude použito navrtávacího pasu (KIT-FRIALEN) se zemní soupravou EBS.
7. Přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce (min. 1,20m) ve spádu min. 3 ‰. V prostupu zdi nebo základy bude potrubí uloženo do chráničky, která bude na obou koncích vodotěsně uzavřena.
8. Vodoměrná sestava se osazuje v tomto pořadí: uzavěr, vodoměr, zpětný ventil, domovní uzavěr s vypouštěním. Vodoměr nesmí být umístěn ve vzdálenosti větší než 25,0m od veřejného vodovodu.
9. Vodoměrná šachta vně objektu musí mít vnitřní půdorysné rozměry min. 1,20x 0,9m, kruhová min. vnitřní 1,2m, světlá výška vč. průlezu k poklopu min. 1,6m (vodovodní přípojka pro rodinné domy). Rozměry šachty jsou závislé na velikosti a počtu navržených armatur. Materiál: zděné, betonové, plastové. Rozměry průlezného otvoru min. 0,6 x 0,6m, kruhový min. Ø0,6m. Šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, odvětraná a přístupná, vybavená žebříkem nebo stupadly. Poklop musí být vodotěsný (nepropustnost je nutno doložit). Je-li šachta ve zdůvodněných případech umístěna na veřejném prostranství, musí být zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob.
10. Pro umístění vodoměru v objektu je velikost prostoru pro osazení vodoměrné sestavy (nika, šachtíčka v podlaze), půdorysně min. 0,8 x 0,5m výška 0,4m.
11. Vodoměrná šachta je určena pouze k umístění vodoměrné sestavy na přípojce.
12. Vodovodní přípojka má být uložena nad kanalizační stokou i nad kanalizačními přípojkami. Pokud toto není možné, musí být potrubí přípojky uloženo do chráničky sahající min. 1,5m na obě strany od pláště kanalizace.
13. Je-li trasa vodovodní přípojky vedena přes pozemek jiného vlastníka, je potřebné doložit písemný souhlas tohoto vlastníka s uložením potrubí přípojky na jeho pozemku.
14. Při stavbě vodovodní přípojky nesmí být porušena veřejná kanalizace včetně přípojek nebo jiné veřejné vodohospodářské zařízení ve správě SV,a.s. nacházející se v místě stavby. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě příslušný provoz s působností v lokalitě stavby.
15. Veškeré termíny s provozem SV,a.s. požadujeme dojednat min. 7 dní předem.
16. Před zásypem vodovodní přípojky požadujeme přizvat příslušný provoz ke kontrole provedení přípojky i následného zásypu. Ke kolaudaci musí být stavebnímu úřadu doloženo písemné potvrzení provozu o správném technickém provedení stavby. Pokud investor toto potvrzení nedoloží, nebudeme s kolaudací souhlasit.
17. Upozorňujeme, že do provedení kolaudace vodovodní přípojky, garantujeme kvalitu dodávané vody pouze v místě napojení na vodovodní řad.

**11. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKV 62970/2016 OŽP ze dne 13.12.2016:**

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem: Splašková kanalizace a ČOV – Vepřek, č. zakázky: 1563\_1\_VHS z června 2016, vypracované firmou VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 03508684.
- Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby, doprava stavebních materiálů a přístup ke stavbě nebude řešena přes lesní pozemky.
- Nebude docházet k vjezdům a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích.
- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
- Stavbou nedojde k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
- Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi (p. Řezáč, tel. 725 257 733) minimálně 7 dní předem.

**A dále podmínka ze závazného stanoviska ze dne 14.12.2016 pod č.j.: MUKV 63201/2016 OŽP:**

- Dodržení povinností uvedených v § 17 zákona o ochraně ovzduší.

**12. Budou respektovány podmínky ze souhlasu MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKV 54447/2016 OŽP ze dne 24.10.2016:**

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

- 1) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF je stanovena povinnost skryvky ornice. Dle předloženého podkladu pro odnětí a pedologického průzkumu bude provedena skryvka na celé ploše záboru v profilu 30 cm, t.j. cca 93 m<sup>3</sup>. Tato bude uložena mimo dosah stavby na pozemku č. dle KN 230/3 v k.ú. Vepřek tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, poškození nebo zcizení. Po ukončení stavby bude z části, cca 30 m<sup>3</sup> využita k úpravám okolo ČOV v návaznosti na sousední zemědělské pozemky a cca 63 m<sup>3</sup> bude využito obcí Nová Ves na zrekonstruovaném protipovodňovém zemním valu v Mířejovicích. Zde bude využita pro ozelenění zemního valu.
- 2) Před započítáním prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy tak, aby nedocházelo k poškozování okolních pozemků v průběhu stavby. Dojde-li vlivem stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor nápravu na svůj náklad.
- 3) Podmínky v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu musí být obsaženy v rozhodnutí, která budou vydána podle zvláštních předpisů. V případě nedodržení podmínek uložených ve stavebním povolení, nemůže být vydáno kolaudační rozhodnutí.

**13. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 9.8.2016 pod zn.č.001088158829:**

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou VHS Projekt, s.r.o., číslo zakázky 1563\_1\_VHS , datum 6/2016
4. Základy všech doplňkových stavebních objektu (šachty, jímky, vsaky atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
5. Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
6. Trasa kanalizace musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 3m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a el. stanice tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
7. Příjezdová komunikace musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 3m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
8. Nadzemním vedením NN0,4kV není chráněno ochranným pásmem. Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN0,4kV včetně podpěrných bodů musí být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle Čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
9. Stavba ČOV bude umístěna tak, že nejbližší hrana stavby, včetně klempířských a zámečnických prvků musí být vzdálena nejméně 10metrů od svislé roviny proložené nejbližším krajním vodičem



#### **nadzemního vedení 22 kV.**

10. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR - ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma].
11. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
12. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
13. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
14. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
15. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
16. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
17. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
18. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
19. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.  
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.  
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.  
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

#### **14. Budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. , zn. 0100663629 ze dne 28.11.2016:**

V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu :

**Síť NN - Podzemní síť, Nadzemní síť, Stanice**

**Síť VN – Nadzemní síť**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras Vám zasíláme v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 28.05.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracována. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

#### **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

#### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

#### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku

pro hlášení poruch skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

**Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení :**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994).

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno :**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o

zaizolování části vedení.

**Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech ,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

**A dále podmínky ze souhlasu ze dne 4.8.2016 pod zn. 1088148631/495:**

- Při stavbě nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon ) § 46.
- Místo a způsob napojení na distribuční soustavu Vám bude určeno po podání žádosti o nový odběr.
- V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. je **zakázáno používat strojní techniku.**
- V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat niveleta terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a PNE 33 3301.
- **Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se zápisem do stavebního deníku.**
- Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.
- Platnost vyjádření je jeden rok.

15. Budou splněny podmínky z vyjádření **Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81, 150 21 Praha 5** vyjádření ze dne 8.11.2016 pod zn.: 5975/16/KSÚS/MHT/KO:

1. Kanalizace bude vedena otevřeným výkopem v silnici III/0161. Poklapy ve vozovce budou dle možností umístěny na střed jízdního pruhu. Křížení hlavního řadu bude provedeno překopy. Domovní přípojky budou provedeny překopy. Na dotčeném úseku bude provedena homogenizace celé vozovky. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena dle přiloženého obrazového vzoru.
2. Povolení k umístění kanalizace do silničního tělesa podle § 25, odst. 6, písm. d/ zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vám vydá a přechodnou úpravu provozu na silnici po dobu provádění stavebních prací stanoví na základě Vaší žádosti a našeho vyjádření odbor dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou.
3. Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice “ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby .
4. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c 3 zákona č. 13/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „ Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSIS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
5. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou požádá zhotovitel o protokolární **předání** silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
6. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

**16. Budou splněny podmínky SŽDC s.o., technická ústředna dopravní cesty č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016 a podmínky ČD - Telematika a.s. ze dne 14.10.2016:**

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz) sekce **O nás – Informace** pro **stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě** provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky,



HDPE trubky, kabelové označníky, markery,...)

- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s (kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz). sekce **O nás - Informace oro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 »Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 »Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,WN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče"
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb. Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1), Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**

**Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

**17. Budou splněny podmínky z vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 ze dne 3.8.2016 pod č.j.: 49169/2016-243-Ža:**

**Splašková kanalizace a ČOV Vepřek -I. vyjádření správce povodí, II. vyjádření účastníka řízení**

Vaším dopisem ze dne 3.8.2016 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu splaškové kanalizace a ČOV Vepřek, kterou vypracoval v červnu 2016 VHS PROJEKT s.r.o. Investorem je obec Nová Ves.

Navrženo je realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci a mechanicko-biologickou ČOV pro odvádění a čištění odpadních vod z místní části Vepřek, obec Nová Ves. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační s doplněním o dvě čerpací stanice s výtlačky. Čerpací stanice budou vystrojeny dvojicí čerpadel. ČS budou mít retenční objem pro akumulaci odpadních vod po dobu min 8 hodin. Celková délka kanalizace je 1238,78 m ČOV s kapacitou 200 EO je navržena na pozemku parc. č. 230/3 v k.ú. Vepřek.

Návrhové hydraulické zatížení ČOV:

$Q_{24,m} = 24 \text{ m}^3/\text{den}$ ,  $Q_{24} = 27,6 \text{ m}^3/\text{den}$ ,  $Q_d = 39,6 \text{ m}^3/\text{den}$ ,  $1,65 \text{ m}^3/\text{hod}$ ,  $Q_h = 7.8 \text{ m}^3/\text{hod.}$ ,  $2,17 \text{ l/s}$ .

Splaškové vody budou výtlakem z ČS1 přivedeny na rozdělovací objekt před dvojicí aktivačních nádrží. Aktivační nádrže mají objem  $2 \times 8,46 \text{ m}^3$  a budou osazeny míchadly a aeračními elementy. Do aktivací je navrženo dávkování srážedla fosforu. Za aktivacemi budou dvě dosazovací nádrže V dosazovacích nádržích bude instalováno čerpadlo vratného kalu a systémem odtahu vyflocovaného kalu. Vyčištěné vody budou z dosazovacích nádrží odtékat přes měrný žlab do Bakovského potoka. Přebytkový kal bude čerpán do společné kalové nádrže.

Ovlivnění recipientu:

bakovský potok má v místě zaústění průtok  $Q_{355} = 90 \text{ l/s}$ . Pro výpočet ovlivnění toku byla použita hodnota průtoku  $(Q_{330d} + Q_{355d}/2) = 125 \text{ l/s}$ . Po smísení vychází znečištění vtoku u BSK<sub>5</sub> na  $4 \text{ mg/l}$ , u CHSK<sub>Cr</sub> na  $23,2 \text{ mg/l}$ , u NL na  $81,9 \text{ mg/l}$ , u N-NH<sub>4</sub> na  $0,2 \text{ mg/l}$  a u Pcelk na  $0,3 \text{ mg/l}$ . Vypouštěním vyčištěných odpadních vod nedojde ke zhoršení třídy jakosti.

Navržená splašková kanalizace, resp. výtlačky z čerpacích stanic budou 2x křížit koryto Bakovského potoka (výtlačky z ČS1 v ř.km 0,204, výtlačky z ČS u železničního koridoru).

Dále koryto Bakovského potoka bude křížit elektrická a vodovodní přípojka a příjezdová komunikace.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 253/1 a 253/2 v k.ú. Vepřek, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Stavba splaškové kanalizace a ČOV je navržena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Vltava Bakovského potoka ČOV je navržena v aktivní zóně záplavového území Bakovského potoka ČOV bude umístěna na náspu nad Q100 Bakovského potoka a Vltavy.

Stavba se dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe nachází v území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

## I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující vyjádření:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s umístěním stavby splaškové kanalizace a ČOV Vepřek za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:

1. S umístěním ČOV v aktivní zóně záplavového území Bakovského potoka souhlasíme za podmínky, že se má za to, že stavba ČOV parc.č. 230/3 v k.ú. Vepřek je stavbou nezbytné technické infrastruktury (odst. 1 § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
2. V dalším stupni PD budou uvedeny podrobné hydrotechnické výpočty ČOV dle ČSN 75 6402 - ČOV do 500 EO.
3. Součástí PD pro stavební řízení bude strojně-technologické schéma ČOV včetně obtoku ČOV. Množství obtokovaných vod bude měřeno.
4. Srážkové vody za zpevněných ploch v areálu ČOV budou likvidovány vsakem.
5. Čerpací stanice a ČOV budou vybaveny přenosem havarijních stavů na dispečink provozovatele.

6 V dalším stupni PD bude předložen výkres projektovaného výústního objektu.

7. Další stupeň PD nám bude předložen k vydání stanoviska správce povodí a správce toku

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

## II.

Jako správce významného vodního toku Vltava a Bakovský potok a organizace s právem hospodařit k pozemkům parc.č. 253/1 a 253/2 v k.ú. Vepřek vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného řízení následující

#### vyjádření:

Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek :

1. Křížení Bakovského potoka (kanalizace, přípojky) bude provedeno v hloubce min. 1,5 m pod pevným dnem, tj. min. 2,0 m pod stávající dno, které je tvořeno sedimenty. Křížení bude na březích vyznačeno ocelovými zabetonovanými tyčemi s příslušným barevným rozlišením.
2. Vzhledem k zanášení koryta a častým povodňovým průtokům je nutné navrhnout vyústění odpadního potrubí co nejvýše nad hladinou tak, aby bylo zachované dostatečné krytí potrubí zeminou, Z důvodu možného pojezdu těžkých mechanismů při údržbě koryta po břehu potoka, požadujeme odpadní potrubí vložit do ocelové chráničky. Doporučujeme zvážit možnost i situování objektu na pozemku 234/4 v k.ú. Vepřek
3. Výstavba kanalizace probíhá v záplavovém území Vltavy a Bakovského potoka. Během stavby nesmí být v záplavovém území skladován odplavitelný materiál, ropné ani jiné závadné látky, nesmí dojít ke znečištění toku a podzemní vody Přebytečný výkopový materiál musí být ihned odvážen mimo údolní nivu a nebude jím navyšován terén
4. Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody způsobené velkými vodami, či ledovými jevy.
5. Bude zpracován havarijný a povodňový plán pro průběh stavby
6. Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 požaduje přizvat k dalším jednáním, předem oznámit zahájení stavby křížení medií s Bakovským potokem i výustního objektu, přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a ke kolaudaci, kde mu bude předána projektová dokumentace skutečného zaměření stavby kanalizace (křížení) a to i v digitální podobě, potvrzená investorem a zhotovitelem.
7. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o umístění stavby.
8. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou záborů v m<sup>2</sup>, účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
9. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby
10. Upozorňujeme na existenci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o umístění přírodního vodovodního řádu. Záměr umístění stavby na pozemku parc. č. 253/1 bude projednán se společností Vodárnami Kladno - Mělník, a. s.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby

#### **18. Budou splněny podmínky z vyjádření Archeologického ústavu , AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 23.12.2016 pod č.j.: ARUP-12712/2016:**

- Zaslání situačního plánu stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi).
- Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu).

- Písemné oznámení konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu.
- Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu.

**19. Budou splněny podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 19.10.2016 pod zn.: 5001387134:**

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen

provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.

Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/). činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení, případně na Zákaznické lince 840 11 3355.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.



V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001299272 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 3355.

**20. Budou splněny podmínky z vyjádření Obce Nová Ves - správce místních komunikací, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves u Nelahozevsí ze dne 5.12.2016 pod č.j. 1710/16/OU :**

Obecní úřad Nová Ves, jako silniční správní úřad dle §40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s uložením kanalizačních přípojek pro stavbu „Přípojky splaškové kanalizace – Vepřek“ za těchto podmínek :

- Pokud při realizaci stavby dojde k záboru veřejného prostranství je povinností zhotovitele postupovat dle vyhlášky obce Nová Ves č. 3/2015 o místních poplatcích.
- V případě znečištění místních komunikací obce Nová Ves při realizaci stavby, je nutno týž den komunikace uvést do původního stavu.
- V případě omezení provozu na komunikacích je třeba požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace obecní úřad Nová Ves před započatím prací.

**21. Stavba „Splaškové kanalizace a ČOV Vepřek“ jsou stavbami vodních děl dle § 55 vodního zákona, které povoluje příslušný vodoprávní úřad dle § 15 vodního zákona (MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP) na základě žádosti žadatele. Žádost o tato povolení se podává na předepsaném tiskopise a s náležitostmi (přílohami, resp. doklady) uvedenými ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. v platném znění (v případě vypouštění čištěných odpadních vod do vodního toku, kladné vyjádření správce vodního toku). Tiskopis žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách Města Kralupy nad Vltavou ([www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz) - > dokumenty ke stažení -> odbor ŽP). Pro vydání stavebního povolení bude projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou.**

**22. Stavební objekty „SO 06 – vodovodní přípojka, SO 07 - přípojka elektrické energie k ČS 1 a SO 08 – přípojka elektrické energie k ČS 2 a ČOV“ dle stavebního zákona § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 10 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou

## **O d ů v o d n ě n í**

Dne 02.12.2016 podala Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Splašková kanalizace a ČOV Vepřek“ umístěné na pozemcích parc.č. 240/1, parc.č. 225/5, parc.č. 219/6, parc.č. 218/11, parc.č. 218/2, parc.č. 247, parc.č. 248/6, parc.č. 248/5, parc.č. 253/1, parc.č. 251/1, parc.č. 235/1, parc.č. 236/4, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st. parc.č. 56, parc.č. 30/10, parc.č. 253/2, parc.č. 249, parc.č. 230/3, parc.č. 234/4, parc.č. 253/2 a parc.č. 227 v katastrálním území Vepřek (706604) (dále jen „stavba“).

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 14.12.2016 pod č.j. MUKV 62883/2016 VYST zahájení územního řízení o umístění stavby účastníkům řízení a

dotčeným orgánům podle § 85 stavebního zákona, a protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení pouze z osob vlastníků pozemky nebo stavby v přímém sousedství dotčeného území požadovaného záměru. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- 2 x Smlouva o právu provést stavbu a o budoucím zřízení služebnosti inženýrské sítě
- Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves - Rozhodnutí silničního správního úřadu - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pod č.j. 1710/16/OU ze dne 12.12.2016
- Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves – vyjádření k PD ze dne 5.12.2016 pod č.j.: 1710/16/OU
- Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves – vyjádření ze dne 16.12.2016 pod č.j.: 1804/16/OU
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 28.11.2016 pod zn.: 0100663629 a ze dne 4.8.2016 pod zn. 1088148631/495
- ČEZ Distribuce, a.s. ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 9.8.2016 pod zn.č.001088158829
- Středočeské vodárny, a.s., Kladno ze dne 2.9.2016 zn. P16710016333
- GridServices, s.r.o. , Plynářská 499/1, Brno ze dne 19.10.2016 pod zn.: 5001387134
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, lesní správa Mělník ze dne 12.10.2016 pod č.j.: LCR176/002265/2016
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník závazné stanovisko ze dne 12.12.2016 pod zn.: KHSSC 67159/2016
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Praha 5 ze dne 8.11.2016 pod zn.: 5975/16/KSÚS/MHT/KO
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP, závazná stanoviska ze dne 13.12.2016 č.j. MUKV 62970/2016 OŽP a ze dne 14.12.2016 pod č.j.: MUKV 63201/2016 OŽP
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP, souhlas ze dne 24.10.2016 č.j. MUKV 54447/2016 OŽP
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, koordinované stanovisko pod č.j. MUKV 49275/2016 OŽP ze dne 31.10.2016
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 19.12.2016 č.j. MUKV 63946/2016 OD
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník ze dne 24.10.2016 pod č.j.: KRPS-916-176/ČJ-2016-010606
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 28.11.2016 pod zn.: 0200528263
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov ze dne 14.9.2016 pod č.j.: 49169/2016-243-Ža a ze dne 30.11.2016 pod č.j.: 63179/2016-PVL
- ČD - Telematika a.s. ze dne 14.10.2016 podmínky a SŽDC s.o., technická ústředna dopravní cesty č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016 podmínky
- SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 ze dne 16.12.2016 pod č.j.: S 6722/U-41560/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Čer
- DRÁŽNÍ ÚŘAD, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ze dne 12.12.2016 pod zn. MP-SOP2479/16-4/Lj:
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 ze dne 25.11.2016 pod č.j.: 2992/2016
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 ze dne 28.11.2016 pod zn. E022657/16
- CETIN a.s. ze dne 10.11.2016 pod zn.: 732707/15
- Archeologický ústav AV-ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4 ze dne 23.12.2016 pod č.j.: ARUP-12712/2016 a ze dne 12.8.2016 pod č.j.: ARUP-7929/2016

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, správci sítí, komunikací a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Nová Ves.

Stavba „Splaškové kanalizace a ČOV Vepřek“ je dle ust. § 55 odst. 1) písm. c) vodního zákona stavbou vodního díla, které povoluje příslušný vodoprávní úřad. Příslušným vodoprávním úřadem je MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí.

Stavební objekty „SO 06 – vodovodní přípojka, SO 07 - přípojka elektrické energie k ČS 1 a SO 08 – přípojka elektrické energie k ČS 2 a ČOV“ dle stavebního zákona § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 10 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 k rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bylo započato s využitím území pro stanovený účel.

Jiří P o l á k  
vedoucí stavebního úřadu  
v době nepřítomnosti zastoupen  
Ladislavou Sobotovou

*Ověřená projektová dokumentace bude žadatelům předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a obce Nová Ves a po sejmutí vrácena potvrzená zpět.**

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

## **Příloha: Situace širších vztahů v měř. 1:5000**

### **Obdrží:**

#### **Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)**

- VHS PROJEKT, s.r.o.; Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves

#### **Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)**

- Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves
- Satran Vojtěch Ing., Mikulova 1574/9, Chodov, 14900 Praha 4
- Smolíková Eva, Koněvova 1846/43, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
- Česká Republika - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5
- Česká Republika - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
- Zach Martin, Valčíkova 1152/20, Libeň, 18200 Praha 8
- Procházka Antonín, Liberecká 3419/48, 46601 Jablonec nad Nisou
- Kačenka Stanislav, Zálesí 1124/92, Krč, 14200 Praha 4
- Kačenkova Jiřina, Vepřek 48, 27752 Nová Ves
- Vohnická Irena, Vepřek 8, 27752 Nová Ves
- ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov, Nádražní 2120, 256 01 Benešov
- Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Libeň, 182 00 Praha

#### **Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou)**

- pozemky parc. č. 96/1, 239/1, st.34 (č.p. 38), 73/2, 73/3, 73/4, 248/4, 71, st. 29 (č.p. 19), 1, st.5 (č.p. 10), 8, 235/8, 235/4, st. 81 (č.p. 68), st.3 (č.p. 12), 235/3, st. 2/1 (č.p. 13), st. 44 (č.p. 36), 235/7, st. 118 (bez č.p./č.e.), st. 117 (bez č.p./č.e.), st. 116 (bez č.p./č.e.), st. 115 (bez č.p./č.e.), st. 112 (bez č.p./č.e.), st. 113 (bez č.p./č.e.), 18/2, 18/6, st. 1 (č.p. 14), 18/9, 18/1, 19/5, st. 79 (č.p. 30), 19/3, st. 61 (č.p. 50), 30/8, st. 59 (č.p. 49), 30/7, st. 17 (č.p.24), st. 111 (č.p. 4), 30/11, st. 71 (č.p. 63), st. 73, st. 57 (č.p. 44), 22/10, st. 50 (č.p. 40), 22/5, 20/2, st. 46/1 (č.p. 37), st. 46/2 (č.p. 52), 20/6, st. 16 (č.p. 1), 20/7, 20/1, 20/8, st. 47 (č.p. 54), 20/5, 235/5, st. 15 (č.p. 25), 235/2, 230/2, 13/2, 13/1, 280, st. 13 (č.p. 3), st. 11 (č.p. 21), st. 9 (č.p. 5), st. 10 (bez č.p./č.e.), st. 8 (č.p.6), st. 7 (č.p. 7), 7, st. 6/1 (č.p. 8 ), 9/1, 9/2, 219/1, 225/12, 225/1, 248/9, 261, 225/13, st. 78 (č.p. 65), 225/9, st. 139 (bez č.p./ č.e.), st. 77 (č.p. 67), 225/8, 225/7, st. 88 (č.e.5), st. 76 (č.p. 66), 225/6, st. 75 (č.p. 28), st. 74 (č.p. 64), 225/3, 225/4, 219/4, st. 65 (č.p. 31), st. 70 (č.p. 62), 218/6, st. 69 (č.p. 59), 248/3, st. 64 (č.p. 58), 218/4, st. 62 (č.p. 53), st. 60 (č.p. 11), 218/9, st. 53 (č.p. 46), 218/10, st. 51 (č.p. 41), st. 68 (č.p. 61), 97/2, 97/1, 97/4, 98/16, 98/15, st. 52 (č.p. 42), st. 67 (č.p. 57), st. 43 (č.p. 33), st. 42 (č.p. 32), 98/11, 98/9, st. 33 (č.p. 26), st. 32 (č.p. 27), st. 48 (č.p. 34), st. 45 (č.p.35), st. 49/2 (č.p. 55) st. 49/1 (č.p. 39), st. 54 (č.p. 47), 98/8, st. 84 (č.p. 15), 19/2, 267/2, 267/1, 19/1, 236/3, 29/9, 30/12, st.19 (č.p. 23), 218/1, 227 v katastrálním území Vepřek a další pozemky dotčené stavbou

#### **Dotčené orgány dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)**

- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor RlaSM, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP
- HZS – územní pracoviště Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník
- Krajská hygienická stanice, Pražská 391, 276 01 Mělník

#### **Ostatní (dodejky)**


- Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
- Archeologický ústav AV ČR, Praha 1, Letenská 4
- UPC ČR a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno (RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- Lesy ČR, s.p., Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník
- ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- SŽDC, s.o. oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
- České dráhy, a.s., Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha 3
- Obecní úřad Nová Ves
- 1 x spis



**Poplatek:**

Správní poplatek v celkové výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun), vyměřený podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., dle položky 17 odst. 1 písm. e) a písm. h) byl zaplacen na účet města Kralupy nad Vltavou dne 16.12.2016.



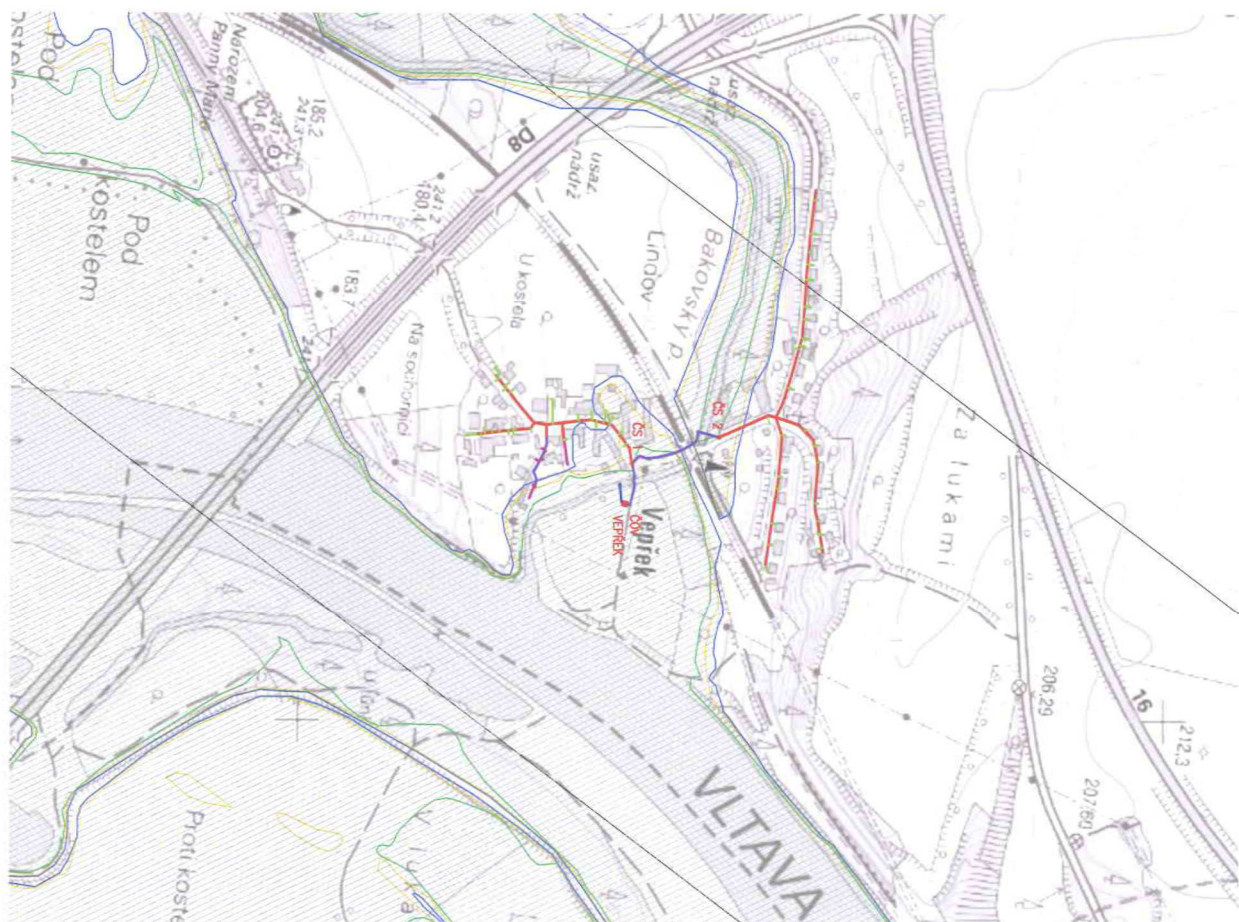

- LEGENDA**
- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – GRAVITAČNÍ
  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – TLAKOVÉ
  - ODTOK VYČIŠTĚNÝCH VOD Z ČOV
  - ZAPLAVOVÉ ÚZEMÍ – Q100
  - ZAPLAVOVÉ ÚZEMÍ – Q20
  - ZAPLAVOVÉ ÚZEMÍ – Q5



**REVIZE Č. 1 - úprava trasy kanalizace, 11/2016**

**Výškový systém Bpv**

**Objevené :**

**Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves**

**Číslo zakázky**

**1563\_1\_VHS**

**Odpovědný projektant:**

**Ing. Martin Jankovský, AI 0008590**

**Kontrola:**

**Ing. Mikuláš Exner**

**Návrh:**

**Ing. Hana Příslová**

**Vypracoval:**

**Ing. Alžběta Krásová**

**Název a účel díla:**

**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV - VEPŘEK  
DÚR - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí  
o umístění stavby**

**Číslo dokumentace:**

**SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ**

**Úměrka:**

**1:5000**

**Číslo přílohy:**

**C.b.**

**VHS PROJEKT**  
www.vhsprojekt.cz  
VHS PROJEKT, s.r.o.  
IČ: 775922074  
ČI: 03508694

**Datum:**  
červen 2016  
**Podpis:**  
2x A4

**Adresa:**  
Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
Kancelář - budova HECKL  
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy n. Vlt.