

Investor:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. Petr Hlaváček
Za Olšávkou 290
68601 Uherské Hradiště

Žadatel:
Stanislav Krejčí
Stanislav Krejčí
Dolany 601
78316 Dolany

Vaše značka:
Číslo jednací: **SVK/Ma/2024/1911**
Vyřizuje: **Jana Macků**
Telefon: **+420 572 530 216**
E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

Název akce: Kunovice, ul. Na Konci – rekonstrukce řadu L-10

Důvod akce / žádosti: **ohlášení stavby**

Zájmové území

Obec: **Kunovice**
Katastr: **Kunovice u Uherského Hradiště**

Datum vydání vyjádření: **05.12.2024**
Platnost tohoto vyjádření: **05.12.2025 (12 měsíců)**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací stavby vodovodu pro veřejnou potřebu souhlasí za níže uvedených podmínek:

Stavba vodovodního řadu musí být provedena dle zásad ČSN EN 805.

Při realizaci požadujeme používat materiál v souladu s podmínkami naší společnosti - viz Standardy pro vodovodní síť SVK, a.s. Uherské Hradiště.

Materiál potrubí bude tvárná litina dle standardů naší a. s. pro vodovodní síť. Uložení trub musí být dle doporučení výrobce.

Vytyčovací izolovaný vodič potrubí musí být uložen nad potrubí dle sdělení pracovníka provozu vodovodů naší a. s. Vodič bude o průřezu 6 mm².

Uložení potrubí bude do pískového lože a to včetně obsypu pískem 30 cm nad potrubí.

Podsyp potrubí požadujeme provést v mocnosti 10 cm.

Práce při napojování na stávající vodovodní řad musí být prováděny v součinnosti s pracovníky provozu vodovodů naší a. s.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí před záhozem dle ČSN 755911 za přítomnosti pracovníka provozu vodovodů SVK, a. s. O tomto bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Ke kolaudaci stavby doloží zhotovitel stavby PD dle skutečného provedení a zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uherské Hradiště.

Protože při realizaci stavby je nezbytný zásah do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je zhotovitel stavby povinen v dostatečném předstihu, minimálně 20 dní před požadovaným termínem provádění vlastních prací, požádat o souhlas se zásahem do veřejného vodovodu. Žádost musí být předložena příslušnému provozu vodovodů SVK, a. s. Pro oblast Uherské Hradiště p. Koranda.

Žádost musí obsahovat následující údaje a doklady:

- Název stavby

- Základní údaje investora stavby – název, sídlo, IČ
- Kopie stavebního nebo vodoprávního povolení stavby
- Projektová dokumentace stavby, která řeší podrobně zásah do veřejného vodovodu. PD musí obsahovat podrobnou specifikaci navrženého materiálu včetně názvu výrobce a přesného označení jednotlivých tvarovek, armatur a potrubí, které budou použity pro zhotovení
- U kombinovaných staveb POV
- Základní údaje zhotovitele stavby – název (jméno), sídlo, IČ,
- Jméno odpovědné osoby zhotovitele, která bude práce řídit, včetně tel. kontaktu
- Doklady o způsobilosti zhotovitele pro provádění vodohospodářských staveb (kopie živnostenského listu, výpisu z OR, atd.)
- Jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří budou osobně vlastní práce provádět
- Přesný termín a délku požadované odstávky stávajícího vodovodního řadu, potřebné pro provedení montážních prací
- Písemnou objednávku na zajištění odstávky veřejného vodovodu

Bezprostředně před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu vyžadujeme k předložení doklady od provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu nebo zařízení, ověřené desinfekční zkouškou provedenou v akreditované laboratoři SVK, a. s., v rozsahu koliformní bakterie, Escherichia coli a chlor volný.

Dále musí být předloženy doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. V případě, že předložené doklady budou v rozporu s podmínkami povolení stavby nebo budou v rozporu s vyjádřením SVK a. s. vydaným k dotčené stavbě, může být napojení na stávající vodovod odmítnuto, až do doby projednání změn v dokumentaci a vydání nového vyjádření. Upozorňujeme, že jakýkoliv odběr vody z veřejného vodovodu pro zajištění realizace stavby (desinfekce, proplach, tlaková zkouška) je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.

Všechny činnosti spojené se zajištěním odstávky a zprovoznění veřejného vodovodu, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku SVK, a. s. a před vydáním souhlasu bude vyžadováno složení finanční zálohy na úhradu nákladů zajištění odstávky.

Veškeré manipulace se zařízením veřejného vodovodu mohou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu.

Po napojení na veřejný vodovod před zprovozněním nově budovaného vodovodního zařízení musí zhotovitel stavby zajistit provedení kontroly kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Odběr a rozbor vzorku pitné vody provede akreditovaná laboratoř SVK, a. s. Uherské Hradiště.

Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, souběh alespoň 1,0 m s ostatními sítěmi, křížení dle ČSN 73 6005, kontrola při výkopových pracích, kontrola křížení, kontrola provozuschopnosti zařízení, zápis ve stavebním deníku apod..) - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- C3_1_Koordinacni situace 1cast.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: ecfffaa5c0390e762ce8100f2585d3ed98854f0c)
- C3_2_Koordinacni situace 2cast.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 280b6975906e2b66f9b8daf2be57ee2a50ad8286)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 2799b631de5f1b8f868f1e11f2b437720e86cf3b)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 05f9a6059bd7422afc944926b4bf53141f307d4d)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, šachet a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad ČSN 736005.

U souběhu vedení inženýrských sítí s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet minimální vzdálenost 1,0 m. Tam, kde to z prostorových důvodů není možné dodržet, lze po odsouhlasení se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. po místním šetření navrhnout a odsouhlasit vzdálenost souběhu menší než 1,0 m.

Umístění menších zařízení inženýrských sítí (např. el. skříní, pilířů, komor datových kabelů, základů dopravního značení, uličních vpustí, mobiliáře, ...) požadujeme navrhnout minimálně ve vzdálenosti 1,0 m od vodovodního a kanalizačního zařízení.

Umístění větších zařízení inženýrských sítí (např. nových sloupů elektro, sloupů veřejného osvětlení, sloupů rozhlasu, ...) a oplocení požadujeme navrhnout mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Uváděné vzdálenosti jsou uvažovány od líce základů a stěn zařízení po líc trouby vodovodu či kanalizace.

Po provedení výkopových prací v místě křížení sítí a umístění jejich zařízení s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole dodržení požadované vzdálenosti.

Výsadba nových stromů a živého plotu musí respektovat ochranná pásma vodovodů dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění a to i s ohledem na pozdější vzrůst stromů – kořenový systém a koruna stromu. K výsadbě požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. ke kontrole dodržení požadované vzdálenosti.

Při realizaci v případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost, je nutno umístění inženýrských sítí a jejich zařízení, případně zařízení stavby projednat a odsouhlasit se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. na místě samém a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Zemní práce v okolí armatur provádět ručně, armatury chránit proti poškození přejezdem stavebních strojů a udržovat je trvale přístupné. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení.

Všechny poklopy vodovodního zařízení včetně zákopových souprav a kanalizačního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety. Po provedené úpravě poklopů a kanalizačních šachet bude přizván pracovník provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení. Dotčené poklopy vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a kanalizačního zařízení musí být před zahájením prací předány a po ukončení prací převzaty zápisem ve stavebním deníku mezi pracovníkem provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. a provádějící firmou.

Výškově upravované poklopy musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a toto zaměření musí být předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Před zahájením prací musí zhotovitel stavby požádat SVK, a. s. provoz vodovodů a kanalizací o vytýčení našeho zařízení, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Vodovodní a kanalizační zařízení nesmí být poškozeno. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady zhotovitele.

Po dokončení akce je nutno opět přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení.

K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží zhotovitel protokol (zápis ve stavebním deníku) o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. V případě, že byla stavba provedena bez vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení v majetku a provozování naší a. s., musí být provedena kontrola skutečného umístění zařízení na místě stavby (vizuální kontrola, kopaná sonda, ...) a o tomto bude proveden zápis.

KONTAKTY PRO VYTÝČENÍ SÍTÍ:

- Oblast Uherskohradištsko:

Provoz vodovodů:

Tomáš Blaha, tel. č. 602 781 542 (tomas.blaha@svkuh.cz)

Provoz kanalizací:

Ing. Tomáš Černý, Tomáš Hampl, tel. č. 572 530 146 (tomas.cerny@svkuh.cz,
tomas.hampl@svkuh.cz)

- Oblast Uherskobrodsko:

Provoz vodovodů:

Ing. Radim Kunovský, tel. č. 572 631 453 (radim.kunovsky@svkuh.cz)

Provoz kanalizací:

Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. č. 572 637 671 (miroslav.zatloukal@svkuh.cz,
petr.malec@svkuh.cz)

KONTAKTY PRO REALIZACI PŘÍPOJEK:

- Oblast Uherskohradištsko:

Provoz vodovodů:

Zdeňka Čejková, tel. č. 572 530 246 (zdenka.cejkova@svkuh.cz)

Provoz kanalizací:

Ing. Tomáš Černý, Tomáš Hampl, tel. č. 572 530 146 (tomas.cerny@svkuh.cz,
tomas.hampl@svkuh.cz)

- Oblast Uherskobrodsko:

Provoz vodovodů:

Hana Šmídová, tel. č. 572 632 063, 572 631 377 (hana.smidova@svkuh.cz)

Provoz kanalizací:

Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. č. 572 637 671 (miroslav.zatloukal@svkuh.cz,
petr.malec@svkuh.cz)

Úřední hodiny:

Po: 7:00 – 14:00

St: 7:00 – 16:30

polední přestávka 11:00 – 11:30

TECHNICKÉ ZÁSADY NAPOJOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK:

Napojení na kanalizační stoku vybudovanou z:


- betonu
- železobetonu
- PVC (hladkého, korugovaného)
- sklolaminátu (HOBAS, VERA)
- kameniny:

- 1) - Zhotovitel provede otvor daného profilu kanalizační přípojky vývrtem **korunkovým vrtákem** (obr. 1).
 - Vývrt bude veden do horní třetiny potrubí, nikoli kolmo shora (obr. 2).
 - Provedení vývrtu musí být realizováno odbornou firmou disponující potřebným vybavením dle výběru stavebníka.
- 2) - Otvor osadí pryžovým těsněním s dorazem proti nadměrnému zasunutí potrubí nebo speciální odbočkou s těsněním (obr. 3). U potrubí z plastů a sklolaminátů lze použít připojení pomocí tzv. „nalepovacích odboček“.
 - Napojení provedené výše uvedenými způsoby není nutné obetonovávat.
- 3) - Před záhozem zhotovitel provede zaměření místa napojení na dva pevné body (např. 2 rohy domu), které zakreslí do situačního plánu z projektu (obr. 4) a předloží provozu kanalizací při žádosti o doklad ke kolaudaci (uvedení stavby do užívání).
- 4) - Po provedení montáže potrubí a napojení vyzve stavebník zástupce provozu kanalizací SVK, a. s. pro kontrolu provedení napojení. Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtky od 7:00 do 13:00 nebo po telefonické dohodě. Pro uherskohradišťskou oblast – technik kanalizací pan Hampl, pan Ing. Černý 572 530 146. Pro uherskobrodskou oblast – technik kanalizací pan Malec, pan Ing. Zatloukal 572 637 671.

Obr. 1




Obr. 2

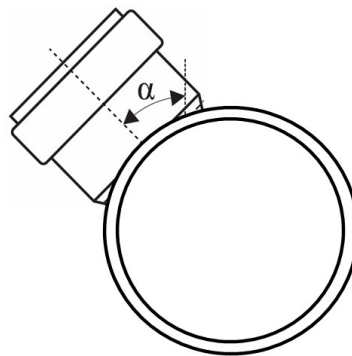

Obr. 3



Obr. 4

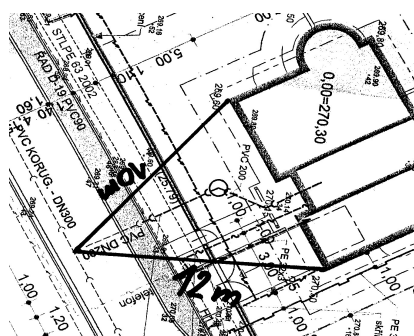


TECHNICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD:

Níže uvedené schéma slouží pouze pro řešení se schváleným řízeným odtokem dešťových vod do kanalizační přípojky a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Nadále trváme na likvidaci dešťových vod dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění, §20, odstavec 5), písmeno c):

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

1. **přednostně jejich vsakování**, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

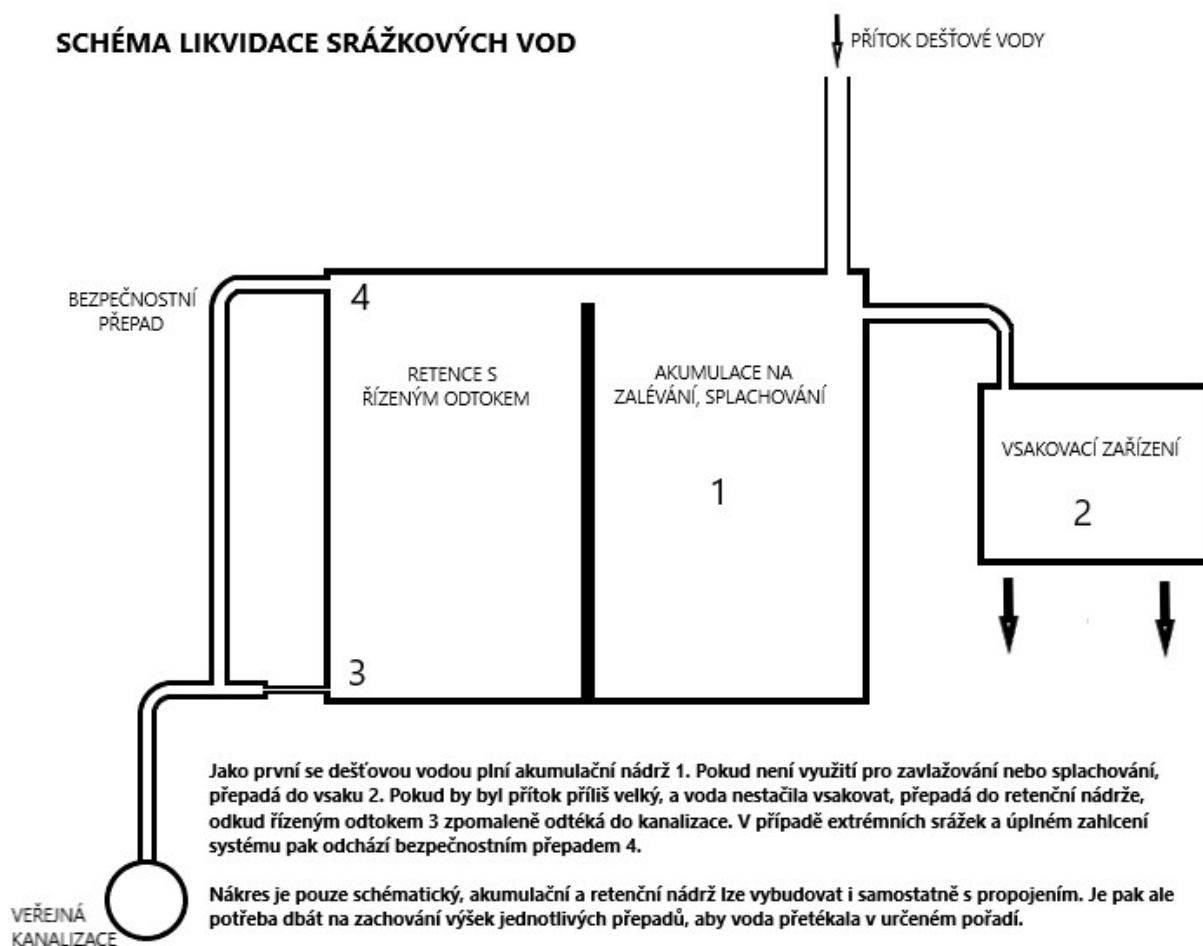

Upozorňujeme, že schválené řešení likvidace dešťových vod je vždy uvedeno u jednotlivých vyjádření v souhrnu informací.

TECHNICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPLŇOVÁNÍ ROZVODŮ Z JINÉHO ZDROJE PITNOU VODODU Z VODOVODNÍHO ŘADU:

Rozvody vody v objektu zásobené vodou z vodovodního řadu nesmí být propojeny s rozvody vody z jiného zdroje dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, § 11, odstavec 2).


Případné doplňování systému vody z jiného zdroje musí splňovat podmínku volného nátoku dle ČSN EN 1717, kapitola 4.2 Propojení v platném znění.

V případě, že investor propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu, dopouští se přestupku a to dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění, § 32, odst. 1), písmeno g).

1) Systém s doplňováním akumulální nádoby pitnou vodou volným nátokem

LEGENDA POPISŮ

- A - DOMÁCÍ VODÁRNA
- B - PLOVOUCÍ SÁNÍ S FILTREM
- C - SONDA HLADINY VODY V NÁDRŽI
- D - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- E - TLAKOVÁ NÁDOBA 15 L
- F - FILTR 10" S VLOŽKOU 100 MQ
- G - ELEKTROVENTIL
- H - KULOVÝ KOHOUT 1"
- I - KULOVÝ KOHOUT 3/4"
- J - ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 230V

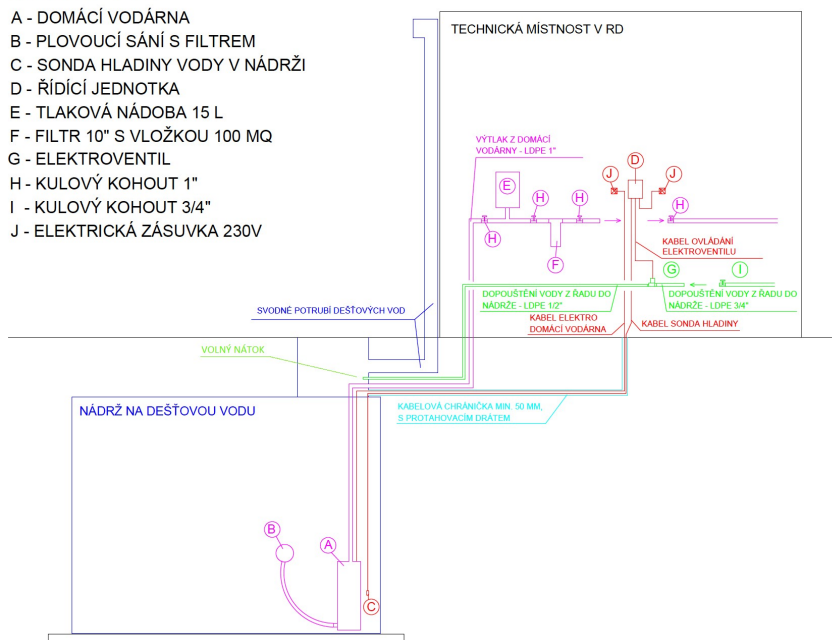

2) Systém s doplňováním přerušovací nádržky s integrovaným čerpadlem pitnou vodou volným nátokem

LEGENDA POPISŮ

- A - ČERPADLO
- B - PLOVOUCÍ SÁNÍ S FILTREM
- C - ELEKTROMAGNETICKÝ TROJCESTNÝ VENTIL
- D - NÁDRŽKA NA PITNOU VODU Z ŘADU - 15 L
- E - TLAKOVÁ NÁDOBA 18 L
- F - FILTRAČNÍ JEDNOTKA S VLOŽKAMI
- G - PLOVÁK - OVLÁDÁNÍ ELEKTROVENTILU
- H - KULOVÝ KOHOUT 3/4"
- I - REDUKČNÍ VENTIL *

* VOLITELNĚ - DOPORUČENO POKUD JE TLAK V ŘADU VÍCE NEŽ 4 BAR

