



SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY
NA VODOVODU DN 100

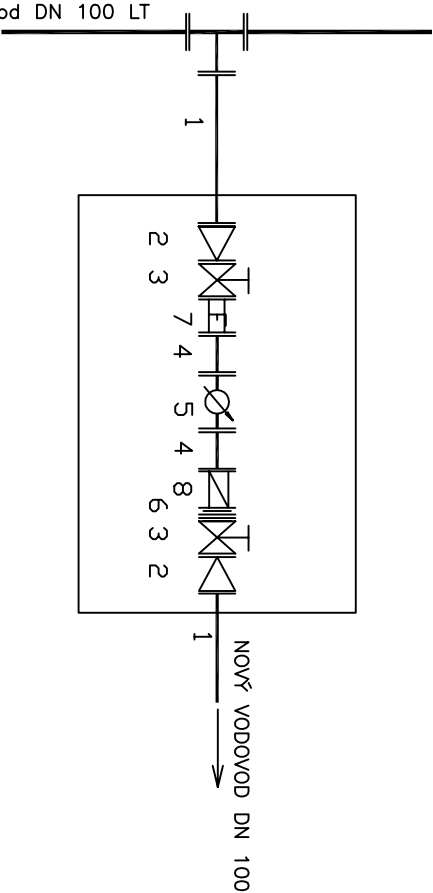

1	POTRUBÍ PE 100 d110 SDR11	2
2	FFR (REDUKCE) 100/80	2
3	ŠOUPĚ VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, PN10, DN80	2
4	TP – 200mm	1
5	SDRUŽENÝ VODOMĚR DN80 S ČIDLEM PRO DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	2
	(Qn=40 m3/hod, Qn=2,5 m3/hod, HRI, dataloger DA 4 GSM)	1
6	MONTÁŽNÍ VLOŽKA	1
7	LAPAČ NEČISTOT	1
8	ZPĚTNÁ KLAPKA	1



Investor:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n/L	Odpovědný projektant:	Ing. Vítězslav Hansl	Stupeň:	DPS	Datum:	01/2017
Název díla:	BYŠIČKY – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ A VODOVOD						
Název části díla:	VODOVOD					D.2.2	
Název přílohy:	SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY					017	Měřítko: 1:–