


Katastrální území	Hodonín	
Druh povrchu	Volný terén	
Číslo parcely	511/2	
Vzdálenost lom. bodů (m)	12,70	19,70

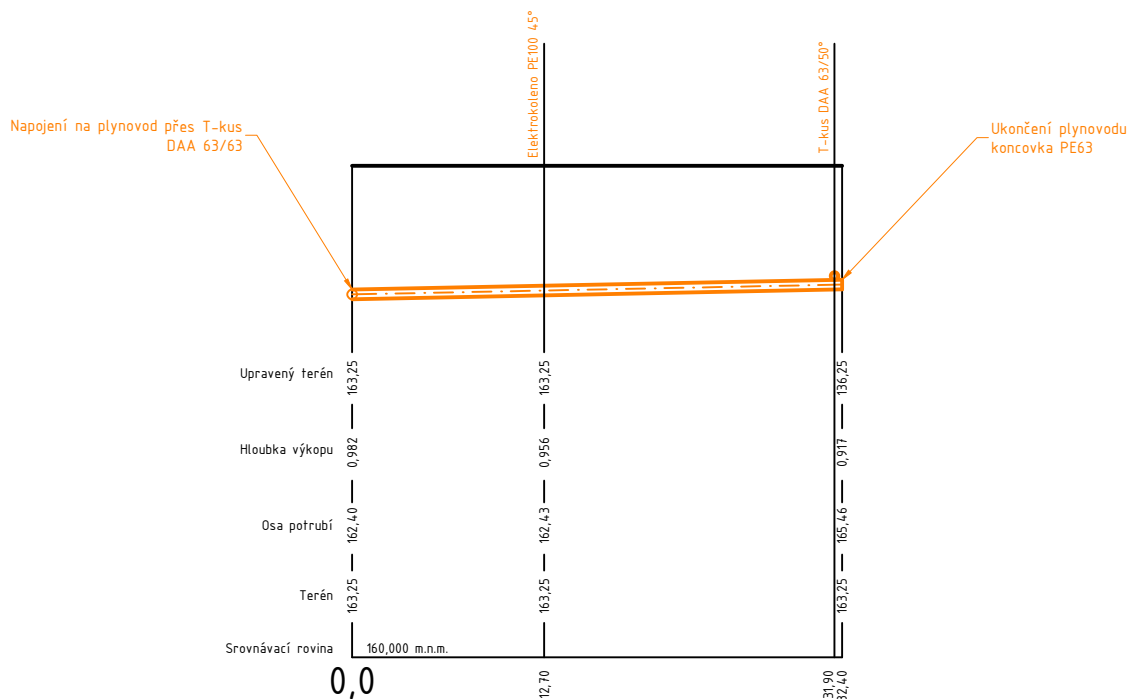

Sklon (%) - Délka (m)	0,2	32,40
DN - Materiál - Délka (m)	50	PE100 RC 63x5,8 32,40

LEGENDA:

PE100 RC 63x5,8 SDR17, PN16

POZNÁMKA:

- Podélný profil je pouze orientační! Před započítím prací na realizaci bude v místě napojení přípojky provedena ručně kopaná sonda a provede se výškové zaměření "uzlu" napojení. Z této hodnoty vyplyne skutečný podélný profil přípojky.
- Realizace musí být provedena dle TPG 70401
- Křížení a krytí potrubí dle ČSN 73 6005 (krytí pro plyn. potrubí uložené pod vozovkou 1,0m, pod chodníkem 0,8m). Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešen dle ČSN 73 6005.
- Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započítím zemních prací vytyčena a označena jejich správci.
- Přesné výškové kóty se zaměří před realizací na stavbě!
- V místě případného křížení bude plynovodní potrubí uloženo do PE chráničky v šířce ochranného pásma zařízení provozovatele.
- Při sklonu potrubí směrem od přípojky musí být za vstupem do objektu osazen čistící kus.
- Zadavatelem dokumentace nebyl vyhotoven polohopis a výškopis řešené oblasti - VÝŠKY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!!

Vypracoval :	Hlavní projektant:	Zodp. projektant:	 VS-ingline, s.r.o. Družstevní 369, Želešice vsingline@vsbuild.cz www.vsingline.cz	
Ing. Miloš Červený	Ing. Miloš Červený	Ing. Zdeněk Mališka		
Kraj: Jihomoravský	Kat.úz.: Hodonín			
Objednavatel: Tělocvičná jednota Sokol Hodonín, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín, IČO:00558222				
Akce : Stavební úpravy a přístavba objektu "šatny" – Hodonín Rybáře Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby			Datum :	05/2020
			Souř. systém :	JTSK
			Výšk. systém :	Bpv
			Formát :	1x A4
			Č. zak.:	20_14
Obsah výkresu: Podélný profil PE63			Měřítko :	Č. výkresu:
			1:50/500	03