




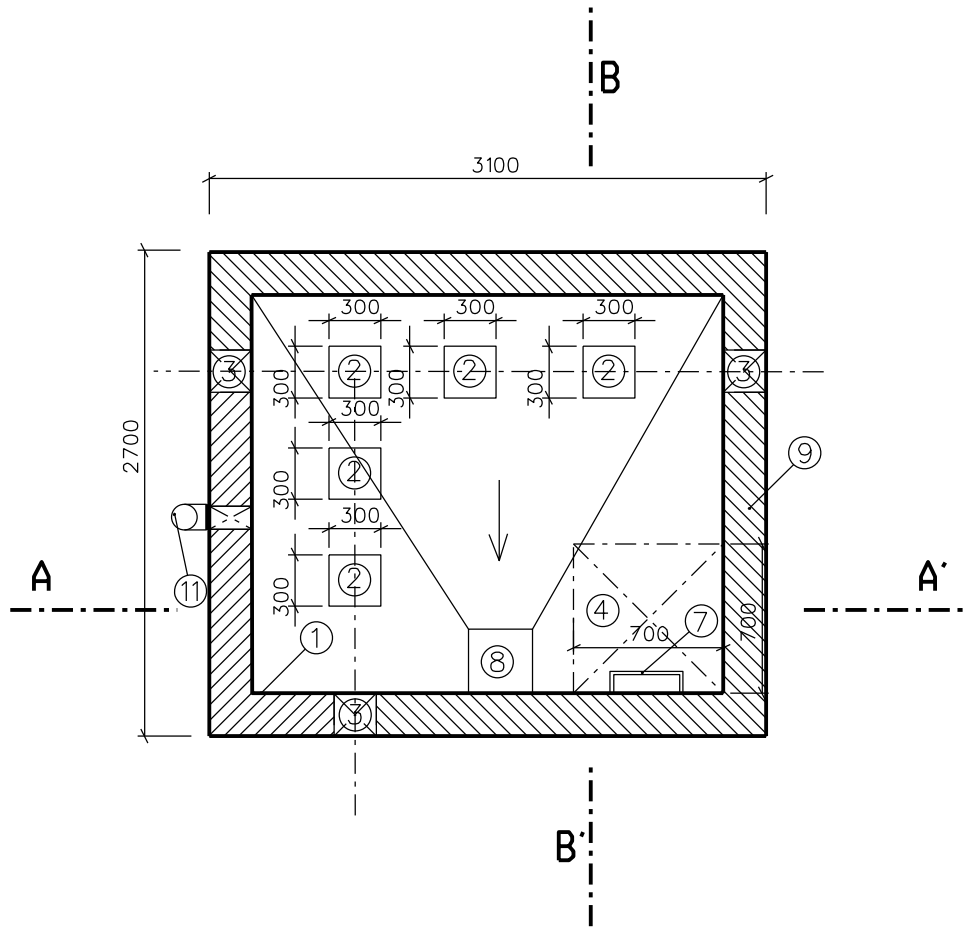

ŘEZ A - A'

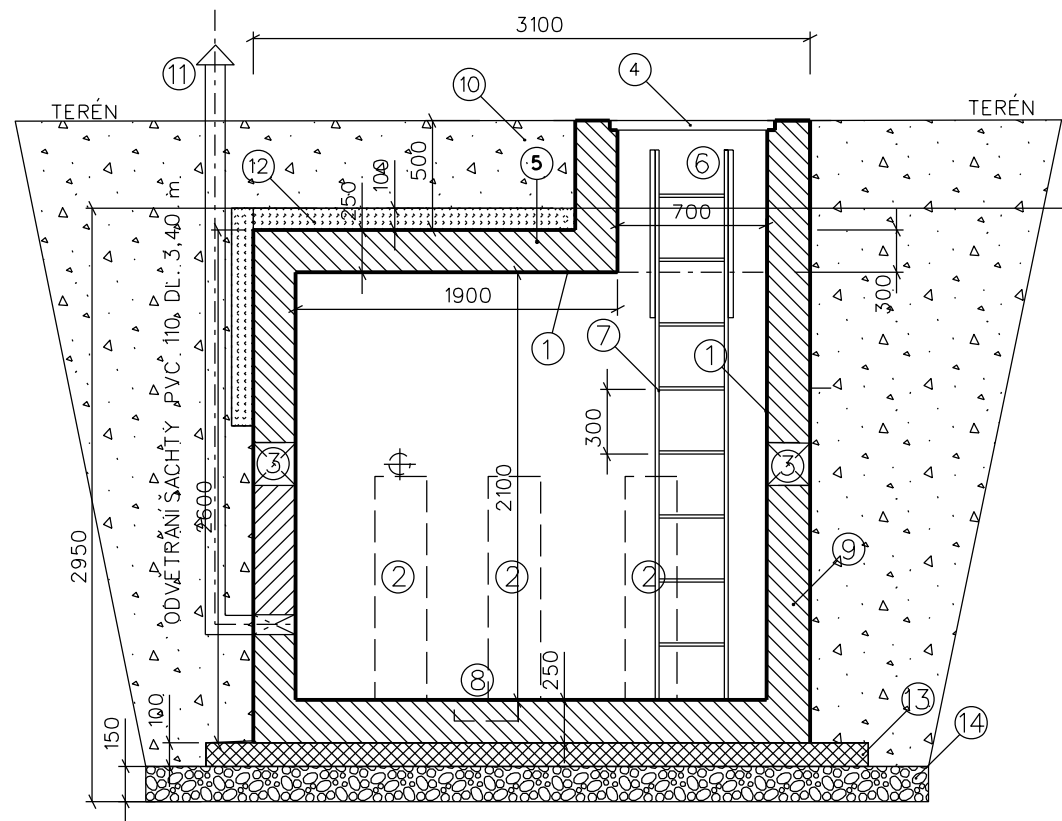

ŘEZ B - B'

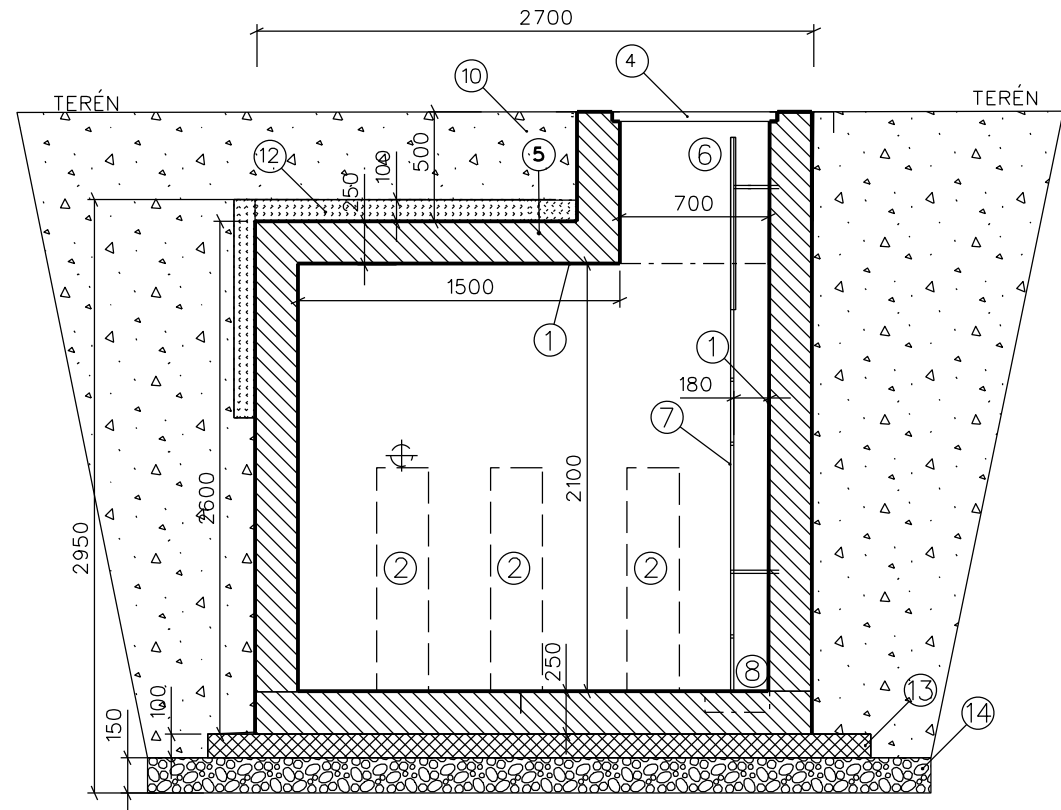

- ① HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
- ② ZDĚNÉ PODKLADNÍ SLOUPKY POD POTRUBÍ (30 x 30 x 120 cm)
- ③ PROSTUPY PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ (DLE PROFILU POTRUBÍ), VODOTĚSNĚ ZAJIŠTĚNÉ PROSTUPOVÝM ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM
- ④ POKLOP ŠACHTY KOMPOZITOVÝ, VODOTĚSNÝ, UZAMYKATELNÝ POKLOP TR. D400, (700 x 700 mm), S ARETACÍ POKLOPU
- ⑤ STROPNÍ DESKA BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C 20/25 - XC4 tl. 250 mm, SPOJENA SE STĚNAMI VODOTĚŠNÝM TMELEM
- ⑥ VSTUPNÍ KOMÍNEK 700x700mm
- ⑦ PEVNĚ OSAZENÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK + NEREZOVÁ TELESKOPICKÁ VSTUPNÍ MADLA MIN. 110CM NAD TERÉN
- ⑧ SNÍŽENÉ DNO - VYMAZÁNO CEMENTOVÝM POTĚREM PRO OSAZENÍ ČERPADLA (V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYČERPAT ZATOPENOU ŠACHTU)
- ⑨ MONOLITICKÉ STĚNY (DNO) ŠACHTY - VODOSTAVEBNÍ BETON C 20/25 - XC4 tl. 250 mm
- ⑩ DOSYPÁNO ZEMINOU
- ⑪ ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY - PVC 110 VČETNĚ MŘÍŽKY 150x150 NA STĚNU ŠACHTY, PROSTUP PRO POTRUBÍ (DLE PROFILU) BUDE VODOTĚSNĚ ZAJIŠTĚN (NAPŘ. SIKÁ PÁSKY), NAD POVRCH BUDE VYVEDENA ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE PVC 110/400.
- ⑫ OBKLAD STĚN - Extrudovaný polystyren tl. 100 mm
- ⑬ PODKLADNÍ BETON C 16/20 - XC2, tl. 100 mm
- ⑭ HUTNĚNÝ PODKLAD - ŠD frakce 0-32 mm, tl. 150 mm

Kreslí:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres:	Znojmo	k.ú.: Únanov, Tvořihráz			
Investor:	VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO			Formát:	2 x A4
Akce:	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ			Stupeň:	DPS
				Datum:	12/2022
				Č. zak.:	22102
				Arch. č.:	
Příloha:	ARMATURNÍ ŠACHTA - STAVEBNÍ ČÁST			Měřítko:	Číslo přílohy:
					D.5