



VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

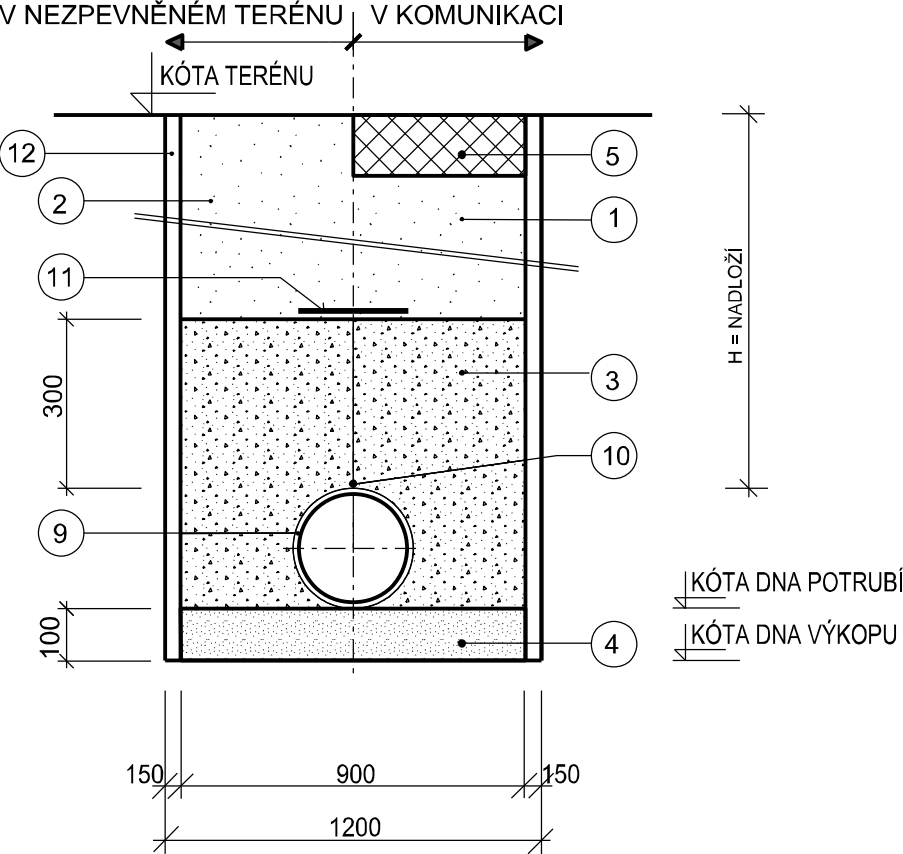

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

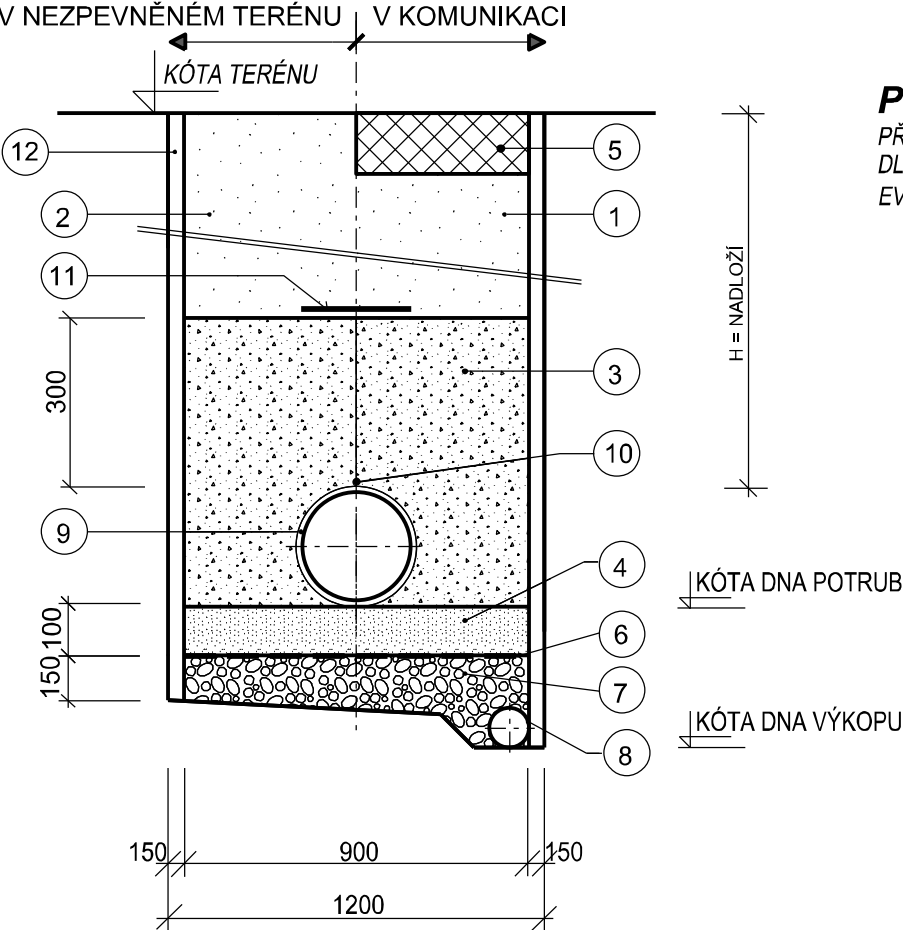

POZNÁMKA :
PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN
DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU,
EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

LEGENDA :

- 1 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 2 ZÁSYP - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
- 5 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 6 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE (PLATÍ PŘÍP. POUZE PRO VÝKOPOVOU METODU)
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRK (PLATÍ PŘÍP. POUZE PRO VÝKOPOVOU METODU)
- 8 DRENÁŽNÍ TRUBKA (PLATÍ PŘÍP. POUZE PRO VÝKOPOVOU METODU)
- 9 POTRUBÍ - PE 100RC TYP 2
- 10 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm², PRO PLUHOVÁNÍ 2 x CYY 6 mm²
- 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 12 PAŽENÍ RÝHY - PAŽÍCÍ BOXY TL. 150 mm (NEPLATÍ PRO METODU PLUHOVÁNÍ)

Kreslí:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres:	Znojmo k.ú.: Únanov, Tvořihráz				
Investor:	VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO			Formát:	2 x A4
Akce:	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ			Stupeň:	DPS
				Datum:	12/2022
				Č. zak.:	22102
				Arch. č.:	
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ			Měřítko:	Číslo přílohy: D.8