


STÁVAJÍCÍ TERÉN TERÉNNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE PARKOVACÍ PRUH CHODNÍK TERÉNNÍ ÚPRAVY - SVAHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ TERÉN

0.78 5.50 2.00 1.65 5.03

0.28 0.35 0.15 2.75 0.15 1.85 0.15 1.50 0.10 0.30 4.63

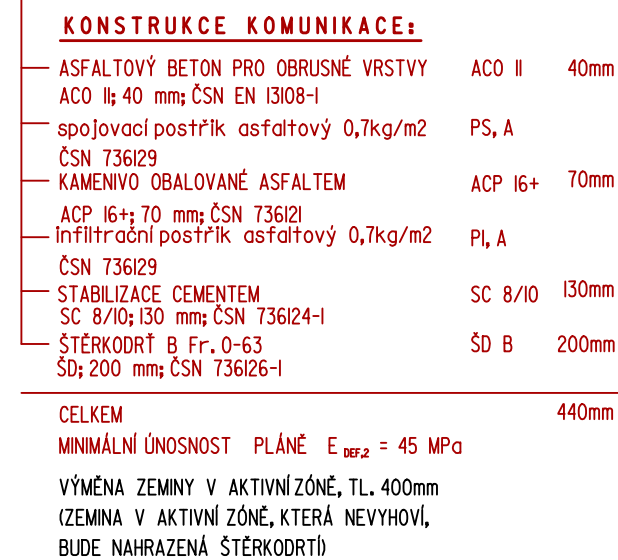


KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PRUHU:			
BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm	DL I	80mm	
DL I; 80 mm; ČSN 73 613-I			
PODKLADNÍ LOŽE Fr. 4-8mm (VČ. VYPLNĚNÍ SPAR)	L	40mm	
L; 40 mm; ČSN 73 613-I			
ŠTERK ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU	ŠCM	150mm	
ŠCM; 150 mm; ČSN 736127-I			
ŠTERKODRT Fr. 0-63	ŠD	150mm	
ŠD; 150 mm; ČSN 73 6126			
CELKEM			420mm
MINIMÁLNÍ UNOSNOST PLÁŇE E_{0,02-2} = 45 MPa			
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNE, TL. 400mm			
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNE, KTERÁ NEVYHVI, BUDE NAHRAZENA ŠTERKODRTÍ)			

<u>KONSTRUKCE CHODNÍKU:</u>		
BETONOVÁ DLAŽBA, 200/100/60mm - ŠEDÁ	DL I	60mm
DL l: 60 mm; ČSN 73 613-I		
PODKLADNÍ LOŽE Fr. 4-8mm (VČ. VYPLNĚNÍ SPAR)	L	40mm
L: 40 mm; ČSN 73 613-I		
ŠTĚRKODRŮT	ŠD	200mm
ŠD: 200 mm; ČSN 73 6126-I		
CELKEM		300mm
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ	$R_{\text{sf},2} = 30 \text{ MPa}$	

STÁVAJÍCÍ TERÉN TERÉNNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE SJEZD TERÉNNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ TERÉN

0.45 0.60 0.15 2.75 5.50 0.15 0.60 0.90 0.10 0.55 0.65

PRŮMĚRNÝ SPOKOUPNÝ POKLON 0,001

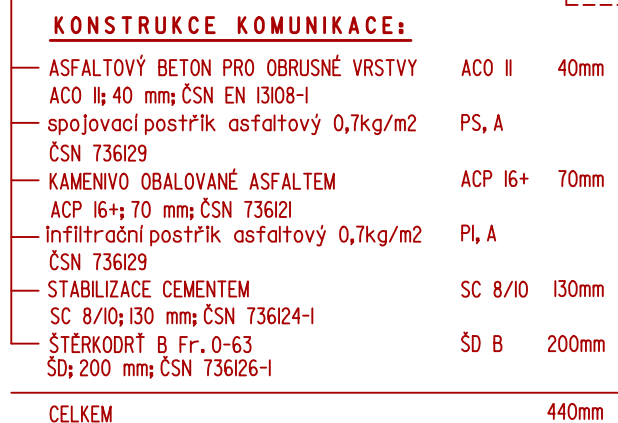


KONSTRUKCE SJEZDU:		
BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm	DL I	80mm
L: 80 mm; ČSN 73 613-I		
PODKLADNÍ LOŽE FR. 4-8mm (VČ. VYPLNĚNÍ SPAR)	L	40mm
L: 40 mm; ČSN 73 613-I		
STĚRKA ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU	ŠCM	150mm
ŠCM: 150 mm; ČSN 73612-1		
STĚRKODŘÍ FR. 0-63	ŠD	150mm
ŠD: 150 mm; ČSN 73 612		
CELKEM		420mm
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁŇE $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHAŽENA STĚRKODŘÍ)		

STÁVAJÍCÍ TERÉN TERÉNNÍ ÚPRAVY PARKOVACÍ PRUH KOMUNIKACE CHODNÍK TERÉNNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ TERÉN

0.50 2.00 5.50 1.65 0.57

0.35 0.15 1.85 0.15 2.75 2.75 0.15 1.50 0.10 0.47

PŘEVLIVNÝ PRUH PO ÚV. 100 PŘEVLIVNÝ PRUH PO ÚV. 100

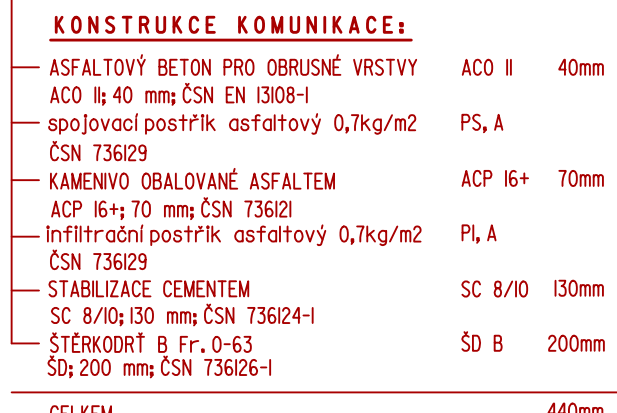

KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
BETONOVÁ DLAŽBA, 200/100/60mm - ŠEDÁ	DL I	60mm	
DL I: 60 mm; ČSN 73 613-I			
PODKLADNÍ LÓŽE Fr. 4-8mm (VČ. VYPLNĚNÍ SPAR)	L	40mm	
L: 40 mm; ČSN 73 613-I			
ŠTĚRKODŘ	ŠD	200mm	
ŠD: 200 mm; ČSN 73 612-I			
CELKEM			300mm
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PĚŠE E _{0,97,2} = 30 MPa			
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL=150mm			
ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDĚ NÁMÁZANÁ ŽIBROVACÍ DŘEVINOU			

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232				
ZDENĚK VLADYKA	ZDENĚK VLADYKA					
<i>Zdeněk</i>	<i>Zdeněk</i>					
INVESTOR	Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08 Blažovice					
STAVBA	BLAŽOVICE, ZA KRÍŽKEM - PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE		FORMÁT:	5 A4	ÚČEL:	DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE SO 102 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ		DATUM:	08/2018	ZAK.ČÍSLO:	ZV 08-2018
			PROFESE: IO KOMUNIKACE			
OBSAH	VZOROVÉ ŘEZY		MÉR.: 1:50	Č.V.: 06	Č.REVIZE.	