


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

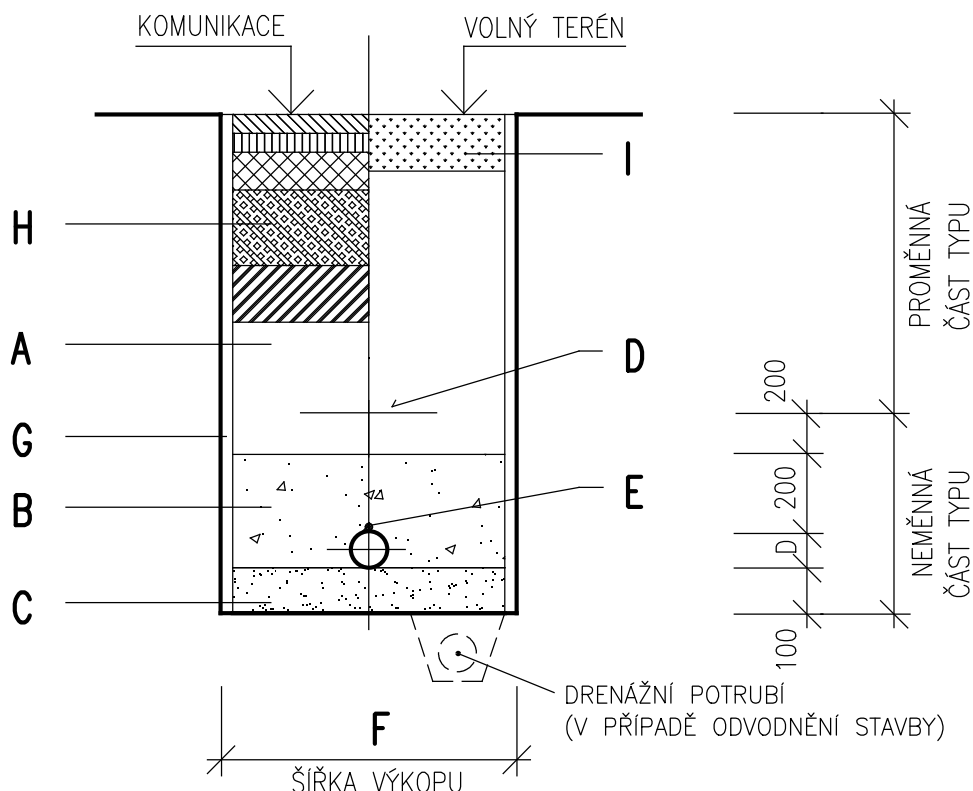

LEGENDA

- A** – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B** – OBSYP PÍSKEM (ZRNO MAX. 16 mm)
- C** – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 4 mm² UPEVNĚNÝ NA POTRUBÍ
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ = 1.00m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
- H** – KONSTRUKCE VOZOVKY
- I** – ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 – Zlín IČO – 76532232		
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK			
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>			
INVESTOR Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08 Blažovice		FORMÁT:	1 A4	ÚČEL: DUR+DSP+DPS
STAVBA	BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM – PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE	DATUM:	08/2018	ZAK.ČÍSLO: ZV 05–2018
OBJEKT	SO 303 – Vodovod	PROFESE: 15 STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÉ		
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ	MĚŘ.:	–	Č.V.: 06
				Č.REVIZE.