


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

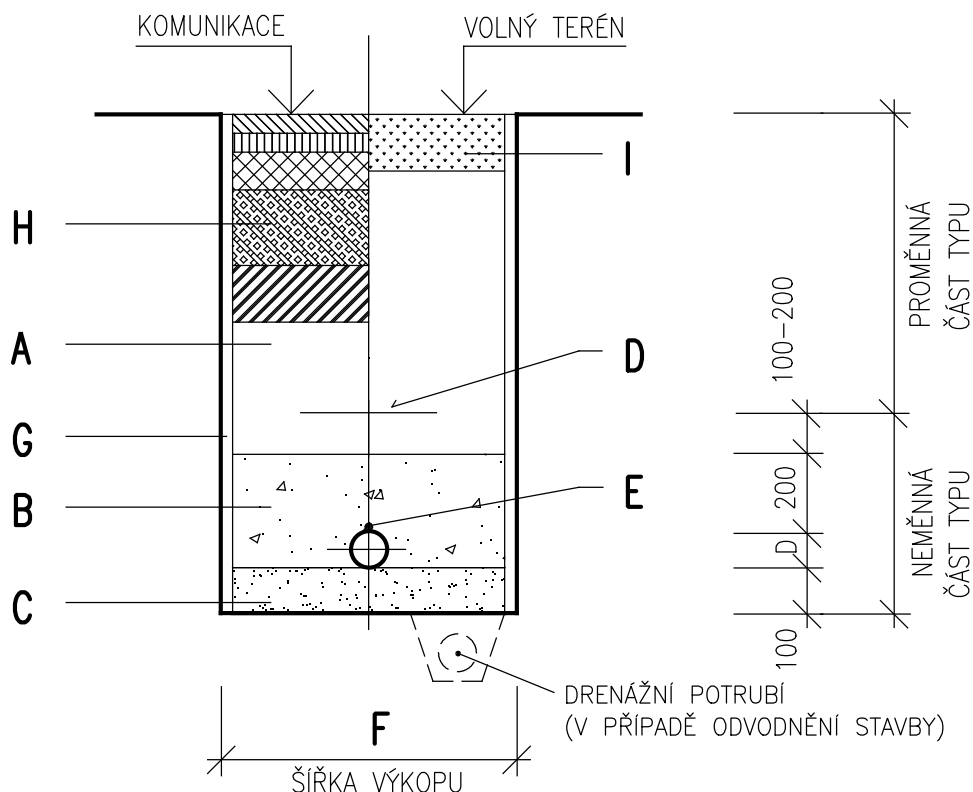

LEGENDA

- A** – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B** – OBSYP PÍSKEM (ZRNO MAX. 16 mm)
- C** – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 4 mm² UPEVNĚNÝ NA POTRUBÍ
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ = 0.80m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
- H** – KONSTRUKCE VOZOVKY
- I** – ZATRÁVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 – Zlín IČO – 76532232	
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK		
<i>Majich</i>	<i>Majich</i>		
INVESTOR Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08 Blažovice		FORMÁT:	1 A4
STAVBA BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM – PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE OBJEKT SO 501 – STL plynovod		DATUM:	08/2018
		ZAK.ČÍSLO:	ZV 05–2018
OBSAH ULOŽENÍ POTRUBÍ		PROFESE:	16 PLYNOVODY
		MĚŘ.:	–
		Č.V.:	05
		Č.REVIZE.	