

A. NÁZEV OBCE



Název části obce (ZSJ): **Nový Maletín**

Voda: bilancováno v Sterém Maletíně

Mapa A: Území obce

Přehledová mapka

Kód části obce PRVK: 7106_005_02_09089
Název obce: Maletín
Kód obce (IČOB): 540366 (540366)
Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106)
Název ORP3: Mohelnice
Kód OPOU2 ČSÚ: 71061
Název OPOU2: Mohelnice

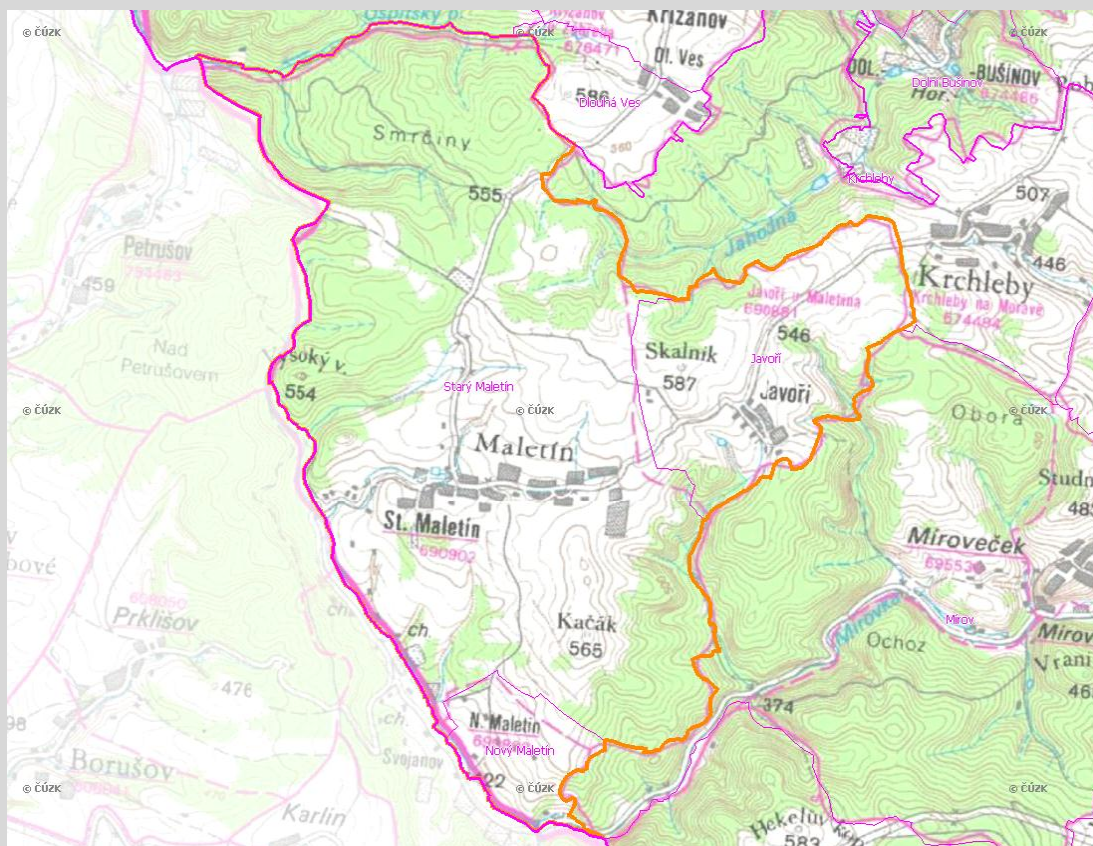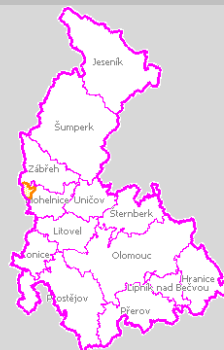

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá.

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Počet obyvatel:

Obec - r.2005: 374, r.2015: 390
Místní část obce - r.2005: 0, r.2015: 0

B.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Maletín je tvořena správními jednotkami Javoří, Nový Maletín a Starý Maletín. Administrativně spadá obec Nový Maletín pod správu obecního úřadu Maletín. Jedná se spíše o rekreační osadu. V řešeném období se nepředpokládají žádné výrazné změny ve složení obyvatel v této obci, i nadále zde bude převládat rekreační charakter obce.

C. PODKLADY


- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Šumperk, VODING Hranice, s.r.o.
- Údaje o demografickém vývoji obce převzaté z Programu hospodářského a sociálního rozvoje okresu Šumperk, zpracovaného Terplanem a.s. Praha v 06/1996
- Pasport vodovodů a kanalizací okresu Šumperk, zpracovaný Ing. Matuškou v 11/1995

D. VODOVODY

Mapa D1: Vodovody - rozvody v obci

Obec: Maletín

Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV

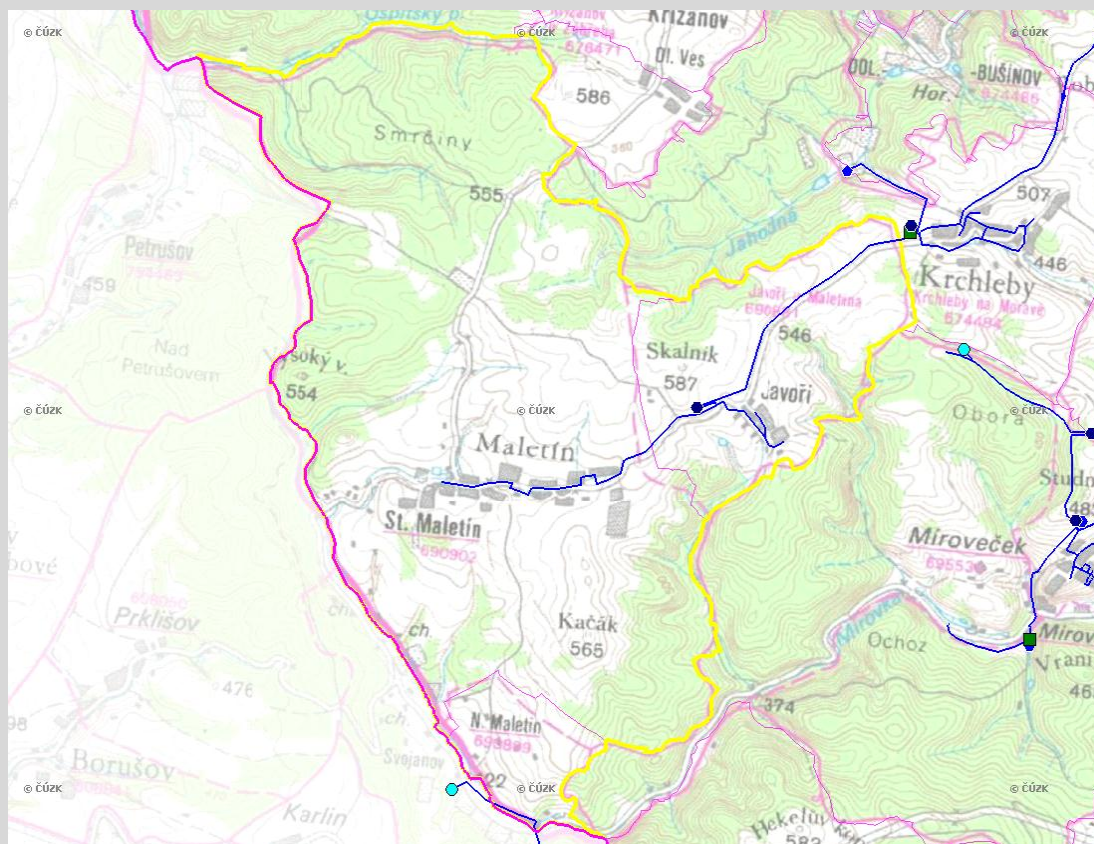

Legenda: Vodovody-rozvody:		Úpravny vody:		Čerpací stanice:		Šachty:	
	stav		stav		stav		stav
	návrh		návrh		návrh		návrh
Vodojem zemní:		věžový:		Zdroje:		ATS:	
	stav		stav		stav		stav
	návrh		návrh		návrh		návrh

D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE

Bilancováno v rámci sídla 7106.005.03.09090 Starý Maletín

	Základní parametry:	Ozn.:	Jednotky:	Rok:			
				2000	2005	2010	2015
	Počet všech zásobených obyvatel	Nz	obyvatel	0	0	0	0
	Voda vyrobená celkem	VVR	tis.m3/r	0	0	0	0

Voda fakturovaná celkem	VFC	tis.m3/r	0	0	0	0
Voda fakturovaná pro obyvatele	VFD	tis.m3/r	0	0	0	0
Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva	Qs,d	l/(os.den)	0	0	0	0
Spec. potř. fakt. vody	Qs	l/(os.den)	0	0	0	0
Spec. potř. vody vyrobené	Qs,v	l/(os.den)	0	0	0	0
Průměrná denní potřeba	Qp	m3/d	0	0	0	0
Max. denní potřeba	Qd	m3/d	0	0	0	0

D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Nový Maletín (460 - 325 m n.m.) je vlastně rekreační sídlo bez trvale bydlících obyvatel, které nemá vybudován veřejný vodovod. Čtrnáct objektů rekreačního charakteru s cca 50 obyvateli s částečným pobytem - rekreatantů je zásobováno z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost není majiteli objektů sledována.

D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

S ohledem na velikost sídla se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

D.4 VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

V rámci lokality Nový Maletín není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

D.5 VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních budou obyvatelé s dočasným pobytem se zásobit sami balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,25 m3/den a na další dny je to 0,75 m3/den.

D.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM


V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

E. KANALIZACE A ČOV

Mapa E1: Kanalizace - rozvody v obci

Obec: Maletín

Trasování sítí, lokalizace ČOV, čerpací stanice (ČS), výústě

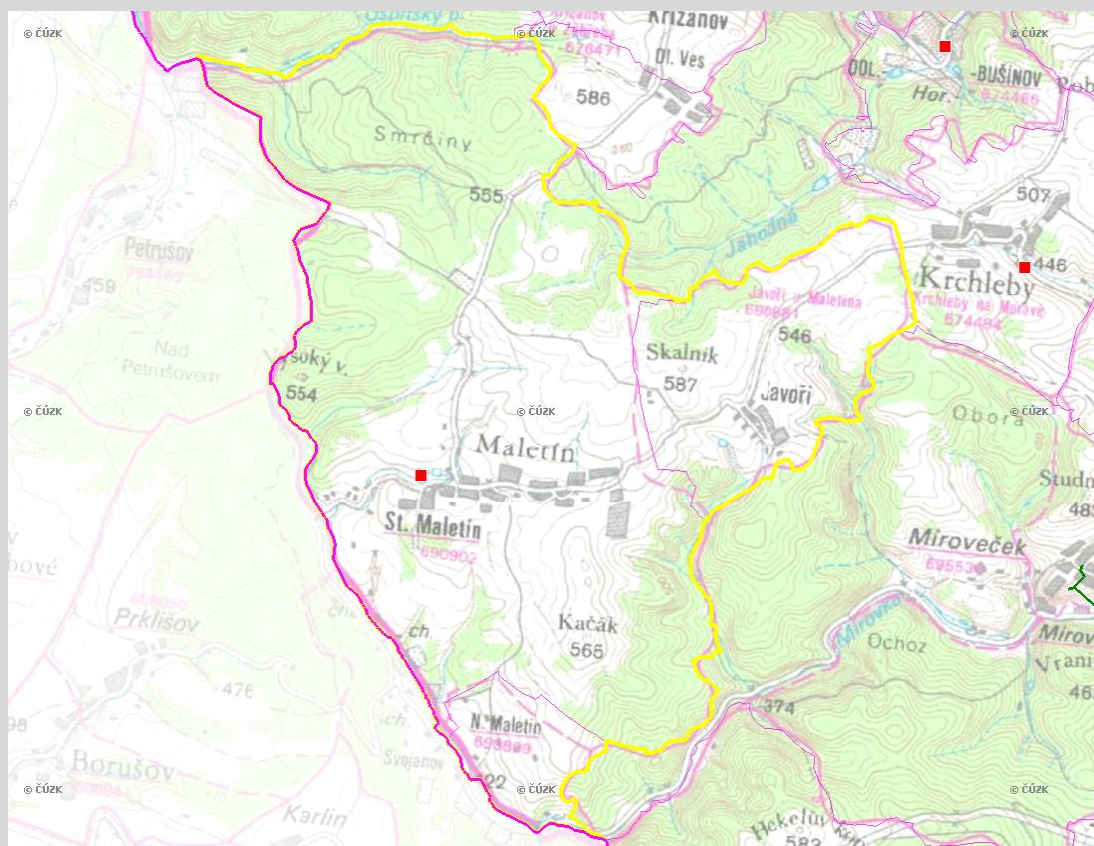

Legenda: Kanalizace:

- stav
- návrh do 2015
- návrh po 2015

ČOV:

- ČOV-stav
- ČOV-návrh

Ochranné pásmo:

- I
- IA
- IB

Čerpací stanice:

- ČS-stav
- ČS-návrh

Vyústění:

- II
- IIA
- IIB
- stav
- hranice aglomerací

Výpusti:

- stav
- návrh

Odlučovací k.

- stav
- návrh

E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní parametry:	Ozn.:	Jednotky:	Rok:			
			2000	2005	2010	2015
Počet všech obyv. napoj. na kanal.	Nk	obyvatel	0	0	0	0
Počet obyv. napojených na ČOV	Ncov	obyvatel	0	0	0	0
Spec. produkce odp. vod obyv.	Qov	l/(os.den)	138	121	138	138
Produkce odpadních vod	Mov	m3/den	4	4	4	4
BSK5	BSK5	kg/den	1,8	2	1,8	1,8
NL	NL	kg/den	2,5	3	2,5	2,5
CHSK	CHSK	kg/den	3,5	4	3,5	3,5

E.2 VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody od obyvatelstva.

E.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OV

Sídlo nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou

čištěny v septicích a biologických septicích. U části objektů s rekreačním charakterem jsou odpadní vody zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Mírovka.

E.4 POPIS ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OV VE VÝHLEDU

Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje s výstavbou veřejné kanalizace a likvidace odpadních vod bude i do budoucnosti zajišťována individuálně. Bude jen třeba zajistit nepropustnost stávajících jímek a septiků a zaručit jejich pravidelné vyvážení.

E.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM

V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace ani ČOV.

F. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

- Vodovody: 0,00
- Kanalizace: 0,00
- Celkem: 0,00

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	30.6.2004	PRVK - základní verze 2004, VODING Hranice, s.r.o.