



naše značka
5002739591
vyřizuje
Jana Ščudlová
datum
19.12.2022

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
61200 Brno

Věc:

Sportovní areál ZŠ Jana Babáka - VRÁCENÍ ŽÁDOSTI K DOPLNĚNÍ

K.ú. - p.č.: Žabovřesky , Královo Pole

Stavebník: Statutární město Brno, MČ Žabovřesky , Horova 1623/28 , 61600 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vámi předloženou žádost nelze pro účely stavebního řízení odsouhlasit s následujícím odůvodněním:

V zájmové lokalitě určené pro výše uvedenou stavbu se nacházejí stávající plynárenská zařízení, která nejsou v předložené situaci zakreslena - STL plynovod v ul. Pod kaštiny.

Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Předložená situace musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě). Zpracování PD požadujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Novou (doplněnou) žádost opětovně zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002739591 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jana Študlová'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jana Študlová
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
JANA.SCUDLOVA@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002739591 ze dne 19.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Brno, MČ Žabovřesky, Horova 1623/28, 61600 Brno. K.ú.: Žabovřesky, Královo Pole.

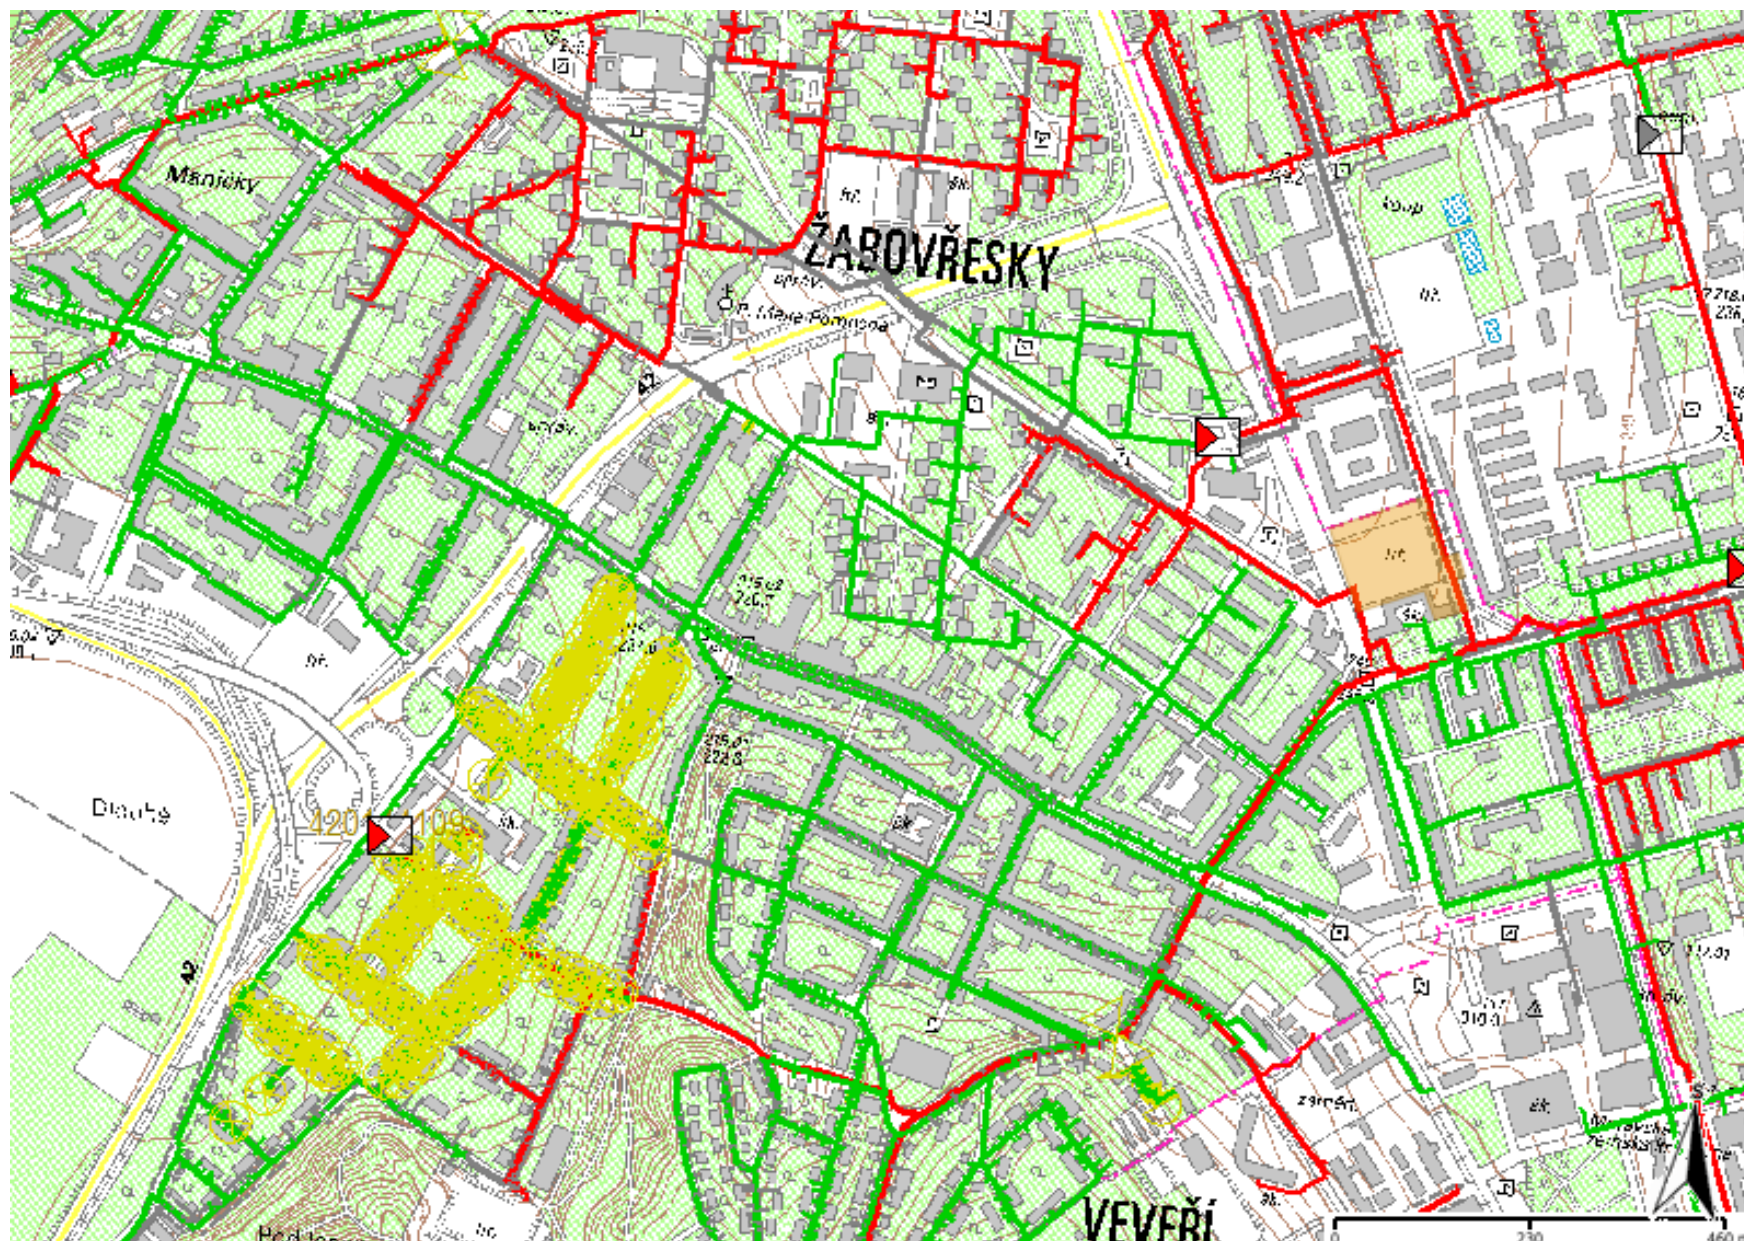


Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002739591 ze dne 19.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Brno, MČ Žabovřesky, Horova 1623/28, 61600 Brno. K.ú.: Žabovřesky, Královo Pole.

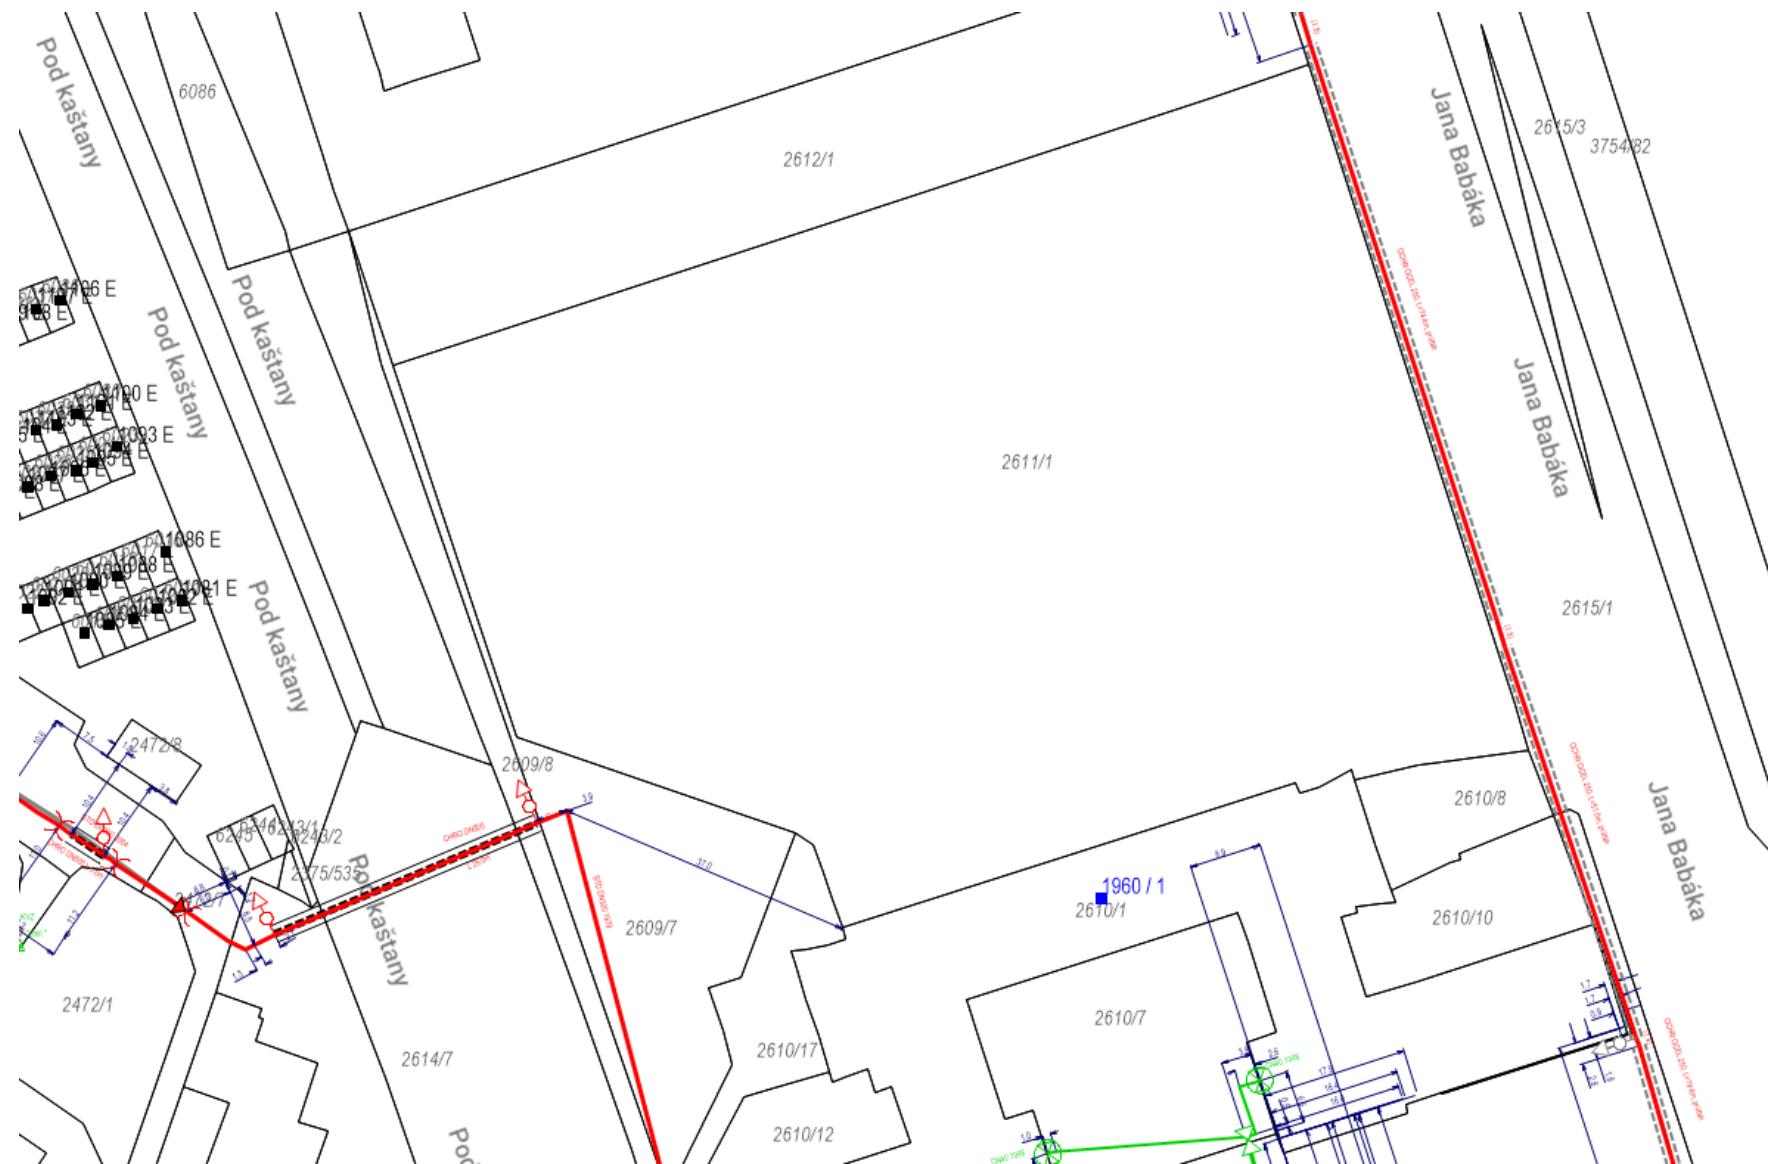

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
 	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

