


[illegible]

Om	Názov	Počíta	Posledí	srážka výška
3,01.1	2 (úložkový pokoj)	14,66	14,66	3,00
3,01.10	2 (úložkový pokoj)	14,66	14,66	3,00
3,01.10a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.11	2 (úložkový pokoj)	14,16	14,16	3,00
3,01.11a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.12	2 (úložkový pokoj)	14,16	14,16	3,00
3,01.12a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.13	1 (úložkový pokoj)	14,16	14,16	3,00
3,01.13a	WC + sprcha	2,73	2,73	2,50
3,01.14	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.2	2 (úložkový pokoj)	13,66	13,66	3,00
3,01.2a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.3	2 (úložkový pokoj)	13,66	13,66	3,00
3,01.3a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.4	2 (úložkový pokoj)	13,66	13,66	3,00
3,01.4a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.5	2 (úložkový pokoj)	13,66	13,66	3,00
3,01.5a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.6	2 (úložkový pokoj)	13,66	13,66	3,00
3,01.6a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.7	2 (úložkový pokoj)	13,64	13,64	3,00
3,01.7a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.8	2 (úložkový pokoj)	13,64	13,64	3,00
3,01.8a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.9	2 (úložkový pokoj)	13,64	13,64	3,00
3,01.9a	WC + sprcha	2,86	2,86	2,50
3,01.1	vyššielovna	17,46	17,46	3,00
3,01.3	odšetrovna miestnosť	16,95	16,95	3,00
3,04	sedalnia	17,46	17,46	3,00
3,04a	deník miestnosť - pers.	8,56	8,56	3,00
3,05	terapeutická miestnosť	27,25	27,25	3,00
3,06.1	lekársky pokoj	13,23	13,23	3,00
3,06.2	lekársky pokoj	13,23	13,23	3,00
3,07	jedlána pro pacienty	65,35	65,35	3,00
3,07a	kuchynka	13,62	13,62	3,00
3,08	deník miestnosť	86,42	86,42	3,00
3,08a	WC personal - M priesteh	2,41	2,41	2,50
3,08b	WC personal - M kabína	1,20	1,20	2,50
3,08c	WC personal - Z priesteh	2,40	2,40	2,50
3,08d	WC personal - Z kabína	1,32	1,32	2,50
3,10	sedeľ dieťaťa predná	17,08	17,08	2,50
3,11	sedeľ šéfkuchynského predná	8,10	8,10	2,50
3,12	manipulačný	6,59	6,59	2,50
3,13	miestnosť pro pracovní terapii	38,85	38,85	3,00
3,13.2	miestnosť pro pracovní terapii	30,83	30,83	3,00
3,14	úložková miestnosť - oddiel	8,07	8,07	2,50
3,15.1	sedeľ osamelí	5,64	5,64	2,50
3,15.2	sedeľ osamelí	8,42	8,42	3,00
3,16	príjemcová miestnosť	13,49	13,49	3,00
3,17	kuchynka	19,02	19,02	3,00
3,18	pracovná sociálna sieť	17,36	17,36	3,00
3,19	kancelárska sekretérsky	21,01	21,01	3,00
3,20	pracovná vchod sieť	17,91	17,91	3,00
3,21	pracovná analýza sieť	17,08	17,08	3,00
3,22	basénová izba	1,48	1,48	3,00
3,23	sekrétárska	0	0	4,90
3,24	podšedá sekretárska	6,52	6,52	3,00
3,25	prerovná hala	11,38	11,38	3,00
3,26	vývin C	2,97	-	4,90
3,27	stanovňa VZT	2,96	-	3,00
3,28	elektro rozv.	6,19	-	3,00
3,29	chodba	70,85	70,85	2,50
3,30	chodba	81,37	81,37	2,50
3,31	prerovná hala	13,27	13,27	2,50
3,32	podšedá sekretárska	7,08	7,08	3,00
3,33	sekrétárska	4,19	4,19	3,42
3,34	slaboproud rozvádzač	6,52	-	4,90
3,35	vývin B	4,45	-	-
3,36	vývin A	7,04	-	-
3,37.1	TERMSA	10,94	-	-
3,37.2	TERMSA	8,07	-	-
3,38	TERMSA - zelen	4,64	-	-

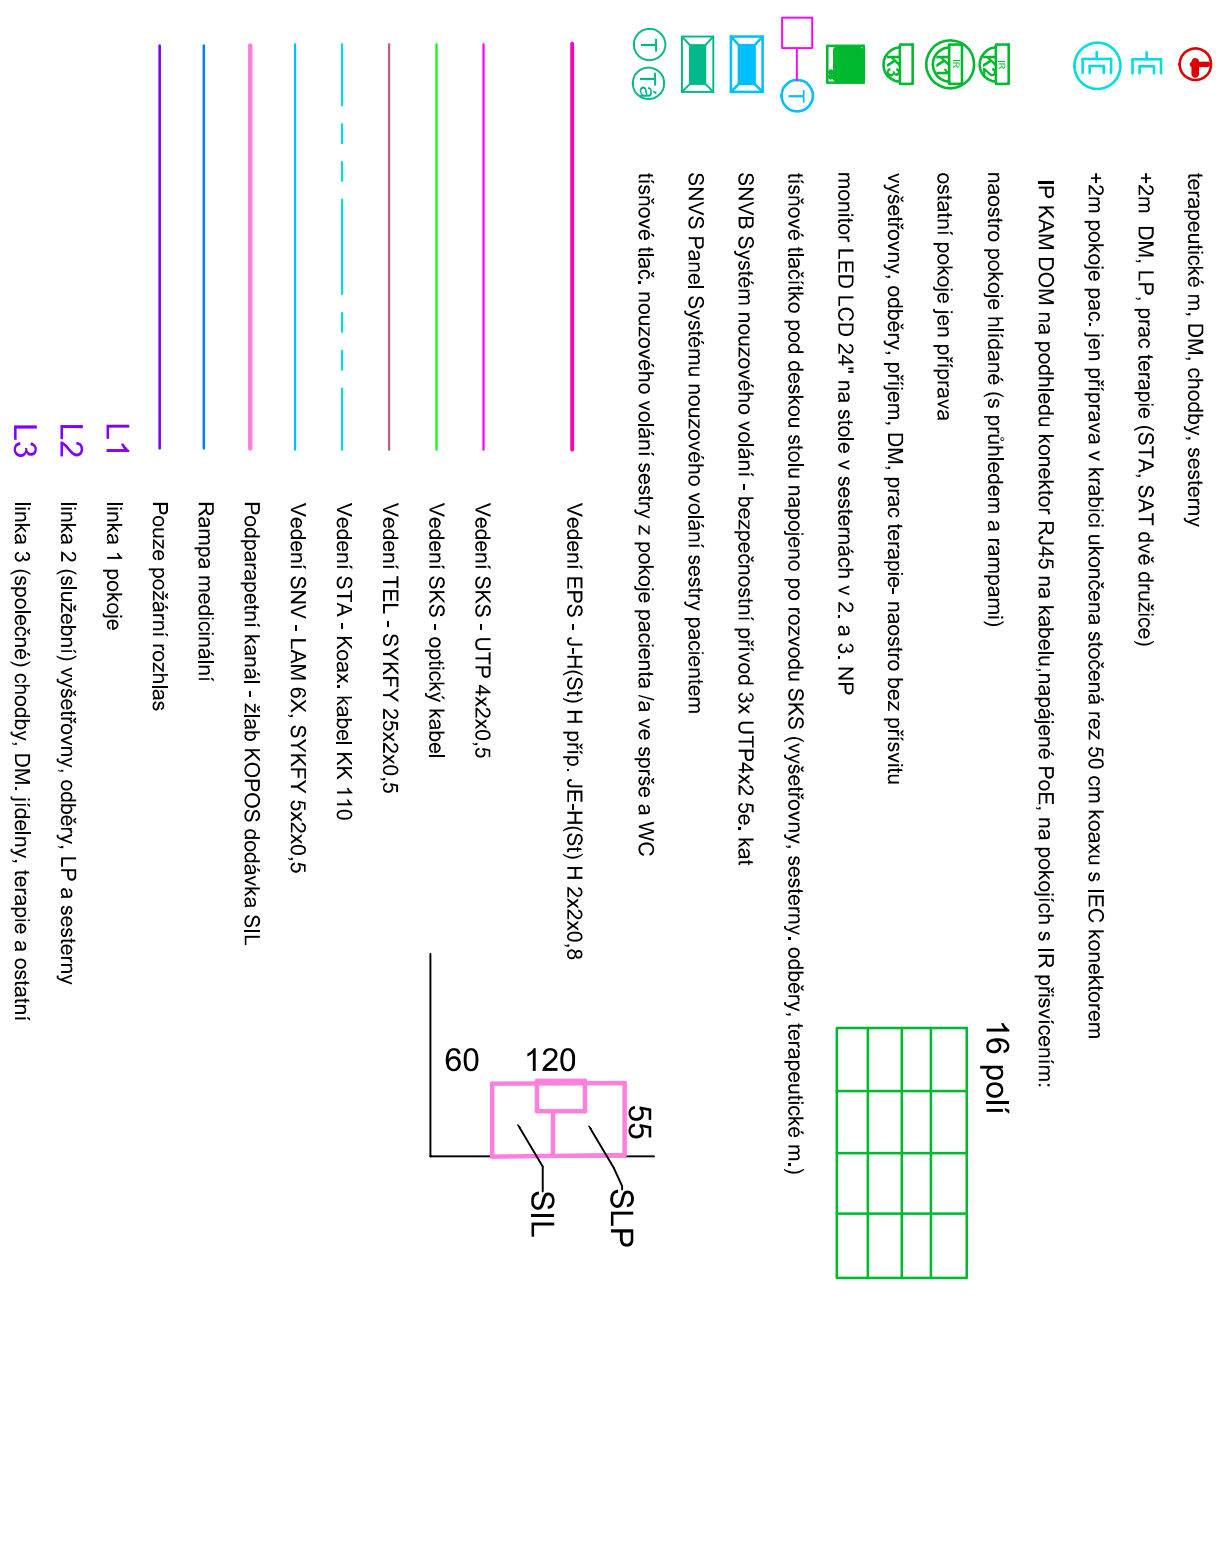

Poznamka HOD - JČ (hodiny - jednotný čas):	Poznamka EPS:
Hlavní hodnoty jsou řízené přijímačem DCF. Rozvod kabelem CYKY 2x4,1 5 mm ² . Doplňné hodnoty podružné pro hlavní sestavě mají napětí 230 V AC a zobrazují datum, čas a venkovní teplotu.	Kabelové rozvody (liknové vedení) EPS jsou realizovány ohněm nešířícím kabelem bezhalogenovým JH(S)H - 2x2x0,8 Ovládní (VVP) ohnoodporný kabelem bezhalogenovým JE-H(S)H - 2x2x0,8

Poznańka IP KAM.
Pili miodnazi coouzel CSN 34 2 / 10

Kabelové rozvody / PAM jsou realizovány kabely UTP kategorie 5e, k. v. tržních podlahách, připevněny v elektronostatických šlachech meziizolací.

Komury jsou typu DDM a budou napájeny P-CE.

Napájení kamer, monitorů a záznamového zařízení bude realizováno zvláštní kabel.

Vývod signálů „PoZiAR“ do ozdočen SPR, který zajišťí napájení a ovládní potlačení proudů.

Realizace napájení a ovládní zvláštní kabely.

Po EES platí z 1.8.2009 nové harmonizované normy.

[illegible][illegible]

pro ostatní prvky systému EZS - bezpečným napětím

Napájecí soustava:
U osvětlení 3 FEN 400/230V ~ 50 Hz sítí TN - S
Jmenovité napětí rozvodu EZS 12 V ss

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o technické regulaci, musí být zařízení, které má být uvedeno do obchodu, předem schváleno. Schválení provádí Český úřad pro technickou regulaci (ČÚTR) a jeho úkolem je zejména zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí, zvířat a majetku před škodlivými účinky elektromagnetického pole (EMF) a zajištění ochrany životního prostředí před škodlivými účinky elektromagnetického pole (EMF). ČÚTR vydává rozhodnutí o schválení zařízení, které má být uvedeno do obchodu, a rozhodnutí o schválení zařízení, které má být uvedeno do obchodu, a rozhodnutí o schválení zařízení, které má být uvedeno do obchodu.

$\pm 0,000 = 444,050$ m.n.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL: Nemocnica Tábor, a.s. IČ: 68965203, DIČ CZ25962033, KPR: Jaroše 2000, 380 02 Tábor	
ZHOTOVITEL: Ing. Ján Holomský, Andrej H. a. spol. s r. o. K: Brlíkovo 158/6565, 50008 Hradište Kráľovské Spolupracuje: Ing. Ján Pavol Zambolák ČO: 6861, ČO: 67438427	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICA TÁBOR	
STAVEBNÝ OBJEKT: STAVENISŤ A, SO ST. BUDOVA (NOVÁ PSYCHIATRIE)	
PROJEKČNÝ ÚSTAV: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA	
ODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Petráň, ČKAÚ 0107037, IČ: 25262564	
OBŠAH VÝKRESU: DISPOZÍCIE, ROZVODY, 3. NP	
STUPEŇ: DSP + DPPS	
DATEL: 30.3.2015	
PRÁR. 6.: 1:100	
MEŠTICKO: D.14.5.4	
ČÍSLO V.: 1:100	