


OZN. SESTAVY	V0x/a	V0x/b	V0x/a
TYP STOŽÁRU	8-159/114/89	6-159/133/114	6-114/76/60
SVORKOVNICE	1 po j. 3x4x35mm2 CU	1 po j. 3x4x35mm2 CU	1 po j. 3x4x35mm2 CU
TYP VÝLOŽNÍKU	OBLOUKOVÝ 1-2000	PŘECHOD. 1-4000	-
POČET RAMEN A SVÍT.	1	1	1
ROZEVŘENÍ (°)	-	-	-
VÝLOŽENÍ M (mm)	2200	4200	-
DĚLKA VÝLOŽNÍKU K (mm)	2000	4000	-
SVÍTIDLO	SILNIČNÍ 70W	NA PŘECHODY 150S SYMETRICKÉ	SILNIČNÍ 50W
ZDROJ	SON 70W	SON 150W	SON 50W
POČET v PD	7 ks	1 ks	1 ks

	KOTVENÍ V ZEMI SILNIČNÍ 8-159/108/89 E= 1500 mm C= 1700 mm A= 800 mm D= 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI PŘECHODOVÝ 6-159/133/114 E= 1500 mm C= 1700 mm A= 800 mm D= 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI PARKOVÝ 6-114/76/60 E= 800 mm C= 1200 mm A= 500 mm D= 160 mm	KOTVENÍ V ZEMI CELKEM
VÝKOP ZEMINY [m3]	3,33	3,33	1,45	28,08
MONOLIT. BETON [m3]	1,02	1,02	0,28	8,44
ZÁSYP ZEMINY [m3]	2,24	2,24	1,15	19,07
ODVOZ ZEMINY [m3]	1,09	1,09	0,3	9,02
PÍSKOVÁ VÝPLŇ [m3]	0,07	0,07	0,02	0,58
POČET PD	7	1	1	9

udáno m3

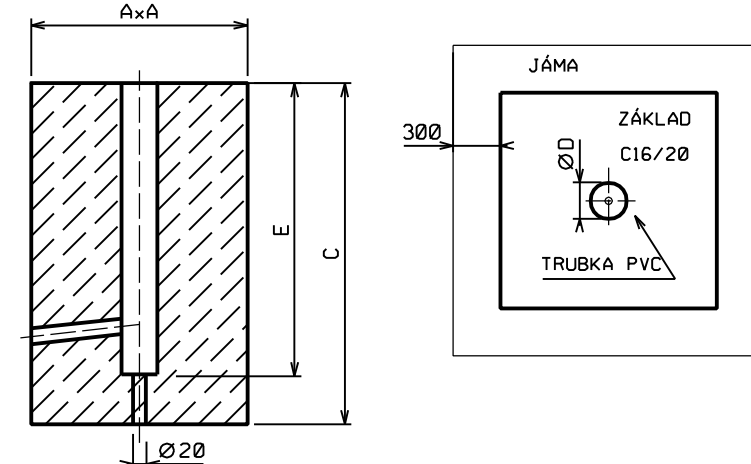

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V str. 50 Hz TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V str. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed2
ZÁKLADNÍ OCHRANA: izolací živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘÍ PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením
v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Vedoucí projektu : Petr Slezák, č.autorizace 1201265	PROJEKCE s.r.o. vodní a dopravní stavby Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk tel. : +420 583 217 442	
Projektant profese: Ing. Tomáš Nedoma, Rovensko 247, 78901		
Městský úřad : Libina/Šumperk	stupeň PD: PDPS	arch. č.: OÚ.217
Investor: Obec Libina, Libina 523, 78805 Libina, IČ: 00302899	Datum: 09/2015	formát: 3 A4
Příloha SESTAVA SVÍTIDEL SO-401 - ROZVODY VO	měřitko	příloha číslo
Akce: Revitalizace centrální části obce Libina II 004. Parkoviště u zdravotního střediska		401-5