



RE/Z-OCEP 500 x 500 mm

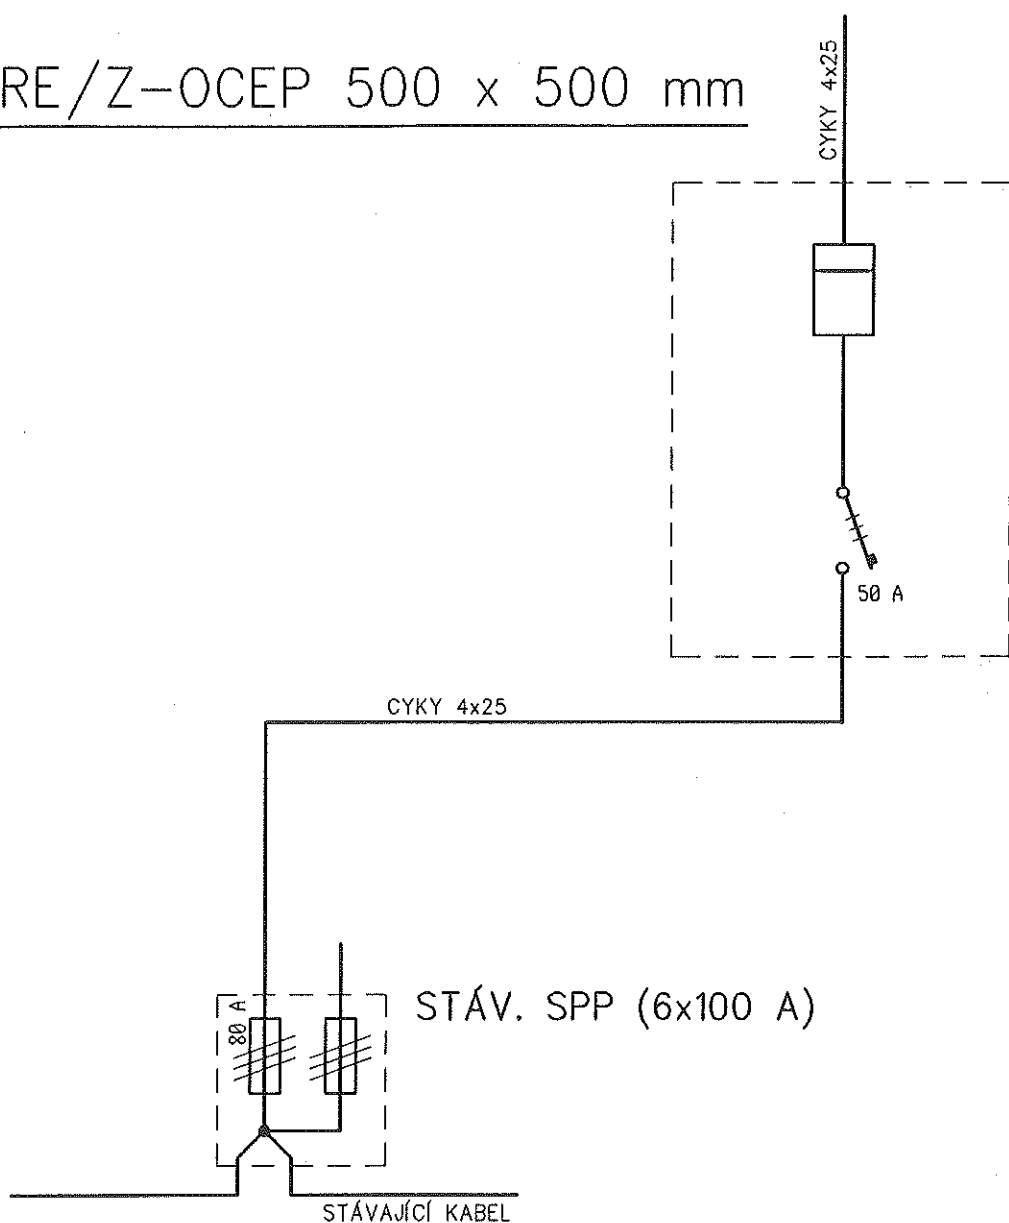

Proudová soustava: 3x230/400 V, 50 Hz TN-S
 Ochrana proti NDN: základní – samočinným odpojením od zdroje
 zvýšená – proudovým chráničem
 doplňkovým pospojováním

HLAV. PROJEKTANT: Miroslav Talpa	ZODP. PROJEKTANT: Miroslav Talpa	VYPRACOVAL: Miroslav Talpa	 Projektová kancelář ŠTĚPÁNEK a spol. s.r.o. LITOMĚŘICE
OBJEDNATEL: Město Ústěk			
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚK OBJEKT: ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO: FORMÁT: 1A4 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 07 013 0 DATUM: V/2007 ARCH. ČÍSLO: 39 978
ČÁST: PROJEKT SLOŽKA-VÝKRES: SCHEMA RE			VYHOTOVENÍ: PROFESE: E Č. VÝKRESU: 4

SCHEMA UZEMNĚNÍ

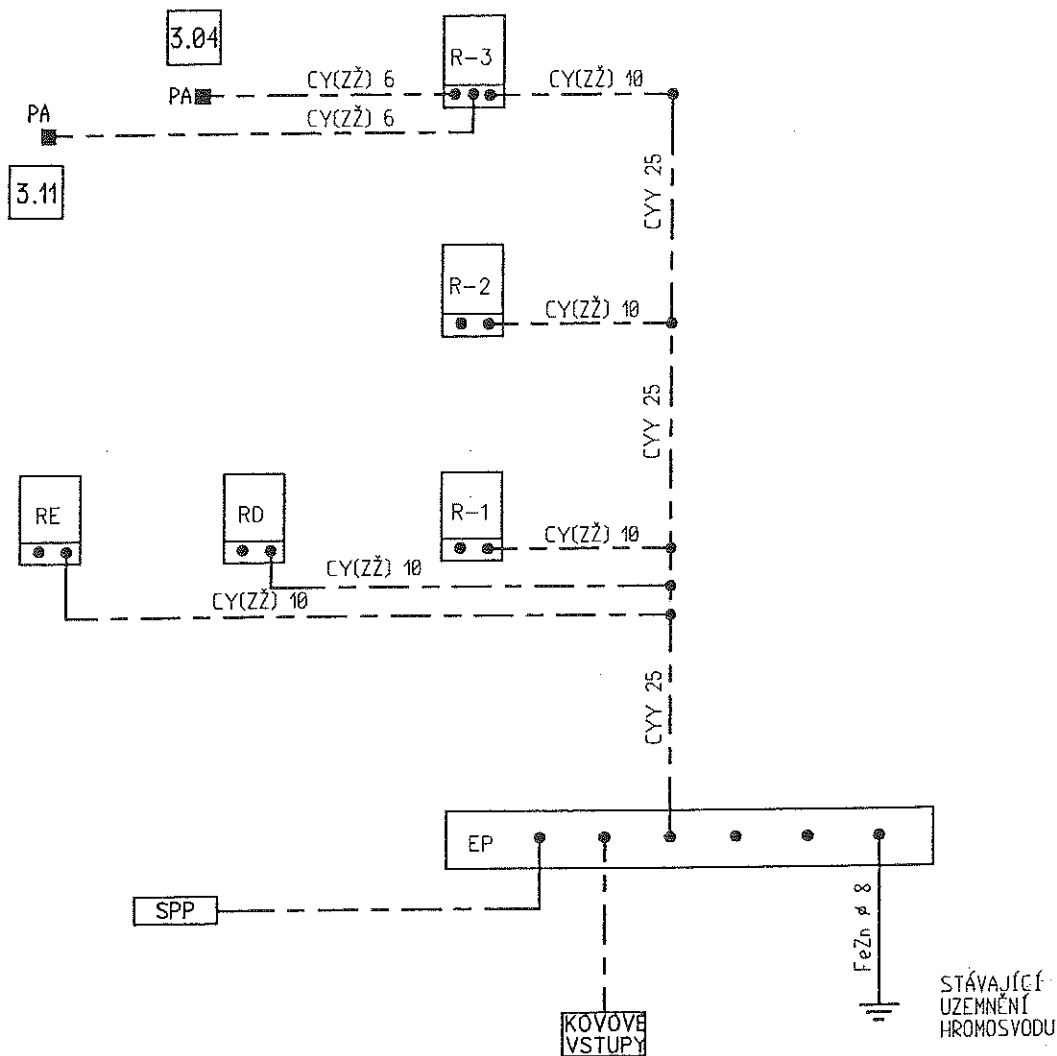

EP – EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
(VE SKŘÍNI MI 90210 – HENSEL)

PA – PŘÍPOJNICE MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
(V KRABICI KO 125)


HLAV. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		Projektová kancelář	
Miroslav Talpa	Miroslav Talpa	Miroslav Talpa		ŠTĚPÁNEK a spol. s.r.o.	
				LITOMĚŘICE	
OBJEDNATEL: Město Ústěk					
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚK OBJEKT: ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO:		
			FORMÁT:		2A4
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		07 013 1
			DATUM:		V/2007
			ARCH. ČÍSLO:		39 983
ČÁST: PROJEKT		VYHOTOVENÍ:	PROFESE:	č. VÝKRESU:	
SLOŽKA-VÝKRES: SCHEMA UZEMNĚNÍ			E	9	

[illegible]


- 1 x skříň volta VU4B
- 1 x dveřní zámek VZ303
- 1 x otočný vypínač HA302- 40 A
- 1 x svodič přepětí "C" SPN415
- 2 x jistič NC106T - 6 A
- 4 x jistič NC110T - 10 A
- 4 x jistič NC116T - 16 A
- 1 x proudový chránič s nadproud. ochranou AD910J - 10 A, 30 mA
- 1 x el.mechanické spínací hodiny EH110

Proudová soustava: 3x230/400 V, 50 Hz TN-S
Ochrana proti NDN: základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – proudovým chráničem
doplňkovým pospojováním

HLAV. PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		 Projektová kancelář ŠTĚPÁNEK a spol. s.r.o. LITOMĚŘICE					
Miroslav Talpa		Miroslav Talpa		Miroslav Talpa							
OBJEDNATEL: Město Ústěk											
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚK OBJEKT: ELEKTROINSTALACE						MĚŘÍTKO:					
						FORMÁT:		2A4			
						ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		07 013 1			
						DATUM:		V/2007			
						ARCH. ČÍSLO:		39 980			
ČÁST: PROJEKT						VYHOTOVENÍ:		PROFESE:		Č. VÝKRESU:	
SLOŽKA-VÝKRES: SCHEMA R-1								E		6	

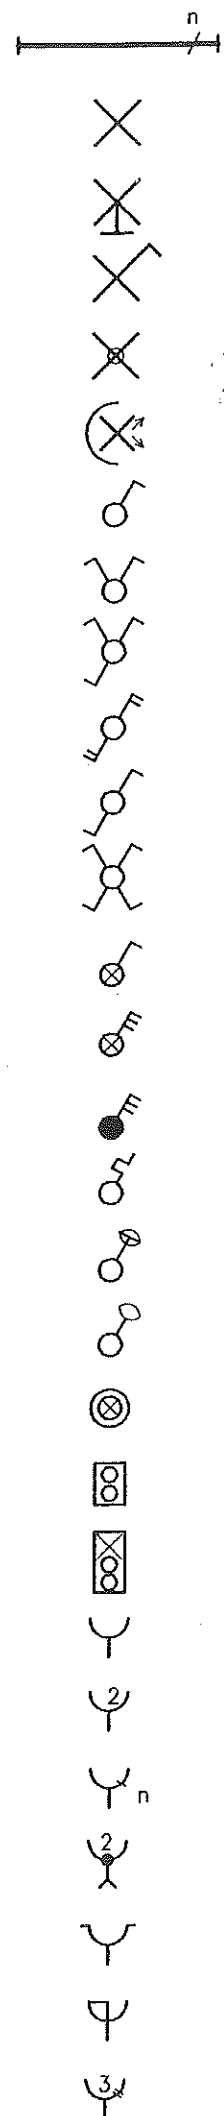

- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ n-LINKOVÉ
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ S VYPÍNAČEM
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTLOMET
- VYPÍNAČ 1.PÓLOVÝ – 1
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ – 5
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ STŘÍDAVÝ – 5A
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ – 5B
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ – 6
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ – 7
- VYPÍNAČ 1.PÓLOVÝ SE SIGNÁLKOU
- VYPÍNAČ 3.PÓLOVÝ SE SIGNÁLKOU (SPORÁKOVÁ KOMBINACE)
- VYPÍNAČ 3.PÓLOVÝ DO VLHKA
- TERMOSTAT
- MANOSTAT
- PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
- TLAČ. OVLADAČ SE SIGNÁLKOU
- TLAČ. OVLADAČ 2. TLAČÍTKOVÝ
- TLAČ. OVLADAČ 3. TLAČÍTKOVÝ S KONTROLKOU
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ
- ZÁSUVKA 230 V NĚKOLIKANÁSOBNÁ (n-ZÁSUVK VEDLE SEBE)
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ – S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V DO VLHKA (S VÍČKEM)
- ZÁSUVKA S NEZÁMĚNNÝMI KONTAKTY (24 V)
- ZÁSUVKA 400 V – 3P+N+PE



VIDLICE (ZÁSTRČKA) S n-PÓLY



EL. OHŘÍVAČ TUV: 1 – PRÚTOKOVÝ DO 3.5 kW
2 – PRÚTOKOVÝ 9.0 – 24.0 kW
3 – AKUMULAČNÍ



DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ



EL. SPOTŘEBIČ (MOTOR)



ZÁSUVKA SDĚLOVACÍ TP – TELEFON
TV – TELEVIZE
R – ROZHLAS
EV – EL. VRÁTNÝ



TLAČÍTKO ZVONKOVÉ



EL. ZVONEK



EL. VRÁTNÝ



DOMÁCÍ TELEFON



EL. ZÁMEK



SÍŤOVÝ NAPÁJEČ

PŘÍKLAD ZNAČENÍ EL. OBVODŮ:

302 číslo el. obvodu v rozvaděči
poř. číslo světelného okruhu


05 číslo el. obvodu v rozvaděči

poř. číslo spotřebiče

1.08 číslo el. obvodu v rozvaděči

0.5 el. výkon (kW)

HLAV. PROJEKTANT: Miroslav Talpa	ZODP. PROJEKTANT: Miroslav Talpa	VYPRACOVAL: Miroslav Talpa	S PROJEKT	Projektová kancelář ŠTĚPÁNEK a spol. s.r.o. LITOMĚŘICE	
OBJEDNATEL: Město Ústě					
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚ			MĚŘÍTKO:		
OBJEKT: ELEKTROINSTALACE			FORMÁT: 2A4		
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 07 013 1		
			DATUM: V/2007		
			ARCH. ČÍSLO: 39 983		
ČÁST: PROJEKT			VYHOTOVENÍ:	PROFESE: E	Č. VÝKRESU: 10
SLOŽKA-VÝKRES: LEGENDA					

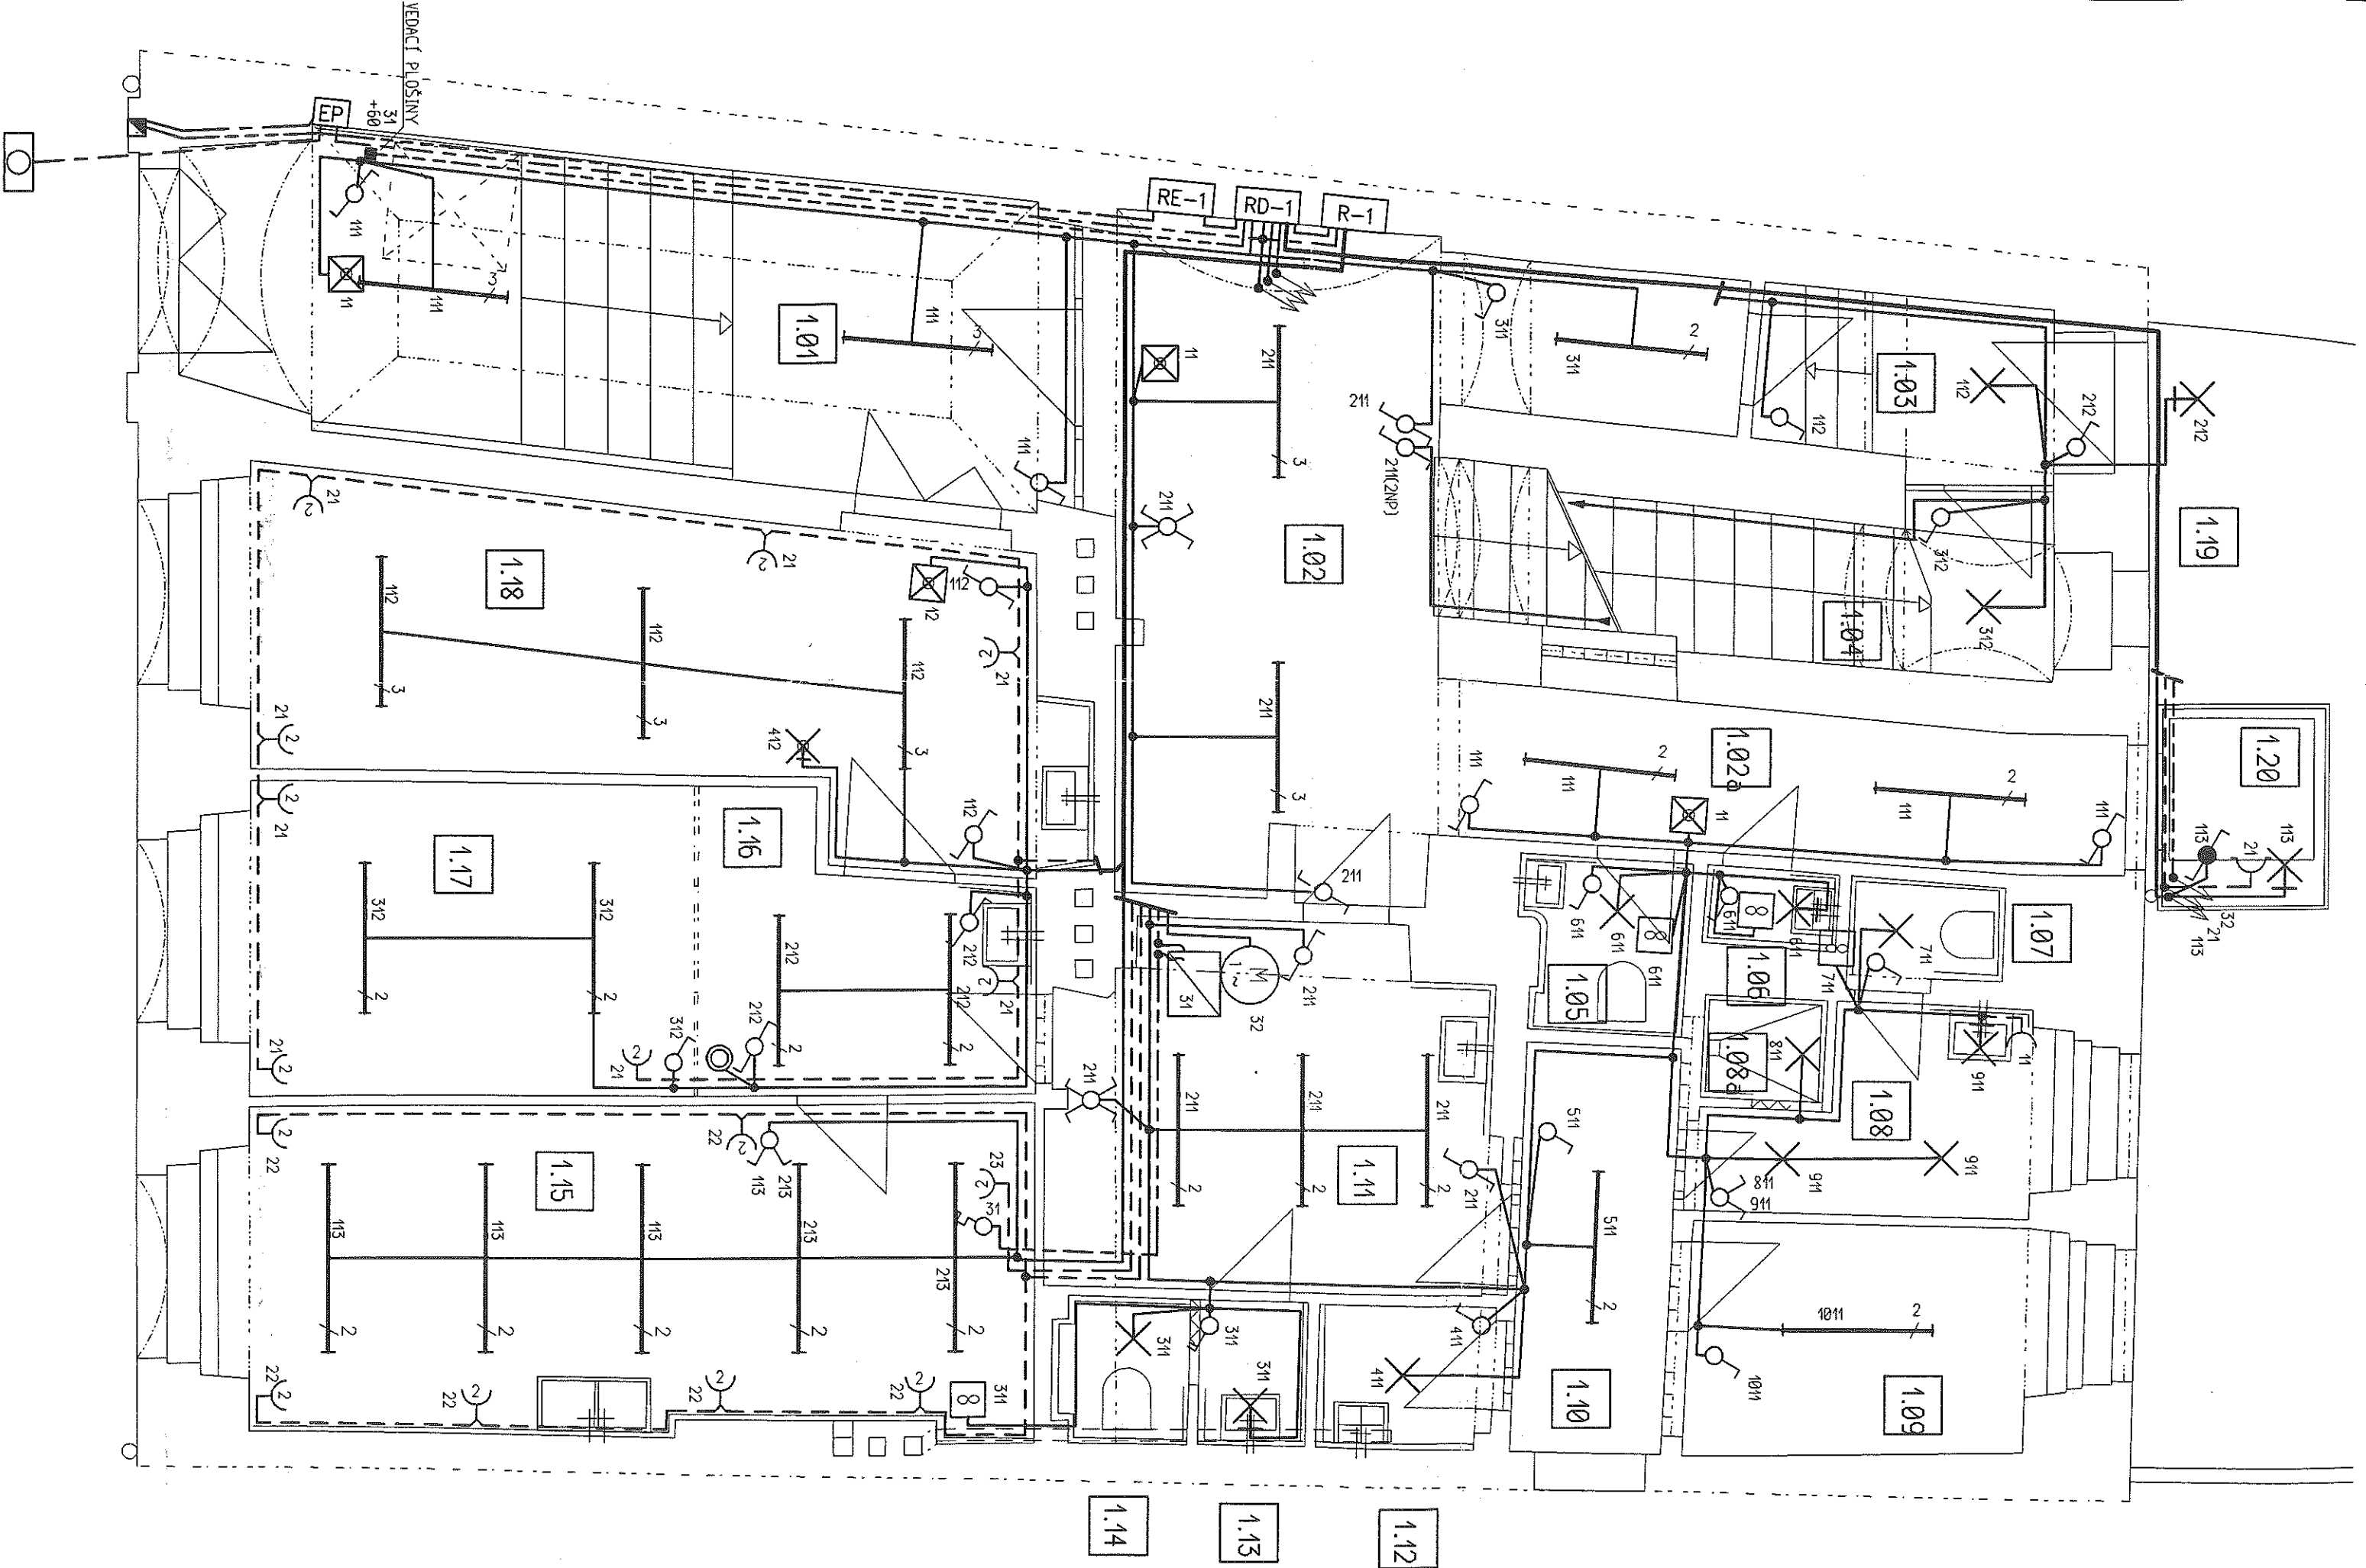

1.20	OSOBNÍ VÝTAH	50	1	60 TG/40 W STILPLAST	
1.19	DVŮR	60	1	170 S/100 W STILPLAST	AB 8
1.18	ČEKARNA	200	3	LEON PAR 328 ALDP STAR 11E1 MODUS	
1.17	DENNÍ MÍSTNOST	200	2	KS236 MODUS	
1.16	PŘÍPRAVNA – SESTRA	300	2	KMC 236 MODUS	
1.15	ORDINACE – DĚTSKÝ LÉKAŘ	500	5	KMC 258 MODUS	
1.14	WC	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.13	PŘEDSÍN	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.12	ÚKLID	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.11	IZOLACE	300	3	KMO 236 MODUS	
1.10	CHODBA	200	1	LEON PAR 328 ALDP MODUS	
1.09	SKLAD	200	1	KMO 236 MODUS	
1.08a	SPRCHA	200	1	40023/26 W OSMONT	AD 2
1.08	HYG. ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ	200	3	40023/26 W OSMONT	
1.07	WC	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.06	ÚKLID	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.05	WC	200	1	40023/26 W OSMONT	
1.04	SKLEP, SCHODIŠTĚ	60	5	80 TG/60 W STILPLAST	
1.03	ZADVEŘÍ	100	1	5510/60 W STILPLAST	
1.02a	CHODBA	200	2	LEON PAR 335 ALDP STAR 11E1 MODUS	
1.02	CHODBA	200	2	LEON PAR 335 ALDP KMO 236 STAR 11E1	
1.01	CHODBA, VSTUP	200	2	LEON PAR 335 ALDP STAR 11E1 MODUS	
ČÍSLO	MÍSTNOST	OSVĚTL. (lx)	POČ. SVIT.	TYP SVÍTEL	VNĚJŠÍ VLIVY

POZNÁMKA:

ČÍSLO ZA "+" U INST. PŘÍSTROJŮ UDÁVAJÍ VÝŠKU OSAZENÍ PŘÍSTROJE (př. +30 = 30 cm NAD PODLAHOU). BEZ UDÁNÍ TĚTO VÝŠKY SE PŘÍSTROJ OSADÍ DO VÝŠE 105 cm NAD PODLAHOU.
V TABULCE NEUVEDENÉ VNĚJŠÍ VLIVY JSOU V SOULADU S ČLÁNKEM 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 NORMALNÍ.

Proudová soustava: 3x230/400 V, 50 Hz TN-S
Ochrana proti NDN: zkládání – samočinným odpojením od zdroje
zvýšené – proudovým chráncem
doplnkovým pospojováním

HLAV. PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Miroslav Tolpa		Miroslav Tolpa	Miroslav Tolpa
OBJEDNATEL: Město Ústěh		Město Ústěh	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚK ELEKTROINSTALACE			
OBJEKT:		STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. č. 46 ÚSTĚK ELEKTROINSTALACE	
ČÁST:	PROJEKT	VYFOTOVENÍ:	PROFES:
SLOŽKA-VÝKRES: PŮDORYS PŘÍZEMÍ		Č. VÝKRESU: 1	