


ROZVADĚČ RP 2

osazený pod omítkou IP 40/20 56 modulů

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 1

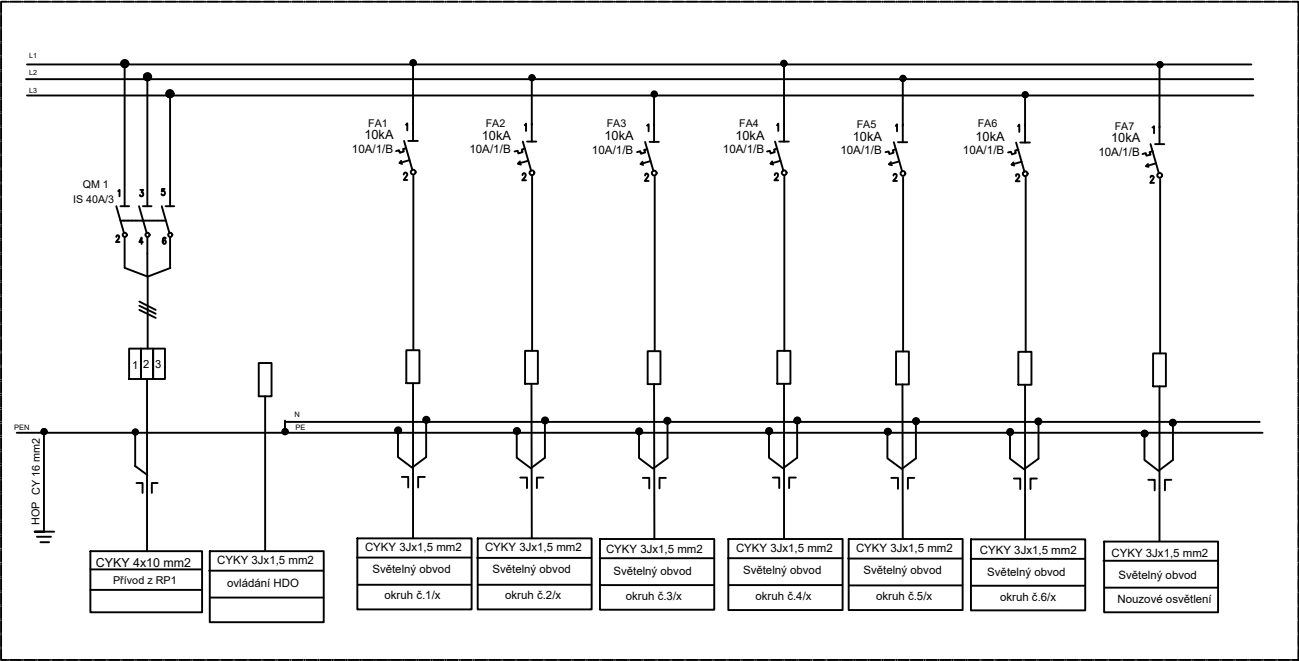


Novostavba hasičské zbrojnice v Číhání

ROZVADĚČ RP 2

osazený pod omítkou IP 40/20 56 modulů

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 2

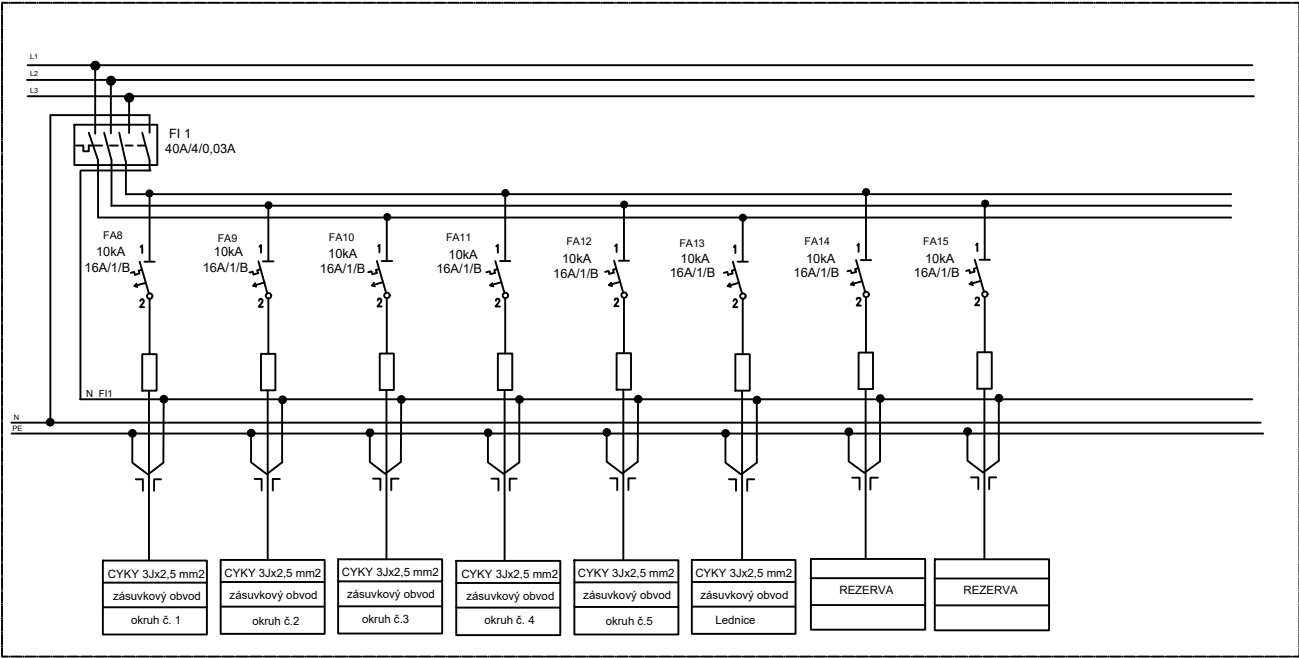


Novostavba hasičské zbrojnice v Číhání

ROZVADĚČ RP 2

osazený pod omítkou IP 40/20 56 modulů

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 3

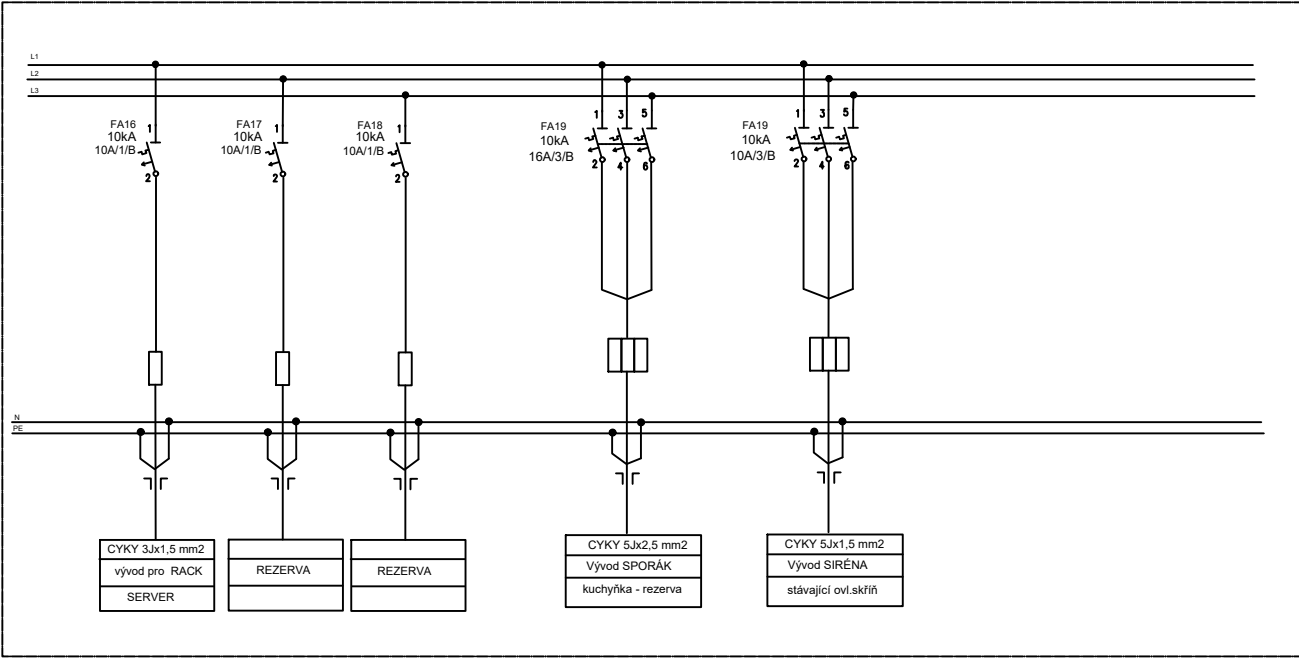

Novostavba hasičské zbrojnice v Číhání