



ŘEZ A-A'

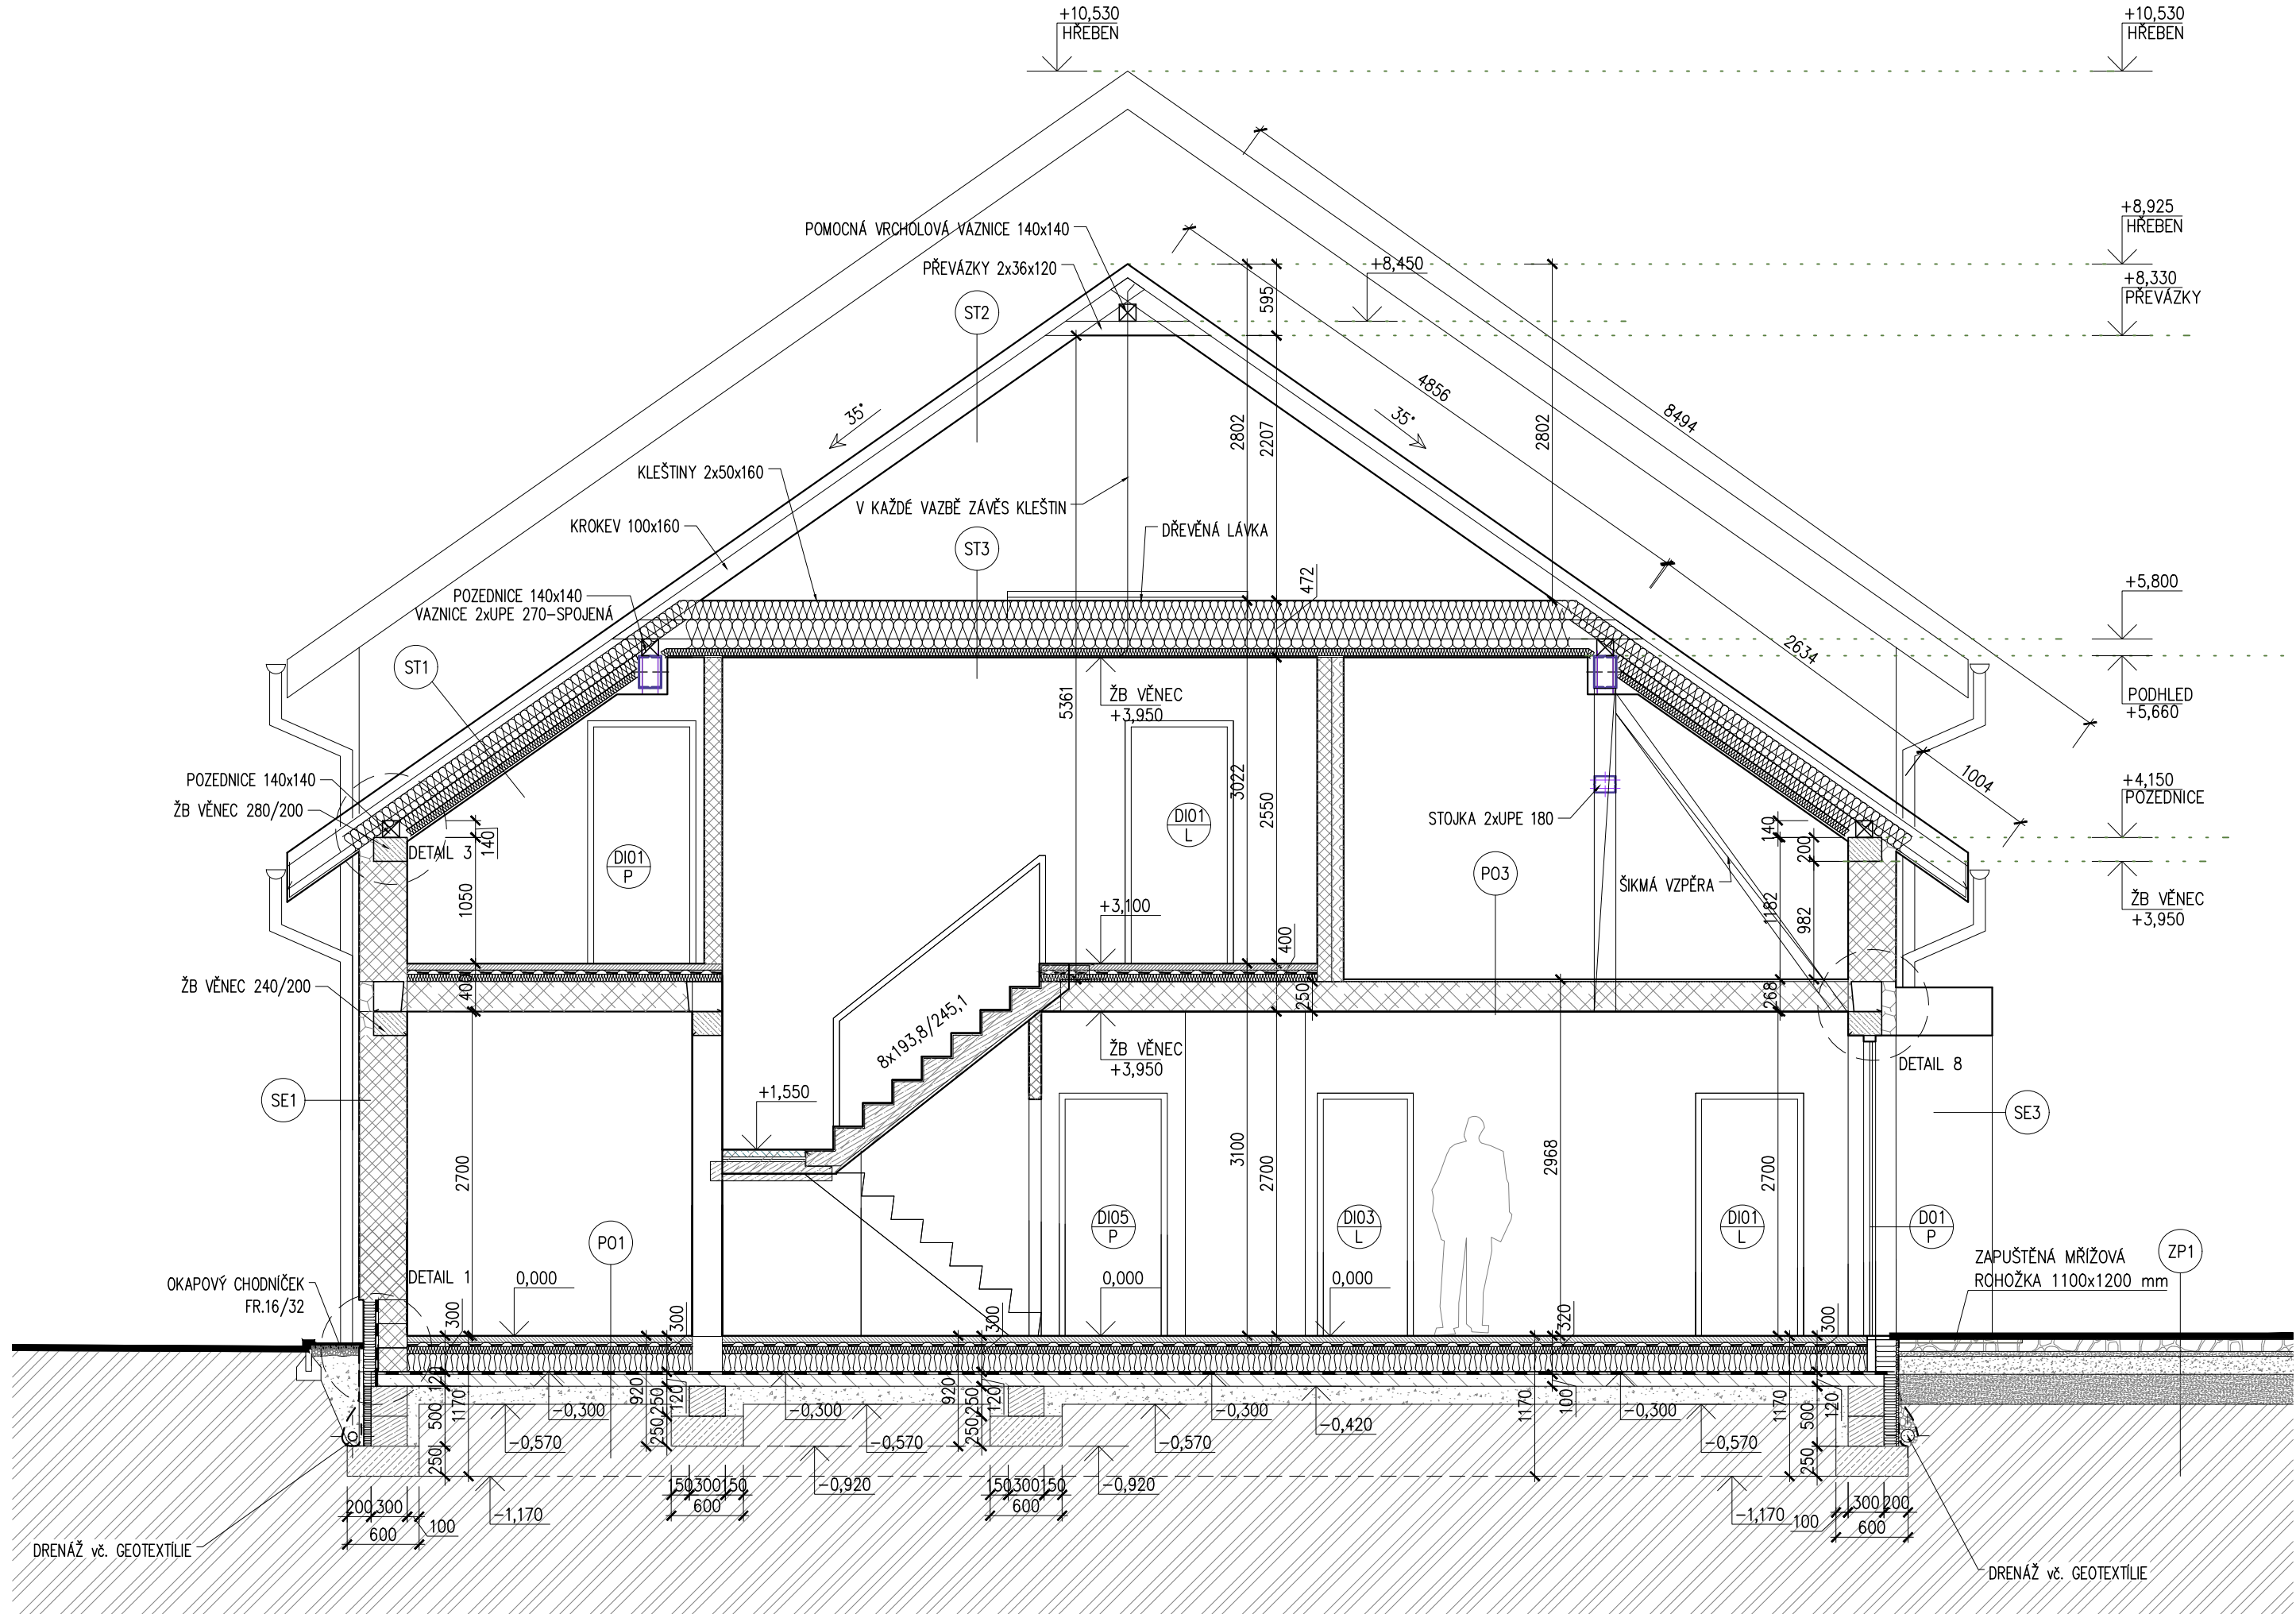

ŘEZ B-B'

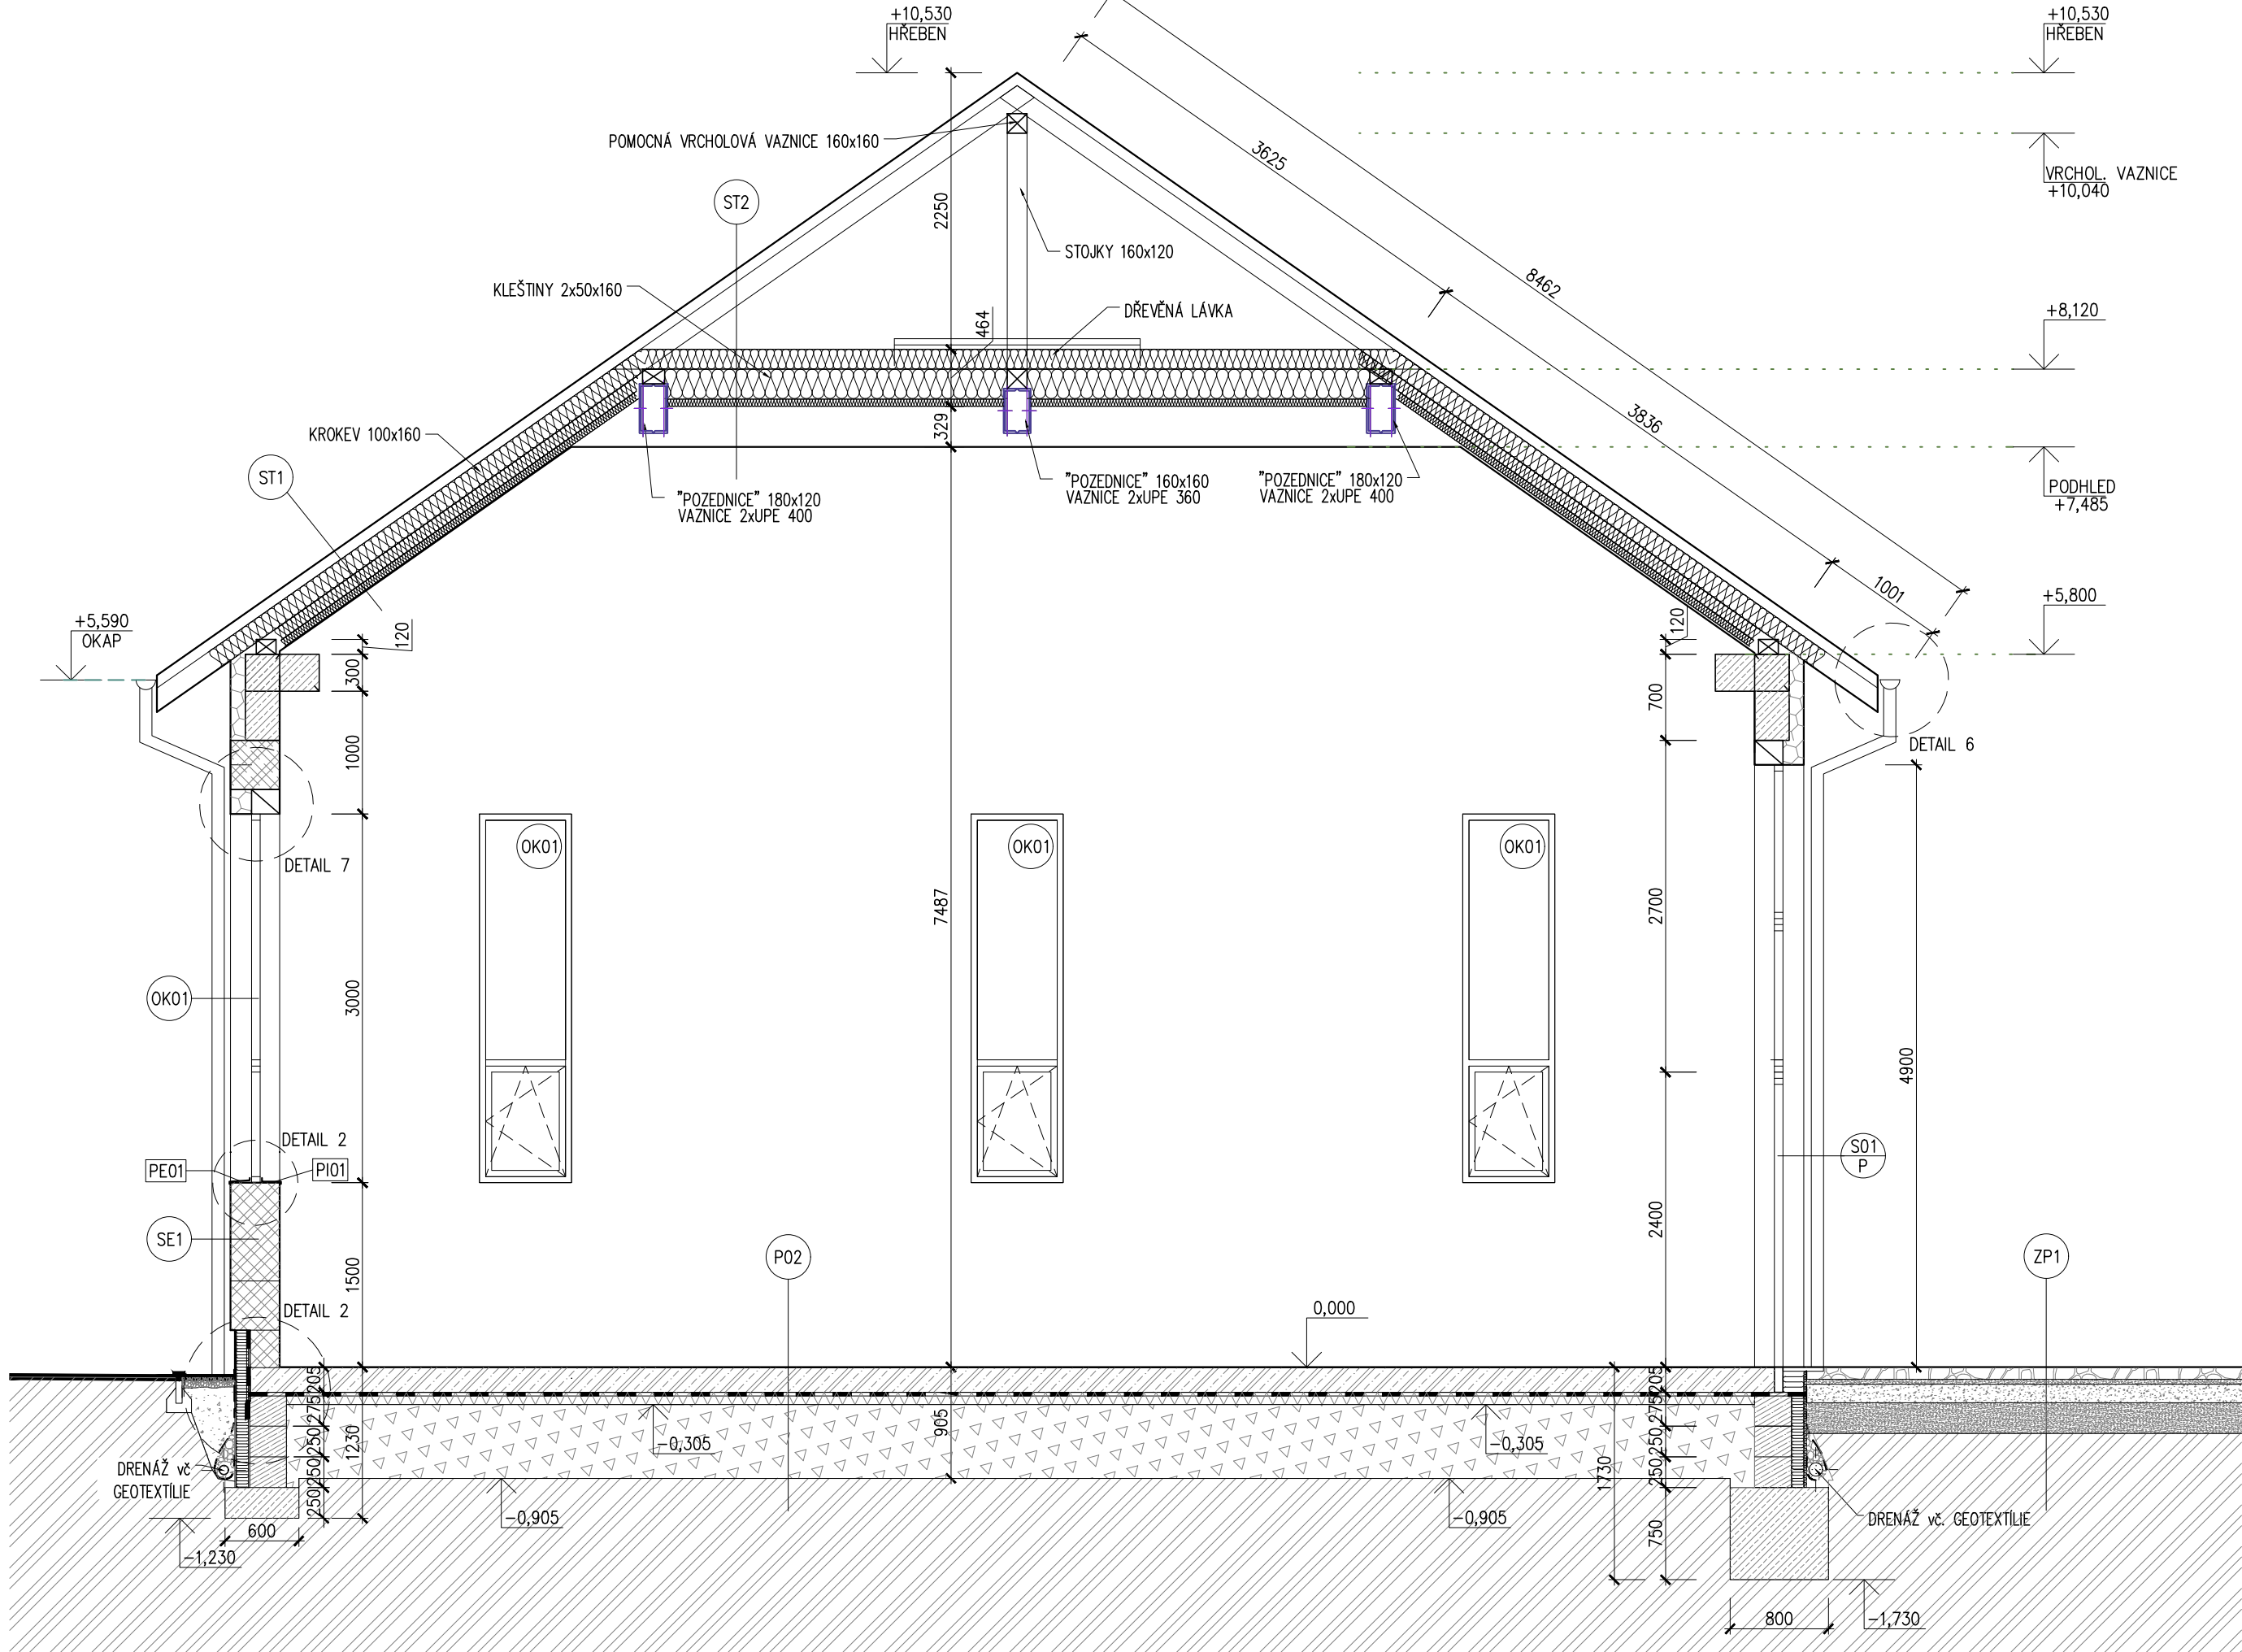

LEGENDA SKLADEB

SE1	-VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm	-LATĚ + KONTRALATĚ 40x60 mm	80 mm	-POVRCH PODLAHY DLE FUNKCE MÍSTNOSTI	15 mm	-POVRCH PODLAHY DLE FUNKCE MÍSTNOSTI	15 mm
	-SENDVIČOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE S IZOLACÍ	400 mm	-POJISTNÁ HYDROIZOLACE		-ANHYDRID		-ANHYDRID	15 mm
	-VENKOVNÍ OMÍTKA	15 mm	-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MEZI KROVKEMI 100x160 mm	160 mm	-PE FOLIE 1x	200 mm	-PE FOLIE	65 mm
	U = 0,210 W/m²K	425 mm	-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY	100 mm	-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN		-PODLAHOVÝ POLYSTYREN	80 mm
SE2	-VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm	-PAROZÁBRANA	60 mm	-LEPENKA A 330 H		-STROPNÍ KONSTRUKCE	250 mm
	-BETONOVÉ TVÁRNICE	240 mm	-TEPELNÁ IZOLACE V POSLEDNÍ VRSTVĚ POD PAROZÁBRANOU		-RADONELAST 1x		-VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	-ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR		-SDK DESKY	15 mm	-SKLOBIT 1x			420 mm
	-HI Z OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ	100 mm	-MALBA	415 mm	-ŽB C20/25 - XC2	150 mm		
	-EPS SOKL	10 mm	U = 0,108 W/m²K		-DRČENÉ KAMENIVO fr. 16/32	150 mm		
	-MARMOLIT	360 mm			-FLEXI PERFOROVANÁ HADICE		-ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA	100 mm
	U = 0,214 W/m²K		-TAŠKOVÁ KRYTINA	80 mm	-ROSTLÝ TERÉN, popř. NÁSYP HUTNĚNÝ (HUTNITELNÁ ZEMINA)	570 mm	-KLADECÍ VRSTVA - DRČENÉ KAMENIVO fr. 4/ 8 mm	30 mm
SE3	STĚNA "ZÁSTŘEŠKU"		-LATĚ + KONTRALATĚ 40x60 mm	24 mm			-NOSNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODŮŘ fr. 0-32 mm	150 mm
	-2x STOJKA		-POJISTNÁ HYDROIZOLACE	160 mm	-BETONOVÁ DESKA (BETON C25/30) S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ (DRÁTKOBETON), (PODLAHA PRO ZAT. H2S VOZIDLEM 25t, povrch: STRUKTUROVANÁ ŠTĚRKA S KŘEMÍČITÝM VSYPEM)	200 mm	-ROZŇAČECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŮŘ fr. 32-63 mm	250 mm
	-4x PŘÍČNÍK		-BEDNĚNÍ Z OSB DESEK	264 mm			-HUTNĚNÁ PŮDA	530 mm
	-3x VZPĚRA		-KROKEV					
	-OPLÁŠTĚNÍ CETRIS							
SE4			-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY	160 mm				
			-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MEZI KLEŠTINAMI	240 mm				
			-TEPELNÁ IZOLACE V ROŠTU SDK	60 mm				
			-PAROZÁBRANA	15 mm				
			-SDK DESKY	475 mm				
			-MALBA					
			U = 0,107 W/m²K					
SE5								
SE6								
SE7								
SE8								
SE9								
SE10								
SE11								
SE12								
SE13								
SE14								
SE15								
SE16								
SE17								
SE18								
SE19								
SE20								
SE21								
SE22								
SE23								
SE24								
SE25								
SE26								
SE27								
SE28								
SE29								
SE30								
SE31								
SE32								
SE33								
SE34								
SE35								
SE36								
SE37								
SE38								
SE39								
SE40								
SE41								
SE42								
SE43								
SE44								
SE45								
SE46								
SE47								
SE48								
SE49								
SE50								
SE51								
SE52								
SE53								
SE54								
SE55								
SE56								
SE57								
SE58								
SE59								

LEGENDA MATERIÁLŮ

	SENDVIČOVÉ NOSNÉ ZDIVO - BETONOVÉ TVÁRNICE S IZOLACÍ tl. 400 mm
	NENOSNÉ ZDIVO - BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 250mm
	NENOSNÉ ZDIVO - BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 120 mm
	OKAP,CHODNÍK FR. 16/32
	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
	HUTNĚNÝ NÁSYP
	ŽB C20/25-XC2
	STROPNÍ KONSTRUKCE více část D.1.2
	ANHYDRIT

POZNÁMKY

- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ, KE VŠEM ZMĚNÁM JE NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZAJISTIT SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI!!
- HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY JE NUTNO VYTÁHNOUT MIN. 300 mm NAD OKOLNÍ UPRAVENÝ TERÉN
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNO OSADIT PROSTUPY ŽTI A ELEKTRO!!!
- ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO DOSTATEČNĚ ZHUTNIT
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNÉ PROVĚST UZEMNĚNÍ POMOCÍ ZEMNÍCH PÁSKŮ
- K POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT A TDI
- ZEMINA PRO OBSYPY/NÁSPY: HLINITÝ PÍSEK S4(SM) DLE ČSN 73 1001
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ.

S001 = 0,000 = úroveň 1NP = 591,40 m n. m. JTSK Bpv
TATO PD NENAHAZUJE VÝROBNĚ – MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. ROZMĚRY PRVKŮ/KONSTRUKCÍ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ. PO FINÁLNÍM VÝBĚRU NUTNO ZKOORDINOVAT MONTÁŽNÍ NÁVAZNOSTI.

S001 = 0,000 = úroveň 1NP = 591,40 m n. m. JTSK Bpv
TATO PD SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NESLOUŽÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!

	ATELIER US s.r.o. K. Zdobychova ulice 16/4 Klatovy IV, 339 01 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-us.cz		INVESTOR: Obec Číhaň, č. p. 26, 341 42 Číhaň, IČO: 00573477	STUPEŇ PD: DPS
☐ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ☐ B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ☐ C STUŽNÍ VÝKRES ☒ D DOKUMENTACE OBNOVY A TECHNICKÝCH ZMĚN ☒ E DOKUMENTACE STAVBY ☒ F DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ G DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ H DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ I DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ J DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ K DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ L DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ M DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ N DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ O DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ P DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ Q DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ R DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ S DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ T DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ U DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ V DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ W DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ X DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ Y DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ ☒ Z DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ		ZÁKAZOVÉ ČÍSLO: 21029 VÝKRES: Ing. Aneta BLÁHOVÁ VÝKRES: Ing. Ivan ŠILAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan ŠILAR AUTOR: Atelier US s.r.o. VÝKRES: Atelier US s.r.o.		ČÍSLO SOUPRAVY: DPS ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)05