

LAMPLOTA.EU s.r.o.  
Rejskova 3081/30  
79601 Prostějov

naše značka  
5002162692

vyřizuje  
Hana Vítková

datum  
22.06.2020

Věc:

**Novostavba požární zbrojnice**

K.ú. - p.č.: Vícov

Stavebník: Obec Vícov, Vícov č.p. 46, 79803 Vícov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod DN 50
- STL přípojka PE 32 - předběžný zákres

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

TOTO STANOVISKO SE TÝKÁ POUZE NEPLYNÁRENSKÉ ČÁSTI STAVBY, netýká se plynofikace objektu.

Plynofikaci objektu je nutné řešit samostatnou PD a stanoviskem.

Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/> nebo kontaktní systém (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. Křížení a souběh přípojek inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Budovaný objekt (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupky, sloupků či pilířů oplocení, rozvodných pilířů atd.) musí dodržet od stávajícího plynovodu vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m.  
HUP vč. měření bude trvale volně přístupné z veřejného pozemku.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.  
(<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002162692 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Hana Vítková  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
+420532228852  
[hana.vitkova@gasnet.cz](mailto:hana.vitkova@gasnet.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002162692 ze dne 22.06.2020.**




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Vícov, Vícov č.p. 46, 79803 Vícov. K.ú.: Vícov.




**Legenda:**

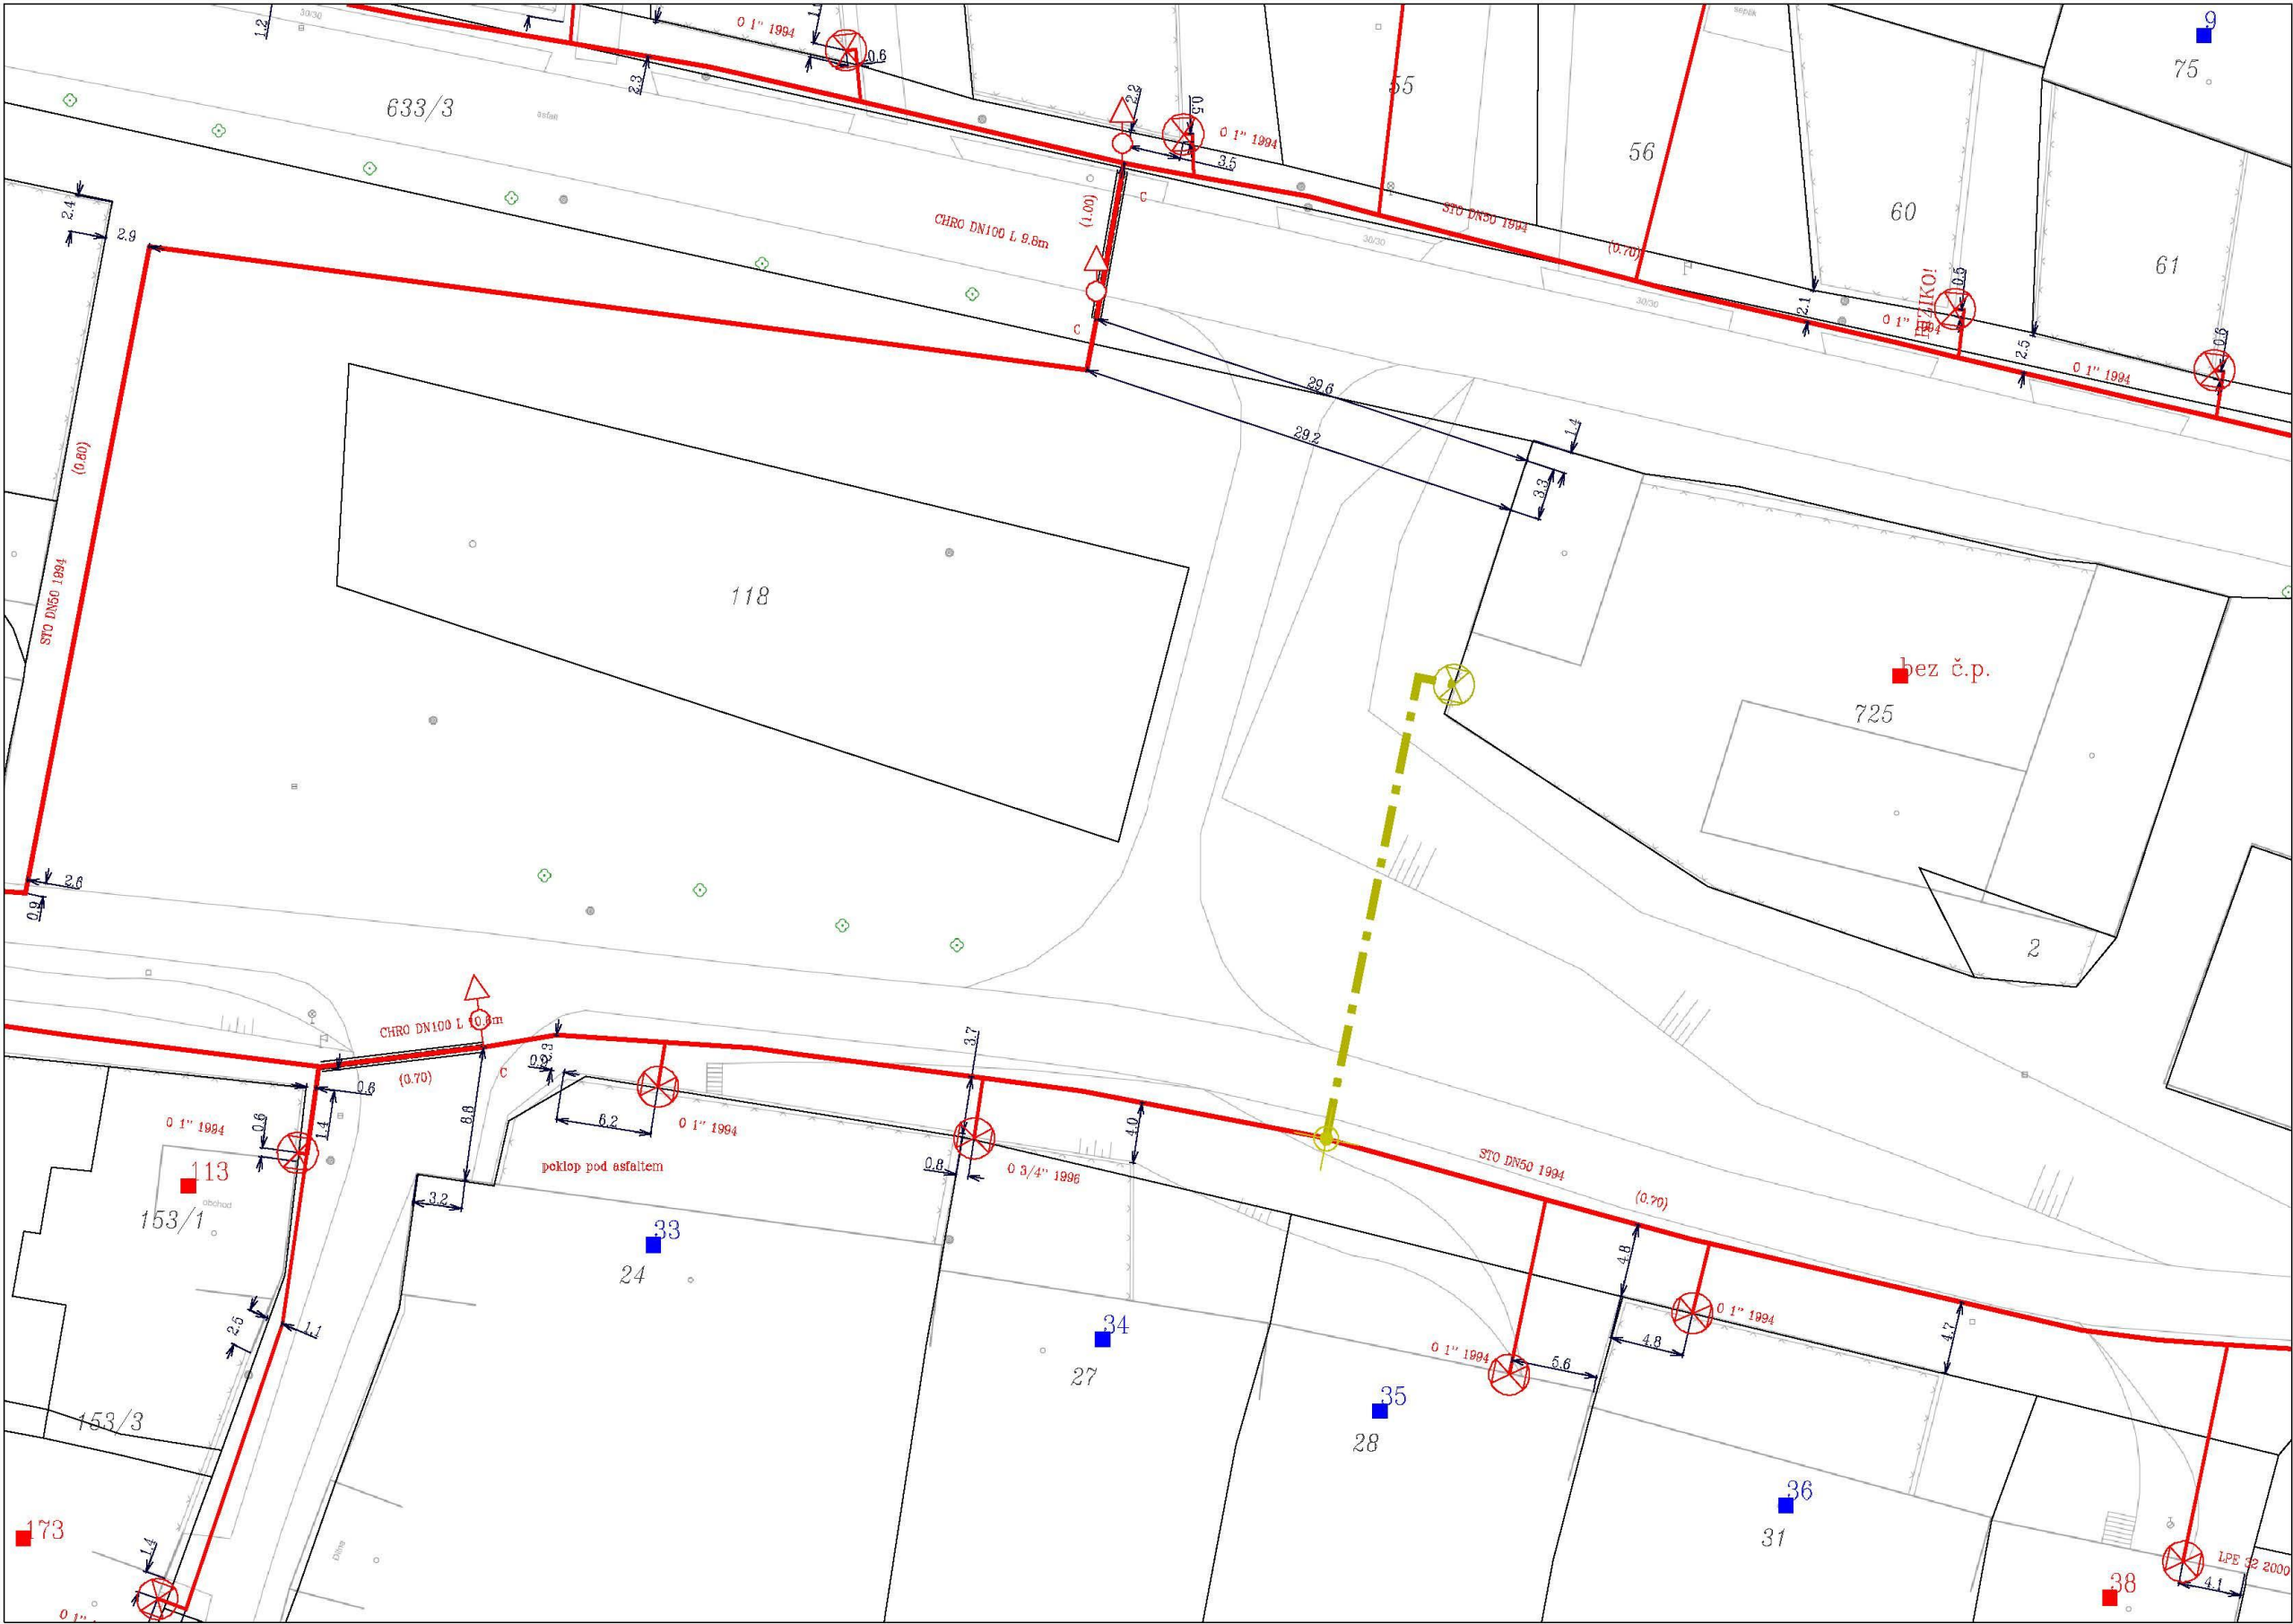	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



Legenda:	
	linie plynovodu  NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



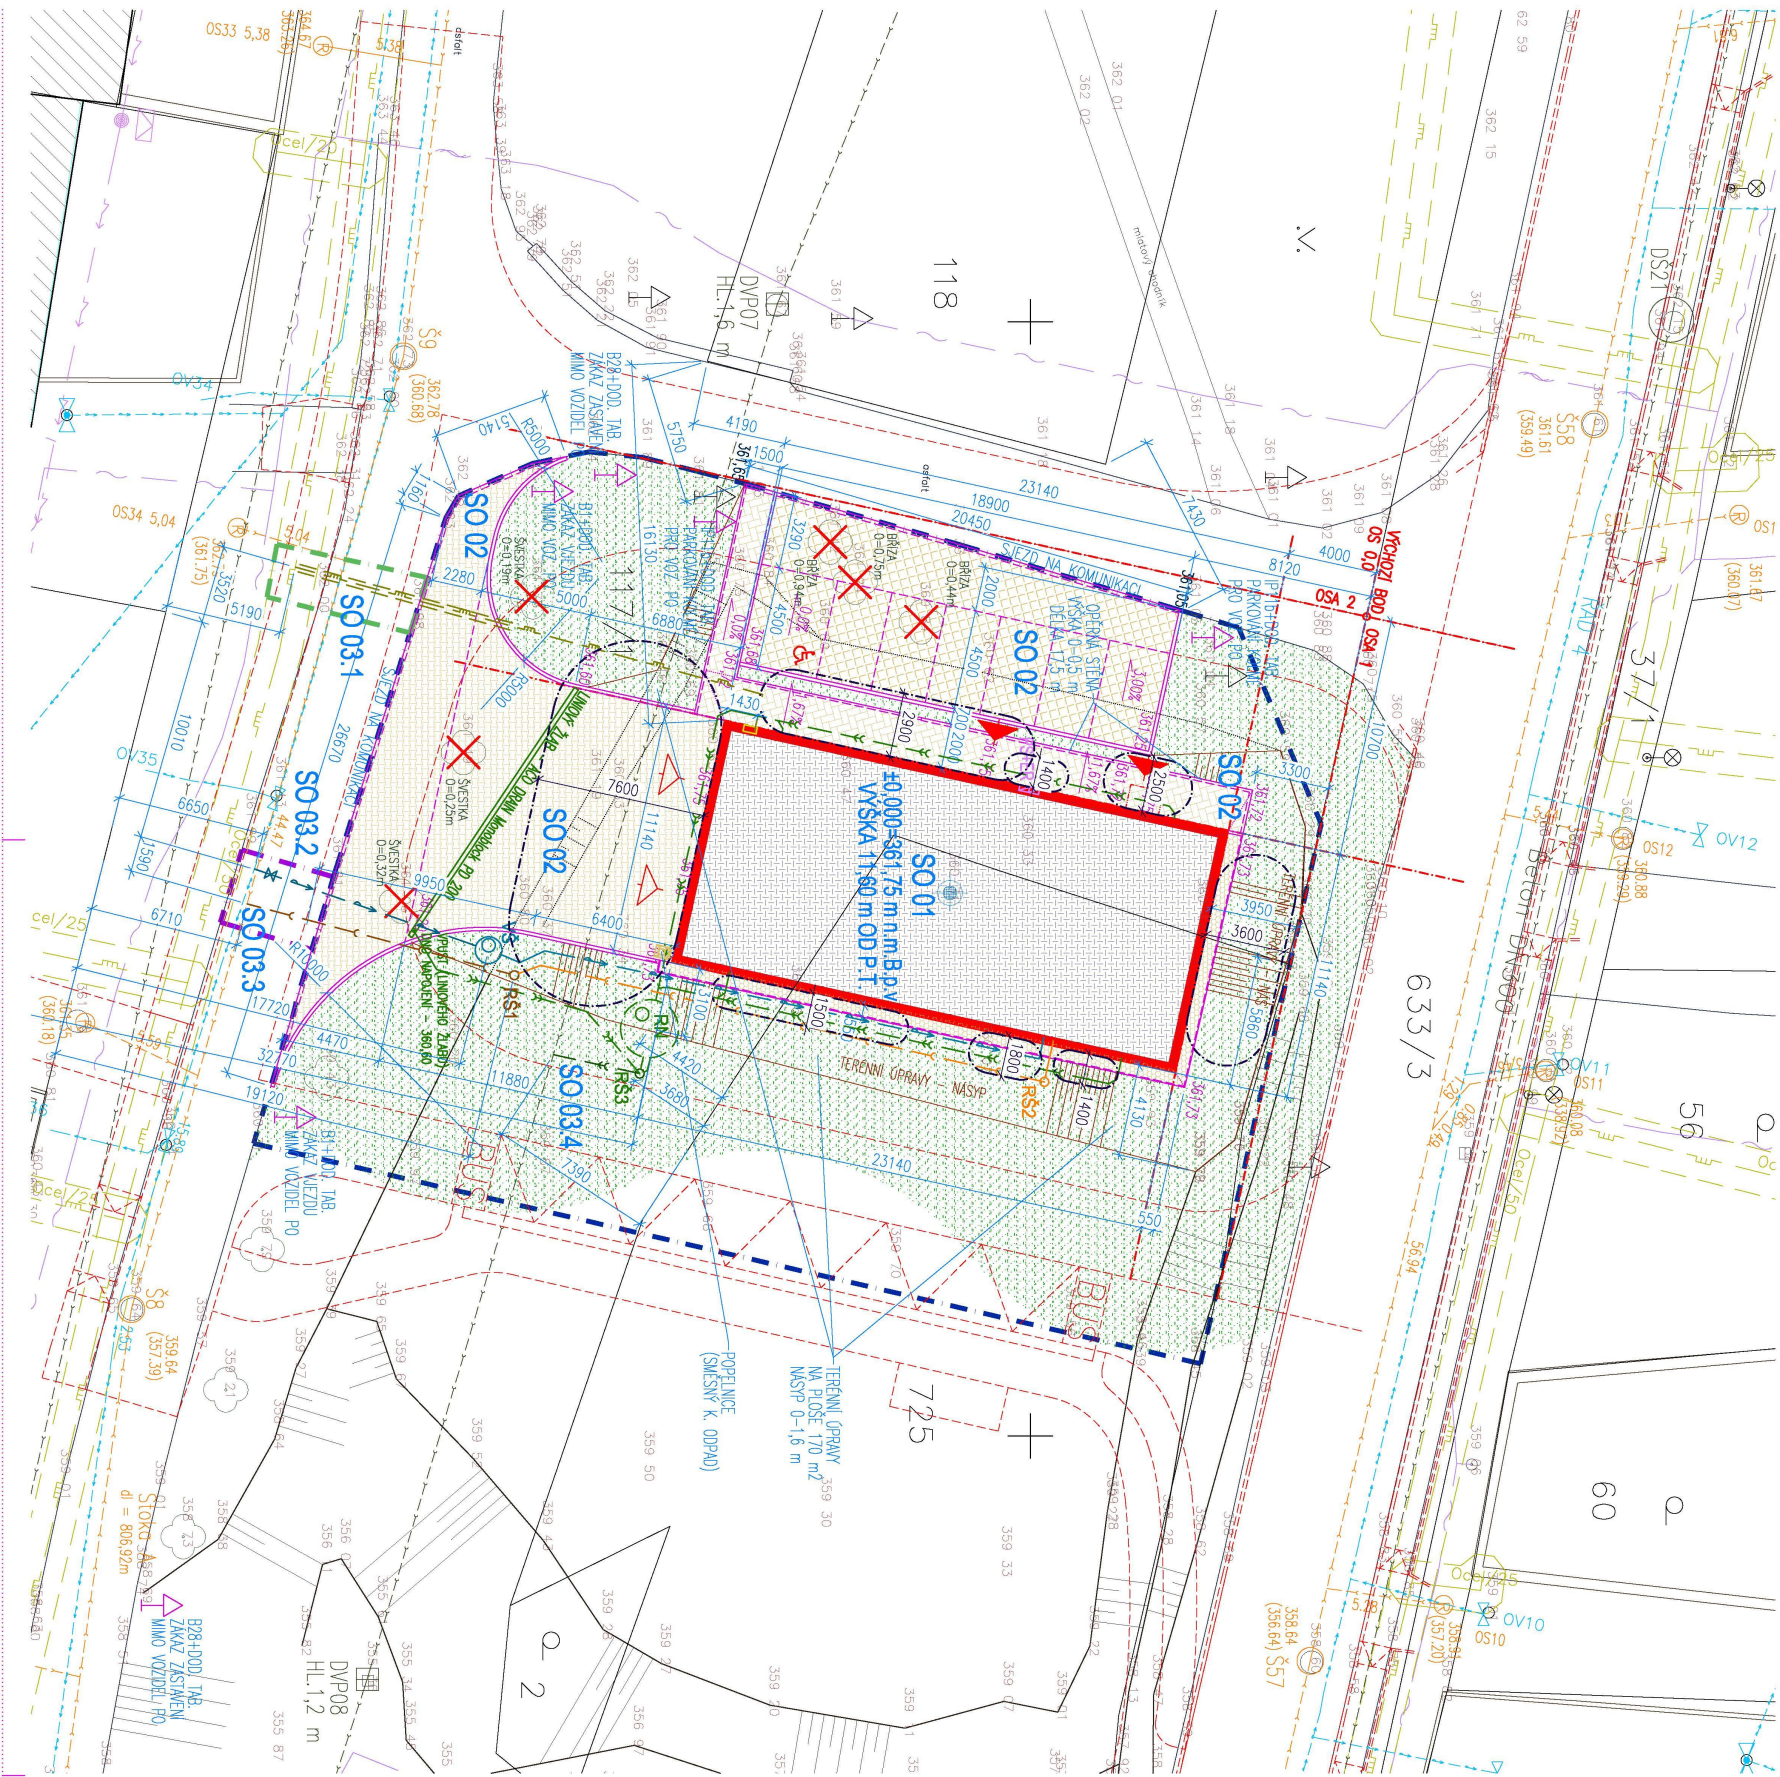

PRÍLOHU ZAPOČÍTANÍ SKÚŠENÝCH VÝKONOVÝCH PRAČÍ NECHÁ. INVEŠTOR NEBO DOJATEL STAVBY VÝŤAČÍ A OZNAČÍ SPRAČO. SITI VEŠKÉRE STAVAJÍCÍ VEDENÍ INŽ. SITI V MIESTE A DOTYČENÉHO OKOLI STAMENŠIŠTE. OZNAČENÍ VÝŤAČENÝCH VEDENÍ BUDE POUVEDENO NA MIESTE V SOLLUDU S PLANNÍMI PŘEDPISY. PRÍ VÝKONOVÝCH PRAČÍ BUDE POČÍŤANÁ TAK, AKÉBY NEDOLŽO K POŠKODZENÍ STAV. PRAČOVNÍCH SITI. V PRÍBEHU VÝSTAVBY BUDELO RESPECTOVANÁ VEŠKÉRA VYADRÉNÍ,POŽADAVY A PODMIŤKY SPRAČO SITI. PRÍ LUKOVANÍ VEDENÍ INŽ. SITI JE NUTNÉ DODRŽEŤ USTANOVENÍ ČSN 73 8005–PROSTOROVÉ VEDENÍ A VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBUDENÍ.

SCHÉMATICKÉ ZAKRESLENÉ VEDENÍ SÍŤY, PRÁS, MŤOVANENÍCH I PODZEMNÝCH INŽ. SITI A ENERGI, ZAKRČENÉ VŠE VYKRESLE SITUACE, NEMLZE POUŽÍŤ JAKO VÝŤAČOVACÍ VYKRES NEBO SMĚROVACÍY POKYDLO PRO VÝŤAČENÍ TECHO SITI

# STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

[illegible]

(SCHVÁLENÝ PROJEKT – KOORDINACE S BUDOUCÍ STAVBOU)

### 03 - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

SO 03.1	PRÍPOČKA SIL. PIVOVARU – PE100 32x3,5 SDR-11, DL 2,0+0,1+2
VL	VLISŤE KANALIZÁCIE OCHRAŇAVA TR. SDR-26 DN110, DL 10,0 (m)
SO 03.2	PRÍPOČKA VODOVODOU – PE 100 DN32, DL 11,0 m
SO 03.3	PRÍPOČKA VODOVODOU – PE 100 DN32, DL 11,0 m
SO 03.4	PRÍPOČKA SPŔAŠKOVÉ KANALIZÁCIE – DN150 SN12, DL 12,5 m
SO 03.5	PRÍPOČKA DEŠŤOVÉ KANALIZÁCIE – DN150 SN4, DL 4,0 m
SO	PRÍPOČKA ELEKTRO. NN
NP	NPRI PRÍJEMNÝ TEČO DOKUMENTACE – DODÁVA EDN DISTRIBUČNÝ

#### 04 - VNITROAREA LOVE INZENYRSKE SITE A OBJEKT:

SO 04.1	WITROBRABEŁOWY NIT, PLYNOWNY		
SO 04.2	WITROBRABEŁOWY WODOWNY		
SO 04.3	WITROBRABEŁOWA SPŁASZOWA KANAŁIZACJA		
SO 04.4	WITROBRABEŁOWA DŁGOSTWA KANAŁIZACJA		



REZERWNI NADZÓR (OBJĘCI 8 m<sup>3</sup>)  
S RZĘTNYMI DŁGOSTWAMI KANAŁIZACJI

—

STAVENIŠTE SO 01-1-20 04	PO CELLOU DOBU STAVBY, PLOCHA 1,380 m <sup>2</sup>
STAVENIŠTE SO 03,2 A 3,3- PŘÍPOJKY VOZOVODU A SPLAŠK. KANAL	PO DOBU 1 MĚSÍCE, PLOCHA 15 m <sup>2</sup> - p.č.117/1
STAVENIŠTE SO 03,1- PŘÍPOJKA SIL. PLYNOVODU	PO DOBU 1 MĚSÍCE, PLOCHA 17 m <sup>2</sup> - p.č.117/1

## CNA:

	VSTUP DO OBJEKTU / VÝEZD DO OBJEKTU – GARÁŽE
	
	STAVEBNÍ DŮV
	ODSTUPOVÉ POŽÁRNÍ VZÁLEMOSTI
	KACENÉ STŘIŠKY – 1x BRŮZA (OBOD 94 cm)
	KACENÉ PODLIMNÍ STŘIŠKY – 2x BRŮZA (OBOD 75 a 44 cm),
	3x SYSTIKA (OBOD 19, 25 a 32 cm)

[illegible]