


PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN16 - dl. 268,19M

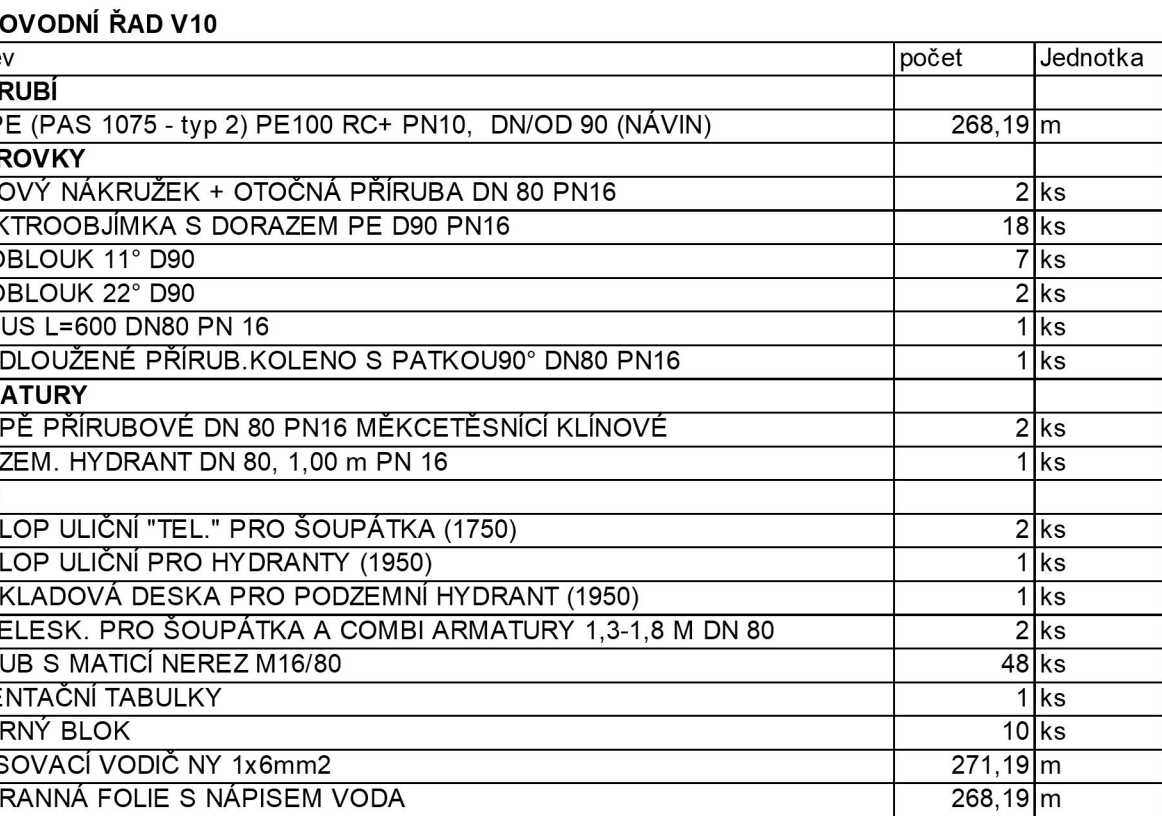

	SVIS TCE, spol. s r.o.	ZA CHLUMEM 814 418 01 BÍLINA
---	-------------------------------	---

VYPRACOVAL: Ing. Los	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karásek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karásek	MANAŽER ÚTVARU: Ing. Hájek	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Karásek
INVESTOR: Obec Liběšice		KRAJ: Ústecký	FORMÁT: 3 x A4	
PŘÍLOHA: 1001 VODOVOD KLADEČSKÉ SCHEMA VODOVODNÍ ŘAD V10			DATUM: 06/2024	
			STUPEŇ: DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 02/2024	
AKCE: DOLNÍ A HORNÍ CHOBOLICE – VODOVOD		MĚŘÍTKO: –	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.6.6	ČÍSLO PARÉ: