


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.


	SVIS TCE, spol. s r.o.	
---	------------------------	--

VYPRACOVAL: Šrek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karásek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karásek	MANAŽER ÚTVARU: Ing. Hájek	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Karásek
INVESTOR: Obec Liběšice	KRAJ: Ústecký	FORMÁT:	1 x A4	
PŘÍLOHA: PS 04 NOVÝ VODOJEM – ELEKTRO ČÁST SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE R1			DATUM:	06/2024
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	02/2024
AKCE: DOLNÍ A HORNÍ CHOBOLICE – VODOVOD		MĚŘÍTKO: ---	ČÍSLO VÝKRESU: D.7.3	ČÍSLO PARÉ:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C

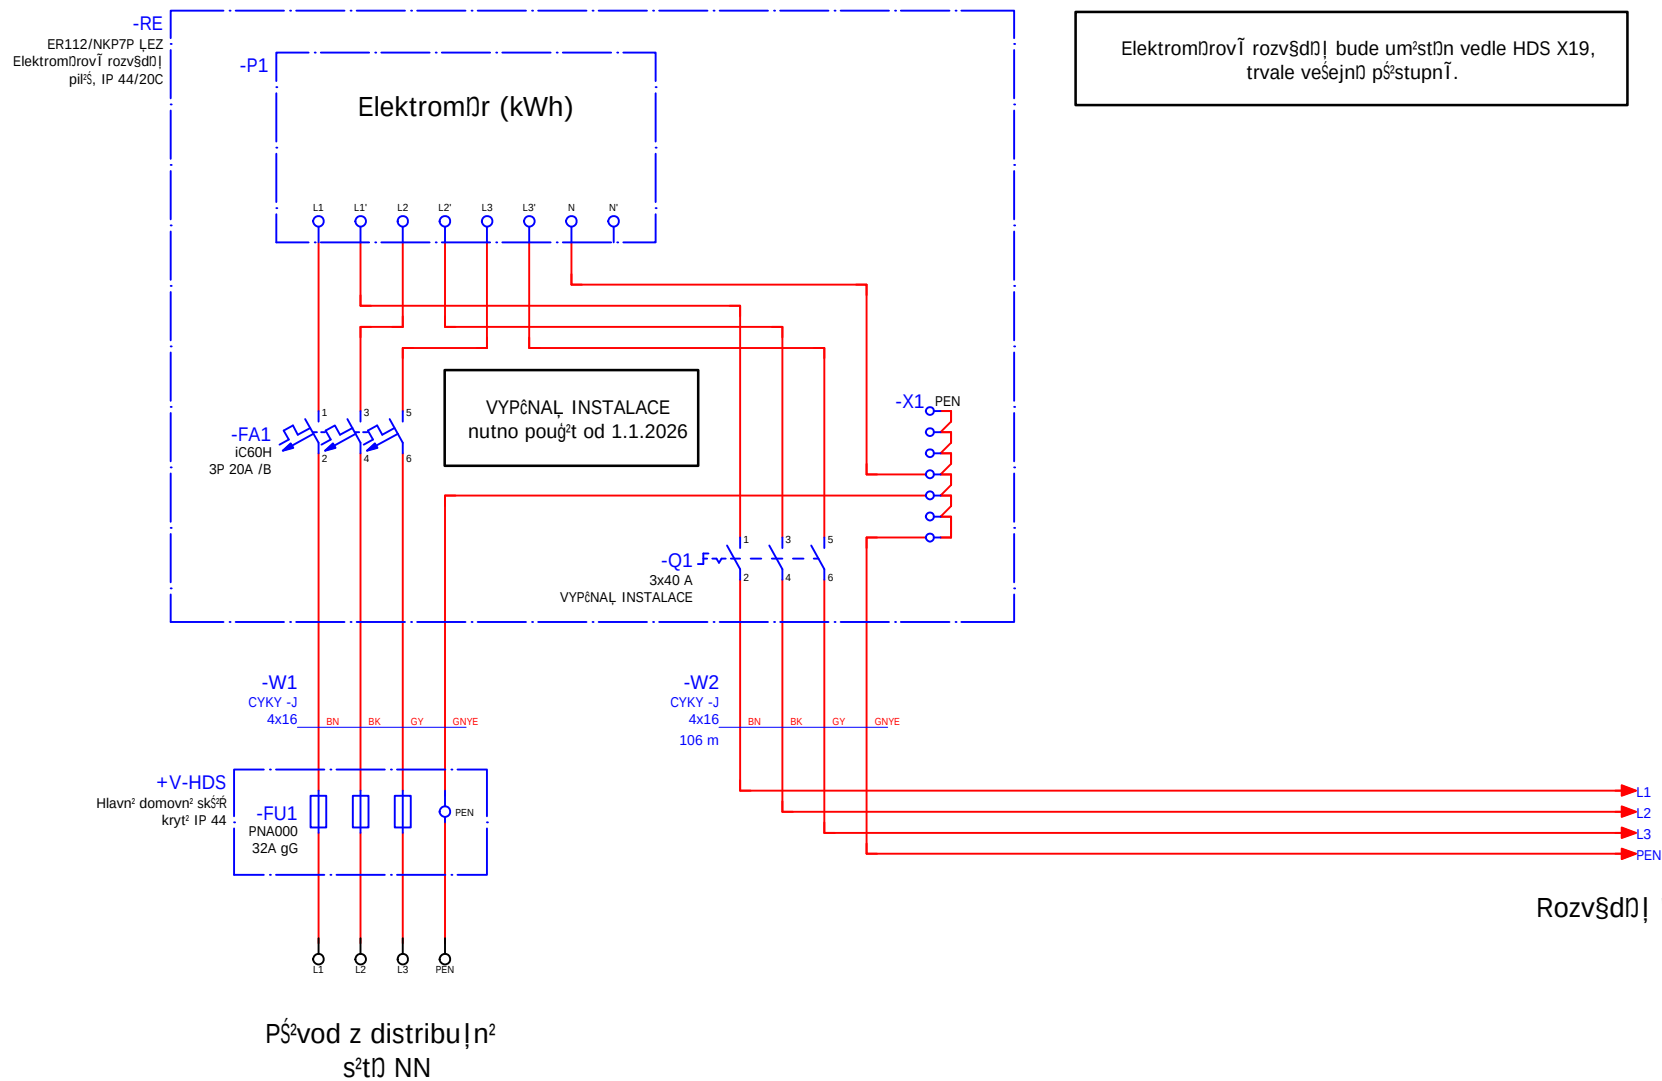


3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

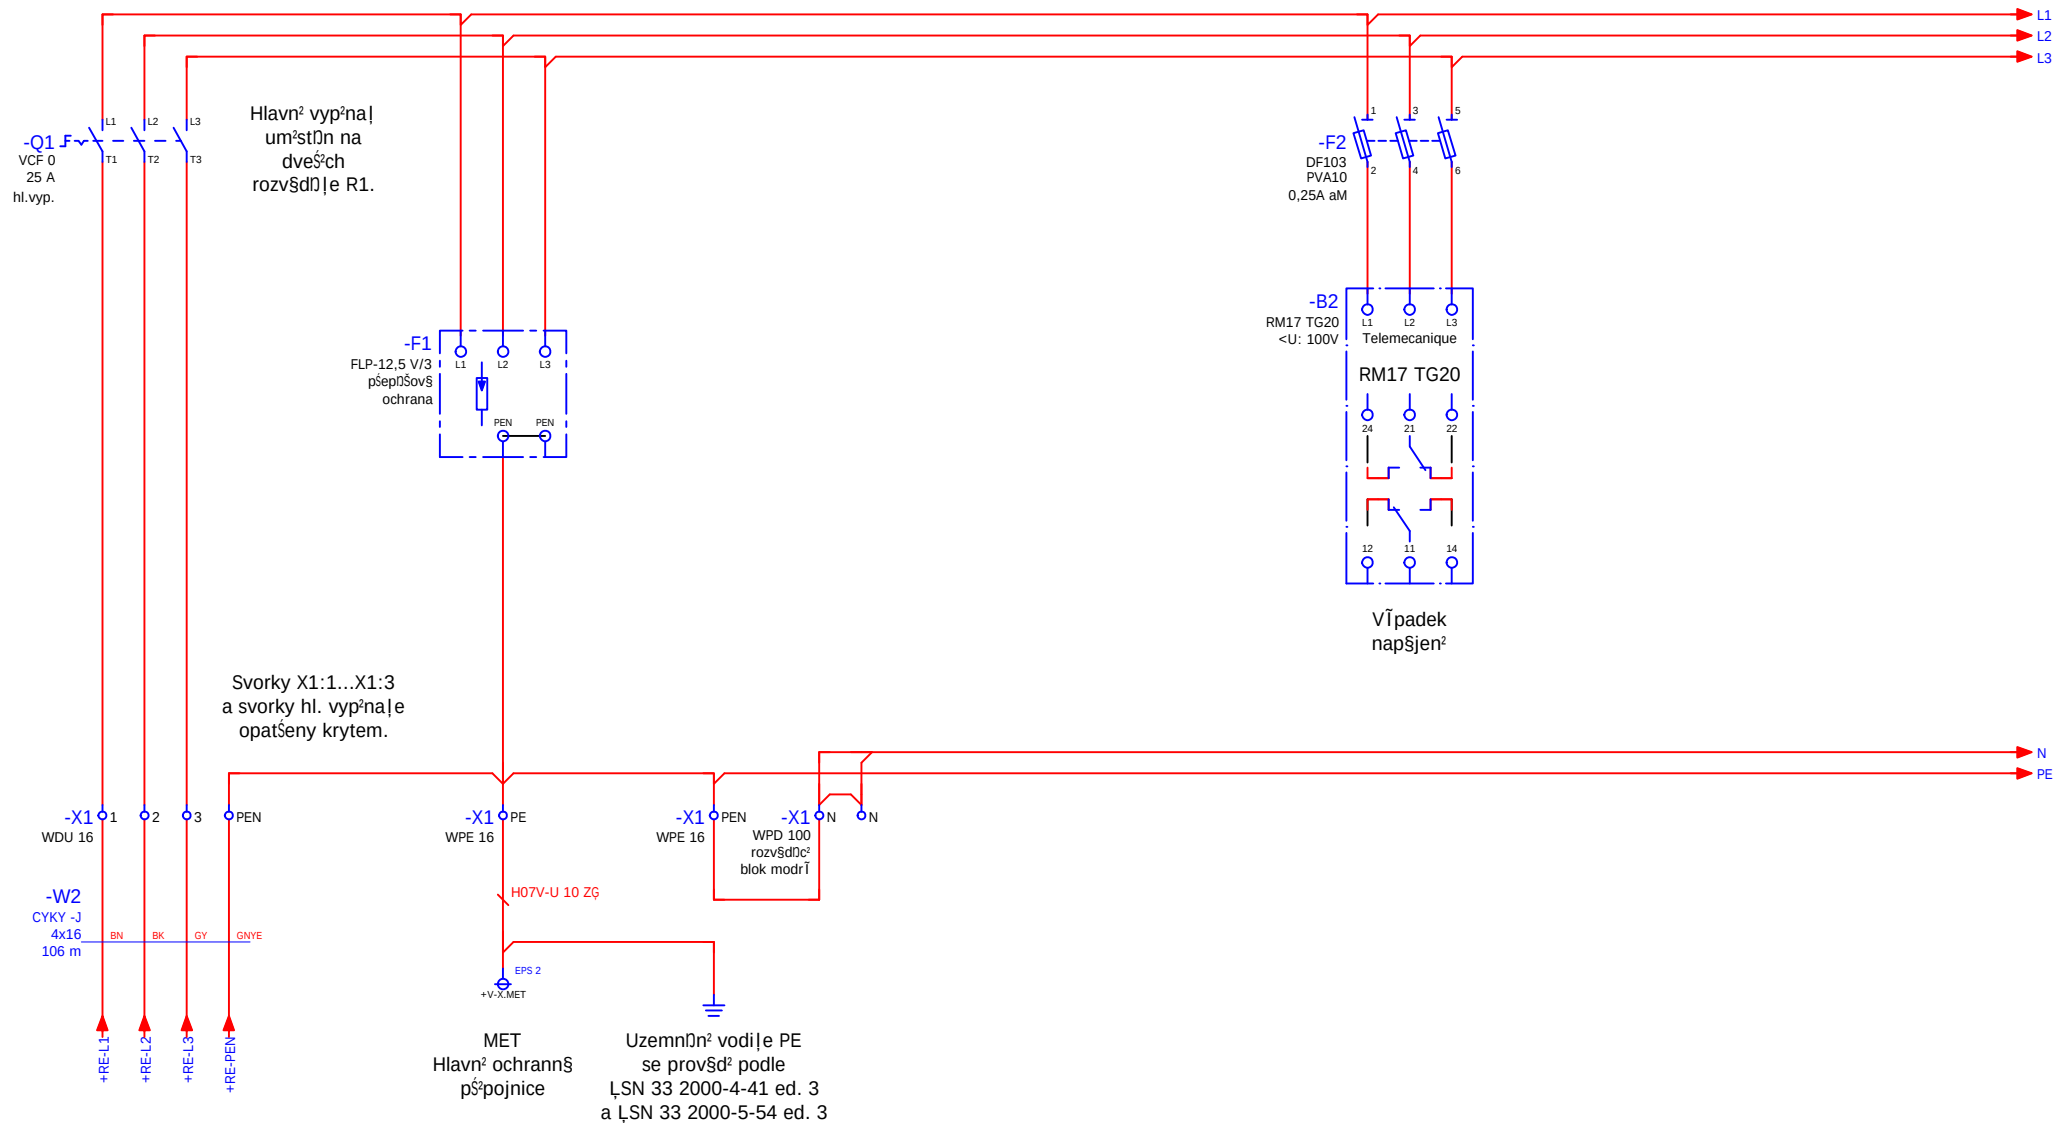

RozvšdŇ! "RE"




3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

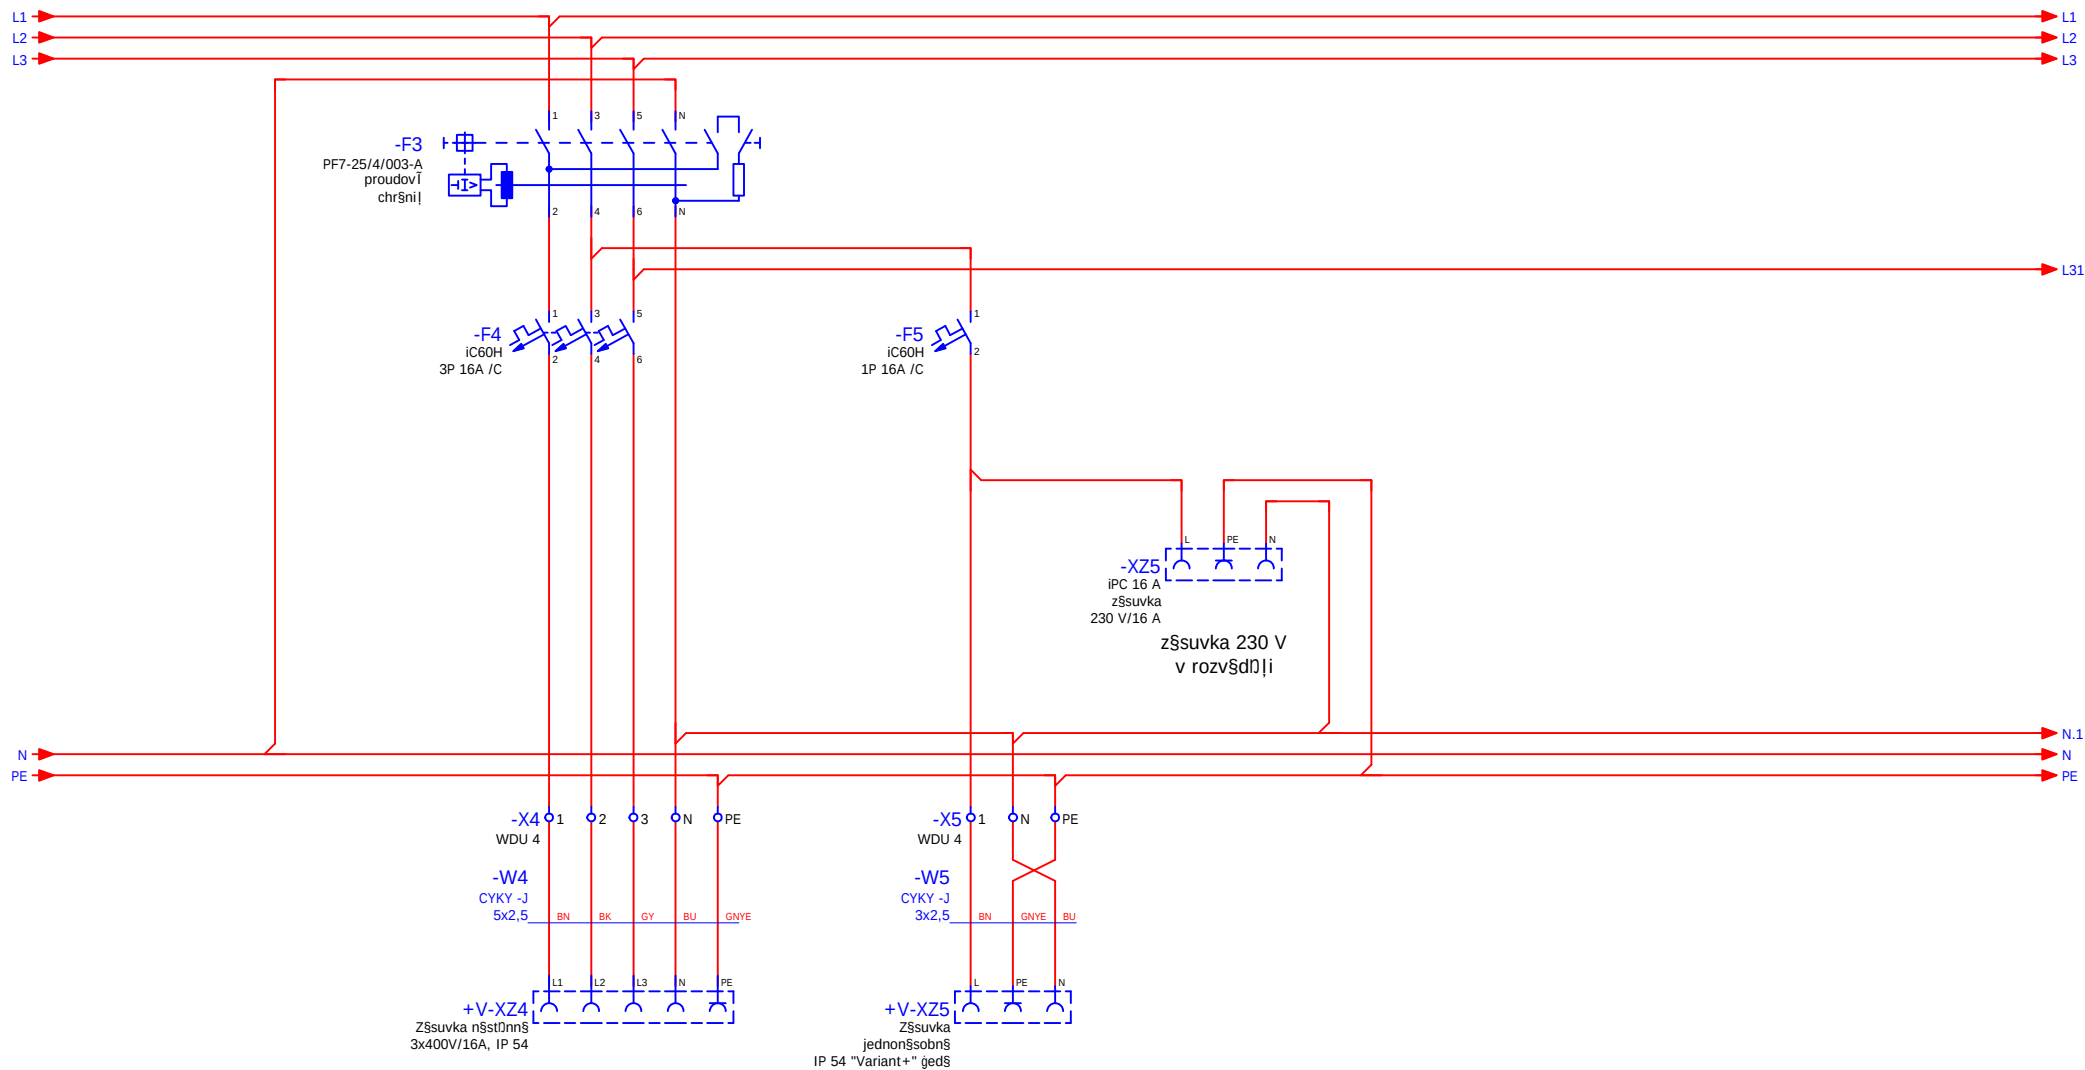

Zšsuvka
3x400 V/16 A

2x zřsuvka
230 V/16 A

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

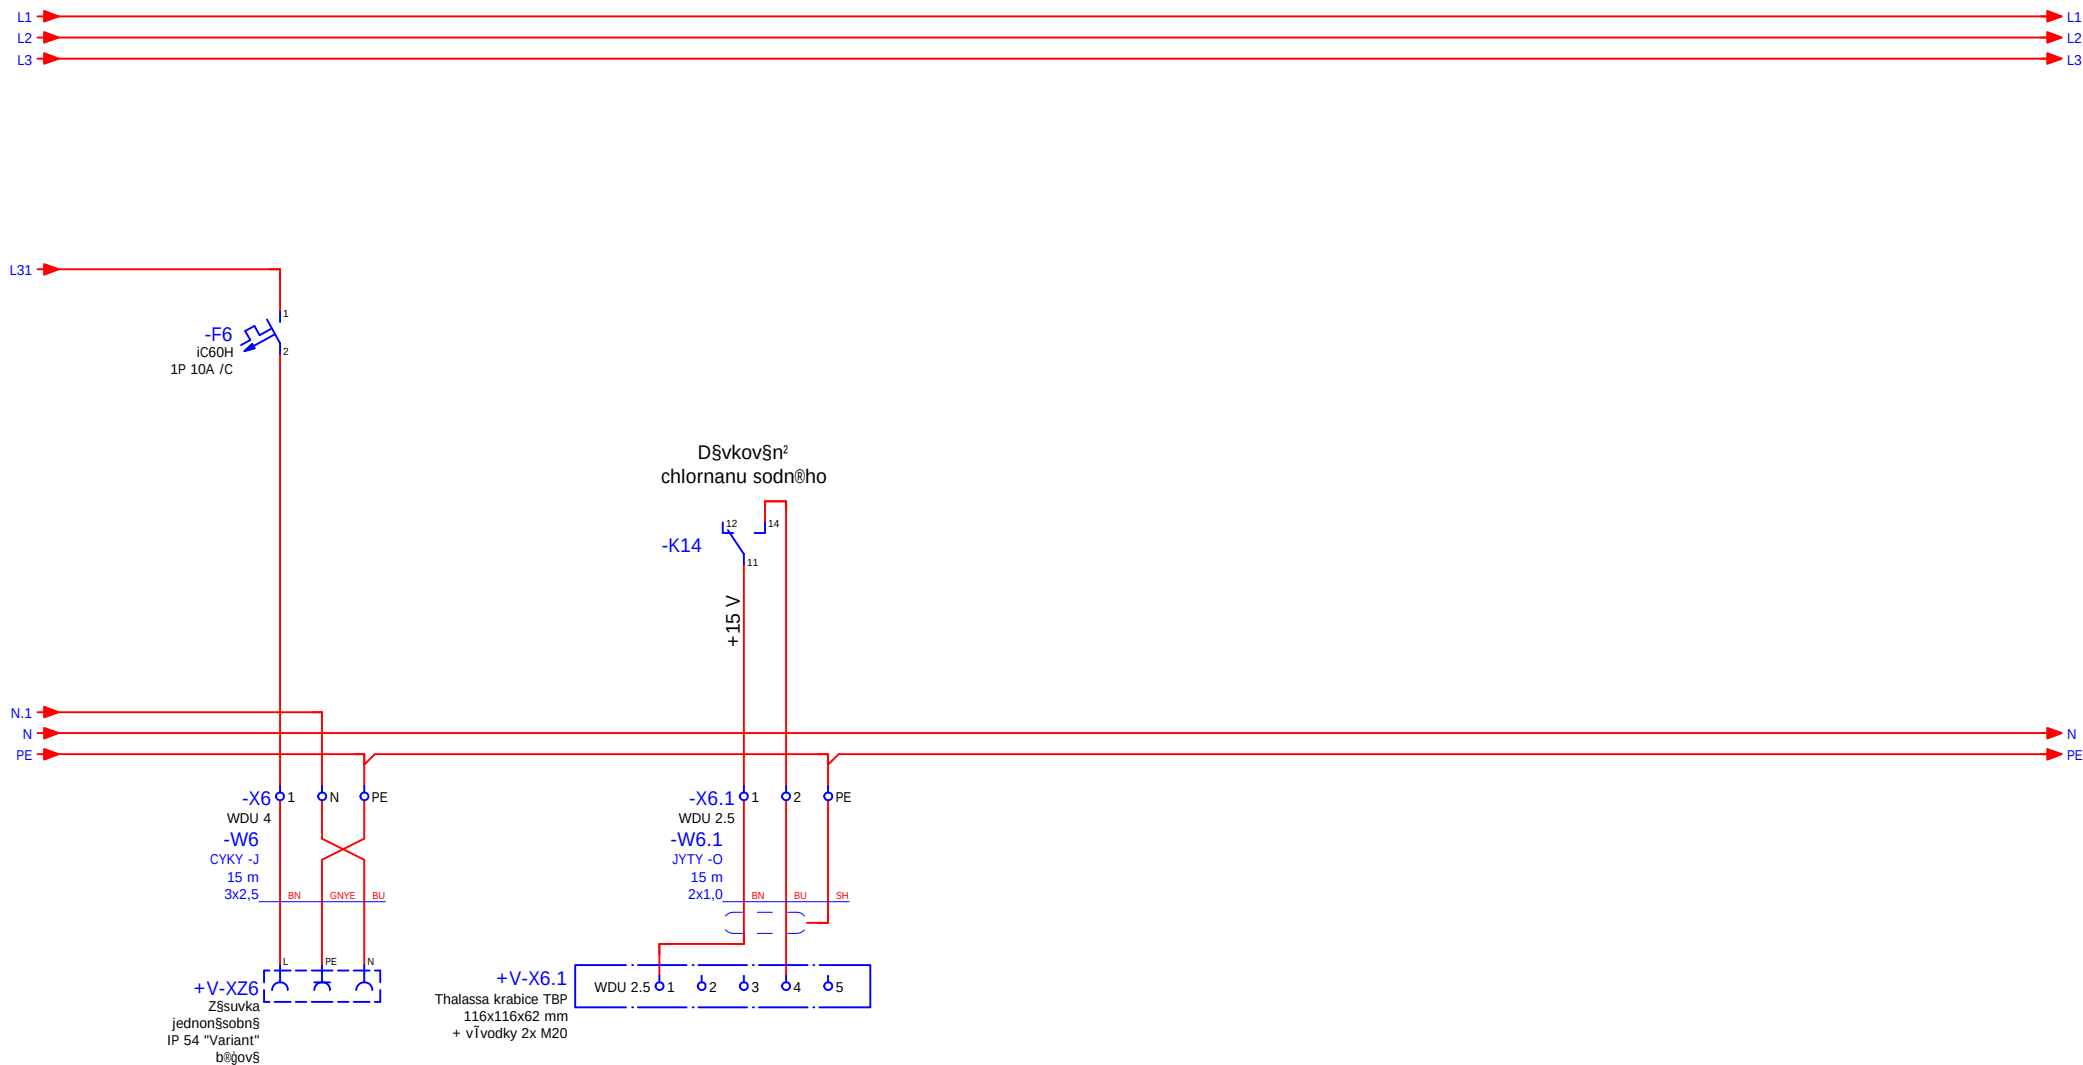

Rezerva pro ĵerpadlo chlornanu

