



naše značka
5003203561
vyřizuje
Ing. Michaela Indrová
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
22.11.2024

Ing. Josef Folbrecht
Žižkova 205
47301 Nový Bor

Věc:
Splašková kanalizace 1. etapa, město Chříbská, Horní Chříbská, DC 020 048

K.ú. - p.č.: Chříbská, Horní Chříbská

Stavebník: Město Chříbská, Chříbská č.p. 197, 40744 Chříbská

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

UPOZORNĚNÍ:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovody a přípojky

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Zhotovitel stavby je povinen postupovat podle platných předpisů a norem, i když je v dokumentaci uvedeno jinak! Požadujeme provést kontrolu dodržení ČSN 736005 a podmínek tohoto stanoviska pracovníkem GasNet Služby, s.r.o.

PRO REALIZACI STAVBY STANOVUJEME TYTO PODMÍNKY:

KANALIZACE:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

VODOVOD:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s:

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1 239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003203561 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Michaela Indrová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Chříbská, Chříbská č.p. 197, 40744 Chříbská. K.ú.: Chříbská, Horní Chříbská.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikorozi ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							
neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)							

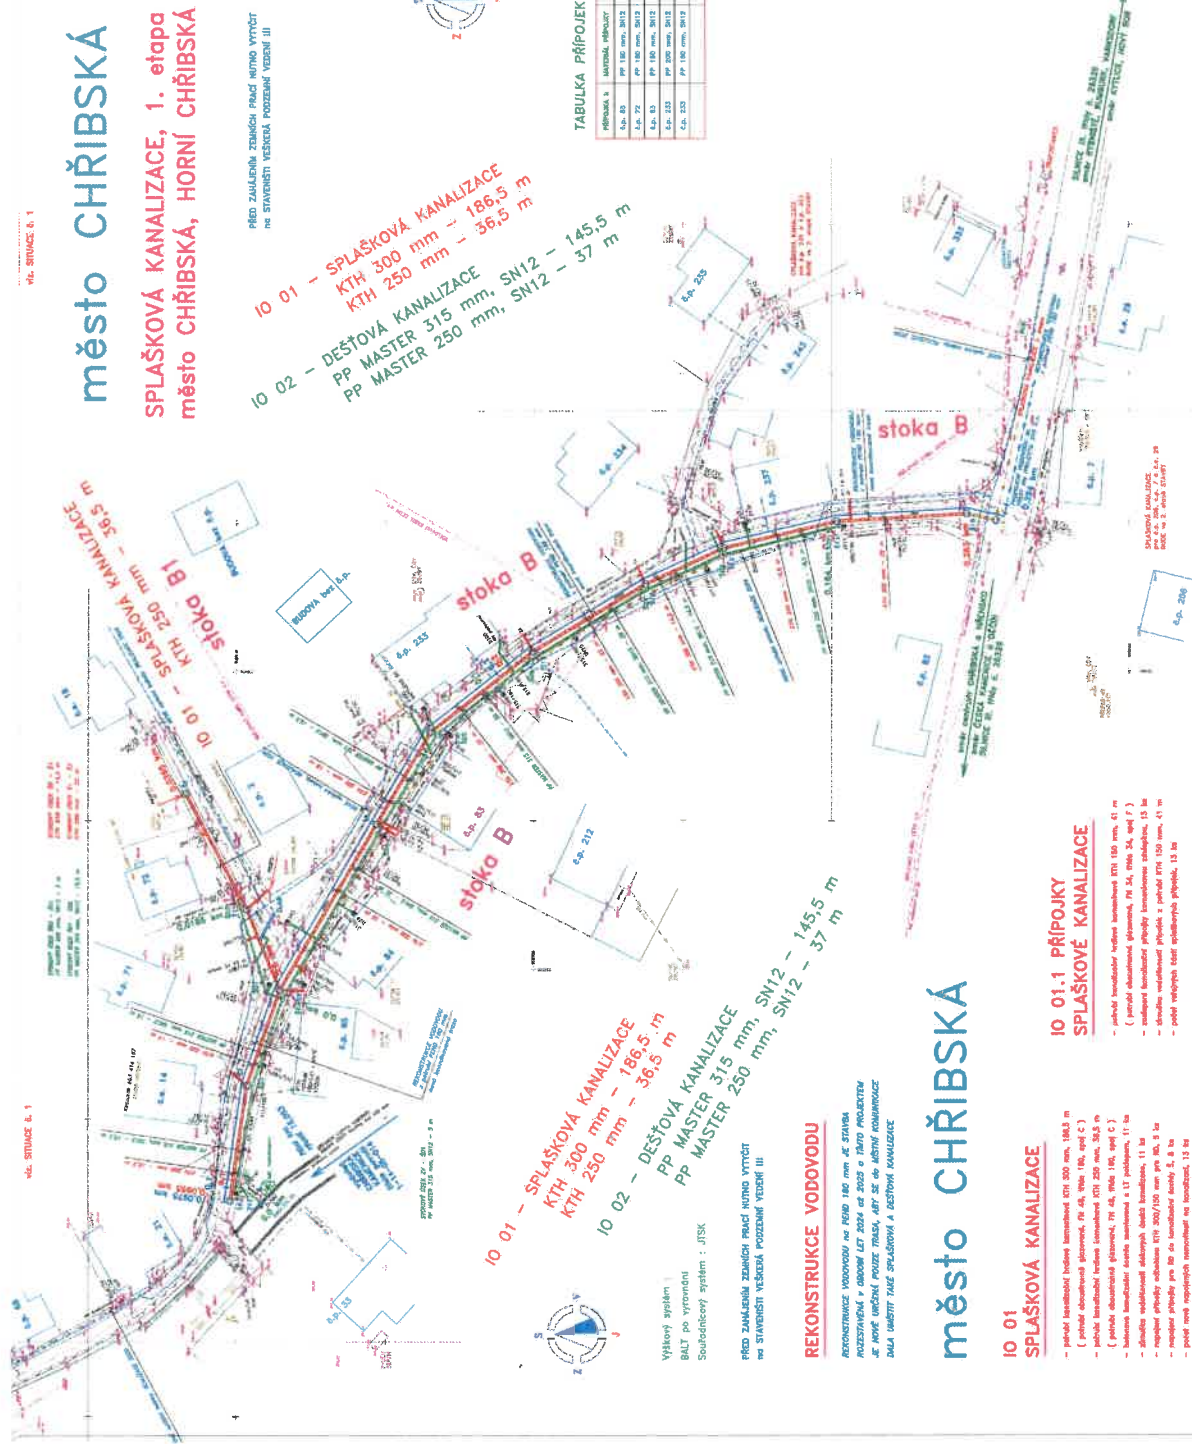

YABULKA PŘÍPOJEK UV

PROBATION	WATSON PROPORT	DELTA IN	PROBABLE DELTA
trial 001	trial 001	1 meter	315/100
trial 002	trial 002	1 meter	315/100
trial 003	trial 003	2 meters	315/100
trial 004	trial 004	2 meters	315/100
trial 005	trial 005	3 meters	315/100
trial 006	trial 006	3 meters	315/100
trial 007	trial 007	4 meters	315/100
trial 008	trial 008	4 meters	315/100
trial 009	trial 009	5 meters	315/100
trial 010	trial 010	5 meters	315/100
trial 011	trial 011	6 meters	315/100
trial 012	trial 012	6 meters	315/100
trial 013	trial 013	7 meters	315/100
trial 014	trial 014	7 meters	315/100
trial 015	trial 015	8 meters	315/100
trial 016	trial 016	8 meters	315/100
trial 017	trial 017	9 meters	315/100
trial 018	trial 018	9 meters	315/100
trial 019	trial 019	10 meters	315/100
trial 020	trial 020	10 meters	315/100
trial 021	trial 021	11 meters	315/100
trial 022	trial 022	11 meters	315/100
trial 023	trial 023	12 meters	315/100
trial 024	trial 024	12 meters	315/100
trial 025	trial 025	13 meters	315/100
trial 026	trial 026	13 meters	315/100
trial 027	trial 027	14 meters	315/100
trial 028	trial 028	14 meters	315/100
trial 029	trial 029	15 meters	315/100
trial 030	trial 030	15 meters	315/100
trial 031	trial 031	16 meters	315/100
trial 032	trial 032	16 meters	315/100
trial 033	trial 033	17 meters	315/100
trial 034	trial 034	17 meters	315/100
trial 035	trial 035	18 meters	315/100
trial 036	trial 036	18 meters	315/100
trial 037	trial 037	19 meters	315/100
trial 038	trial 038	19 meters	315/100
trial 039	trial 039	20 meters	315/100
trial 040	trial 040	20 meters	315/100
trial 041	trial 041	21 meters	315/100
trial 042	trial 042	21 meters	315/100
trial 043	trial 043	22 meters	315/100
trial 044	trial 044	22 meters	315/100
trial 045	trial 045	23 meters	315/100
trial 046	trial 046	23 meters	315/100
trial 047	trial 047	24 meters	315/100
trial 048	trial 048	24 meters	315/100
trial 049	trial 049	25 meters	315/100
trial 050	trial 050	25 meters	315/100
trial 051	trial 051	26 meters	315/100
trial 052	trial 052	26 meters	315/100
trial 053	trial 053	27 meters	315/100
trial 054	trial 054	27 meters	315/100
trial 055	trial 055	28 meters	315/100
trial 056	trial 056	28 meters	315/100
trial 057	trial 057	29 meters	315/100
trial 058	trial 058	29 meters	315/100
trial 059	trial 059	30 meters	315/100
trial 060	trial 060	30 meters	315/100
trial 061	trial 061	31 meters	315/100
trial 062	trial 062	31 meters	315/100
trial 063	trial 063	32 meters	315/100
trial 064	trial 064	32 meters	315/100
trial 065	trial 065	33 meters	315/100
trial 066	trial 066	33 meters	315/100
trial 067	trial 067	34 meters	315/100
trial 068	trial 068	34 meters	315/100
trial 069	trial 069	35 meters	315/100
trial 070	trial 070	35 meters	315/100
trial 071	trial 071	36 meters	315/100
trial 072	trial 072	36 meters	315/100
trial 073	trial 073	37 meters	315/100
trial 074	trial 074	37 meters	315/100
trial 075	trial 075	38 meters	315/100
trial 076	trial 076	38 meters	315/100
trial 077	trial 077	39 meters	315/100
trial 078	trial 078	39 meters	315/100
trial 079	trial 079	40 meters	315/100
trial 080	trial 080	40 meters	315/100
trial 081	trial 081	41 meters	315/100
trial 082	trial 082	41 meters	315/100
trial 083	trial 083	42 meters	315/100
trial 084	trial 084	42 meters	315/100
trial 085	trial 085	43 meters	315/100
trial 086	trial 086	43 meters	315/100
trial 087	trial 087	44 meters	315/100
trial 088	trial 088	44 meters	315/100
trial 089	trial 089	45 meters	315/100
trial 090	trial 090	45 meters	315/100
trial 091	trial 091	46 meters	315/100
trial 092	trial 092	46 meters	315/100
trial 093	trial 093	47 meters	315/100
trial 094	trial 094	47 meters	315/100
trial 095	trial 095	48 meters	315/100
trial 096	trial 096	48 meters	315/100
trial 097	trial 097	49 meters	315/100
trial 098	trial 098	49 meters	315/100
trial 099	trial 099	50 meters	315/100
trial 100	trial 100	50 meters	315/100

LEGENDA pro IO 01 a IO 02 :

ΤΑΒΛΙΔΑ ΕΡΩΤΗΚΕ, ΠΕΣΤΗΝΩΝ ΝΟΘ

refrigerant	material	quantity	cost in rupees	percentage of material
4.p. 83	pp 180 mm, 5m12	1 meter	315/160	0.006
4.p. 72	pp 180 mm, 5m12	2 meter	double 315	0.006
4.p. 83	pp 180 mm, 5m12	2.5 meter	315/160	0.006
4.p. 253	pp 200 mm, 5m12	2 meter	315/200	0.006
4.p. 253	pp 180 mm, 5m12	6 meter	315/160	0.006

10 02
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

IO 02.1 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TABULKA SPLAŠKOVÝCH PŘÍPOJEK

[illegible]

LEGIENDA pro IO 01 a IO 02 :

STAVBA 01 SPRAŠOVÁNÍ KANALIZACE NAVAZUJE NA STAVBU
INVESTORA, SVS O.A. TEPLOTE * CHYBĚNÍ * REKONSTRUKCE
VOZOVNY " 6, DC 420 035 a na výkresy UVEDENÉ VOVOZNY
JSDU SOUPLASTI STAVBY A. A. DC 009 015 v KORDINOVANÉ TRASE.

Digitálne
podpisal Ing.
Josef Folbrecht
Dátum: 2024.11.06

[illegible]