


DOSAŽENÍ TEPLoty 850°C ZA 1D 23H 27M

NA PROVOZNÍ TEPLotu

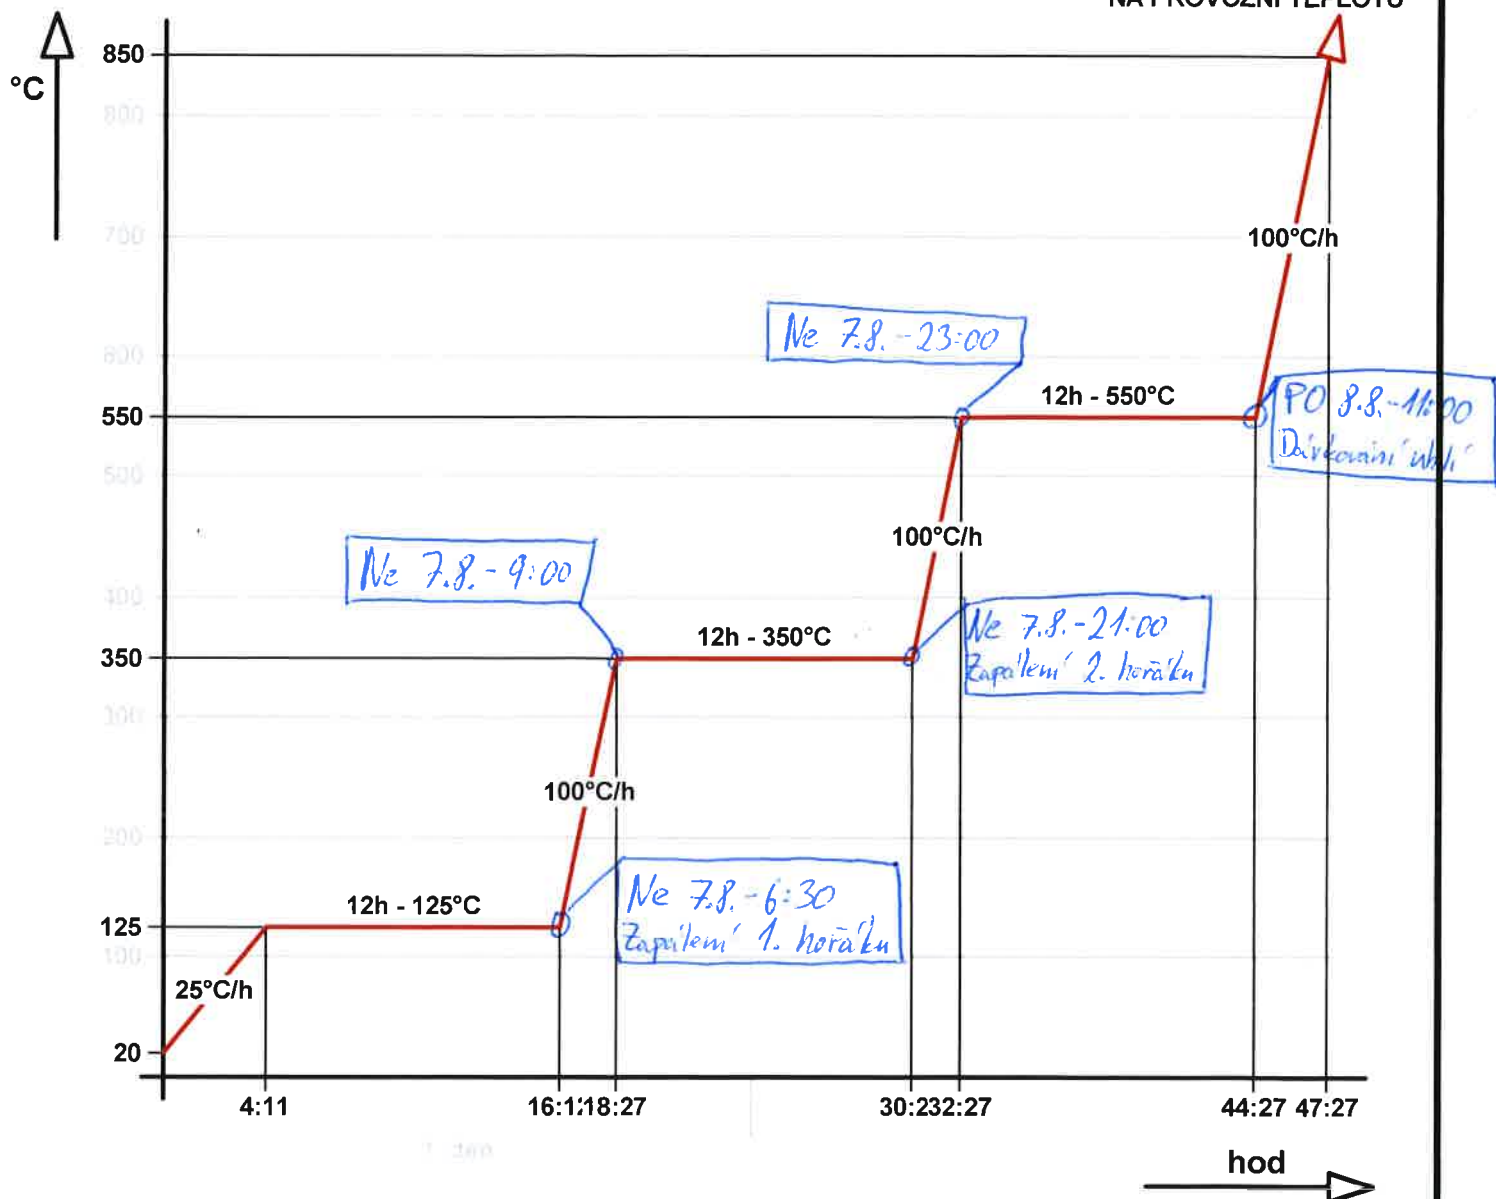

DO 125°C VYSUŠOVÁNÍ ŘÍDÍ DLE TERMOČLÁNKU VE SPALOVACÍ KOMOŘE-*90*HHC10FT801
NAD 125°C VYSUŠOVÁNÍ ŘÍDÍ DLE TERMOČLÁNKŮ MEZI CYKLONEM A SVODKAMI-*90*HPA10CT001

Reprodukční, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetím osobám je bez výslovného předchozího písemného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti podle zákona.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its content to others without expressed preliminary authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.

MĚŘÍTKO	VYPRACOVAL	BC. RUMPÍK	ZMĚNA	1	DATUM a PODPIS
	VED. PaK	ING. SUŠILA		2	
	VED. STAVBY	ING. MRÁZ		3	
	ŘEDITEL DŽ	POSPIECH		4	
	DATUM	7.2022		5	



TEPLOTECHNA OSTRAVA, a.s.

žárovzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů,
stavby komínů a věžových vodojemů

AKCE: ŠKO ENERGO s.r.o., FLUIDNÍ KOTEL K90

NÁZEV: VYSUŠOVACÍ KŘIVKA

SOUBOR: W:\5120\pr...ACÍ KŘIVKYŠKO K90 - 7.2022.VK

ČÍSLO ZAKÁZKY

220 064

ČÍSLO VÝKRESU

4.7.22.094

ZMĚNA

0