


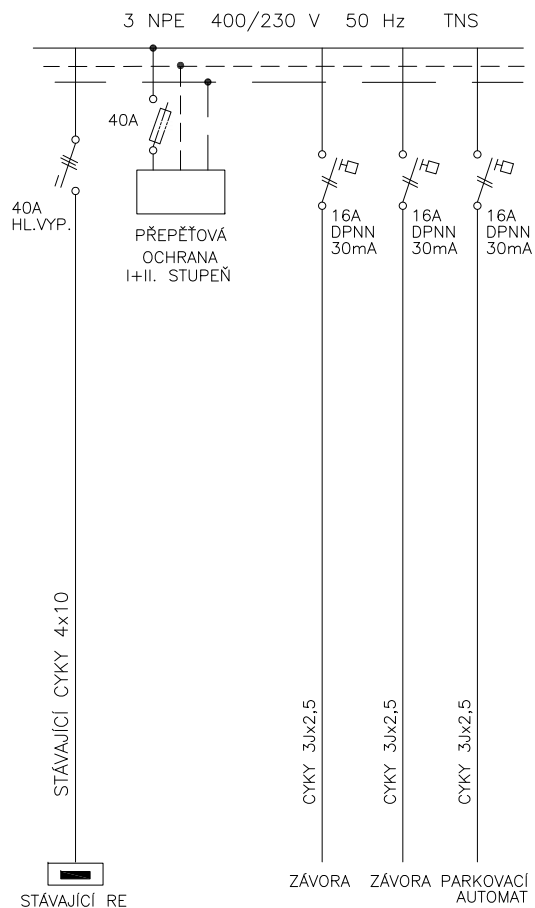

PILÍŘ S ROZVADĚČEM
1835x320x250
IP 43/20

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TNS

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon P_i = kW
Soudobý příkon P_s = kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce	ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ V ULICI SOLNÍ PELHŘIMOV	Investor	Město Pelhřimov	Stupeň	DPS	Zak.č.	Výkres č.	E2
	Část	SCHÉMA ROZADĚČE RP	Projektant	ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BURGER DIS.	Kreslil	PETR BURGER DIS.	Datum	9/2019	List/Listů