
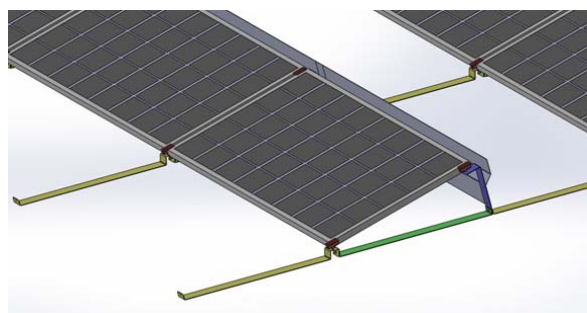


Konstrukce FVE 1

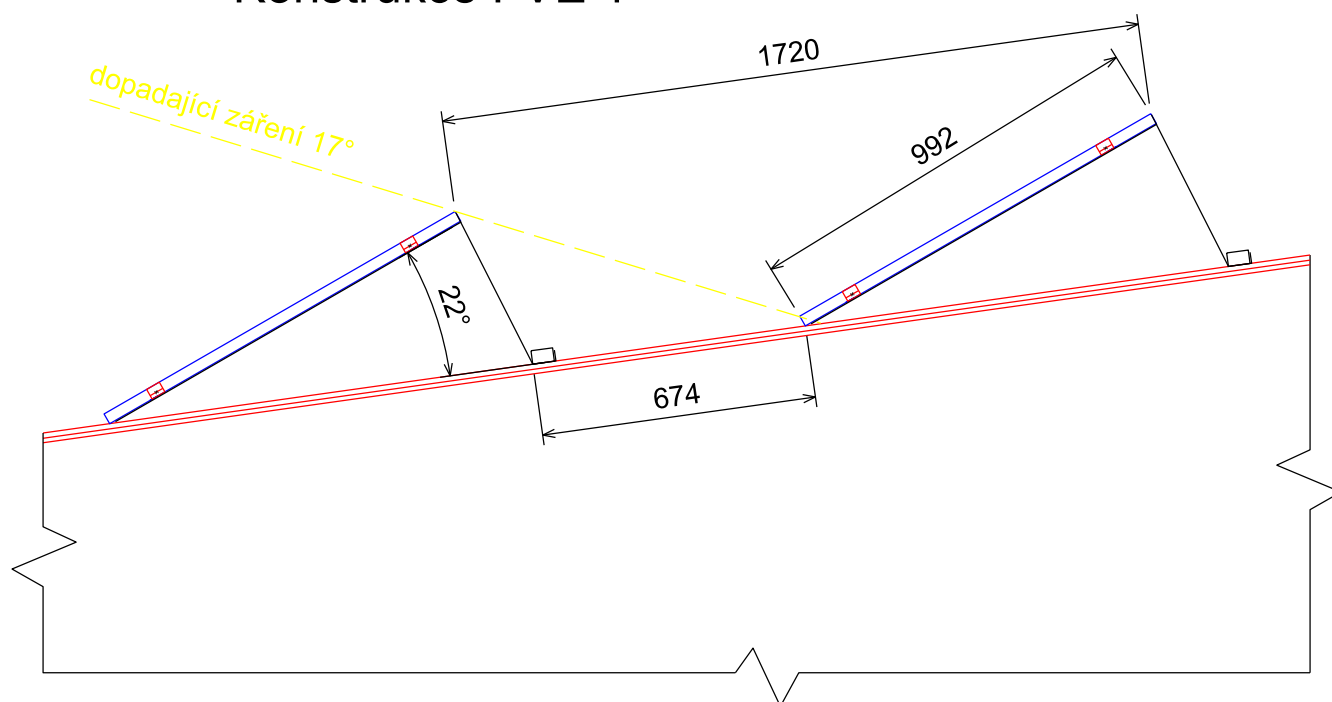

Poznámky:

Orientace panelů "naležato".
Konstrukční materiál povrchově eloxovaný hliník.
Sklon panelů 30° vůči rovině.

Před realizací nutno provést statické posouzení zatížení střešní konstrukce a potvrzení navrženého konstrukčního řešení zejména ve vazbě na větrnou a sněhovou oblast.

ZODP. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
	Petr Jiroudek	Martin Ryba	Petr Jiroudek		
MÍSTO STAVBY: areál spol. Šebesta, p.č. st. 1026/5 a st.1026/6			KRAJ: Jihomoravský		
STAVEBNÍK: Šebesta, spol. s r.o., Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5				Zakázkové číslo:	L-18-21
FVE Šebesta Kyjov - 153,175 kWp				STUPEŇ PD:	DSP + DPS
				DATUM:	04/2018
				FORMÁT:	A4
Nakloněné střešní konstrukce				MĚŘÍTKO:	—
				VÝKRES ČÍSLO:	08