





009

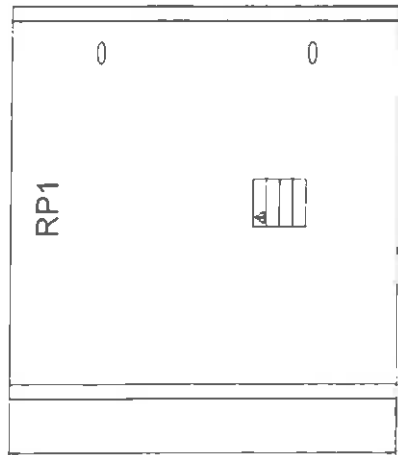

600

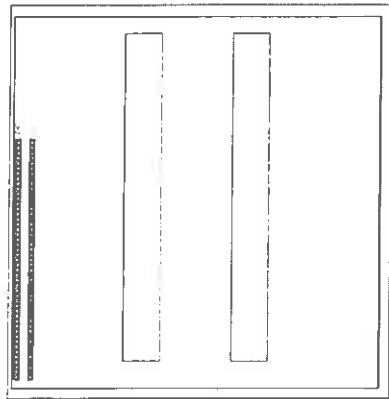

Napěťová soustava: 3 x 400/230 V , 50Hz , 3 + PE + N , TN-S
Ochrana proti NDN: automatickým odpojením od zdroje
+ chráničem + pospojováním

SYSTÉM NAPĚTÍ: 3+N+PE, 400V, 50 Hz, TN-S
JMENOVITÝ PROUD: do 50A
OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM DOTYK. NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN

PŘÍVOD: HOREM
VÝVOD: HOREM
KRYTÍ: IP40/20

SESTAVA: SKŘÍŇ OCEP typu RZB
ROZMĚR : š x v x h : 600 x 600 x 160 mm

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KOORDINOVAL	Ing. Pavel Kubný, autorizovaný inženýr Příkopy 12 747 27 Kobařice IČ 22860007 / ČKAJT 1102585 mob. 802589081 / pavel.kubny@volny.cz ID dat.schránka lwmx99		
Ing. arch. Lukáš Krekál	Ing. Pavel Kubný		STUPEŇ	DSP	DATUM 2/2018
INVESTOR	Obec Olbramice, Prostomá 132, 742 83 Klímkovice		FORMAT	A4	Č. VYKRESU D1.4-8
AKCE	PŘÍSTAVBA ZŠ a MŠ OLBRAMICE		Č. KOPIE		
Olbramice, parc.č.294, 297					
ROZVADĚČŮ RP1					
NÁZEV					
Díl	D1.4 TPS- ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODY	MĚŘITKO	1 : 100		

