




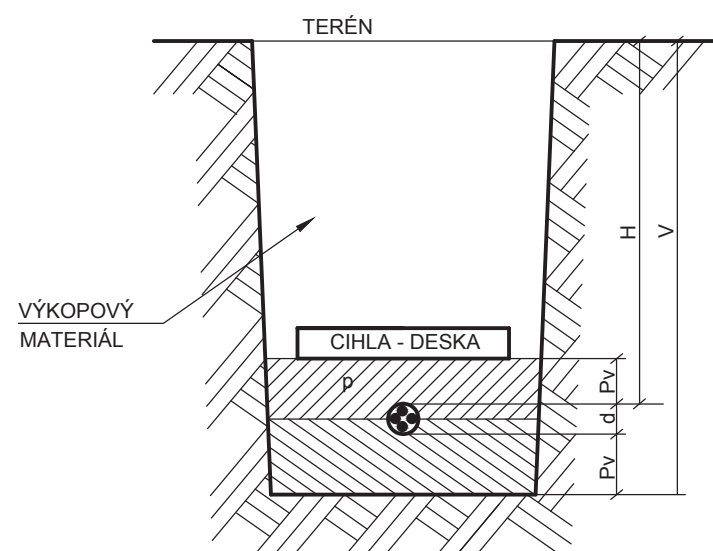


A - KABELY S MECHANICKOU OCHRANOU

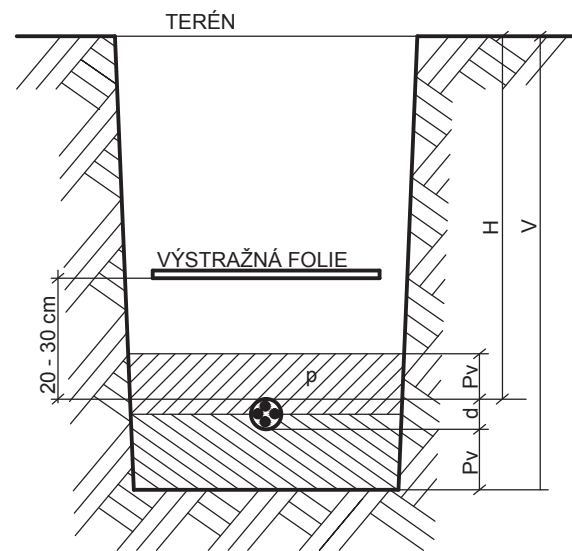


B - KABELY BEZ MECHANICKÉ OCHRANY

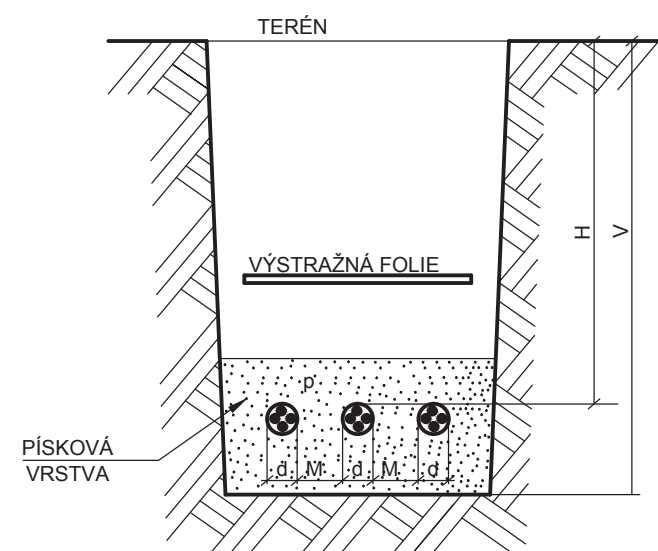

C - KABELY VEDLE SEBE V JEDNÉ POLOZE

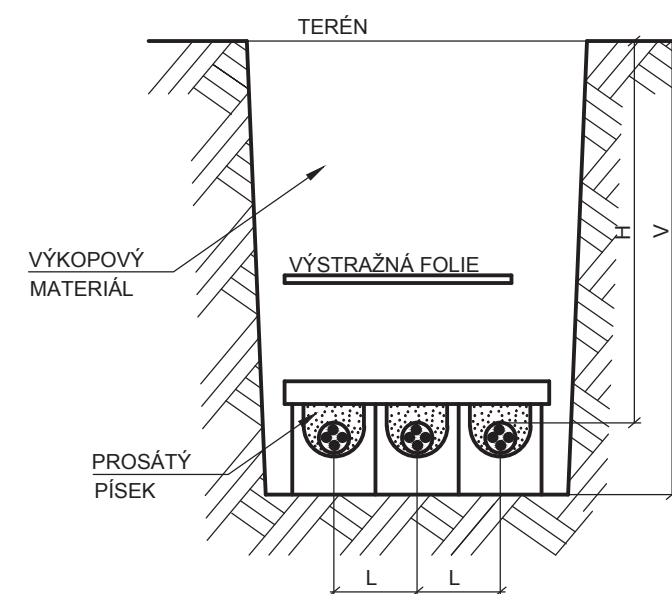


D - KABELY ULOŽENÉ DO TVÁRNICOVÝCH ŽLABŮ

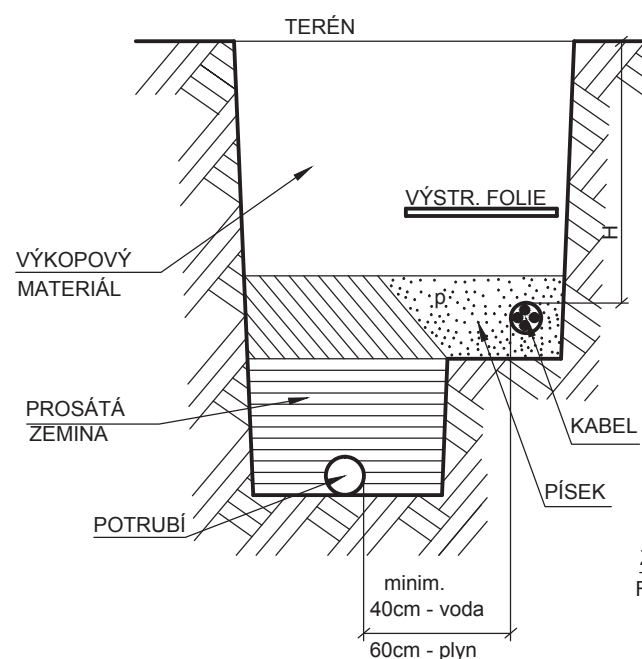


E - KABELY ULOŽENÉ SOUBĚŽNĚ S POTRUBÍM

Kabely budou uloženy v technickém pásu s min zakrytím 700mm. Pod komunikacemi a přejezdovými plochami budou uloženy kabely v hl. s min. zakrytím 1000mm. Tam, kde nelze těchto hloubek dosáhnout budou kabely uloženy do ochr. trubek nebo kabelových žlabů. Při ukládání nutno respektovat prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005.

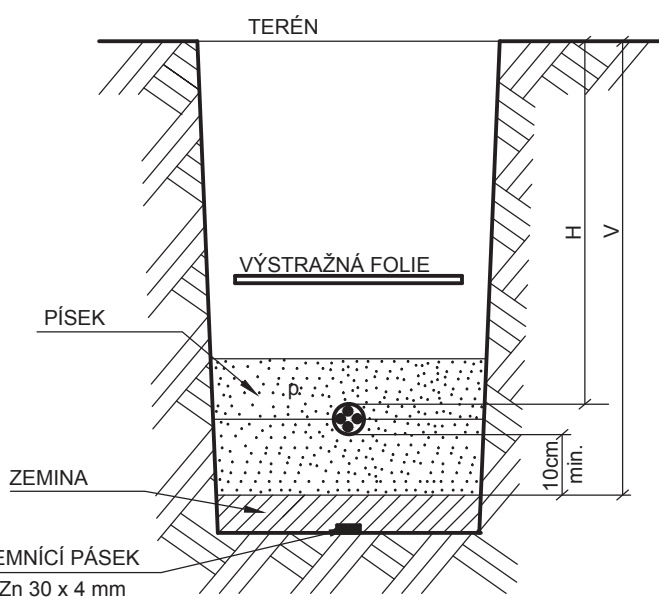

E - KABELY ULOŽENÉ SE ZEMNÍČEM

ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm

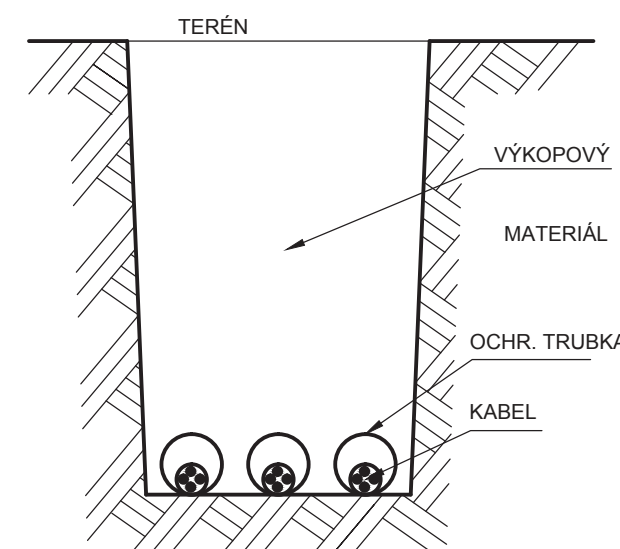

G - KABELY ULOŽENÉ V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH

H - HLOUBKA ULOŽENÍ
V - HLOUBKA VÝKOPU RÝHY = H + d + Pv
Pv - PÍSKOVÁ VRSTVA norm. 8cm pro 1kV
p - PÍSKOVÉ LOŽE = d + 2Pv
d - VNĚJŠÍ PRŮMĚR KABELU

HLOUBKY ULOŽENÍ PODLE DRUHU NAPĚTÍ
A TERÉTNÍ, VZDÁLENOSTI KABELŮ MEZI SEBOU, JSOU DÁNY TECH. NORMOU ČSN 73 6005
PRO KLADENÍ KABELŮ PLATÍ ČSN 33 2000-5-52



Zodp. projektant:	Ing. Ludmila Jelínková	Ing. Ludmila Jelínková 675 03 Náraneč 1 tel.: 603495592 e-mail: projekty@jelinkova.cz	
Vypracoval:	Ing. Ludmila Jelínková		
Akce: REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR , Týn, k.ú. Týn u Třebíče		Stupeň:	TENDROVÁ DOKUMENTACE
Investor: PUMAX, spol. s.r.o. Na klinkách 173/2; 674 01 Třebíč, Týn		Datum:	11/2015
areál PUMAX		Formát:	10xA4 (950x594)
Způsoby uložení kabelů v zemi		Měřítko:	1:250
		Číslo výkresu:	
		D.2.3	