

|                                                         |                                             |                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akce: <b>Novostavba hasičské zbrojnice obec Stračov</b> |                                             | Č.zak.: <b>25Z045</b>       |                                                                                               |
| Investor:                                               | Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov | Proj. část:                 | SZ Projekce elektro s.r.o.<br>IČ: 09691057<br>Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
| Místo stavby:                                           | na p.p.č.79/2 v k.ú Stračov                 | Vypracoval:<br>Zodp. proj.: | Josef Zuček<br>Karel Sommer                                                                   |

|                                                               |          |                           |                |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| ČÁST PD: <b>D.1.4.3 - Silnoproudá a slaboproudá instalace</b> |          | Označ.: <b>D.1.4.3.08</b> |                |
| VÝKRES: <b>SCHÉMA ROZVADĚČE RH</b>                            | Měřitko: | Stupeň PD: DSP            | Datum: 06-2026 |


RH

---


ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3


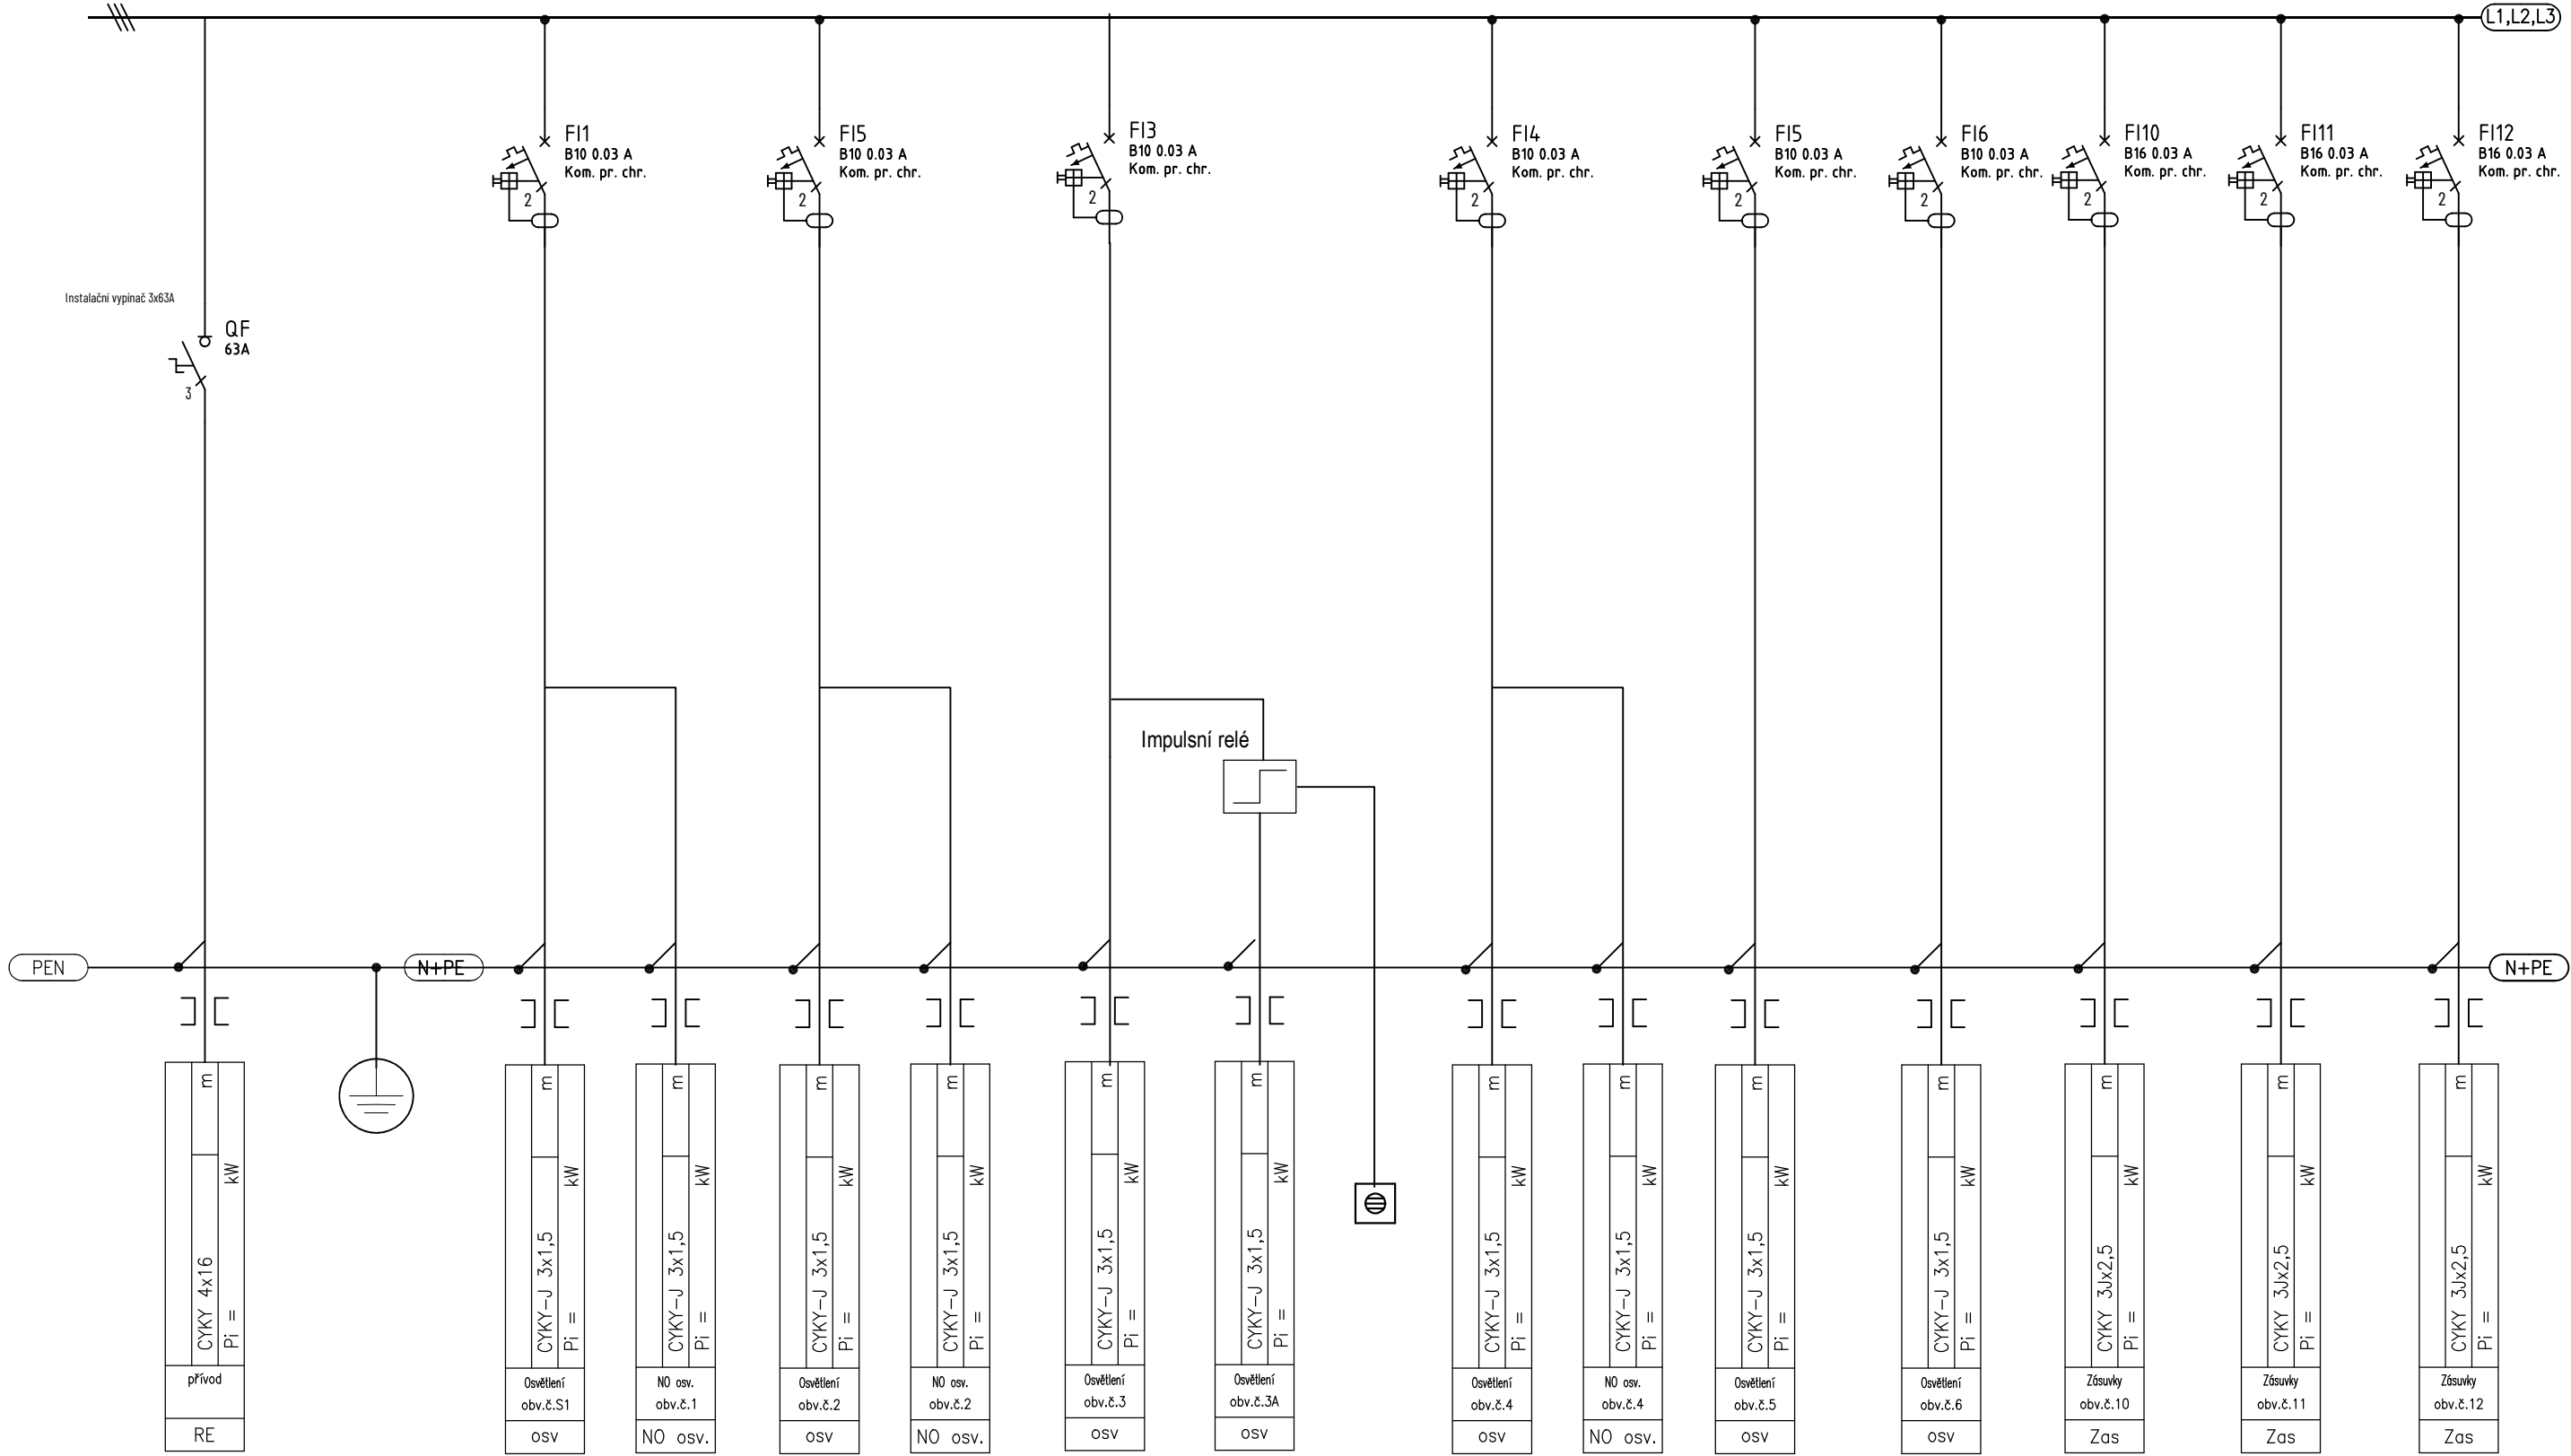


3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3

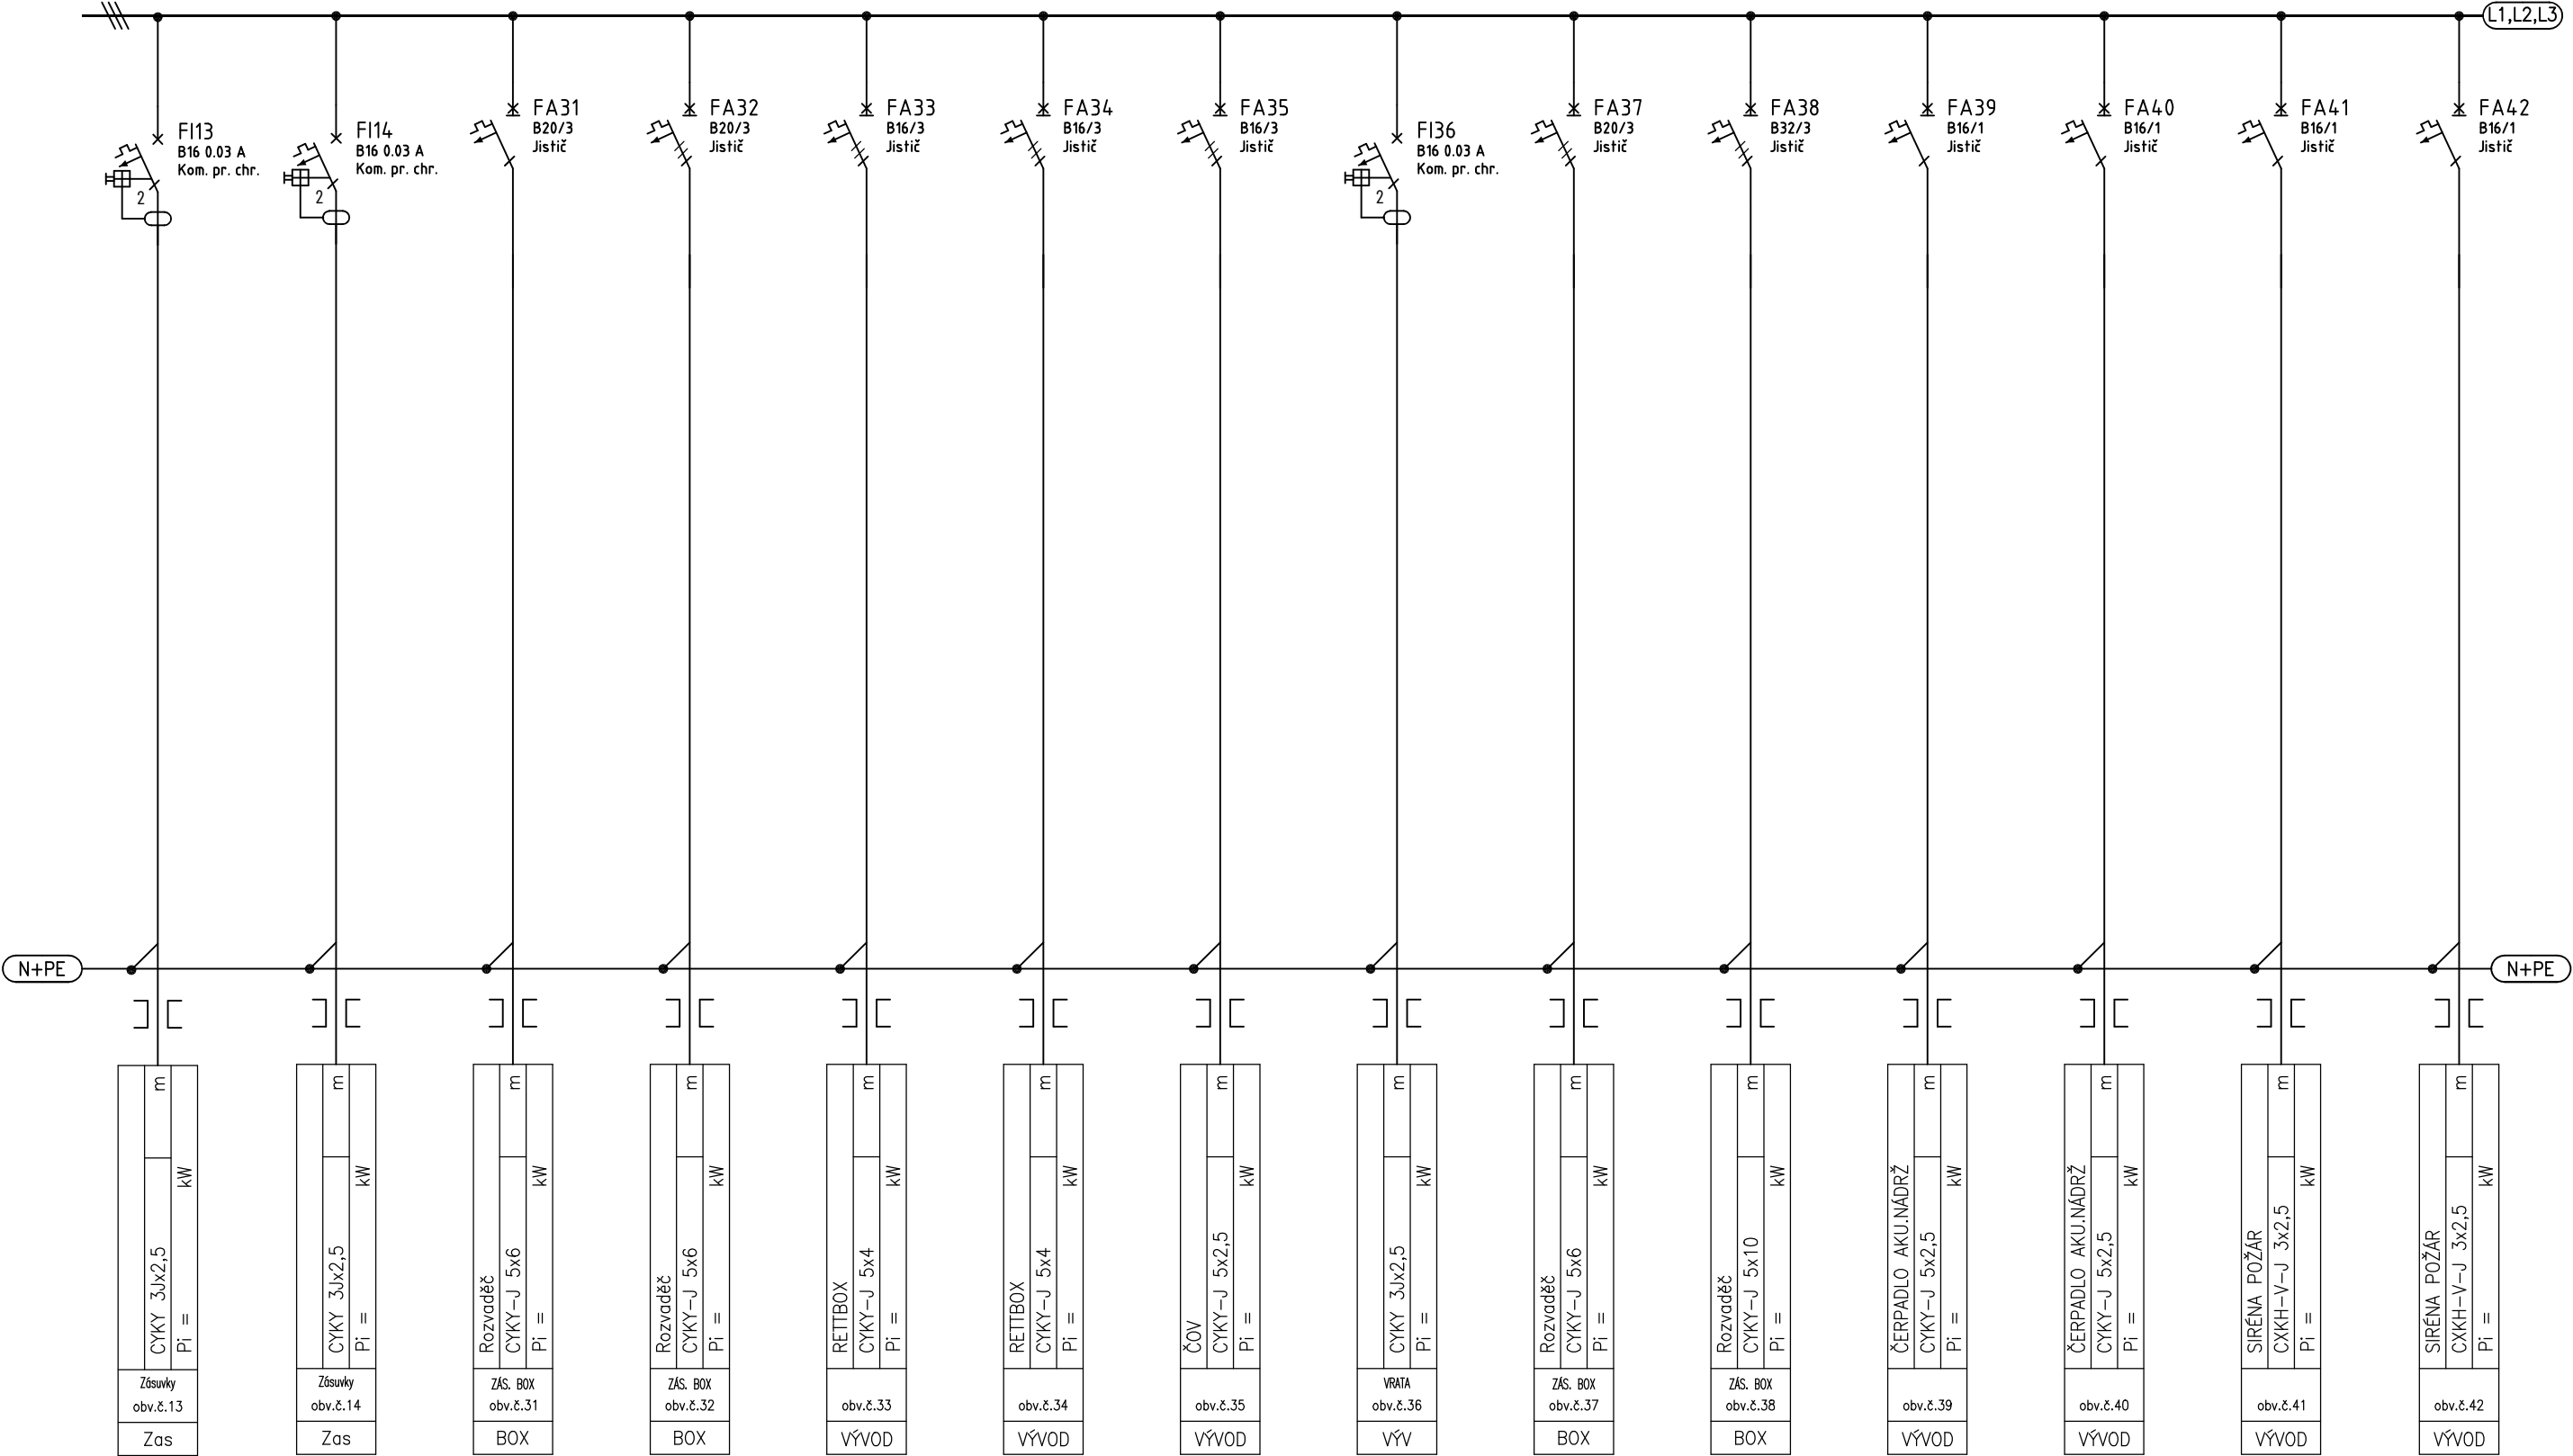

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3

L1,L2,L3

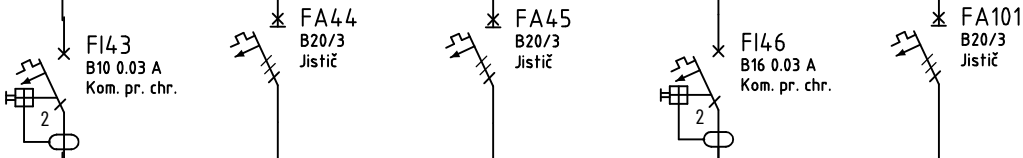

N+PE

N+PE

|             |      |    |
|-------------|------|----|
| m           |      |    |
| CYKY 2Jx1,5 | Pi = | kW |
| PISOAR      |      |    |
| obv.č.43    |      |    |
| Vývod       |      |    |

|                      |      |    |
|----------------------|------|----|
| m                    |      |    |
| vývod pro Sušící věž | Pi = | kW |
| CYKY-J 5x6           |      |    |
| obv.č.44             |      |    |
| sušák hadic          |      |    |

|              |      |    |
|--------------|------|----|
| m            |      |    |
| vývod ČOV    | Pi = | kW |
| CYKY-J 5x2,5 |      |    |
| obv.č.45     |      |    |
| VÝVOD        |      |    |

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| m               |      |    |
| Pračka v komoře | Pi = | kW |
| CYKY 3Jx2,5     |      |    |
| obv.č.46        |      |    |
| Zas             |      |    |

|             |      |    |
|-------------|------|----|
| m           |      |    |
| Rozvaděč    | Pi = | kW |
| CYKY-J 5x10 |      |    |
| obv.č.101   |      |    |
| RH2         |      |    |