

OBSAH:


OBVODOVÉ SCHÉMA – DOPLNĚNÍ DI STÁVAJÍCÍHO PLC

LIST:

35–36

NAHRAZUJE PŮV. LISTY 35–36

ZODP. PROJ: ING. PAVEL ŠPERLICH	STAVEBNÍK: SVK, a.s.	ZDENĚK SCHENK PŘÍPRAVA A VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH NÁVRHŮ 753 01 HRANICE, POD NEMOCNICÍ 1517	
KRESLIL: ING. PAVEL ŠPERLICH	MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE		
	KRAJ: ZLÍNSKÝ		
AKCE: ÚV KNĚŽPOLE - OZONIZACE - GENERÁTOR KYSLÍKU		ZAK. ČÍSLO	2024-2417
		ARCH. ČÍSLO	UH - 24 - 2417
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	10/2024
PŘÍLOHA: D.2 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
ROZVADĚČ DS1002 - ASŘ		-	D.2.4

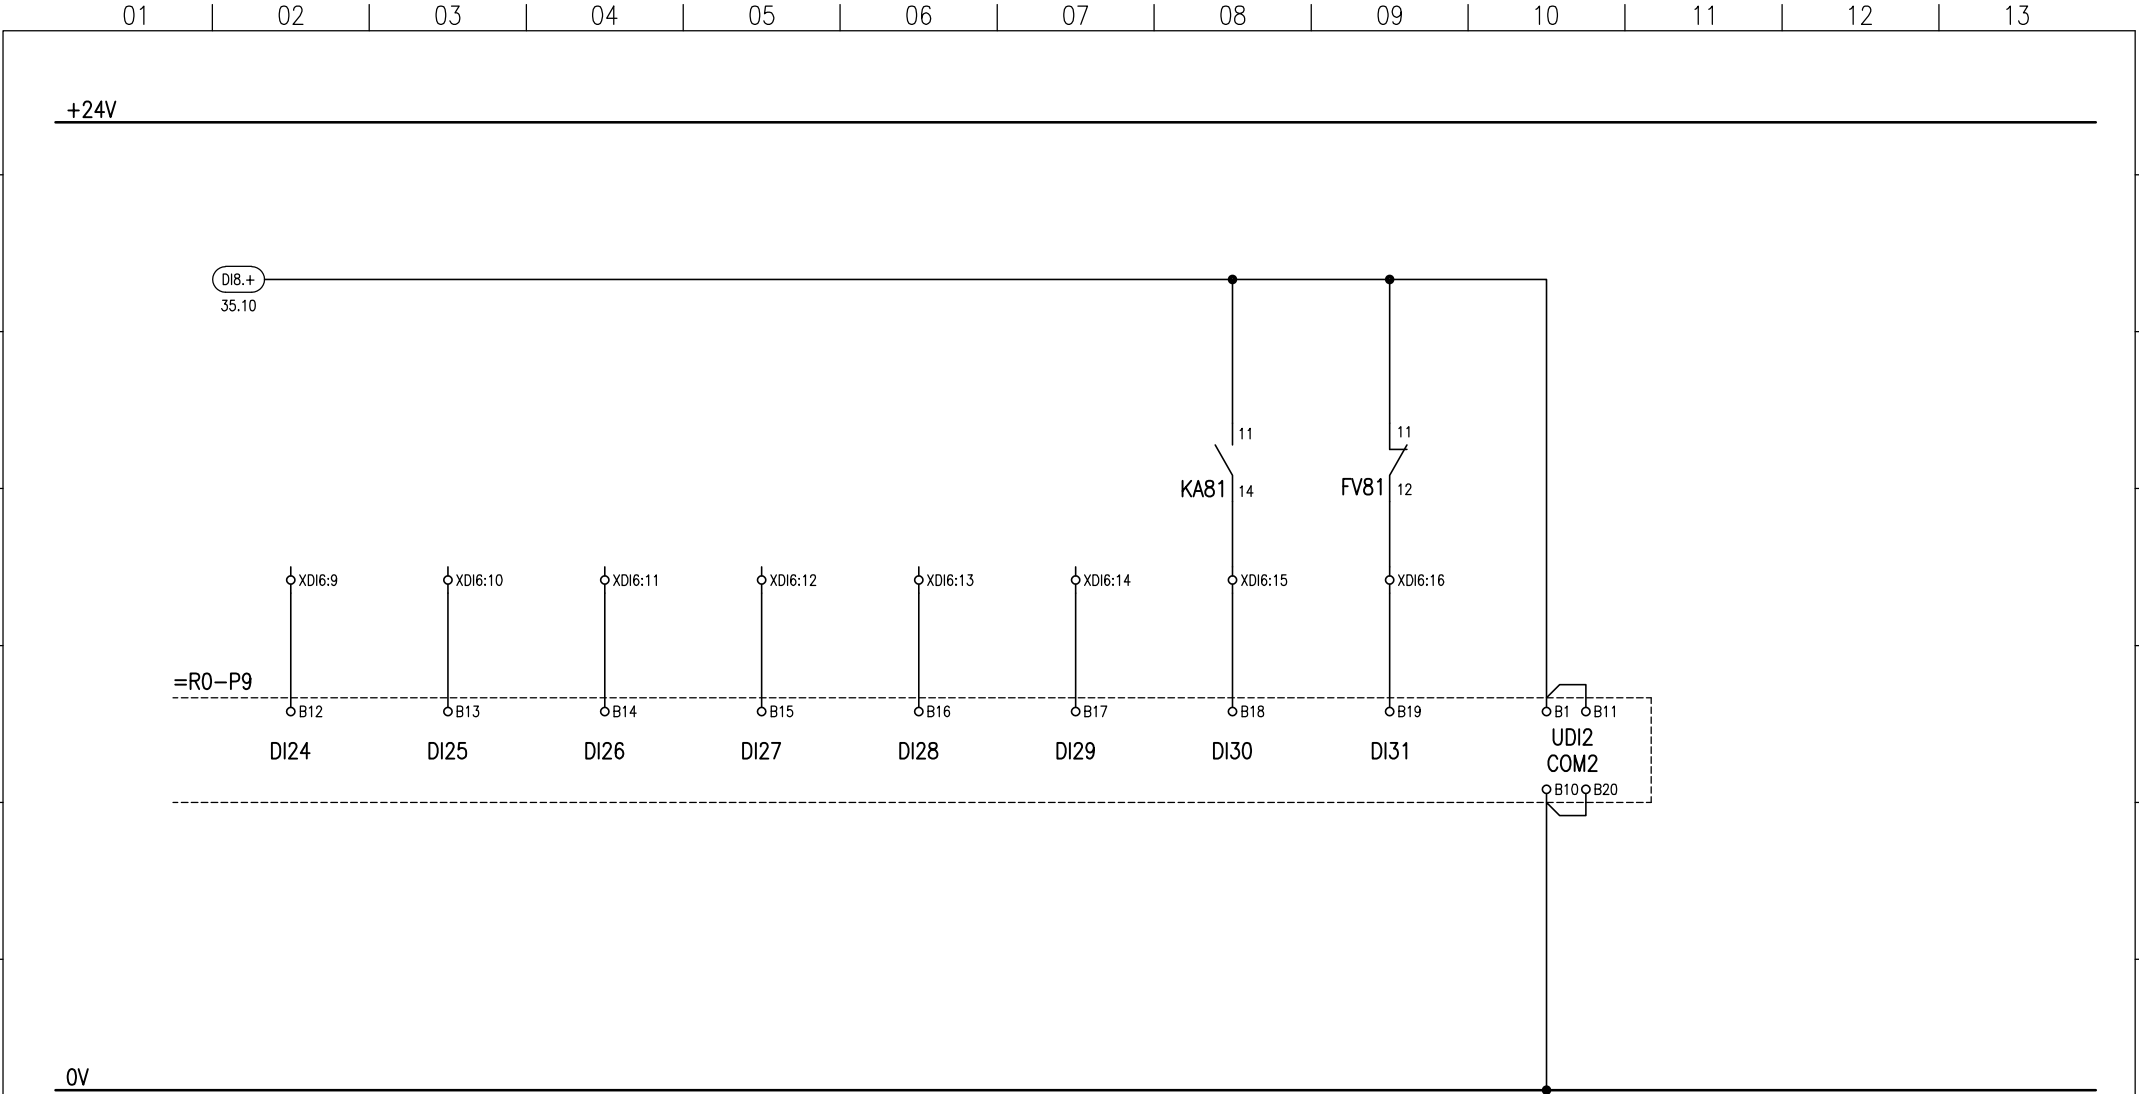

SIGNAL:							1=OK	1=OK	
NÁZEV:							ZTRÁTA NAPĚTÍ	SVODIČ PŘEPĚTÍ	
OZNAČENÍ:							KA81	FV81	

91 PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT – DISKRÉTNÍ VSTUPY

ZDENĚK SCHENK PŘÍPRAVA A VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH NÁVRHŮ 753 01 HRANICE, POD NEMOCNICÍ 1517	KRESLIL: ING. P. ŠPERLICH	AKCE: ÚV KNĚŽPOLE – OZONIZACE – GENERÁTOR KYSLÍKU	D.2 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ROZVADĚČ DS1002 – ASŘ OBVODOVÉ SCHÉMA	SOUBOR: 04_DS1002_36.dwg		DATUM: 10/2024		KOPIE:
	PROJEKTANT: ING. P. ŠPERLICH			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.24.42		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.4		
	KONTROLA:					LIST: 36		
	STUPEŇ: DPS							
		OBJEDNATEL: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.						
		INVESTOR: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.						