


UMÍSTĚNÍ EL.PRVKŮ V MÍSTNOSTECH, UMÝVACÍ PROSTOR
DLE ČSN 33 21 30ed.3

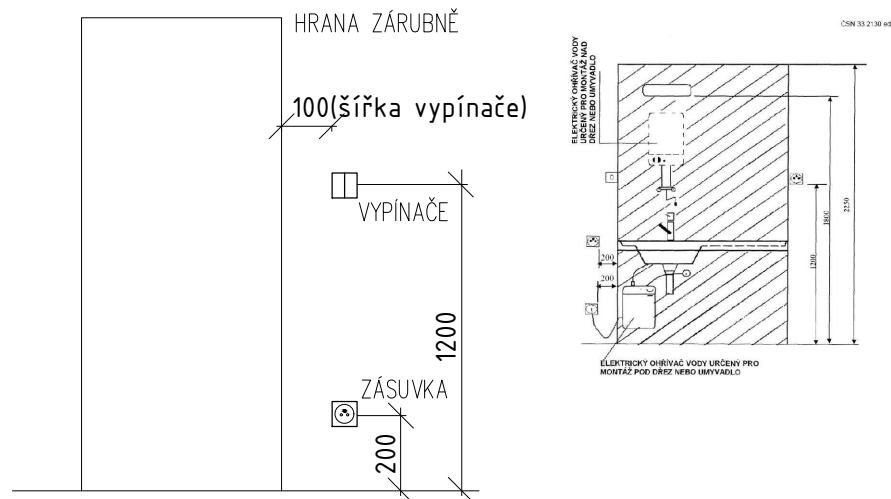

ROZVODY ELEKTROINSTALACE

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA. NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY NA KABELOVÝCH KONSTRUKCÍCH NAD PODHLEDEM, DÁLE V DRÁŽKÁCH POD OMÍTKOU, V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A V PODLAŽE.

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY POD OMÍTKOU(min.10mm) CYKY(Lo) J,0 (3,5)x1,5
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU(min.10mm) CYKY(Lo)J (3,5)x2,5
PROVEDENÍ, ZAPOJENÍ VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 21 30 ED.3

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM
SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–C–S

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6+6,6,7,5,1) 230V/10A, IP20–ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
- PŘÍSAZENÝ, ZÁVĚSNÝ LED PANEL 3600lm/33W / 4000K S NIŽŠÍM UGR 19, Ro80, IP20/43 NESTIMIVATELNÝ + SADA PRO ZAVĚŠENÍ LED PANELŮ
- PŘÍSAZENÝ, ZÁVĚSNÝ LED PANEL 3600lm/33W / 4000K S NIŽŠÍM UGR 19, Ro80, IP20/43 NESTIMIVATELNÝ + SADA PRO ZAVĚŠENÍ LED PANELŮ
- LED KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO 2744lm/28W / 4000K IP54 NESTIMIVATELNÉ
- LED KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO 1317lm/11W / 4000K IP20/IP44 NESTIMIVATELNÉ
- LED KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO 1830lm/14W / 4000K IP20/IP44 NESTIMIVATELNÉ
- LED KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO 1830lm/14W / 4000K IP20/IP44 NESTIMIVATELNÉ
- LED SVÍTLIDLO SESTAVA DO VSTUPNÍ HALY VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PŘÍSAZENÉ AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 1X3W S CHODOVOU VYZAŘOVACÍ CHAR. A FUNKCÍ AUTOTEST
- PŘÍSAZENÉ AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 1X3W S ÚZKOU VYZAŘOVACÍ CHAR. A FUNKCÍ AUTOTEST
- NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 4W VČETNĚ SADY PIKTOGRAMŮ, IP54, VD=16M, AUTOTEST
- ZÁSUVKOVÉ HNÍZDO 3x230V+2xDATA DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ PRVNÍ ZÁSUVKA S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TYPU "D"–SPD3
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ 230V/16A
- VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 400V – DLE POPISU
- VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V – DLE POPISU
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY6
- SPINAČ AUTOMATICKÝ SE SNÍMAČEM POHYBU (5–1000lx, 2s–32min, úhel pokrytí 220 °)

±0,000 = 189,55 m n. m. BpV
NA VŠECNÝ PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI VÝKRESY A DALŠÍ NEJASNOSTI NUTNO UPOZORNIT
ARCHITEKTA A KONZULTOVAT S NÍM PŘÍPADNÁ ŘEŠENÍ.
VŠECNÝ OBSAH VÝKRESU JE DOUŠEVNÍ VLASTNĚTÝM ATELÉR ADAMK A POULNÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU.

STAVBA		STUPĚŇ	
STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE		DPS	
1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3			
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	ADAMK A KONZULTOVAT S NÍM PŘÍPADNÁ ŘEŠENÍ	střední adámek	HÉSTIKO
		Tržba 35x153	DATUM
VEDUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Jan Adámek, ČKA 03473	Praha 3 Tržba, 171 00	03/2024
		8x44	FORMÁT
VYKRESLOVATEL	Jaroslav Šebek	NÁZEV ČÁSTI	
		SELEKČNÍ ELEKTROTECHNIKA	
INVESTOR	Městská část Praha 3 Odbor technické správy majetku a investic Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	Č. VÝKRESU	
		04	
PAB			