


V rozsahu napojení v ulici Jiráskova v délce cca 5,0 m

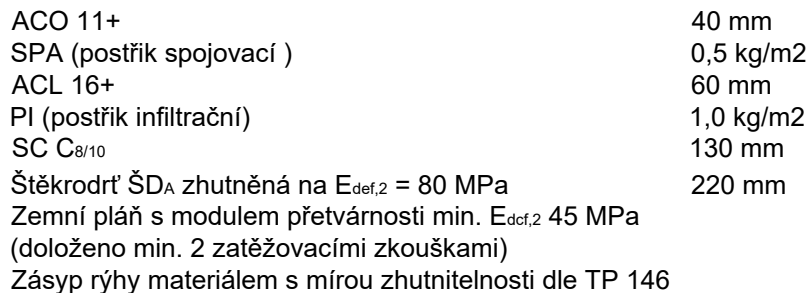

Provizorní úprava povrchu asfaltové i štěrkové komunikace asfaltovým recyklátem tl. 80 mm

Pažení s rozepršením stěn výkopu
odstraňované postupně se zásypem rýhy

Zásyp rýhy štěrkokdrtí frakce 0-63 mm
hutněný po vrstvách 0,2 m

Zhutněný obsyp štěrkokdrtí
zrnitost do 12 mm

Kanalizační potrubí
PVC DN 150 (SN 12)
PVC DN 200 (SN 12)
PVC DN 300 (SN 12)
PVC DN 400 (SN 12)

Šířka rýhy

Štěrkové rovinné lože hutněné
zrnitost 8-12 mm

0,10
DN/OD
0,30

Nejmenší šířka výkopu zapažené rýhy dle ČSN73 3055 a ČSN EN 1610				
Potrubí DN	Nehutněný obsyp potrubí			Hutněný obsyp potrubí
	Hloubka výkopu			
	do 1,75 m	do 4,00 m	nad 4,00 m	
150	0,90	1,00	1,10	1,00
200	0,90	1,00	1,10	1,05
250	0,90	1,00	1,10	1,10
300	0,95	1,00	1,10	1,15
400	1,25	1,25	1,25	1,35
500	1,35	1,35	1,35	1,45
600	1,45	1,45	1,45	1,55

ULOŽENÍ POTRUBÍ A ÚPRAVA KOMUNIKACE PLATÍ PŘIMĚŘENĚ I PRO PŘÍPOJKY VODY.

KONEČNÁ OPRAVA KOMUNIKACE BUDE DLE PŘEDBĚŽNÉ DOHODY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	Petr Dobroucký autorizovaný technik v oboru vodo hospodářské stavby, stavby zdravotně technické osvědčení o autorizaci č. 7844 Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 642 07 293	
Petr Dobroucký	Petr Dobroucký				
KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska			DATUM	09/2024
AKCE:	VÝMĚNA KANALIZACE PARK U MUZEA - UL. JIRÁSKOVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	13/2024
				Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH:	VZOROVÉ ŘEZY			MĚŘITKO	1:20
				Č. VÝKRESU	D.04