


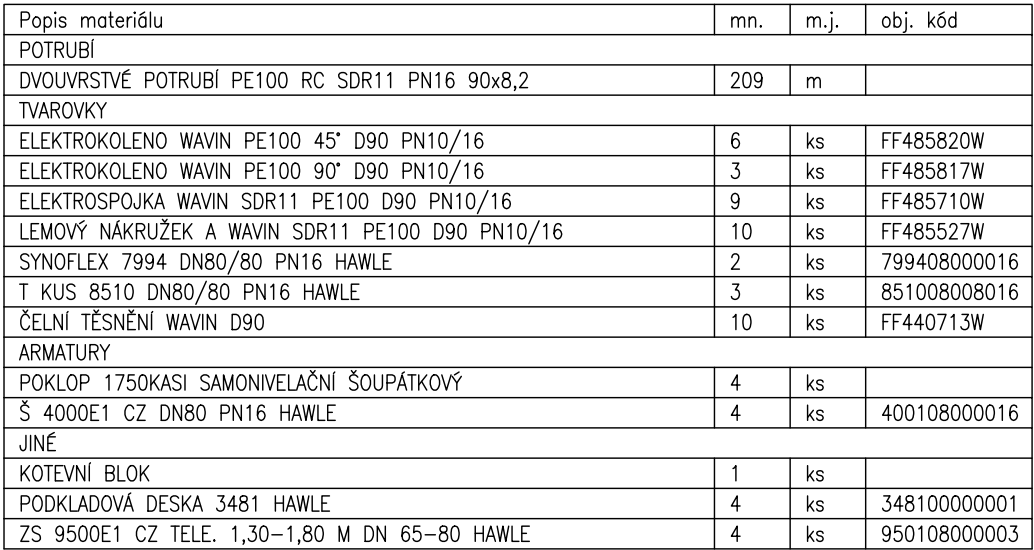

Poznámka:
Pro šroubové spoje přírub budou dle požadavku provozovatele použity nerezové šrouby, vždy se dvěma podložkami a s mosaznou matkou.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	Petr Dobroucký autorizovaný technik v oboru vodos hospodářské stavby, stavby zdravotné technické osvědčení o autorizaci č. 7844 Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 642 07 293	
Petr Dobroucký	Petr Dobroucký				
KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová	FORMÁT	3 A4
INVESTOR:	Skupinový vodovod Moravské Třebové			DATUM	09/2024
AKCE:	VÝMĚNA A ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU PARK U MUZEA - UL. JIRÁSKOVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	14/2024
				Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH:	KLADEČSKÉ SCHÉMA			MĚŘÍTKO	
				Č. VÝKRESU	D.04