



SCHÉMA ROZVADĚČE

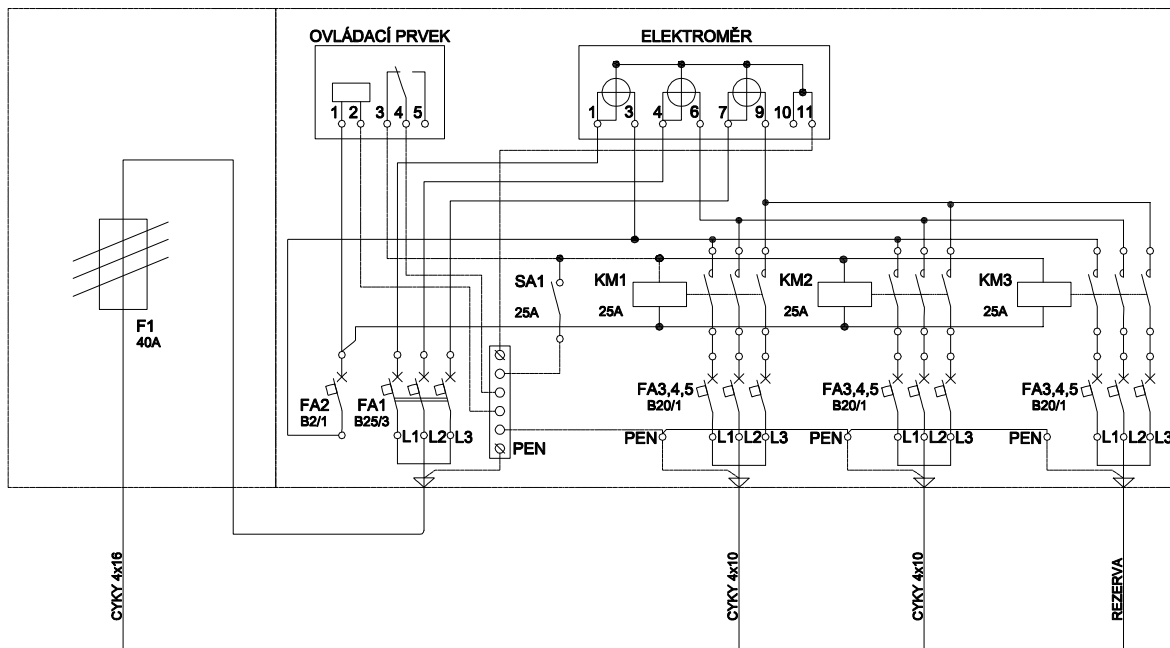

ROZMĚR

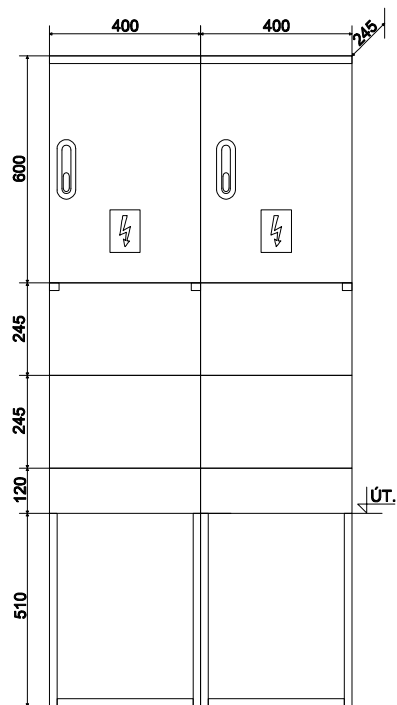

MATERIÁL SKŘINE: TVRZENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOST PROTI HOŘENÍ: KATEGORIE B
NAPĚŤOVÁ STAVBA: 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTÍ: IP44 / IP20
JMENOVITÝ PROUD: DO 32A
OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Tomáš Behina Samostatný projektant elektro Bitozeves 125, 440 01 Louny IČO 63756943, DIČ 206-7409282793 Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz			
T.BEHINA		T.BEHINA		T.BEHINA					
INVESTOR: Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek									
KRAJ : Středočeský			KATASTR.ÚZEMÍ: Oskořínek						
AKCE: Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na severu D.1.4. SO 401 Veřejné osvětlení						ZAK. Č.: 03/2023			
						FORMÁT: 1A4		KOPIE:	
						DATUM: 05/2023			
						STUPEŇ: DPS			
						MĚŘÍTKO: ----			
OBSAH: Schema zapojení rozvaděče RVo						VÝKRES Č.: D1.4-04			