



VZOROVÝ VÝKRES - OSAZENÍ HYDRANTU, ŠOUPÁTKA


VZOROVÝ ŘEZ OSAZENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU ODBOČKOU

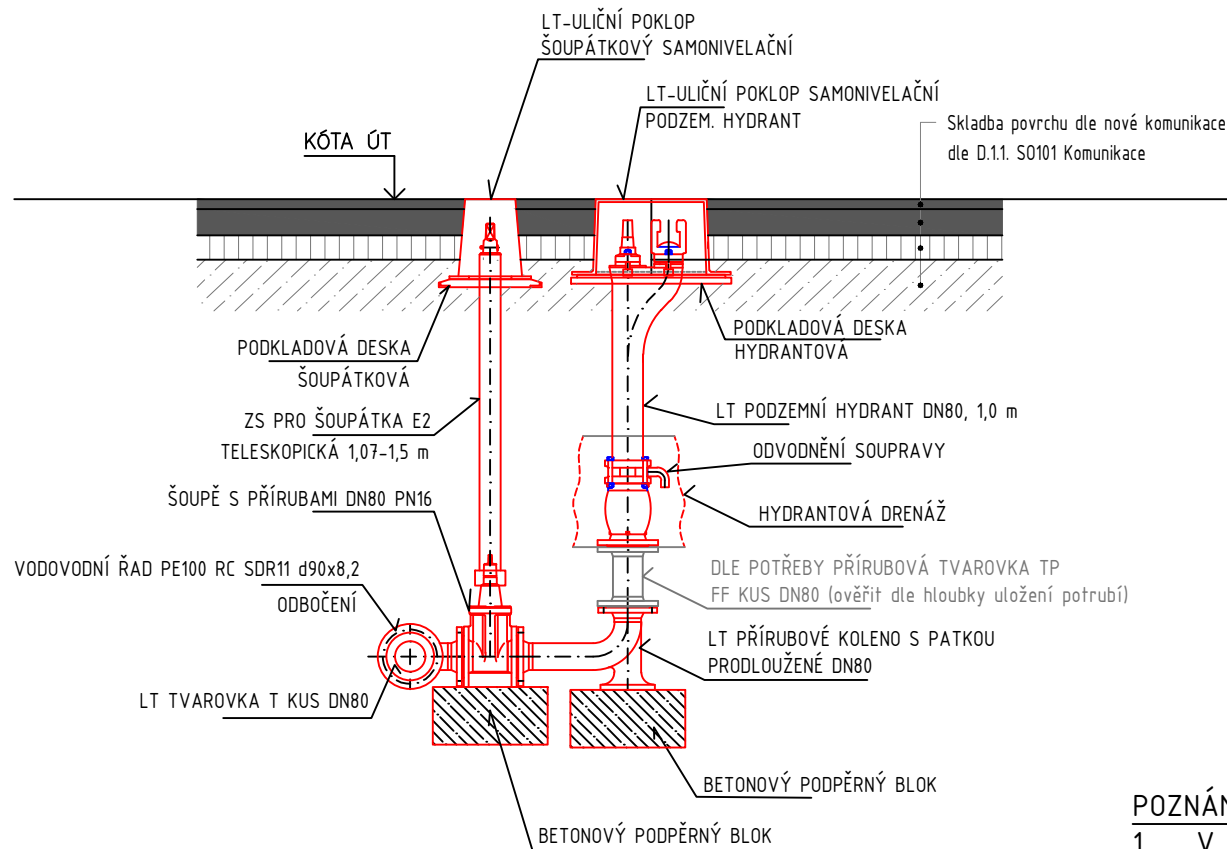

VZOROVÝ ŘEZ OSAZENÍ SEKČNÍHO ŠOUPÁTKA

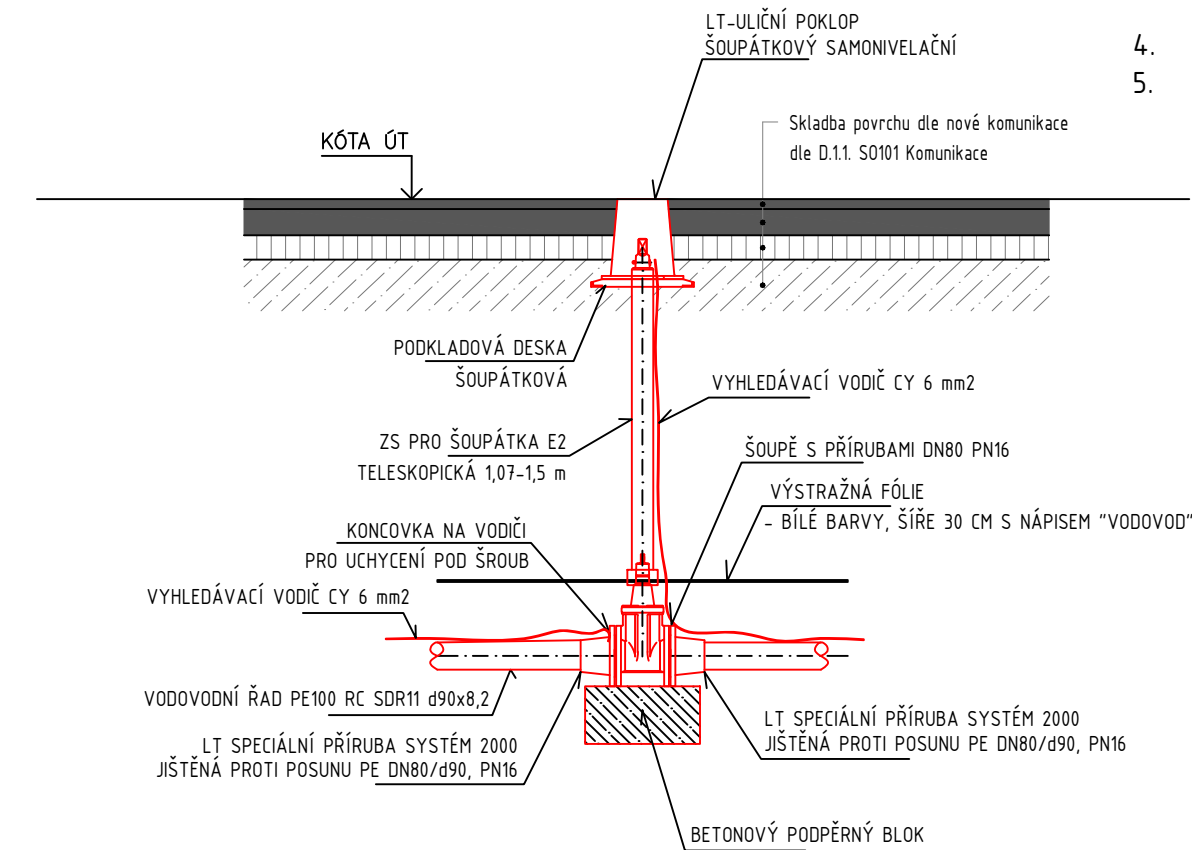

VZOROVÝ ŘEZ OSAZENÍ KONCOVÉHO PODZEMNÍHO HYDRANTU

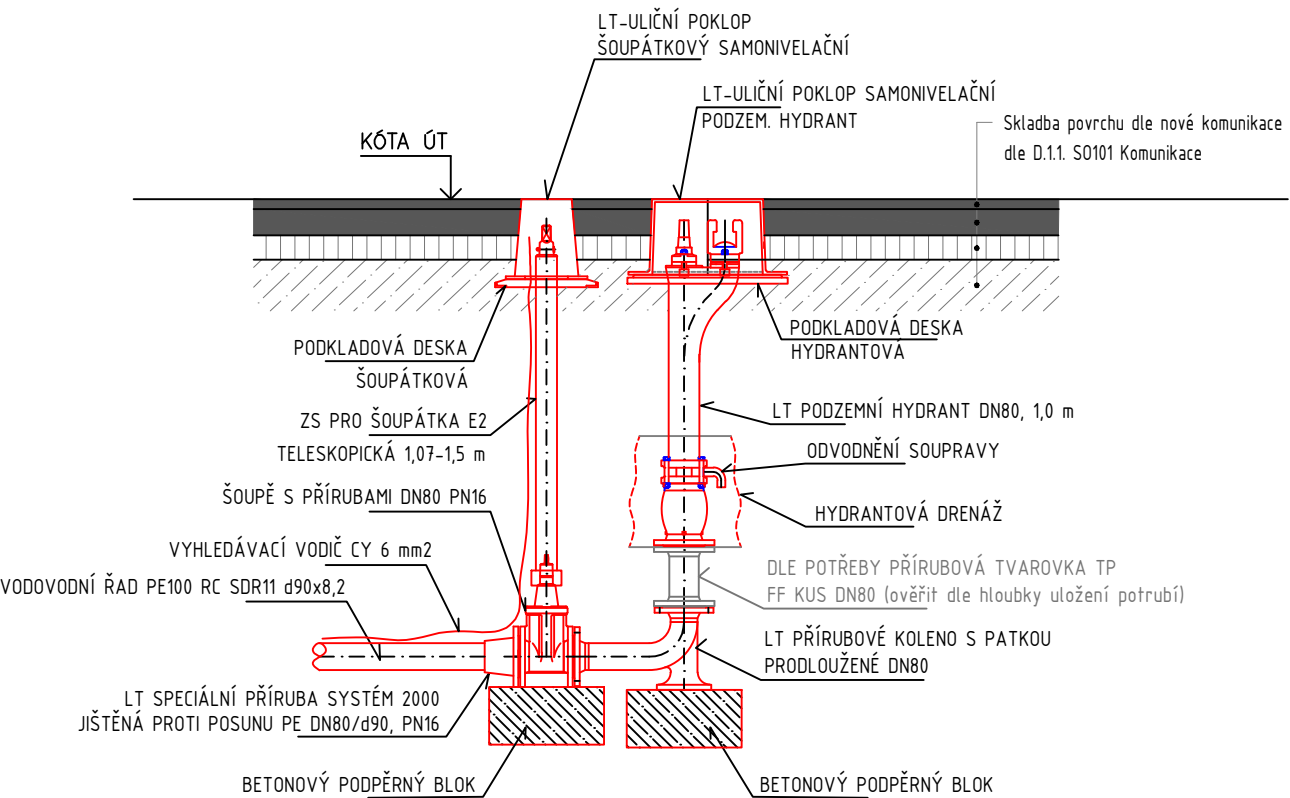

POZNÁMKA:

1. V místě hydrantu bude provedena skladba zpevněného povrchu dle nové komunikace - D.1.1. S0101 Komunikace.
2. Pať hydrantu bude obalena hydrantovou drenáží.
3. Při montáži hydrantu do země je nutné zajistit odtok sloupce vody z hydrantu buď napojením hadice s odvedením do kanalizace, nebo pať hydrantu obalit dodanou drenážní textilií a obsypat hrubým štěrkem. Objem vsakovacího obsypu bude minimálně 0,5 m³ dle doporučení geotechnika a schopnosti vsakování vody do okolí.
4. Výška hydrantu bude zvolena dle hloubky potrubí pod terénem případně bude hydrant nastaven FF kusem potřebné délky.
5. Vyhledávací vodič bude vytažen pod víčko šoupátkového poklopu.

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby		IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz		IPOKa inženýrská, projekční a obchodní kancelář		
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		HLAVNÍ PROJEKTANT		
Ing. Petr Pištora		Ing. Dagmar Košová		Bc. Jan Touš		
INVESTOR	Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek, IČ: 00239577				DATUM	5/2023
STAVBA	ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ OSKOŘÍNEK - LOKALITA NA SEVERU				ZAK. ČÍSLO	----
OBJEKT	SO 301 - Vodovod				STUPEŇ PD	DPS
					FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	1:25
					V.Č.	KOPIE
OBSAH	VZOROVÝ VÝKRES - OSAZENÍ HYDRANTU, ŠOUPÁTKA				D.1.2.301.11	