
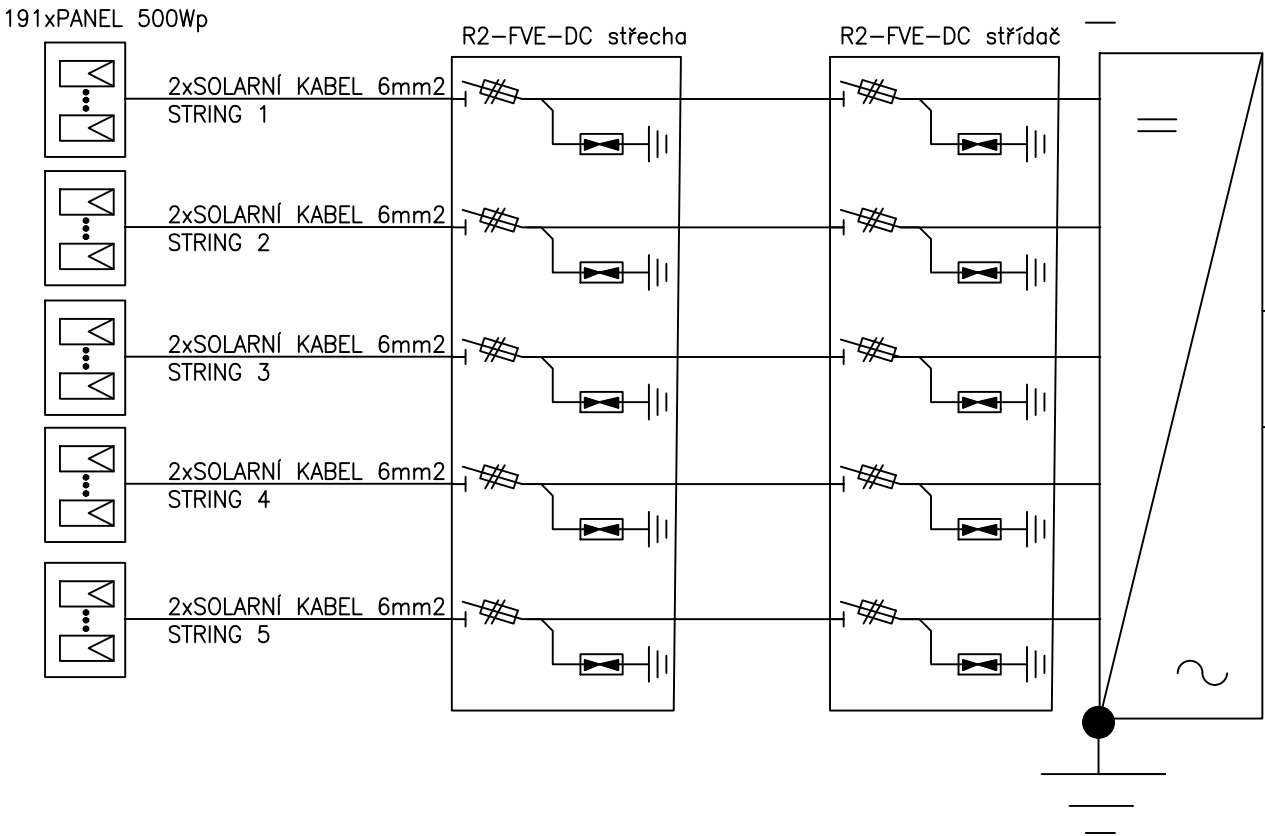


POD PANELY JSOU UMÍSTĚNÉ OPTIMIZÉRY

191xPANEL 500Wp2xHYBRIDNÍ STŘÍDAČ 500kW

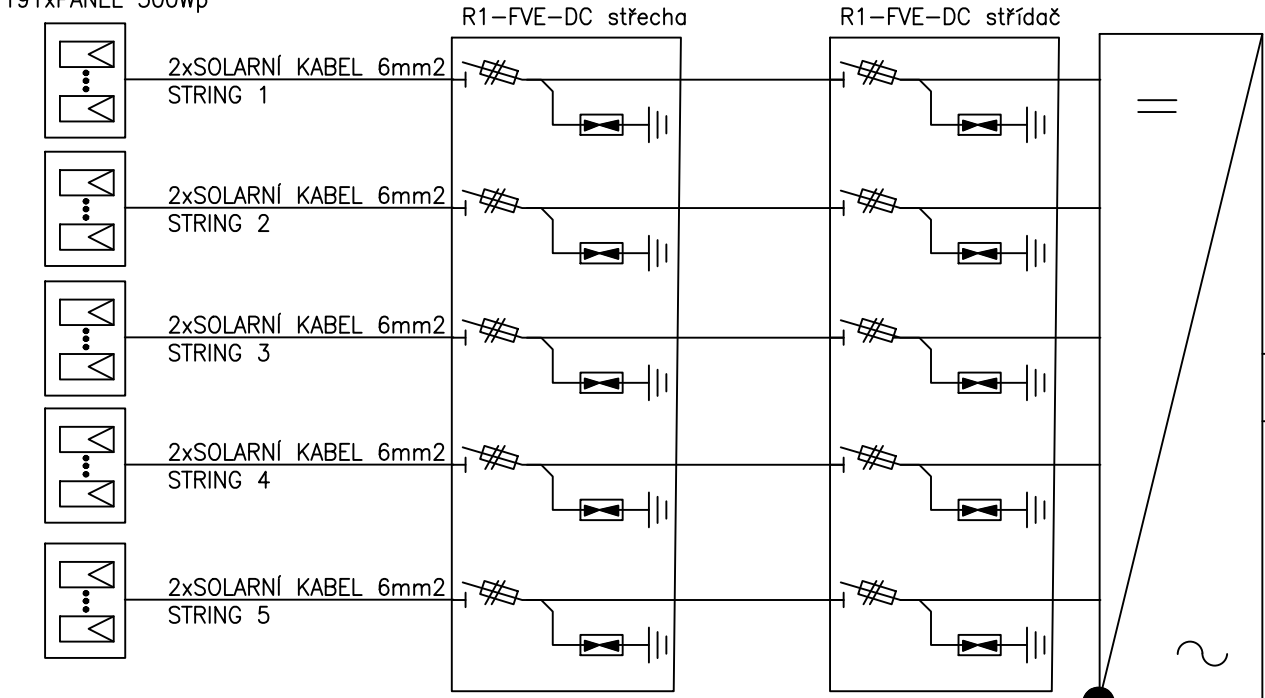


BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ 48,0kWh-HV
UMÍSTĚNÉ V SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI V 1.PP

CYKY-J 5x25mm2

BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ 48,0kWh-HV
UMÍSTĚNÉ V SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI V 1.PP

R-FVE-AC

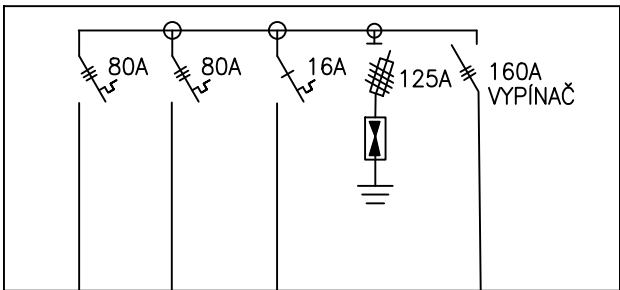


CYKY-J 3x2,5mm2

KLIMATIZACE SPLIT 3kW

CYKY-J 5x70mm2


PŘÍPOJKA NN
ČEZ DISTRIBUCE




PŘESNÉ ZAPOJENÍ - VIZ.PŘÍLOHA

RE

NOVÝ ELEKTROMĚR
ČTYŘKVADRANTOVÝ

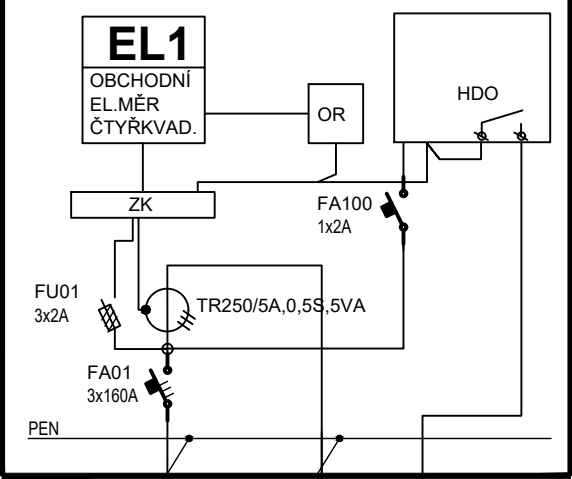

RH-STÁVAJÍCÍ

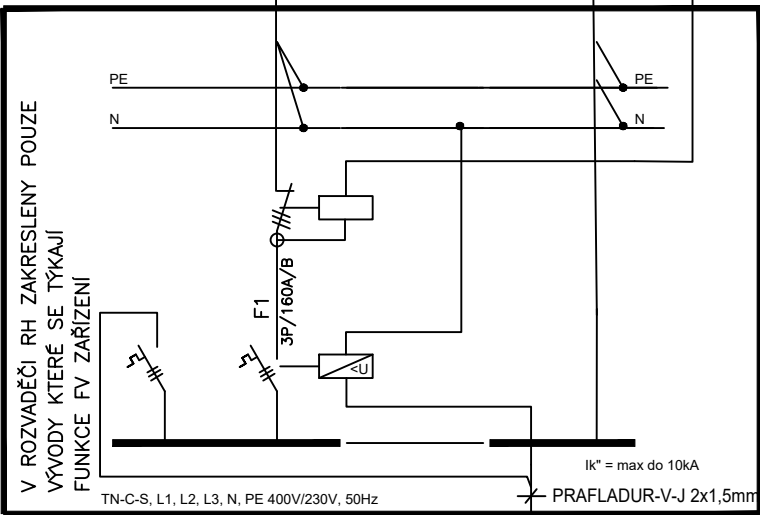

TLAČÍTKO TOTALSTOP FVE
UMÍSTIT K ROZVADĚČI R-FVE

TLAČÍTKO TOTALSTOP FVE
UMÍSTIT DO VSTUPNÍ HALY U VRÁTNICE

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PÁŘE:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	48V-2025	NÁZEV PROJEKTU:	PD ELEKTRO FVE, DPS UL.DRUŽBY Č.P.1491/9 DUCHCOV
DATUM:	03/2025	OBEC:	Duchcov
STUPEN:	Výběr zhotovitele	INVESTOR:	město Duchcov
PROFES:	FVE	HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Vlastimil Krížan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
KONTROLOVAL:	Ing. Vlastimil Krížan	PŘÍLOHA:	FVE-02
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Krížan	POPIS VÝKRESU:	SCHEMA FVE ELEKTRÁRNY
		FORMÁT:	A3
		MĚŘÍTKO:	