


2 DC 1 000V, $I_n = 16A$

Propojení panelů kabelem SOLAR 1x6

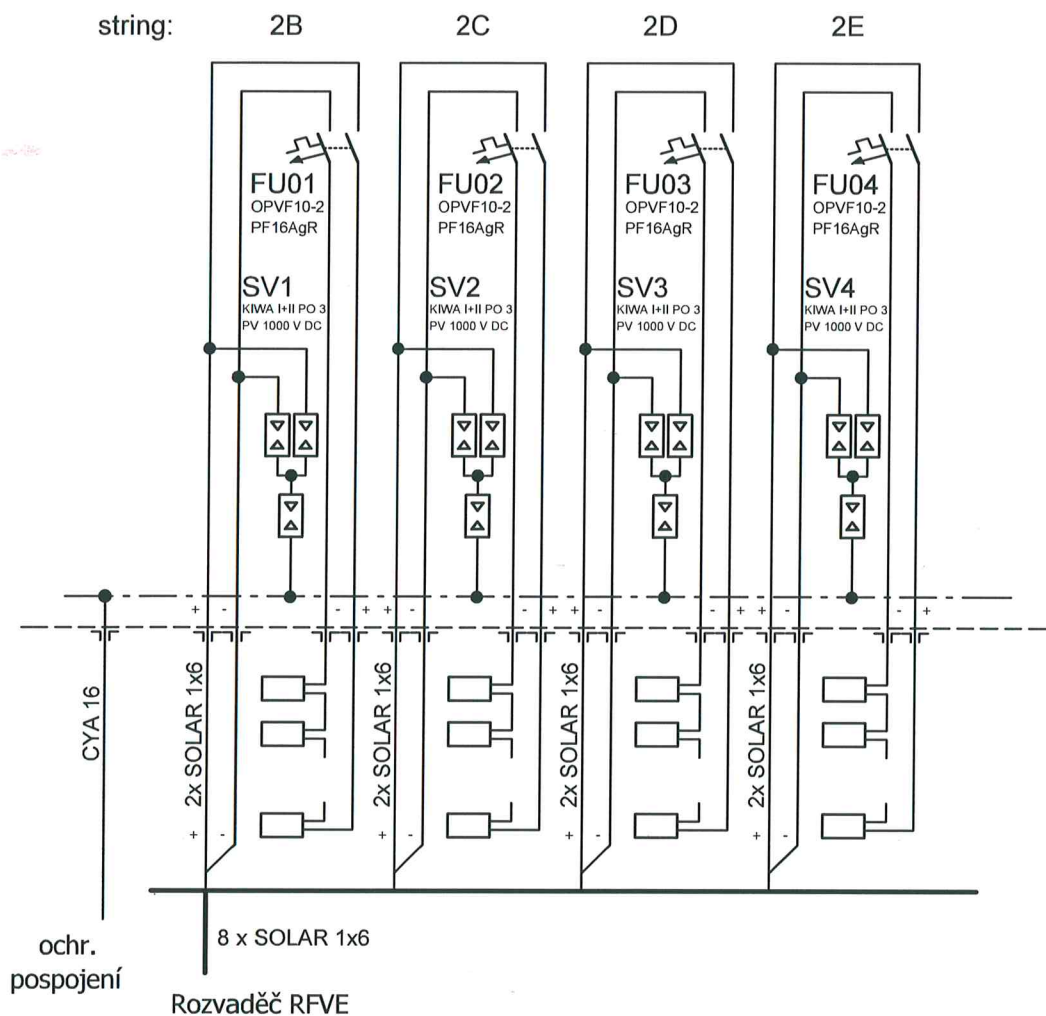

Napěťová soustava 2 DC, 1 000V

Napěťová soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochranná opatření - automatické odpojení od zdroje, čl. 411

Ochranná opatření - dvojité nebo zesílená izolace, čl. 412

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO: Ing. Jaroslav Egrmajer ČKAIT 0201811	
ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER		
AKCE: FVE 72 kWp na střeše objektu Školní 264, 295, 348 06 Přimda odb. m. č. 0000467617				
INVESTOR: Přimdská sportoviště příspěvková organizace Školní 295 348 06 Přimda			MÍSTO:	Přimda
			STUPEŇ PD:	PDÚS
			DATUM:	09/2023
OBSAH: ELEKTROINSTALACE Rozvaděč RFVE–DC2			ČÍSLO AKCE:	23/113
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: NN – 07