


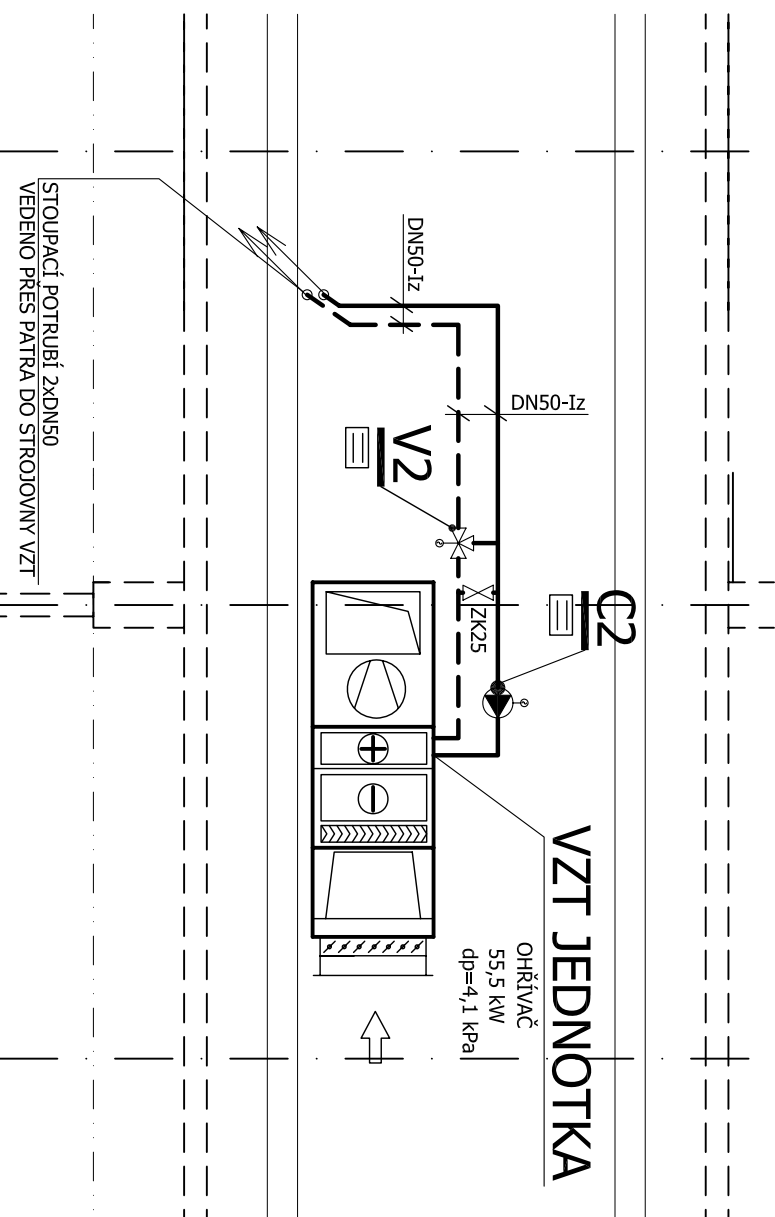

V2	1	TRIOJEDNOTLIVÝ	TRIOJEDNOTLIVÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL VČ. POHONU 0-10W, VČETNĚ NÁPLNĚNÍ Z VZT JEDNOTKY
V1	1	REG. VENTIL	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULÁČNÍ A VYVÁŽOVACÍ VENTIL VČ. POHONU 0-10W, DN32, REGULÁČNÍ A HAVARIJNÍ POKLADKA
C2	1	ČERPADLO	CIRKULAČNÍ ČERPADLO, Q=2400 l/h, H=2m, AUTOMATICKÁ REGULACE OŘÁČEK DN25 NÁPLNĚNÉ Z VZT JEDNOTKY
C1	1	ČERPADLO	CIRKULAČNÍ ČERPADLO, Q=2400 l/h, H=4m, AUTOMATICKÁ REGULACE OŘÁČEK DN25
E1	1	EXP. ZAŘÍZENÍ	EXPAZNÍ ZONOVÝ 100 LITRŮ
P1	1	POJISTNÝ VENTIL	OTVĚRÁK 250 KPa DN 16 TYPU VÝKROCE
D1	1	DESIGNOVÝ VÝVĚNIK	60 TĚM NÁVODNĚ, PRŮMĚR: 110/70/95, SEKUNDA: 70/55/85, ZAŘAZENÍ NA RÁMU VČ. TĚM, IZOLACE, SOUDLOSTI BUDE NÁVRHEM A REGULACE ČERPADLA C1 A REGULÁČNÍHO VENTILU V1 V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ
Polozice	ks	Zařízení	Typ, rozměry, materiál

LEGENDA :

	POTRUBÍ VRATNÉ VODY 70°C
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY 70°C
	POTRUBÍ VRATNÉ VODY 50°C
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY 110°C
	POTRUBÍ VRATNÉ VODY 70°C

[illegible]

Starosta	Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie
Místo starosty	Na Slovance 1999/2, 192 21 Praha 8
Investor	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Stupeň PD	Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele
Dílí PD	D.1, 4.1, Zařízení pro vyláčení staveb
SO / PS	

Dispozice strojovny VZT				
Metriko:	Format:	P. kopli:	C. kopli:	Archivni číslo:
1-50	A3	10		2-15100-D-00-141203
				Soubor: 2-15100-D-00-14201-00 DISPOZICE A REZY
				Revize: 0